

工事番号	2025000104	改 算		設計年月日	令和 7 年 月 日	設計者氏名	印
工 事 箇 所		長泉町 下土狩 地内				工 種	電線共同溝工事
路 線 ・ 河 川 名		町道732号線				単価適用月	令和07年08月01日付
令和 7 年度						竣 工 期 限	令和 8 年 10 月 30 日

町道732号線電線共同溝整備工事

設 計 書

設計金額 ￥ - (￥ -)

工 事 概 要



工事延長L = 517.41m (No.9 + 12.19 ~ No.35 + 9.60)
管路工 (L側、R側 + 横断部)
角型多条管 φ 130 L = 777.3m、角型多条管 φ 100 L = 1,002.7m
FA管 φ 150 L = 316.4m、角型多条管 φ 50 L = 3,539.7m
プレキャストボックス工 (特殊桧) N=13箇所
仮設工/舗装版撤去工/開削土工/舗装復旧工/雑工 1 式

長泉町役場 工事管理課

< 備 考 >

- (1) 共通仮設費の補正
市街地
- (2) 現場管理費の補正
市街地
- (3) 一般管理費の補正
前払い金 - 有り
契約保証 - 金銭的保証必要
- (4) 交通規制
歩道部：歩行者・自転車通行確保のこと
車道部：車両片側交互通行
- (5) その他
 - ・国庫補助事業（無電柱化推進計画事業）
 - ・上下水道課発注工事と要工程調整のこと。
 - ・地下埋設物破損のないよう留意のこと。

位置図 S=1:10000 (S=1:25000)

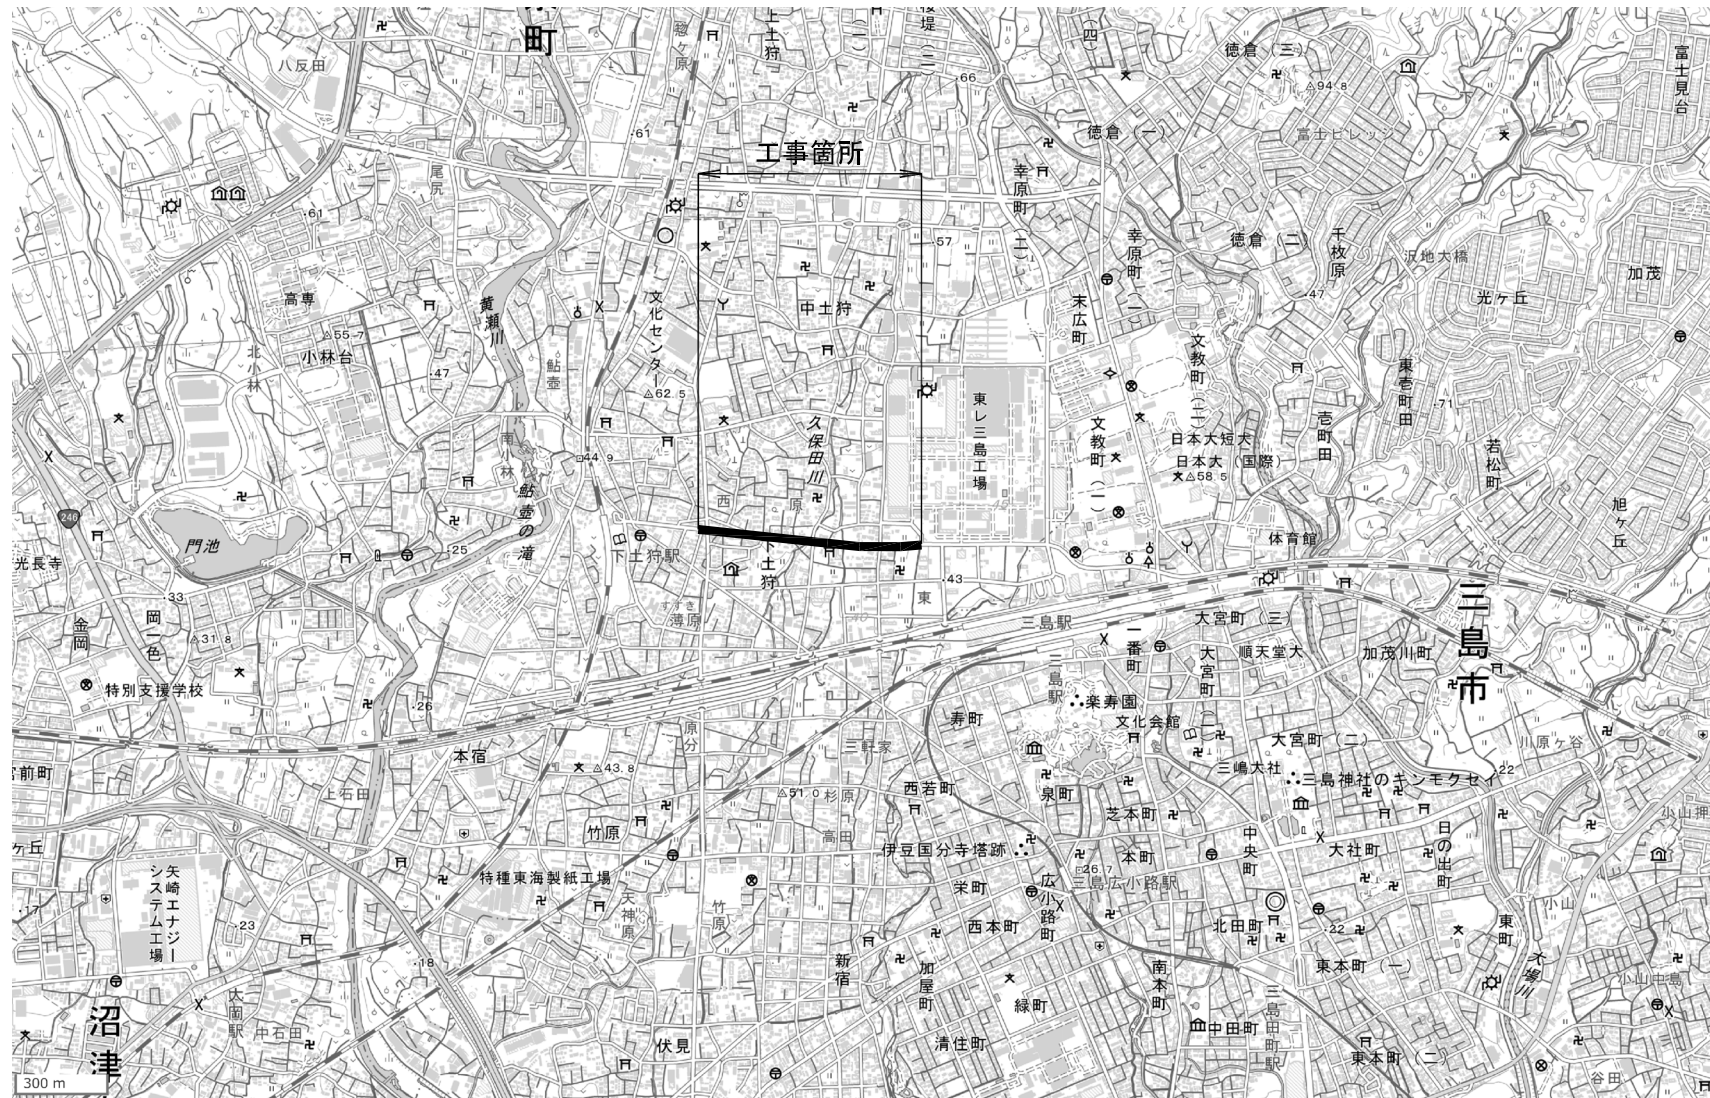

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電線共同溝工事01						
	1	式				
仮設工						
	1	式				
土留・仮締切工						
	1	式				
軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m 段数2段） 仮設工（管路部ほか） 施工延長10.9m	1	式			明 1 号	
軽量鋼矢板（矢板高さ2.5m 段数2段） 仮設工（管路部ほか） 施工延長39.2m	1	式			明 2 号	
軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m 段数1段） 仮設工（管路部ほか） 施工延長170.52m	1	式			明 3 号	
軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m 段数2段） 仮設工（特殊部） 施工延長15.32m	1	式			明 4 号	
軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m 段数2段） 仮設工（特殊部） 施工延長12.32m	1	式			明 5 号	
軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m 段数1段） 仮設工（特殊部） 施工延長11.72m	1	式			明 6 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板（矢板高さ2.5m 段数2段） 仮設工（特殊部 ） 施工延長10.22m	1	式			明 7 号	
舗装仮復旧工	1	式				
歩道一般部	179	m2			施 1 号	
歩道乗入部	41	m2			施 2 号	
車道部	269	m2			施 3 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	434	人				
舗装版撤去工	1	式				
舗装版破碎工	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬・処分 Co無筋	19	m3			施 4 号	
運搬・処分 Asカッター汚泥	1	式			施 5 号	
運搬・処分 As塊	27	m3			施 6 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	480	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	590	m			P 2 号	
インターロッキングブロック撤去・再設置 撤去100m2以上 再使用 直線3色色合せ・厚6cm 撤去時間制約無・夜間無	227	m2			施 7 号	
舗装版破碎積込(C・C・BOX)	270	m2			P 3 号	
開削土工	1	式				
掘削工	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り(C・C・BOX)	820	m3			P 4 号	
埋戻工	1	式				
埋戻し・締固め(C・C・BOX) 土砂	260	m3			P 5 号	
埋戻し・締固め(C・C・BOX) 中埋砂	190	m3			P 6 号	
残土処理工	1	式				
運搬・処分(第3種建設発生土) 土砂 運搬距離7.3km	340	m3			施 8 号	
運搬・処分(第2種建設発生土) 土砂 運搬距離7.3km	160	m3			施 9 号	
電線共同溝工	1	式				
管路工	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路材設置(C・C・BOX) 埋設部 多条管設置	777	m			P 7 号	
管路材設置(C・C・BOX) 埋設部 多条管設置	1,003	m			P 8 号	
管路材設置(C・C・BOX) 埋設部 FA管設置	258	m			P 9 号	
管路材設置(C・C・BOX) 埋設部 FA管設置	59	m			P 10 号	
管台 150用	168	個				
やりとり継手 VP φ150用	6	個				
ダクトスリーブ VP φ150	14	個				
管路材設置(C・C・BOX) 埋設部 多条管設置	3,540	m			P 11 号	
埋設標識シート敷設 幅400	699	m			施 10 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設標識シート敷設 幅600	10	m			施 11 号	
防護工 ・ （防護鉄板）	1	箇所			施 12 号	
プレキャストボックス工（特殊部）	1	式				
プレキャストボックス（L5） 1200×1800×4500	1	箇所			施 13 号	
プレキャストボックス（L6） 900×1200×3000	1	箇所			施 14 号	
プレキャストボックス（L7） 900×1200×2000	1	箇所			施 15 号	
プレキャストボックス（L8） 1200×1800×4500	1	箇所			施 16 号	
プレキャストボックス（L9） 1200×1800×4500	1	箇所			施 17 号	
プレキャストボックス（L10） 900×1200×2000	1	箇所			施 18 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス (L11) 1200×1800×4500	1	箇所			施 19 号	
プレキャストボックス (L12) 1200×1800×4500	1	箇所			施 20 号	
プレキャストボックス (L16) 1200×1800×3000	1	箇所			施 21 号	
プレキャストボックス (L17) 950×1500×2200	1	箇所			施 22 号	
プレキャストボックス (L18) 900×1200×2000	1	箇所			施 23 号	
プレキャストボックス (L19) 1200×1800×4500	1	箇所			施 24 号	
プレキャストボックス (HKL3) 800×800×900	1	箇所			施 25 号	
舗装復旧工	1	式				
舗装復旧工	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道部（本復旧）	269	m2			施 26 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	109	m			施 27 号	
区画線設置 熔融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	10	m			施 28 号	
雑工	1	式				
雑工	1	式				
L型街渠撤去・復旧 一般部	65	m			施 29 号	
L型街渠撤去・復旧 乗入部（巻込部）	15	m			施 30 号	
街渠柵撤去・復旧	2	基			施 31 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植樹樹撤去	6	箇所			施 32 号	
特殊ブロック撤去・復旧 視覚障害者誘導用ブロック	1.6	m2			施 33 号	
中木撤去・移植	6	本			施 34 号	
散水支障移設 φ20（土工：照明支障移設に含む）	73	m			施 35 号	
管継手 φ20	2	箇所			施 36 号	
照明支障移設 φ50	217	m			単 1 号	
嵩上げ部舗装	23	m2			施 37 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	6.24	t			施 38 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離6.1km 割増なし	6.24	t			施 39 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	6.24	t			施 40 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 1 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m 段数2段）仮設工（管路部ほか ） 施工延長10.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)	21.8	m			P 12 号	
仮設工（管路部L・R側、サイドボックス） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段	1	式			単 2 号	
計						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 2 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ2.5m 段数2段）仮設工（管路部ほか ） 施工延長39.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)	78.4	m			P 12 号	
仮設工（管路部L・R側、サイドボックス） 矢板H=2.5m 腹起しN=2段 切梁N=2段	1	式			単 3 号	
計						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 3 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m 段数1段）仮設工（管路部ほか ） 施工延長170.52m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)	341	m			P 12 号	
仮設工（管路部L・R側、サイド、地上） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段	1	式			単 4 号	
計						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 4 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m 段数2段）仮設工（特殊部 ） 施工延長15.32m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)	91.92	m			P 12 号	
仮設工（特殊部） 施工延長15.32m 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段	1	式			単 5 号	
計						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 5 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m 段数2段）仮設工（特殊部 ） 施工延長12.32m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)	12.32	m			P 12 号	
仮設工（特殊部） 施工延長12.32m 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段	1	式			単 6 号	
計						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 6 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m 段数1段）仮設工（特殊部 ） 施工延長11.72m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)	11.72	m			P 12 号	
仮設工（特殊部） 施工延長11.72m 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段	1	式			単 7 号	
計						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 7 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ2.5m 段数2段）仮設工（特殊部 ） 施工延長10.22m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)	10.22	m			P 12 号	
仮設工（特殊部） 施工延長10.22m 矢板H=2.5m 腹起しN=2段 切梁N=2段	1	式			単 8 号	
計						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 1 号 単価表 】

照明支障移設 φ50

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
照明支障移設土工 φ50	10	m			単 9 号	
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 道路沿い施工 既設管撤去含む	10	m			施 50 号	
配線移設 EM-CE 5.5sq-2C 既設配線撤去含	10	m			施 51 号	
配線移設 EM-CE 14sq-2C 既設配線撤去含	10	m			施 52 号	
配線本復旧 EM-CE 5.5sq-2C	10	m			施 53 号	
配線本復旧 EM-CE 14sq-2C	10	m			施 54 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 2 号 単価表 】

仮設工（管路部L・R側、サイドボックス） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板・支保材賃料	2.496	t				
仮設材賃料（管路部ほか） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段	2.7	供用日			施 55 号	
アルミ腹起し（縦断方向） 基本料金 70～80×115～130×4000	5	本				
水圧サポート アルミ製 基本料金 調整長590～900	5	本				
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 3 号 単価表 】

仮設工（管路部L・R側、サイドボックス） 矢板H=2.5m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板・支保材賃料	2.08	t				
仮設材賃料（管路部ほか） 矢板H=2.5m 腹起しN=2段 切梁N=2段	8.4	供用日			施 56 号	
アルミ腹起し（縦断方向） 基本料金 70～80×115～130×4000	5	本				
水圧サポート アルミ製 基本料金 調整長590～900	5	本				
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 4 号 単価表 】

仮設工（管路部L・R側、サイド、地上） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板・支保材賃料	1.664	t				
仮設材賃料（管路部ほか） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段	30	供用日			施 57 号	
アルミ腹起し（縦断方向） 基本料金 70～80×115～130×4000	5	本				
水圧サポート アルミ製 基本料金 調整長590～900	5	本				
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 5 号 単価表 】

仮設工（特殊部） 施工延長15.32m 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板・支保材賃料	1.912	t				
仮設材賃料（特殊部15.32m） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段	14	供用日			施 58 号	
アルミ腹起し（縦断方向） 基本料金 110～120×120～130×4000	5.8	本				
水圧サポート アルミ製 基本料金 調整長1500～2200	5.8	本				
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 6 号 単価表 】

仮設工（特殊部） 施工延長12.32m 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板・支保材賃料	1.538	t				
仮設材賃料（特殊部12.32m） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段	1.8	供用日			施 59 号	
アルミ腹起し（縦断方向） 基本料金 110～120×120～130×4000	4.3	本				
水圧サポート アルミ製 基本料金 調整長1500～2200	4.3	本				
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 7 号 単価表 】

仮設工（特殊部） 施工延長11.72m 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板・支保材賃料	0.975	t				
仮設材賃料（特殊部11.72m） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段	1.1	供用日			施 60 号	
アルミ腹起し（縦断方向） 基本料金 110～120×120～130×4000	2.15	本				
水圧サポート アルミ製 基本料金 調整長1100～1800	2.15	本				
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 8 号 単価表 】

仮設工（特殊部） 施工延長10.22m 矢板H=2.5m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板・支保材賃料	1.063	t				
仮設工（特殊部10.22m） 腹起しN=2段 切梁N=2段	1	供用日			施 61 号	
アルミ腹起し（縦断方向） 基本料金 110～120×120～130×4000	3.5	本				
水圧サポート アルミ製 基本料金 調整長1100～1800	3.5	本				
水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 9 号 単価表 】

照明支障移設土工 φ50

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
イタ-ロッキング プ ロック撤去・再設置 撤去100m2以上 再使用 直線3色色合せ・厚6cm 撤去時間制約無・夜間無	6	m2			施 7 号	
床掘り 土砂 小規模	3.2	m3			P 92 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.6	m3			P 93 号	
埋戻し 砂 小規模	0.9	m3			施 62 号	
運搬・処分（第3種建設発生土） 土砂 運搬距離6.7km	1.4	m3			施 63 号	
埋設標識シート敷設 幅150×長さ50m 2倍	10	m			施 64 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
歩道一般部						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚160mm 1層施工 再生下層路盤材(40-0)	100	m2			P 13 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プラシマコート 設計密度2.15	100	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
歩道乗入部						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚230mm 2層施工 再生下層路盤材(40-0)	100	m2			P 15 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スリ(20) 平均幅員1.4m未満 プラシマコート 設計密度2.20	100	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
車道部						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工 再生下層路盤材(40-0)	100	m2			P 17 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30	100	m2			P 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(20) 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 設計密度2.35	100	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 4 号 施工単価表 】

運搬・処分 Co無筋

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	10	m3			P 20 号	
建設副産物処理 Co 無筋 二葉建設(株) 足高工場 400mm角以下 木くず、ゴミ入不可	10	m3				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 5 号 施工単価表 】

運搬・処分 Asカッター汚泥

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理 アスファルトカッター汚泥処分費 木村土木(株) 中伊豆工場	1.9	t				
トラック運搬(公園外への運搬) 運搬距離30km DID区間有り	2	台			施 41 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 6 号 施工単価表 】

運搬・処分 As塊

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬(C・C・BOX) アスファルト塊 運搬距離6.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	10	m3			P 21 号	
建設副産物処理 As 塊 山旺建設工業(株) がれき類50cm角以下 時間外受入れ事前相談	10	m3				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
インターロッキングﾌﾞｯｸ撤去・再設置 撤去100m2以上 再使用 直線3色色合せ・厚6cm						
(撤去時間制約無・夜間無 ,)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングﾌﾞｯｸ撤去 再使用目的の撤去 手間のみ	100	m2				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
運搬・処分（第3種建設発生土）土砂 運搬距離7.3km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬(C・C・BOX) 土砂 運搬距離10.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	10	m3			P 22 号	
残土処分費（第3種） (株)サンウッド	10	m3				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 9 号 施工単価表 】

運搬・処分（第2種建設発生土）土砂 運搬距離7.3km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬(C・C・BOX) 土砂 運搬距離10.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	10	m3			P 22 号	
残土処分費（第2種） (株)サンウッド	10	m3				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】

埋設標識シート敷設 幅400

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
埋設標識シート 幅400×長さ50m 水抜き穴有り	2	巻				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
埋設標識シート敷設 幅600						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
埋設標識シート 幅600×長さ50m 水抜き穴有り	2	巻				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 12 号 施工単価表 】 防護工 ・ （ 防護鉄板 ） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼板 厚16×幅1,524×長6,096 (m m) 参考重量W=1,167kg	1.167	t				
敷鉄板設置	9.29	m2			施 42 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 13 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L 5) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 23 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 24 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 25 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 26 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	2	個			P 27 号	
モルタル練 高炉	0.14	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	7.7	m2			P 29 号	
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ 750円形蓋 (歩道用) 参考重量W=129.9kg	1	組				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 13 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 5) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ150 参考重量W=115kg	2	個				
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ250 参考重量W=200kg	1	個				
通信用縦金物 L=1741 SS400 HDZ45	6	本				
電力用縦金物 L=1700 SS400 HDZ45	7	本				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 31 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 32 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	2	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 13 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 5) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 2 (150mm)	2	個				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 33 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 34 号	
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	1	個				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 14 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L 6) 900 × 1200 × 3000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	2	個			P 35 号	
モルタル練 高炉	0.08	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	4.3	m2			P 29 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 18-8-25(20)BB60%	0.43	m3			P 36 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.93	m2			P 37 号	
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 900 × 3000 (地上機器直上 2 基用) 参考重量W=506kg	1	組				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 38 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 39 号	

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 14 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 6) 900 × 1200 × 3000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 1 (150mm)	1	個				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 15 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L 7) 900 × 1200 × 2000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 40 号	
モルタル練 高炉	0.05	m3			P 28 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 砕石各種	3	m2			P 29 号	
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 900 × 2000 (地上機器直上 1 基用) 参考重量W=309.0kg	1	組				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 41 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 42 号	
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	2	個				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 15 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 7) 900 × 1200 × 2000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 16 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L 8) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 43 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 44 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 45 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 26 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	2	個			P 46 号	
モルタル練 高炉	0.14	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	7.7	m2			P 29 号	
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ 750円形蓋 (歩道用) 参考重量W=129.9kg	1	組				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 16 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 8) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ100 参考重量W=80kg	2	個				
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
特殊部付属物 地上機器用仮蓋 歩道用 1095 × 445 参考重量W=30kg	1	枚				
地上機器用嵩上げブロック 1255 × 655 × 150 参考重量W=160kg	2	個				
通信用縦金物 L=1741 SS400 HDZ45	6	本				
電力用縦金物 L=1700 SS400 HDZ45	7	本				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 47 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 48 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	1	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 16 号 施工単価表 】 (続 き) プレキャストボックス (L 8) 1200 × 1800 × 4500 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 4 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 6 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 4 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 2 (150mm)	1	個				
プレキャストボックスブロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 33 号	

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 16 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 8) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 49 号	
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 6 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 1 (150mm)	1	個				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 17 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L 9) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 50 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 51 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 52 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 26 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	2	個			P 46 号	
モルタル練 高炉	0.14	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	7.7	m2			P 29 号	
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ 750円形蓋 (車道用) 参考重量W=161.3kg	1	組				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 17 号 施工単価表 】 (続 き)						
プレキャストボックス (L 9) 1200 × 1800 × 4500						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ100 参考重量W=80kg	2	個				
通信用縦金物 L=1741 SS400 HDZ45	5	本				
通信用縦金物 L=841 SS400 HDZ45	1	本				
電力用縦金物 L=1700 SS400 HDZ45	7	本				
ハンドホール ハ ック杓 (クーラ型)	1	個			P 53 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 砕石各種	0.7	m2			P 29 号	
コンクリート連結ダクト 本体寸法L690 参考重量W=720kg	1	個				
鋼製ダクト L150 参考重量W=44kg	1	個				
取付ダクト L160 参考重量W=18kg	1	個				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 17 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 9) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊部付属物 地上機器用仮蓋 歩道用 1095 × 445 参考重量W=30kg	1	枚				
プレキャストボックス ロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 54 号	
プレキャストボックス ロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 55 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 4 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	1	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 17 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 9) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 6 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 4 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 2 (150mm)	1	個				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 33 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 56 号	
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 1 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	1	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 17 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L 9) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 1 (150mm)	1	個				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 18 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L10) 900 × 1200 × 2000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 40 号	
モルタル練 高炉	0.05	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	3	m2			P 29 号	
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 900 × 2000 (地上機器直上 1 基用) 参考重量W=309.0kg	1	組				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 41 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 57 号	
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 1 (150mm)	1	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 18 号 施工単価表 】 (続 き) プレキャストボックス (L10) 900 × 1200 × 2000 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	2	個				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 19 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L11) 1200×1800×4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 58 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 59 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 45 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	1	個			P 26 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	2	個			P 46 号	
モルタル練 高炉	0.14	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	7.7	m2			P 29 号	
蓋設置 (C・C・BOX) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ 750円形蓋 (歩道用) 参考重量W=129.9kg	1	組				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 19 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L11) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ150 参考重量W=115kg	2	個				
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ250 参考重量W=200kg	1	個				
蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
特殊部付属物 地上機器用仮蓋 歩道用 1095 × 445 参考重量W=30kg	1	枚				
地上機器用嵩上げブロック 1255 × 655 × 150 参考重量W=160kg	1	個				
地上機器用嵩上げブロック 1225 × 665 × 250 参考重量W=268kg	2	個				
通信用縦金物 L=1741 SS400 HDZ45	6	本				
電力用縦金物 L=1700 SS400 HDZ45	7	本				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 60 号	

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 19 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L11) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 32 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 1 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 2 (150mm)	2	個				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 33 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 61 号	

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 19 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L11) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 20 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L12) 1200×1800×4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 62 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 59 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 25 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	1	個			P 26 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	2	個			P 46 号	
モルタル練 高炉	0.14	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	7.7	m2			P 29 号	
蓋設置 (C・C・BOX) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ 750円形蓋 (車道用) 参考重量W=161.3kg	1	組				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 20 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L12) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ100 参考重量W=80kg	2	個				
通信用縦金物 L=1741 SS400 HDZ45	5	本				
通信用縦金物 L=891 SS400 HDZ45	1	本				
電力用縦金物 L=1700 SS400 HDZ45	7	本				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 63 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 60 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 1 (150mm)	1	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 20 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L12) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 2 (150mm)	2	個				
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 33 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 49 号	
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 6 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 1 (150mm)	1	個				

長泉町役場

【 第 20 号 施工単価表 】 (続 き)						
プレキャストボックス (L12) 1200 × 1800 × 4500						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 21 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L16) 1200×1800×3000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 64 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 65 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	1	個			P 46 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	1	個			P 27 号	
モルタル練 高炉	0.1	m3			P 28 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 砕石各種	5.3	m2			P 29 号	
蓋設置 (C・C・BOX) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ750円形蓋 (車道用) 参考重量W=161.3kg	1	組				
嵩上げブロック 円形首部 φ750×高さ100 参考重量W=80kg	2	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 21 号 施工単価表 】 (続 き)						
プレキャストボックス (L16) 1200 × 1800 × 3000						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通信用縦金物 L=1741 SS400 HDZ45	3	本				
通信用縦金物 L=891 SS400 HDZ45	1	本				
電力用縦金物 L=1700 SS400 HDZ45	6	本				
ハンドホール ハ ッカ杓 (加-ラ型)	1	個			P 53 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 砕石各種	0.7	m2			P 29 号	
コンクリート連結ダクト 本体寸法L690 参考重量W=720kg	1	個				
鋼製ダクト L150 参考重量W=44kg	1	個				
取付ダクト L160 参考重量W=18kg	1	個				
特殊部付属物 地上機器用仮蓋 歩道用 1095 × 445 参考重量W=30kg	1	枚				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 21 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L16) 1200 × 1800 × 3000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 66 号	
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 67 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 4 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 1 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 1 (150mm)	1	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 21 号 施工単価表 】 (続 き)						
プレキャストボックス (L16) 1200 × 1800 × 3000						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	2	個				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 22 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L17) 950×1500×2200

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 68 号	
モルタル練 高炉	0.06	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	3.4	m2			P 29 号	
蓋設置 (C・C・BOX) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ750円形蓋 (歩道用) 参考重量W=129.9kg	1	組				
通信 型用嵩上げブロック φ750×高さ200 参考重量W=210kg	1	個				
立金物 通信 型用 L1310	2	個				
ケーブル受金物 通信 型用 L250	2	個				
梯子 通信 型用 250×1700	1	個				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 22 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L17) 950 × 1500 × 2200

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	2	個			P 69 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	2	個				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 23 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L18) 900×1200×2000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 40 号	
モルタル練 高炉	0.05	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	3	m2			P 29 号	
蓋設置 (C・C・BOX) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 900×2000 (地上機器直上1基用) 参考重量W=309.0kg	1	組				
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	2	個			P 57 号	
レジンエコブロックベルマウス φ130×2 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ130×1 (150mm)	2	個				
レジンエコブロックベルマウス φ100×3 (150mm)	2	個				

【 第 23 号 施工単価表 】 (続 き)						
プレキャストボックス (L18) 900 × 1200 × 2000						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 24 号 施工単価表 】

プレキャストボックス (L19) 1200×1800×4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 64 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 62 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 70 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	1	個			P 26 号	
プレキャストボックス設置 (C・C・BOX) 1000kg以下	2	個			P 46 号	
モルタル練 高炉	0.14	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石各種	7.7	m2			P 29 号	
蓋設置 (C・C・BOX) 200kgを超え800kg以下	1	組			P 30 号	
蓋 φ 750円形蓋 (車道用) 参考重量W=161.3kg	1	組				

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 24 号 施工単価表 】 (続 き)						
プレキャストボックス (L19) 1200 × 1800 × 4500						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
嵩上げブロック 円形首部 φ 750 × 高さ100 参考重量W=80kg	2	個				
通信用縦金物 L=1741 SS400 HDZ45	5	本				
通信用縦金物 L=891 SS400 HDZ45	1	本				
電力用縦金物 L=1700 SS400 HDZ45	7	本				
ハンドホール ハ ック杓 (クーラ型)	1	個			P 53 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 砕石各種	0.7	m2			P 29 号	
コンクリート連結ダクト 本体寸法L890 参考重量W=930kg	1	個				
鋼製ダクト L150 参考重量W=44kg	1	個				
取付ダクト L160 参考重量W=18kg	1	個				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 24 号 施工単価表 】 (続 き)						
プレキャストボックス (L19) 1200 × 1800 × 4500						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊部付属物 地上機器用仮蓋 歩道用 1095 × 445 参考重量W=30kg	1	枚				
プレキャストボックス 口設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 71 号	
プレキャストボックス 口設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下	1	個			P 72 号	
ダクトスリーブ VP φ 150	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 1 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 3 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	1	個				
プレキャストボックス 口設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 33 号	

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 24 号 施工単価表 】

(続 き)

プレキャストボックス (L19) 1200 × 1800 × 4500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下	1	個			P 73 号	
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 130 × 1 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 100 × 2 (150mm)	1	個				
レジンエコブロックベルマウス φ 50 × 9 (150mm)	1	個				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 25 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（HKL3） 800×800×900

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストボックス設置(C・C・BOX) 1000kg以下	1	個			P 74 号	
蓋設置(C・C・BOX) 200kg以下	1	組			P 75 号	
蓋 φ 600円形蓋（歩道 車両対応型）	1	組				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
車道部（本復旧）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	100	m2			P 76 号	
般運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 5.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	5	m3			P 77 号	
建設副産物処理 As 塊 山旺建設工業(株) がれき類50cm角以下 時間外受入れ事前相談	5	m3				
掘削 小規模 土砂 標準以外	5	m3			P 78 号	
土砂等運搬 小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	5	m3			P 79 号	
残土処分費（第2種） (株)サンウッド	5	m3				
不陸整正	100	m2			P 80 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 設計密度2.35	100	m2			P 81 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 設計密度2.35	100	m2			P 82 号	

【 第 26 号 施工単価表 】 車道部（本復旧） 100m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 溶融式(手動) 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約無 機・労	1,000	m				
路面表示用塗料 3種1号JISK5665 溶融ガラス 含有量15-18% 白 比重2.0	570	kg				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25	kg				
軽油 バトロール給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 せづら 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 溶融式(手動) 昼間単価 供用区間 せづら 45cm 時間的制約無 機・労	1,000	m				
路面表示用塗料 3種1号JISK5665 溶融ガラス 含有量15-18% 白 比重2.0	1,700	kg				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	75	kg				
軽油 バトロ給油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 29 号 施工単価表 】

L型街渠撤去・復旧 一般部

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.4	m3			施 43 号	
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1.4	m3			P 20 号	
建設副産物処理 Co 無筋 二葉建設(株) 足高工場 400mm角以下 木くず、ゴミ入不可	1.4	m3				
コンクリート 小型構造物 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬有	0.84	m3			P 83 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			P 84 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	8.3	m2			P 85 号	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 均し基礎コンクリート不要 基礎砕石無	10	m			P 86 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 30 号 施工単価表 】

L型街渠撤去・復旧 乗入部（巻込部）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.56	m3			施 43 号	
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	0.56	m3			P 20 号	
建設副産物処理 Co 無筋 二葉建設(株) 足高工場 400mm角以下 木くず、ゴミ入不可	0.56	m3				
コンクリート 小型構造物 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬有	0.44	m3			P 83 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			P 84 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40～0	6.1	m2			P 85 号	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート不要 基礎砕石無	10	m			P 87 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
街渠樹撤去・復旧						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.9	m3			施 43 号	
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1.9	m3			P 20 号	
建設副産物処理 Co 無筋 二葉建設(株) 足高工場 400mm角以下 木くず、ゴミ入不可	1.9	m3				
コンクリート 小型構造物 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬有	1.7	m3			P 83 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	20.7	m2			P 84 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	5.6	m2			P 85 号	
鋼製グレーチング樹蓋 110° T-25 300×500用 参考重量23.4(kg)	10	組				
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 均し基礎コンクリート不要 基礎砕石無	7	m			P 88 号	
計						

【 第 31 号 施工単価表 】 街渠柵撤去・復旧						
(続 き)						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
植樹樹撤去						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.59	m3			施 43 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	0.59	m3			P 20 号	
建設副産物処理 Co 無筋 二葉建設(株) 足高工場 400mm角以下 木くず、ゴミ入不可	0.59	m3				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 33 号 施工単価表 】

特殊ブロック撤去・復旧 視覚障害者誘導用ブロック

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊ブロック舗装 撤去	100	m2			P 89 号	
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	6	m3			P 20 号	
建設副産物処理 Co 無筋 二葉建設(株) 足高工場 400mm角以下 木くず、ゴミ入不可	6	m3				
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m2			P 90 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 34 号 施工単価表 】

中木撤去・移植

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
移植工(掘取工) 中木 樹高100～200cm未満 施工規模6本未満 幹巻無 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本			施 44 号	
道路植栽(植樹) 規模10本未満 中木 樹高100～200cm未満 改良材無 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本			施 45 号	
支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本			施 46 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
散水支障移設 φ20 (土工：照明支障移設に含む)					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	10	m			施 47 号	
ポリエチレン管 水道用二層管 種 (軟質) φ20	10	m				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 36 号 施工単価表 】

管継手 φ20

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	20	口			施 48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	20	口			施 49 号	
水道用ポリエチレン管金属継手（ソケット） φ20	20	個				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 37 号 施工単価表 】

嵩上げ部舗装

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚170mm 1層施工 再生下層路盤材(40-0)	100	m2			P 91 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プラシマコート 設計密度2.15	100	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 38 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 39 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離6.1km

1 t 当り

(割増なし ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃						
	1	t				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 40 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 現場積込～基地取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
トラック運搬(公園外への運搬) 運搬距離30km (DID区間有り ,)						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通トラック運転 2t積		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 42 号 施工単価表 】 敷鉄板設置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				
とび工 設置		人				
普通作業員 設置		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め) 設置 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間単価 無筋構造物 機械 時間的制約無 機・労	1	m3				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
移植工(掘取工) 中木 樹高100～200cm未満 施工規模6本未満 幹巻無 (時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100～200cm未満 手間のみ	1	本				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 45 号 施工単価表 】

道路植栽(植樹) 規模10本未満 中木 樹高100～200cm未満 改良材無
(時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島))

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽工 植樹 中木 樹高100～200cm未満 手間のみ	1	本				
樹木 移植	1	本				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 46 号 施工単価表 】

支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 施工規模10本未満

1 本 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島))

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路植栽工 支柱設置(中木) 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 材工共	1	本				
植樹割増 材料費、労務費の%		%				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 47 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径20mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 48 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 49 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 50 号 施工単価表 】

波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 道路沿い施工 既設管撤去含む

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
電工		人				
波付硬質合成樹脂管 波付ポリイソブレン電線管(FEP) 径50	100	m				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 51 号 施工単価表 】

配線移設 EM-CE 5.5sq-2C 既設配線撤去含

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
電工		人				
低圧電力用ケーブル EM-CE 5.5sq-2C	100	m				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 52 号 施工単価表 】

配線移設 EM-CE 14sq-2C 既設配線撤去含

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
電工		人				
低圧電力用ケーブル EM-CE 14sq-2C	100	m				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 53 号 施工単価表 】						
配線本復旧 EM-CE 5.5sq-2C						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
低圧電力用ケーブル EM-CE 5.5sq-2C	100	m				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
配線本復旧 EM-CE 14sq-2C						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
低圧電力用ケーブル EM-CE 14sq-2C	100	m				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 55 号 施工単価表 】

仮設材質料（管路部ほか ） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起し （縦断方向） 70～80×115～130×4000	5	本				
水圧サポート アルミ製 調整長590～900	5	本				
水圧手動ポンプ タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 56 号 施工単価表 】

仮設材質料（管路部ほか ） 矢板H=2.5m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起し （縦断方向） 70～80×115～130×4000	5	本				
水圧サポート アルミ製 調整長590～900	5	本				
水圧手動ポンプ タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 57 号 施工単価表 】

仮設材質料（管路部ほか ） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起し （縦断方向） 70～80×115～130×4000	5	本				
水圧サポート アルミ製 調整長590～900	5	本				
水圧手動ポンプ タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 58 号 施工単価表 】

仮設材質料（特殊部15.32m） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起し （縦断方向） 110～120×120～130×4000	5.8	本				
水圧サポート アルミ製 調整長1500～2200	5.8	本				
水圧手動ポンプ タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 59 号 施工単価表 】

仮設材質料（特殊部12.32m） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起し（縦断方向） 110～120×120～130×4000	4.3	本				
水圧サポート アルミ製 調整長1500～2200	4.3	本				
水圧手動ポンプ タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 60 号 施工単価表 】

仮設材質料（特殊部11.72m） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起し （縦断方向） 110～120×120～130×4000	2.15	本				
水圧サポート アルミ製 調整長1100～1800	2.15	本				
水圧手動ポンプ タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 61 号 施工単価表 】

仮設工（特殊部10.22m） 腹起しN=2段 切梁N=2段

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ腹起し（縦断方向） 110～120×120～130×4000	3.5	本				
水圧サポート アルミ製 調整長1100～1800	3.5	本				
水圧手動ポンプ タンク水量15～19ℓ	1	台				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 62 号 施工単価表 】

埋戻し 砂 小規模

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			P 93 号	
コンクリート用砂						
	13.3	m3				
計						
単位当たり						

長泉町役場

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 63 号 施工単価表 】

運搬・処分（第3種建設発生土）土砂 運搬距離6.7km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 片割山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 たい損耗費(良好)含む	10	m3			P 79 号	
残土処分費（第3種） (株)サンウッド	10	m3				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
埋設標識シート敷設 幅150×長さ50m 2倍						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
埋設標識シート 幅150×長さ50m 2倍 水抜き穴無し	2	巻				
計						
単位当たり						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
カッターブレード ブレード径45cm(18インチ)								
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド								
その他(材料)								

【 第 1 号 施工パッケージ 】								(続 き)	1 m 当り	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下										
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用										

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
カッターブレード ブレード径45cm(18インチ)								
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド								
その他(材料)								

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(C・C・BOX)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付]賃料 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2014									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り(C・C・BOX)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付]賃料 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2014									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し・締固め(C・C・BOX) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付]賃料 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2014									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 埋戻し・締固め(C・C・BOX) 中埋砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付]賃料 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2014									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
コンクリート用砂									
軽油 バトール給油									
【端数調整】									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し・締固め(C・C・B O X) 中埋砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 2 土質 中埋砂							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管路材設置(C・C・B O X) 埋設部 多条管設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
角型多条電線管 FEP φ 130mm								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 5 設置区分 多条管設置					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管路材設置(C・C・B O X) 埋設部 多条管設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
角型多条電線管 FEP φ100mm								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 5 設置区分 多条管設置					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管路材設置(C・C・B O X) 埋設部 FA管設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
管路材 直管 φ150mm(フリーアクセス - V管)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 2 設置区分 FA管設置					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管路材設置(C・C・B O X) 埋設部 FA管設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
管路材 曲管 φ150mm(フリーアクセス - V管)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 2 設置区分 FA管設置					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管路材設置(C・C・B O X) 埋設部 多条管設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
角型多条電線管 FEP φ50mm								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 作業区分 埋設部			[J2] = 5 設置区分 多条管設置					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付]賃料 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2014								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油 ハトール給油								
【端数調整】								

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚160mm 1層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(加圧型)賃料 山積0.11m3 平積0.08m3 排対型:2次基準							
振動ローラ[搭乗式コンパインド型]賃料 3～4t 排対型:1次基準							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生下層路盤材 40～0mm							
軽油 ハートル給油							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚160mm 1層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 160.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0)			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 設計密度2.15)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バッドタイプ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生細粒度アスコン(13) 再生合材							
アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 PK-3 プライムコート							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 設計密度2.15)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン JIS2号 軽油							
軽油 バトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[y1] = 3 配合区分 配合区分なし				[y2] = 2 溶融スラグ区分(アスファルト) 溶融スラグ 無			
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13)				[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[A2] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし				[A3] = 1 夜間割増の有無区分(アスファルト) 夜間割増無し(AS)			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚230mm 2層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(加圧型)賃料 山積0.11m3 平積0.08m3 排対型:2次基準							
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型:1次基準							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生下層路盤材 40～0mm							
軽油 ハートル給油							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚230mm 2層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 230.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2 施工区分 2層施工				
[J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0)			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 設計密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バッドタイプ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度アスコン(20) 再生合材							
アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 PK-3 プライムコート							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 設計密度2.20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
軽油 バトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[y1] = 3 配合区分 配合区分なし				[y2] = 2 溶融スラグ区分(アスファルト) 溶融スラグ 無			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)				[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[A2] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし				[A3] = 1 夜間割増の有無区分(アスファルト) 夜間割増無し(AS)			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m							
ロードローラ[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 8～20 t 排対型:2次基準							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚350mm 2層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生下層路盤材 40 ~ 0mm							
軽油 ハトル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 350.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2 施工区分 2層施工				
[J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0)			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 2層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m									
ロードローラ[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ賃料 8～20 t 排対型:2次基準									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 2層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒調碎石 M-30 30～0mm							
軽油 ハトル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 配合区分 突50 [y3] = 2 材料種別 路盤材 [J4] = 200.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y2] = 2 溶融スラグ区分(アスファルト) 溶融スラグ 無 [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-30 [J5] = 2 施工区分 2層施工				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 設計密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制							
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型							
タイヤローラ賃料 超低騒音型 3～4t 普通型・排対型:3次基準							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 設計密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(20) 再生合材							
アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 PK-3 プライムコート							
軽油 バトール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[y1] = 3 配合区分 配合区分なし			[y2] = 2 溶融スラグ区分(アスファルト) 溶融スラグ 無				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[A2] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし			[A3] = 1 夜間割増の有無区分(アスファルト) 夜間割増無し(AS)				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 4 運搬距離 8.0km以下					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
運搬(C・C・B O X) アスファルト塊 運搬距離6.0km以下							
(DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 ハートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 積載区分 アスファルト塊			[J2] = 2 DID区間の有無 有				
[J4] = 4 運搬距離 6.0km以下							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
運搬(C・C・B O X) 土砂 運搬距離10.5km以下							
(DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 ハートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 積載区分 土砂			[J2] = 2 DID区間の有無 有				
[J4] = 5 運搬距離 10.5km以下							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 1-1KR (970) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,384kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 2-2KL (970) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,217kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 1-2型 1200×1800×1495 参考重量W=3,431kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
コンクリート敷板 1560×1710×100 A-2タイプ 参考重量W=573kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
コンクリート敷板 1560×1710×100 B-2タイプ 参考重量W=655kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
高炉セメント 袋物									
コンクリート用砂									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (砕石各種 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[油圧式加-5型]賃料 山積0.8m3 平積0.6m3 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材									
軽油 バ ト ル 給油									

【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (砕石各種 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 10 砕石の種類 砕石各種				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】 蓋設置 (C ・ C ・ B O X) 200kgを超え800kg以下								1	組 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付]賃料 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2014									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 ハートフル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 蓋1組当り質量 200kgを超え800kg以下									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチコンクリート材充填含む) KD-L4-1 (起) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L3-1 (終) 1460 × 2100 × 160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 33 号 施工パッケージ 】 プラスチックボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
サイドボックス 800×700×500 参考重量W=690kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000	クレーン賃料割増率					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
横断ボックス継壁部 (ルトロック材充填含む) KT-03-01 1100×1000×150 参考重量W=350kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器樹 電力 型 900×1200×1500 参考重量W=1,630kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 36 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生								
(18-8-25(20)BB60% ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 山積0.8m3 平積0.6 2.9t吊 排対:2011年規制								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 JIS A 5308								
軽油 ハートール給油								

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生							
(18-8-25(20)BB60% ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[N1] = 67 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 38 号 施工パッケージ 】 プラスチックボックスロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器樹継壁部 (マルチツシム材充填含む) K2-E1-1 (起) 1160 × 1330 × 150 参考重量W=580kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 39 号 施工パッケージ 】 プラスチックボックスロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器樹継壁部 (マルチツキール材充填含む) K2-E2-1 (終) 1160 × 1330 × 150 参考重量W=580kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 40 号 施工パッケージ 】 プラスチックボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器樹 電力 型 900×1200×2000 参考重量W=2,190kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】 プラスチックボックスロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器樹継壁部 (マルチツキール材充填含む) K2-E3-1 (起) 1160 × 1330 × 150 参考重量W=580kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 42 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器樹継壁部 (マルチツクル材充填含む) K2-E3-2 (終) 1160×1330×150 参考重量W=580kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 1-1KR (600) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,384kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 44 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 2-2KL (600) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,217kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 45 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 3-2型 1200×1800×1495 参考重量W=3,281kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 46 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
コンクリート敷板 1560×1710×100 B-1タイプ 参考重量W=652kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 47 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L5-1 (起) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 48 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチコンクリート材充填含む) KD-L6-1 (終) 1460 × 2100 × 160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 49 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
横断ボックス継壁部 (ルトロック材充填含む) KT-04-01 1100×1000×150 参考重量W=350kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 50 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 1-1型 1200×1800×1495 参考重量W=3,431kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 51 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 2-1KR (450) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,217kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 52 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 4-4KL (450) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,307kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 53 号 施工パッケージ 】								1	個 当り
ハンドホール ハック杓(ｸﾛｰﾗ型)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ハック杓[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]賃料 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 2.9t吊 排対型:3次									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
【材料】									
横置機器部ハンドホール 995×710×1320 参考重量W=1,230kg									
軽油 ハンドｰﾙ給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ｸﾚｰﾝ機種 ハック杓(ｸﾛｰﾗ型)									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 54 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-R3-1 (起) (終) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 55 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L7-1 (起) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 56 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
横断ボックス継壁部 (ルトボックス材充填含む) KT-05-01 1100×1000×150 参考重量W=350kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当たり質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 57 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器樹継壁部 (マルチツシム材充填含む) K2-E4-1 (起) (終) 1160×1330×150 参考重量W=580kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 58 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 1-1KR (450) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,384kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 59 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 2-2KL (450) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,217kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 60 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L8-1 (起) (終) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 61 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
横断ボックス継壁部 (ルトロック材充填含む) KT-06-01 1100×1000×150 参考重量W=350kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 62 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 4-1KR (450) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,307kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 63 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L3-1 (起) (終) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 64 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 2-1型 1200×1800×1495 参考重量W=3,271kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 65 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 4-2型 1200×1800×1495 参考重量W=3,354kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 66 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L10-1 (起) (終) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 67 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L11-1 (終) 1460 × 2100 × 160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 68 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
地上機器架 通信 型 950×1500×2200 参考重量W=4,000kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 69 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C ・ C ・ B O X) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) K2D-1-1 (起) (終) 1210 × 1760 × 150 参考重量W=800kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 70 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
特殊部 1-2KL (450) 型 1200×1800×1495 参考重量W=3,384kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 71 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (マルチブロック材充填含む) KD-L12-1 (起) 1460×2100×160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 72 号 施工パッケージ 】 プラスチックボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kgを超え4000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
継壁部 (特殊ロックアウト) KD-L13-1 (終) 1460 × 2100 × 160 参考重量W=1,180kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 ボックスロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 73 号 施工パッケージ 】 プレキャストボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
横断ボックス継壁部 (ルトロック材充填含む) KT-09-01 1100×1000×150 参考重量W=350kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当たり質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 74 号 施工パッケージ 】 プラスチックボックスロック設置 (C・C・BOX) 1000kg以下								1	個 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
警察用ハンドホール 800×800×900 参考重量W=950kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ボックスロック1個当り質量 1000kg以下			[yC] = 0.000		クレーン賃料割増率				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 75 号 施工パッケージ 】 蓋設置(C・C・B O X) 200kg以下								1	組 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[超小旋回型・クレーン機能付]賃料 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2014									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 蓋1組当り質量 200kg以下									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 76 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[後方超小旋回・加-ラ型]賃料 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型:2011年規制									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 77 号 施工パッケージ 】 穀運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (5.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 穀発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 [J9] = 7 運搬距離 5.5km以下					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 78 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3 [平積0.10m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 79 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (9.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 10 運搬距離 9.0km以下				[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 80 号 施工パッケージ 】 不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m							
ロードローラ[マガム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 8～20 t 排対型:2次基準							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 ハトール給油							
【端数調整】							

【 第 80 号 施工パッケージ 】				(続 き)		1 m2 当り	
不陸整正							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 81 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 設計密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制							
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型							
タイヤローラ賃料 超低騒音型 3～4t 普通型・排対型:3次基準							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 81 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 設計密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスコン(20) 再生合材							
アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 PK-3 プライムコート							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[y1] = 1 配合区分 突50			[y2] = 2 溶融スラグ区分(アスファルト) 溶融スラグ 無				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[A2] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし			[A3] = 1 夜間割増の有無区分(アスファルト) 夜間割増無し(AS)				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 82 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 設計密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制							
振動ローラ[搭乗式コンパインド型]賃料 3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型							
タイヤローラ賃料 超低騒音型 3～4t 普通型・排対型:3次基準							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 82 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 設計密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(20) 再生合材							
アスファルト乳剤 タックコート高性能改質アスファルト乳剤							
軽油 バ ト ル 給 油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[y1] = 1 配合区分 突50			[y2] = 2 溶融スラグ 区分(アスファルト) 溶融スラグ 無				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート用高性能改質乳剤				
[A2] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし			[A3] = 1 夜間割増の有無区分(アスファルト) 夜間割増無し(AS)				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 83 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 小型構造物 一般養生									
(18-8-25(20)BB60% ,小運搬有)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 JIS A 5308									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 67 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB W/C60% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 84 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 85 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[油圧式加-5型]賃料 山積0.8m3 平積0.6m3 排対型:2014年規制							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材							
軽油 バ ト ル給油							

【 第 85 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 砕石の種類 再生クラッシャー40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 86 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) (均し基礎コンクリート不要 ,基礎砕石無)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ[後方超小旋回・クレーン付]賃料 山積0.09m3 平積0.07m3 0.9t 吊 超低 3次									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック(両側テーパ) B180×230×250×600 【m当り単価】 参考重量 71(kg)									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置				[y1] = 2 溶融スラグ 区分 溶融スラグ 無					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 86 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)							
(均し基礎コンクリート不要 , 基礎砕石無し)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J2] = 8 ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満) [N1] = 14 均し基礎コンクリート規格 無し			[J4] = 4 基礎砕石規格 無し				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 87 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) (均し基礎コンクリート不要 ,基礎砕石無)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
セーフティーブロック平直 200/205×50/70×600 【m当り単価】 参考重量18kg									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置									
[J2] = 7 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) [N1] = 14 均し基礎コンクリート規格 無し									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 88 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) (均し基礎コンクリート不要 ,基礎砕石無)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ[後方超小旋回・クレーン付]賃料 山積0.09m3 平積0.07m3 0.9t 吊 超低 3次									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック(片面・水抜) B180/205×250×600 【m当り単価】 参考重量61kg									
軽油 ハートフル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置				[y1] = 2 溶融スラグ 区分 溶融スラグ 無					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 88 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)							
(均し基礎コンクリート不要 , 基礎砕石無し)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J2] = 8 ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満) [N1] = 14 均し基礎コンクリート規格 無し			[J4] = 4 基礎砕石規格 無し				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 89 号 施工パッケージ 】 特殊ブロック舗装 撤去								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
ブロック工									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 90 号 施工パッケージ 】 特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
ブロック工									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
視覚障害者誘導用ブロック 300 × 300 × 60 黄色 参考重量 12(kg)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 1 ブロック規格 30cm × 30cm					

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 91 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚170mm 1層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(加-5型)賃料 山積0.11m3 平積0.08m3 排対型:2次基準							
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型:1次基準							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生下層路盤材 40～0mm							
軽油 ハートル給油							

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 91 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚170mm 1層施工							
(再生下層路盤材(40-0) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 170.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0)			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 92 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(加圧型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 バックホウ給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 93 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
タバ 及びバタ[タマ] 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 93 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) (続 き)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用								

町道732号線電線共同溝整備工事

■ 数量計算書

工種:電線共同溝工事

実施

工種／種別／細別	規格・形状・寸法	数式	単位	数量
○ 令和7年度 町道732号線電線共同溝整備工事				
仮設工				
土留・仮締切工				
軽量鋼矢板(矢板高さ3.0m 段数2段)	仮設工(管路部・サ⑪) 施工延長10.9m		式	1
軽量鋼矢板(矢板高さ2.5m 段数2段)	仮設工(管路部・サ⑫) 施工延長39.2m		式	1
軽量鋼矢板(矢板高さ2.0m 段数1段)	仮設工(管路部・サ、地⑬) 施工延長170.52m		式	1
軽量鋼矢板(矢板高さ3.0m 段数2段)	仮設工(特殊部①) 施工延長15.32m	L5・L8・L9・L11・L12・L19	式	1
軽量鋼矢板(矢板高さ3.0m 段数2段)	仮設工(特殊部②) 施工延長12.32m	L16	式	1
軽量鋼矢板(矢板高さ2.0m 段数1段)	仮設工(特殊部③) 施工延長11.72m	L6	式	1
軽量鋼矢板(矢板高さ2.5m 段数2段)	仮設工(特殊部⑤) 施工延長10.22m	L17	式	1
舗装仮復旧工				
歩道一般部		土工総括表より 178.90	m2	179
歩道乗入れ部		土工総括表より 41.20	m2	41
車道部		土工総括表より 268.50	m2	269
交通管理工				
交通誘導警備員B			人	434
舗装版撤去工				
舗装版破碎工				
運搬・処分	Co無筋	土工総括表より 19.20	m3	19
運搬・処分	Asカッター汚泥	$0.023 \times 0.10 \times (\text{舗装版切断長}) \times 1.4$	t	1.9
運搬・処分	As塊	土工総括表より 27.00	m3	27
舗装版切断	コンクリート舗装版15cm以下	土工総括表より 477.50	m	480
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	土工総括表より 592.80	m	590
インターロッキングブロック 撤去	再利用	土工総括表より 226.60	m2	227
舗装版破碎	アスファルト舗装版15cm以下	土工総括表より 271.50	m2	270
開削土工				
掘削工				
開削掘削/床掘り(電線共同溝)		土工総括表より 818.80	m3	820

町道732号線電線共同溝整備工事

■ 数量計算書

工種:電線共同溝工事

実施

工種／種別／細別	規格・形状・寸法	数式	単位	数量
埋戻し工				
埋戻し・締固め(電線共同溝)	発生土	土工総括表より 261.60	m3	260
埋戻し・締固め(電線共同溝)	砂	土工総括表より 185.70	m3	190
残土処理工				
運搬・処分(第3種建設発生土)	土砂	土工総括表より 337.30	m3	340
運搬・処分(第2種建設発生土)	土砂	土工総括表より 161.70	m3	160
電線共同溝工				
管路工(管路部)				
埋設管路(FEP管)	φ130 5000L	総括表より 777.30	m	777
埋設管路(FEP管)	φ100 5000L	総括表より 1002.70	m	1,003
埋設管路(FA管)	φ150(直管) 5000L	総括表より 257.70	m	258
埋設管路(FA管)	φ150(曲管) 10R1000L	総括表より 58.70	m	59
管台	150用	総括表より 168	個	168
やりとり継手	VPφ150用	総括表より 6	個	6
ダクトスリーブ	VPφ150	総括表より 14	個	14
埋設管路(FEP管)	φ50 5000L	総括表より 3539.70	m	3,540
埋設表示シート	幅400	総括表より 699.40	m	699
埋設表示シート	幅600	総括表より 9.80	m	10
管路工(管防護)				
防護工①・②(防護鉄板)			箇所	1
プレキャストボックス(特殊部)				
プレキャストボックス(L5)			箇所	1
プレキャストボックス(L6)			箇所	1
プレキャストボックス(L7)			箇所	1
プレキャストボックス(L8)			箇所	1
プレキャストボックス(L9)			箇所	1
プレキャストボックス(L10)			箇所	1
プレキャストボックス(L11)			箇所	1

町道732号線電線共同溝整備工事

■ 数量計算書

工種:電線共同溝工事

実施

工種／種別／細別	規格・形状・寸法	数式	単位	数量
プレキャストボックス(L12)			箇所	1
プレキャストボックス(L16)			箇所	1
プレキャストボックス(L17)			箇所	1
プレキャストボックス(L18)			箇所	1
プレキャストボックス(L19)			箇所	1
プレキャストボックス(HKL3)			箇所	1
舗装復旧工				
舗装復旧工				
車道部(本復旧)		土工総括表より 268.50	m2	269
区画線工				
溶融式区画線	実線 白 W=15cm	雑工数量総括表より 108.90	m	109
溶融式区画線	ゼブラ 白 W=45cm	雑工数量総括表より 10.40	m	10
雑工				
雑工				
L型街渠撤去・復旧	一般部	雑工数量総括表より 65.20	m	65
L型街渠撤去・復旧	乗入部(巻込部)	雑工数量総括表より 14.90	m	15
街渠柵撤去・復旧		雑工数量総括表より 2.00	基	2
植樹柵撤去		雑工数量総括表より 6.00	箇所	6
特殊ブロック舗装撤去・復旧	視覚障害者誘導用	雑工数量総括表より 1.60	m2	1.6
中木撤去・移植		雑工数量総括表より 6.00	本	6
散水支障移設(土工:照明支障移設に含む)	φ20	L:51.8+21.1	m	73
管継手	〃		箇所	2
照明支障移設	φ50	L:51.8+20.9+9.6+66.6+12.2+18.6+27.2+9.6	m	217
嵩上げ部舗装		雑工数量総括表より 22.70	m2	23

土工数量総括表

工 種				単位	L側	R側,横断部	特殊部	警察管路	警察HH	合 計
準 備 工	舗装切断工	一般部	ILB15cm以下	m	338.0		106.9	27.0	5.6	477.5
			Co15cm以下	m						
				m						
				m						
				m						
				m						
				m						
		車道部	As15cm以下	m	447.4	71.8	73.6			592.8
			As15cm超30cm以下	m						
	舗装版取壊工	一般部	ILB15cm以下	m ²	149.5		68.2	7.0	1.9	226.6
			Co15cm以下	m ²						
				m ²						
				m ²						
				m ²						
				m ²						
				m ²						
		車道部	As15cm以下	m ²	189.7	31.9	49.9			271.5
			As15cm超30cm以下	m ²						
土 工	掘 削			m ³	376.2	29.1	218.7	3.0	1.8	628.8
	掘 削 (路 盤)			m ³	113.9	15.9	31.8		0.1	161.7
	掘 削 (岩 盤)			m ³	11.7		16.6			28.3
	埋戻し	発 生 土	m ³	139.3	8.2	112.2	1.0	0.9	261.6	
		発 生 土 水 締 め	m ³							
		砂 水 締 め	m ³							
		砂	m ³	171.0	13.7		1.0		185.7	
		改 良 土	m ³							
	残 土			m ³	221.5	20.0	94.0	1.0	0.8	337.3
残 土 (路 盤)			m ³	113.9	15.9	31.8		0.1	161.7	
基 礎 ・ 防 護 工	コ ン ク リ ー ト			m ³						
	敷 板			m ³						
	型 枠			m ³						
	基礎 砕 石 (RC-40 t=10cm)			m ²	207.0	21.1	71.5	3.0		302.6
	基礎 砕 石 (RC-40 t=10cm)			m ³	20.6	2.1	7.1			29.8
	敷 モ ル タ ル			m ³			1.2			1.2
仮 設 工	1.5≦H<2.0			m	304.2	17.6	30.9			352.7
	2.0≦H<2.5			m	76.2		12.4			88.6
	2.5≦H<3.0			m	19.0		106.4			125.4
舗 装 復 旧 工	歩道部	一般部	t=19cm	m ²	108.3		62.1	7.0	1.5	178.9
				m ²						
		乗入部	t=28cm	m ²	41.2					41.2
				m ²						
				m ²						
				m ²						
	車道部	t=60cm	m ²	189.7	31.9	46.9			268.5	
			m ²							
	蓋 板 舗 装			m ²						
ガ ラ 処 分 工	ILBガラ(歩道)			m ³	13.0		6.1		0.1	19.2
	Asガラ(車道)			m ³	18.9	3.1	5.0			27.0
	Coガラ(歩道)			m ³						
	Coガラ(車道)			m ³						

土工数量調査

1 / 8

15: 単位換算
75: 単位換算

断面名称	延長	標準工										土工									
		舗装切断工(m)					舗装版取壊工(m2)					掘削					埋戻し(m³)				
		歩道部					車道部					掘削					埋戻し(m³)				
		As 15cm以下	Co 15cm以下				As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	ILB 15cm以下	Co 15cm以下		掘削 (m³)	掘削 (m³)	掘削 (m³)	掘削 (m³)	掘削 (m³)	発生土 (m³)	発生土 (m³)	砂水締め (m³)	砂 (m³)	改良土 (m³)
L-1							2.000						0.943		0.472	1.212	0.440		0.528		0.472
L-2		2.000							0.943				0.302	0.189	1.224	0.797			0.486		-0.584
L-3		2.000							0.943				0.387	0.094	0.813	0.434			0.518		-0.095
L-4		2.000							0.943				0.868	0.189	0.658	0.797			0.486		-0.018
L-5							2.000						0.944	0.566	0.472	1.073	0.944		0.453		-0.483
L-6		2.000							0.943				0.952	0.094	0.200	0.387			0.518		0.522
L-7		2.000							0.943				0.868	0.189	0.200	0.302			0.518		0.532
L-8		2.000							0.943				0.952	0.094	0.200	0.387			0.518		0.522
L-9		2.000							0.943				0.868	0.189	0.200	0.302			0.518		0.532
L-10		2.000							0.943				0.952	0.094	0.305	0.528			0.486		0.365
L-11		2.000							0.943				1.587	0.094		0.858			0.486		0.634
L-12							2.000						0.944	1.322	0.472	0.318	0.944		0.453		0.273
L-13		2.000							0.943				1.502	0.189		0.773			0.486		0.643
L-14		2.000							0.943				1.153	0.094		0.387			0.518		0.723
L-16		2.000							0.943				1.493	0.094		0.764			0.486		0.644
L-17		2.000							0.943				1.432	0.189		0.703			0.486		0.651
L-18	1.40	2.000							0.943				1.200	0.094		0.434			0.518		0.718
L-19	6.20	2.000							0.943				1.680	0.132		0.683			0.725		1.065
L-20	8.50	2.000							0.943				1.115	0.189		0.349			0.518		0.727
L-21	22.20	17.000							0.943				6.913	1.172		2.161			3.212		4.507
L-22	9.80	2.000							0.943				1.200	0.094		0.434			0.518		0.718
L-23	1.90	2.000							0.943				10.200	0.799		3.689			4.403		6.103
L-24	4.60	2.000							0.943				1.322	0.472		0.318			0.453		0.273
L-25	11.70	2.000							0.943				29.348	10.478		7.060			10.057		6.061
小計		88.200					44.400		41.587			20.957	87.244	15.650	11.793	50.502			32.255		31.131

土工数量調査

2 / 8

15: 単位換算
75: 単位換算

断面名称	延長	基礎・防護工						仮設工			舗装復旧工						ガラ処分工			
		コンクリート			RC-40			1.5以下	2.0以下	2.5以下	歩道部			車道部			ILBガラ	Asガラ	Coガラ	Coガラ
		敷板	型枠	数モルタル	RC-40	RC-40	RC-40	(m)	(m)	(m)	歩道一般部			歩道乗入れ部			(歩道)	(車道)	(歩道)	(車道)
		(m³)	(m³)	(m³)	(m²)	(m³)	(m³)				t=19cm			t=28cm			As (m²)	(m³)	(m³)	(m³)
L-1					0.643	0.064	2.000									0.943		0.094		
L-2					0.643	0.064	2.000							0.943				0.075		
L-3					0.693	0.069	2.000											0.085		
L-4					0.643	0.064	2.000							0.943				0.075		
L-5					0.643	0.064	2.000									0.944		0.094		
L-6					0.693	0.069								0.943				0.085		
L-7					0.693	0.069								0.943				0.075		
L-8					0.693	0.069								0.943				0.085		
L-9					0.693	0.069								0.943				0.075		
L-10					0.643	0.064	2.000							0.943				0.085		
L-11					0.643	0.064	2.000							0.943				0.085		
L-12					0.643	0.064	2.000									0.944		0.094		
L-13					0.643	0.064	2.000							0.943				0.075		
L-14					0.693	0.069								0.943				0.085		
L-16					0.643	0.064	2.000							0.943				0.085		
L-17					0.643	0.064	2.000							0.943				0.075		
L-18	1.40				0.693	0.069	2.000							0.943				0.085		
L-19	6.20				0.693	0.069	2.000							0.943				0.119		
L-20	8.50				4.297	0.428	12.400							0.943				0.075		
L-21	22.20				0.693	0.069	2.000							0.943				0.465		
L-22	9.80				5.891	0.587	17.000							8.016				0.085		
L-23	1.90				14.275	1.421		2.000								0.944		0.094		
L-24	4.60				0.643	0.064		44.400								20.957		2.087		
L-25	11.70				0.643	0.064	2.000							0.943				0.085		
小計					44.347	4.415		45.200	44.400	19.600	31.402	10.185				20.957		3.642	2.087	

土工数量調査 3 / 8

1/8 断面図表
7/8 数量表

断面名称	延長	標準 備 工												土 工											
		舗装切断工(m)						舗装版取壊工(m2)						掘削		削壁		削壁		削壁		残土		残土	
		歩道部						車道部						掘削		削壁		削壁		削壁		残土		残土	
		ILB 15cm以下	Co 15cm以下					As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	ILB 15cm以下	Co 15cm以下			As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	(m³)	(m³)	(m³)	発生土	発生土の割合	砂水締め	砂	改良土	(m³)	(m³)
L-26	3.00	2,000 6,000						0.620 1.860						0.782 2.346	0.062 0.186		0.332 0.996				0.339 1.017		0.413 1.239	0.062 0.186	
L-27	4.50	2,000 9,000						0.943 4.244						1.153 5.189	0.087 0.261		0.387 1.157				0.728 2.357		0.694 2.083	0.094 0.283	
L-28	2.60	2,000 5,200						0.943 2.452						1.068 2.777	0.189 0.491		0.302 0.785				0.518 1.347		0.732 1.903	0.189 0.491	
L-29-1	13.20						2,000 26,400						0.943 12,448	1,160 15,312	0.472 6,230		0.472 6,230				0.457 6,032		0.636 8,395	0.472 6,230	
L-29-2	34.20						2,000 68,400						0.943 32,251	0,766 26,197	0,472 16,142					17,716		0,766 26,197	0,472 16,142		
L-30	4.00	2,000 8,000						0.526 2,104					0.602 2,408	0,105 0,420			0.431 1,132				0,132 0,420		0,129 0,420	0,105 0,420	
L-31	1.20	2,000 2,400						0.525 0,630					0.806 0,967	0,053 0,064			0.635 0,762				0,132 0,158		0,100 0,120	0,053 0,064	
L-32	5.30	2,000 10,600						0.525 2,783					0.549 2,910	0,105 0,557			0.378 2,003				0,132 0,700		0,129 0,684	0,105 0,557	
L-33	3.10						2,000 6,200						0.525 1,628	0,171 0,530	0,263 0,815					0,132 0,409		0,171 0,530	0,263 0,815		
L-34-1	4.00						2,000 8,000						0.724 2,896	1,258 5,032	0,362 1,448		0.724 1,572				0,393 1,448		0,414 1,448	0,362 1,448	
L-34-2	1.90	2,000 3,800						0.724 1,376					1,127 2,141	0,145 0,276			0.594 1,129				0,393 0,887		0,467 0,887	0,145 0,276	
L-34-3	1.60	2,000 3,200						0.724 1,158					0,830 1,328	0,072 0,115			0,297 0,475				0,393 0,629		0,500 0,800	0,072 0,115	
L-35	1.50	2,000 3,000						0.724 1,086					0,830 1,245	0,072 0,108			0,297 0,446				0,393 0,590		0,500 0,750	0,072 0,108	
L-36	10.80						2,000 21,600						0.620 6,696	0,801 8,651	0,310 3,348		0,359 3,661				0,359 3,661		0,414 4,450	0,310 3,348	
L-37	4.00	2,000 8,000						0.943 3,772					1,727 6,908	0,094 0,376			0.481 1,924				0.993 3,972		1,193 4,772	0.994 3,767	
L-38		2,000						0.870					1,704	0,087			1,140				0,319		0,437	0,087	
L-39		2,000						0.870					1,626	0,174			1,061				0,319		0,447	0,174	
L-40							2,000						0.870	1,509	0,435		0,944				0,319		0,460	0,435	
L-41							2,000						0.870	1,957	0,435		1,392				0,319		0,410	0,435	
L-42	5.60						2,000 11,200						0.943 5,281	0,860 4,816	0,472 2,643		0.094 0,526				0,518 2,901		0,756 4,234	0,472 2,643	
L-43	7.10						2,000 14,200						0.620 4,402	0,832 5,907	0,310 2,201		0.381 2,705				0,339 2,407		0,409 2,904	0,310 2,201	
L-44	7.50	2,000 15,000						0.620 4,650					1,055 7,915	0,062 0,455			0.602 2,372				0,339 1,272		0,383 2,672	0.602 2,055	
L-45	4.80	2,000 9,600						0.619 2,971					0,725 3,480	0,124 0,595			0.275 1,320				0,338 1,622		0,419 2,011	0,124 0,595	
L-46	10.30	2,000 20,600						0.620 6,386					0,782 8,055	0,062 0,639			0.332 3,420				0,339 3,492		0,413 4,254	0,062 0,639	
小 計		104.400					156.000	35.472					65.602	114.112	37.542		37.401			54.374		72.565	37.542		
合 計		192.600					200.400	77.059					86.559	201.356	53.192		11.793			87.903		86.629	103.696	53.192	

土工数量調査 4 / 8

1/8 断面図表
7/8 数量表

断面名称	延長	基礎・防護工						仮設工			舗装復旧工										ガラ処分工			
		コンクリート	敷板	型枠	基礎砕石 RC-40	基礎砕石 RC-40	敷モルタル	1.5SH(2.0)	2.0SH(2.5)	2.5SH(3.0)	歩 道 部						車 道 部		蓋板舗装		Asガラ (歩道)	Asガラ (車道)	Coガラ (歩道)	Coガラ (車道)
		(m³)	(m³)	(m³)	(m²)	(m³)	(m³)	(m)	(m)	(m)	歩道一般部		歩道乗入れ部				t=60cm		As (m²)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
											t=19cm	t=28cm												
L-26	3.00				0.319 0.957	0.032 0.096					0.620 1.860										0.056 0.168			
L-27	4.50				0.693 3.119	0.069 0.311					0.943 4.244										0.085 0.383			
L-28	2.60				0.693 1.802	0.069 0.179							0.943 2.452								0.195			
L-29-1	13.20				0.693 9.148	0.069 0.911		2,000 26,400									0.943 12.448				0.094 1.241			
L-29-2	34.20				0.693 23.701	0.069 2.360											0.943 32.251				0.094 3.215			
L-30	4.00				0.225 0.900	0.023 0.092							0.526 2.104								0.042 0.168			
L-31	1.20				0.525 0.270	0.023 0.028		2,000 2,400			0.525 0.630										0.042 0.050			
L-32	5.30				0.225 1.135	0.023 0.122							0.525 2.783								0.042 0.228			
L-33	3.10				0.225 0.698	0.023 0.071											0.525 1.628				0.053 0.164			
L-34-1	4.00				0.424 1.696	0.042 0.168		2,000 8,000					0.724 1.376								0.072 0.288			
L-34-2	1.90				0.424 0.806	0.042 0.090		2,000 3,800					0.724 1.376								0.058 0.110			
L-34-3	1.60				0.424 0.620	0.042 0.115					0.724 1.158										0.065 0.104			
L-35	1.50				0.424 0.636	0.042 0.063							0.724 1.086								0.065 0.098			
L-36	10.80				0.319 3.445	0.032 0.346		2,000 21,600									0.620 6.696				0.062 0.670			
L-37	4.00				0.743 2.972	0.074 0.296		2,000 8,000			0.943 3.772										0.085 0.340			
L-38					0.570 0.570	0.057 0.057		2,000 2,000			0.870 0.870										0.078			
L-39					0.570 0.570	0.057 0.057		2,000 2,000					0.870 0.870								0.070 0.070			
L-40					0.570 0.570	0.057 0.057		2,000 2,000									0.870 0.870				0.087 0.087			
L-41					0.570 0.570	0.057 0.057		2,000 2,000									0.870 0.870				0.087 0.087			
L-42	5.60				0.693 3.891	0.069 0.386		2,000 11,200									0.943 5.281				0.094 0.526			
L-43	7.10				0.319 0.943	0.032 0.327		2,000 14,200									0.620 4.402				0.062 0.440			
L-44	7.50				0.319 2.393	0.032 0.240		2,000 15,000			0.620 4.650										0.056 0.420			
L-45	4.80				0.319 1.531	0.032 0.154							0.619 2.971								0.050 0.240			
L-46	10.30				0.319 3.286	0.032 0.330					0.620 6.386										0.056 0.577			
小 計					65.377	6.527		94.600	16.000	23.786	11.686						65.602				3.082	6.544		
合 計					109.724	10.942		139.800	60.400	19.600	55.188	21.871					86.559				6.724	8.631		

土工数量調査 5 / 8

1/50 単位換算
70% 3桁未満

断面名称	延長	準備工												土工									
		舗装切断工(m)						舗装版取壊工(m2)						掘削 掘路	削岩	削盤	埋戻し(m³)					残土 (m³)	残路 土盤
		歩道部			車道部			歩道部			乗入部						車道部						
		ILB 15cm以下	Co 15cm以下		As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	ILB 15cm以下	Co 15cm以下				As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下				(m³)	(m³)	(m³)	発生土 (m³)	砂水締め (m³)		
L-47	14.20				2,000 28,400								0,724 10,281	0,801 11,374	0,362 5,140	0,268 3,806	0,393 5,581	0,503 7,143	0,362 5,140				
L-48	4.90	2,000 9,800				0,724 2,724							0,765 3,729	0,145 1,137	0,232 1,137	0,393 1,137	0,503 1,929	0,145 2,484	0,503 1,929	0,145 2,484			
L-49	4.00	2,000 8,000				0,724 2,896							0,830 3,320	0,072 0,288	0,297 1,188	0,393 1,572	0,500 2,000	0,072 0,288	0,500 2,000	0,072 0,288			
L-50	4.10	2,000 8,200				0,724 2,968							0,830 3,403	0,072 0,295	0,297 1,218	0,366 1,501	0,500 2,050	0,072 0,295	0,500 2,050	0,072 0,295			
L-51	5.20	2,000 10,400				0,943 4,904							1,365 7,098	0,094 0,489	0,599 3,115	0,491 2,553	0,699 3,635	0,094 0,489	0,699 3,635	0,094 0,489			
L-52	2.80	2,000 5,600				0,943 2,640							1,577 3,714	0,094 0,373	0,811 2,271	0,518 1,729	0,678 1,853	0,094 0,373	0,678 1,853	0,094 0,373			
L-53	4.90	2,000 9,800				1,537 7,531							0,994 4,871	0,307 1,504	0,446 2,185	0,391 1,916	0,498 2,440	0,307 1,504	0,498 2,440	0,307 1,504			
L-54	13.50	2,000 27,000				1,537 20,750							0,787 10,625	0,154 2,079	0,238 3,213	0,391 5,279	0,523 7,061	0,154 2,079	0,523 7,061	0,154 2,079			
L-55	5.30	2,000 10,600				0,943 4,998							1,068 5,660	0,189 1,002	0,302 1,601	0,518 2,745	0,732 3,880	0,189 1,002	0,732 3,880	0,189 1,002			
L-56	11.30	2,000 22,600				0,943 1,603							1,153 4,373	0,094 1,353	0,387 1,553	0,518 1,853	0,723 2,553	0,094 1,353	0,723 2,553	0,094 1,353			
L-57	1.70	2,000 3,400				0,943 1,603							1,068 1,816	0,189 0,321	0,302 0,513	0,518 0,881	0,732 1,244	0,189 0,321	0,732 1,244	0,189 0,321			
L-58	13.60				2,000 27,200								0,943 12,825	0,766 10,418	0,472 6,419	0,518 7,045	0,766 10,418	0,472 6,419	0,766 10,418	0,472 6,419			
L-59					2,000 4,600								0,943 2,850	0,766 2,833	0,472 1,624	0,491 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624			
L-61					2,000 4,600								0,943 2,850	0,766 2,833	0,472 1,624	0,518 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624			
L-67					2,000 4,600								0,943 2,850	0,766 2,833	0,472 1,624	0,518 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624			
L-68					2,000 4,600								0,944 2,850	0,766 2,833	0,472 1,624	0,518 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624	0,766 2,833	0,472 1,624			
L-75	43.20				2,000 86,400								0,944 40,781	0,981 42,379	0,472 20,390	0,283 12,226	0,439 18,965	0,667 28,814	0,472 20,390	0,667 28,814	0,472 20,390		
L-76	3.10				2,000 6,200								0,620 1,922	0,483 1,497	0,310 0,961	0,078 0,242	0,304 1,328	0,396 1,472	0,483 1,472	0,396 1,472	0,310 0,961		
L-77	4.00	2,000 8,000				0,620 2,480							0,737 2,948	0,062 0,248	0,332 1,328	0,304 1,216	0,368 1,472	0,062 0,248	0,368 1,472	0,062 0,248			
L-78	3.80	2,000 7,600				0,619 2,352							0,736 2,797	0,062 0,236	0,331 1,258	0,304 1,155	0,368 1,398	0,062 0,236	0,368 1,398	0,062 0,236			
L-79	3.10				2,000 6,200								0,620 1,922	0,483 1,497	0,310 0,961	0,078 0,242	0,304 1,328	0,396 1,472	0,483 1,472	0,396 1,472	0,310 0,961		
L-80	15.70				2,000 82,400								0,724 11,367	0,534 3,863	0,362 5,883	0,534 3,863	0,534 3,863	0,534 3,863	0,534 3,863	0,534 3,863			
L-81	10.60				2,000 21,200								0,943 9,996	1,238 13,123	0,472 5,003	0,391 4,145	0,579 6,137	0,472 5,003	0,579 6,137	0,472 5,003			
L-82	2.30				2,000 4,600								0,724 1,665	1,239 2,850	0,362 0,833	0,706 1,624	0,366 0,842	0,455 0,842	0,362 0,842	0,455 0,842			
小 計		131.000				211.600		67.326					90.759	155.254	53.888	45.685	74.247	104.511	53.888				
合 計		323.600				412.000		144.385					177.318	356.610	107.080	11.793	133.588	160.876	208.207	107.080			

土工数量調査 6 / 8

1/50 単位換算
70% 3桁未満

断面名称	延長	基礎・防護工					仮設工			舗装復旧工										ガラ処分工			
		コンクリート (m³)	敷板 (m²)	型枠 (m³)	基礎砕石	基礎モルタル	1.5H(2.0)	2.0H(2.5)	2.5H(3.0)	歩道部						車道部 t=60cm	蓋板舗装		Asガラ (歩道)	Asガラ (車道)	Coガラ (歩道)	Coガラ (車道)	
					RC-40	RC-40				歩道一般部			歩道乗入れ部				As (m²)	(m³)	(m³)	(m³)			
					(m²)	(m³)				(m)	(m)	(m)	t=19cm	t=28cm									
L-47	14.20				0.424 6.021	0.042 0.596	2,000 28,400								0.724 10.281					0.072 1.022			
L-48	4.90				0.424 2.078	0.042 0.206							0.724 3.548							0.058 0.284			
L-49	4.00				0.424 1.696	0.042 0.168							0.724 2.896							0.065 0.260			
L-50	4.10				0.424 1.738	0.042 0.172							0.724 2.968							0.065 0.267			
L-51	5.20				0.693 3.604	0.069 0.359	2,000 10,400						0.943 4.904							0.085 0.442			
L-52	2.80				0.693 1.940	0.069 0.193	2,000 5,600						0.943 2.640							0.085 0.338			
L-53	4.90												1.537 7.531							0.128 0.603			
L-54	13.50												1.537 20.750							0.138 1.863			
L-55	5.30				0.693 3.673	0.069 0.366							0.943 4.998							0.075 0.398			
L-56	11.30				0.693 7.831	0.069 0.780							0.943 10.656							0.085 0.961			
L-57	1.70				0.693 1.178	0.069 0.117							0.943 1.803							0.075 0.128			
L-58	13.60				0.693 9.425	0.069 0.938										0.943 12.825				0.094 1.278			
L-59					0.693	0.069										0.943				0.094			
L-61					0.693	0.069										0.943				0.094			
L-67					0.693	0.069										0.943				0.094			
L-68					0.643	0.064										0.944				0.094			
L-75	43.20				0.643 27.778	0.064 2.765	2,000 86,400									0.944 40.781				0.094 4.061			
L-76	3.10				0.319 0.989	0.032 0.099										0.620 1.922				0.062 0.192			
L-77	4.00				0.319 1.276	0.032 0.128							0.620 2.480							0.056 0.224			
L-78	3.80				0.319 1.212	0.032 0.122							0.619 2.352							0.056 0.213			
L-79	3.10				0.319 0.989	0.032 0.099										0.620 1.922				0.062 0.192			
L-80	15.70				0.424 6.657	0.042 0.659										0.724 11.367				0.072 1.130			
L-81	10.60				0.730 7.738	0.073 0.774	2,000 21,200									0.943 9.996				0.094 0.996			
L-82	2.30				0.424 0.975	0.042 0.097	2,000 4,600									0.724 1.665				0.072 0.166			
小 計					86.798	8.638	152,000	4,600	49,646	17,680			90,759							5,881	9,037		
合 計					196,522	19,580	291,800	65,000	19,600	104,834	39,551		177,318							12,605	17,668		

土工数量調査 7 / 8

1:50 単位換算
700 倍率換算

断面名称	延長	標準 備 工																土 工						
		舗装切断工(m)																埋 戻 し(m³)						
		舗装版取壊工(m2)																残 土 残 路						
		As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下	As 15cm以下
L-83	3.90	2,000	7,800															1,066	0,072	0,532	0,366	0,475	0,072	0,281
L-84	1.00	2,000	2,000															4,157	0,281	2,075	1,427	1,853	0,281	0,281
L-85	2.30	2,000	4,600															0,830	0,072	0,297	0,366	0,500	0,072	0,072
L-86	1.60																	1,019	0,145	0,485	0,366	0,480	0,145	0,145
L-87	12.10																	2,344	0,334	1,116	0,842	1,104	0,334	0,334
L-88	4.00																	1,040	0,362	0,507	0,366	0,477	0,362	0,362
																		1,138	0,379	0,811	0,586	0,763	0,379	0,379
																		0,724	0,118	0,427	0,310	0,396	0,118	0,118
																		1,620	0,483	0,310	0,078	0,304	0,310	0,310
																		7,502	5,844	3,751	0,944	4,792	3,751	3,751
																		0,943	1,211	0,472	0,118	0,824	0,472	0,472
																		3,772	4,844	1,888	3,296	4,320	1,888	1,888
小 計		14,400																12,432	19,683	6,905	5,715	10,195	13,332	6,905
合 計		338,000																189,750	376,293	113,985	11,793	139,303	171,071	113,985

土工数量調査 8 / 8

1:50 単位換算
700 倍率換算

断面名称	延長	基礎・防護工						仮設工			舗装復旧工										ガラ処分工			
		コンクリート	敷板	型枠	基礎砕石 RC-40	基礎砕石 RC-40	敷モルタル	1.5SH(2.0)	2.0SH(2.5)	2.5SH(3.0)	歩道部						車道部		蓋板舗装	Asガラ (歩道)	Asガラ (車道)	Coガラ (歩道)	Coガラ (車道)	
		(m³)	(m³)	(m³)	(m2)	(m3)	(m³)	(m)	(m)	(m)	歩道一般部			歩道乗入れ部			t=60cm		As (m²)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	
											t=19cm		t=28cm											
L-83	3.90				0.424 1.654	0.042 0.164	2,000 7,800				0.724 2.824									0.065 0.254				
L-84	1.00				0.424 0.424	0.042 0.042					0.724 0.724									0.065 0.065				
L-85	2.30				0.424 0.975	0.042 0.097	2,000 4,600					0.724 1.665								0.058 0.133				
L-86	1.60				0.424 0.678	0.042 0.067	2,000 3,200										0.724 1.158				0.072 0.115			
L-87	12.10				0.319 3.860	0.032 0.387											0.620 7.502				0.062 0.750			
L-88	4.00				0.743 2.972	0.074 0.296	2,000 8,000										0.943 3.772				0.094 0.376			

土工数量調書

1 / 8

上段: 單位數量
下段: 分佈數量

断面名称	延長	準備工														土工												
		舗装切断工(m)						舗装版取壊工(m2)								掘削 (m³)	掘岩 (m³)	削盤 (m³)	発生土 (m³)	発生土と埋戻しの 差(m³)	砂水締め (m³)	砂 (m³)	改良土 (m³)	残土 (m³)	残路土盤 (m³)			
		ILB 15cm以下	Co 15cm以下					As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	ILB 15cm以下	Co 15cm以下															As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	
R-1							2.000								0.944				0.472	1.083	0.387				0.464			0.472
R-2							2.000								0.944				0.387	0.094	0.735	0.387				0.503	-0.043	0.094
R-3							2.000								0.620				0.254	0.062	0.483	0.332				0.304	-0.115	0.062
R-4							2.000								0.944				0.953	0.094	0.216	0.434				0.503	0.471	0.094
R-5							2.000								0.943				0.952	0.094	0.263	0.481				0.503	0.418	0.094
R-6							2.000								0.943				0.566	0.472	0.506	0.377				0.463	0.147	0.472
R-7							2.000								0.943				0.952	0.094	0.169	0.387				0.503	0.522	0.094
R-8							2.000								0.943				0.952	0.094	0.169	0.387				0.503	0.522	0.094
R-9							2.000								0.944				0.868	0.189	0.169	0.302				0.503	0.532	0.189
R-10							2.000								0.944				0.953	0.094	0.169	0.387				0.500	0.523	0.094
R-11							2.000								0.944				1.170	0.094		0.434				0.503	0.688	0.094
R-12							2.000								0.944				1.014	0.472		0.316				0.466	0.663	0.472
R-13							2.000								0.943				0.829	0.472		0.094				0.503	0.725	0.472
R-14							2.000								0.943				1.131	0.189		0.396				0.503	0.691	0.189
R-15							2.000								0.943				1.216	0.094		0.481				0.503	0.682	0.094
R-17							2.000								0.944				1.217	0.094		0.481				0.503	0.683	0.094
R-18							2.000								0.944				1.132	0.189		0.396				0.503	0.692	0.189
R-19							2.000								0.943				1.216	0.094		0.481				0.503	0.682	0.094
R-20							2.000								0.943				1.247	0.094		0.481				0.518	0.713	0.094
R-21							2.000								0.943				1.281	0.472	0.009	0.467				0.575	0.762	0.472
R-22							2.000								1.224				2.215	0.122	0.541	2.154				0.331	-0.178	0.122
R-23							2.000								0.944				1.547	0.094		0.812				0.503	0.645	0.094
R-24							2.000								0.943				1.249	0.189		0.514				0.503	0.678	0.189
R-25							2.000								0.944				1.122	0.094		0.387				0.503	0.692	0.094
小計																												

土工数量調書

2 / 8

上段:每位数量
下段:全体数量

[illegible]

土工数量調書

3 / 8

上段:単位数量
下段:数量

断面名称	延長	準 備 工														土 工												
		舗装切断工(m)							舗装版取壊工(m2)							掘 削 路盤	削 壁 削 壁 (m³)	削 壁 (m³)	埋 戻 し(m³)					残 土		残 路 土 盤		
		歩 道 部							車 道 部		歩 道 部		集 入 部						車 道 部		発生土 (m³)	養生土水割り (m³)	砂水締め (m³)	砂 (m³)	改良土 (m³)		(m³)	(m³)
		ILB 15cm以下	Co 15cm以下						As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	ILB 15cm以下	Co 15cm以下							As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下								
R-26		2,000							0.943								1,374	0.189		0.679			0.463		0.620	0.189		
R-27		2,000							0.943								1,482	0.094		0.787			0.463		0.608	0.094		
R-28		2,000							0.943								1,084	0.189		0.349			0.503		0.696	0.189		
R-29		2,000							0.943								1,263	0.094		0.528			0.503		0.676	0.094		
R-30		2,000							0.943								1,178	0.189		0.443			0.503		0.686	0.189		
R-31		2,000							0.944								1,122	0.094		0.387			0.503		0.692	0.094		
R-32		2,000							0.943								1,036	0.189		0.302			0.503		0.700	0.189		
R-33								2,000								0.943	0.735	0.472					0.503		0.735	0.472		
R-34		2,000							0.943								1,145	0.094		0.410			0.503		0.689	0.094		
R-35	17.30							2,000								0.943	0.829	0.472		0.094			0.503		0.725	0.472		
R-36								34,600								16,314	14,342	8,166		1,626			8,702		12,543	8,166		
R-37								2,000								0.943	1,214	0.472		0.519			0.463		0.637	0.472		
R-38		2,000							0.724							0.724	0.896	0.362		0.362			0.393		0.494	0.362		
R-39		2,000							0.724							0.830	0.072		0.297			0.393		0.500	0.072			
R-40		2,000							0.724							0.765	0.145		0.232			0.366		0.507	0.145			
R-41		2,000							0.724							0.830	0.072		0.297			0.366		0.500	0.072			
R-42								2,000								0.620	0.756	0.310		0.350			0.304		0.367	0.310		
R-43		2,000							0.619								0.736	0.062		0.331			0.304		0.368	0.062		
R-44		2,000							0.619								0.680	0.124		0.275			0.304		0.374	0.124		
R-45		2,000							0.619								0.736	0.062		0.331			0.304		0.368	0.062		
R-46		2,000							0.943								1,333	0.094		0.599			0.476		0.667	0.094		
R-47		2,000							0.943								2,074	0.094		0.811			0.872		1,173	0.094		
R-48		2,000							0.943								1,989	0.189		0.726			0.872		1,182	0.189		
R-49-1								2,000								0.943	0.978	0.472		0.212			0.518		0.742	0.472		
R-49-2								2,000								1,638	0.249	0.819					0.187		0.249	0.819		
R-49-3								2,000								0.943	0.766	0.472					0.518		0.766	0.472		
小 計								34,600								16,314	14,342	8,166		1,626			8,702		12,543	8,166		
合 計								34,600								16,314	14,342	8,166		1,626			8,702		12,543	8,166		

土工数量調書

4 / 8

上段:単位数量
下段:数量

断面名称	延長	基礎・防護工						仮設工			舗装復旧工										ガラ処分工			
		コンクリート	敷板	型枠	基礎砕石 RC-40	基礎砕石 RC-40	敷モルタル	1.5±H/2.0	2.0±H/2.5	2.5±H/3.0	歩道部						車道部		蓋板舗装	Asガラ (歩道)	Asガラ (車道)	Coガラ (歩道)	Coガラ (車道)	
		(m³)	(m²)	(m²)	(m2)	(m3)	(m³)	(m)	(m)	(m)	歩道一般部			歩道乗入れ部			車道部		As (m²)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	
											t=19cm		t=28cm				t=60cm							
R-26					0.643	0.064		2,000				0.943								0.075				
R-27					0.643	0.064		2,000		0.943										0.085				
R-28					0.643	0.064						0.943								0.075				
R-29					0.643	0.064		2,000		0.943										0.085				
R-30					0.643	0.064		2,000				0.943								0.075				
R-31					0.643	0.064				0.944										0.085				
R-32					0.643	0.064						0.943								0.075				
R-33					0.643	0.064										0.943				0.094				
R-34					0.643	0.064				0.943										0.085				
R-35	17.30				0.643	0.064										0.943				0.094				
R-36					11.124	1.107										16.314				1.626				
R-37					0.643	0.064		2,000				0.943								0.094				
R-38					0.424	0.042		2,000								0.724				0.072				
R-39					0.424	0.042				0.724										0.065				
R-40					0.424	0.042						0.724								0.058				
R-41					0.424	0.042						0.724								0.065				
R-42					0.319	0.032		2,000								0.620				0.062				
R-43					0.319	0.032				0.619										0.056				
R-44					0.319	0.032						0.619								0.050				
R-45					0.319	0.032				0.619										0.056				
R-46					0.643	0.064		2,000		0.943										0.085				
R-47					0.693	0.069				2,000	0.943									0.085				
R-48					0.693	0.069				2,000		0.943								0.075				
R-49-1					0.693	0.069		2,000								0.943					0.094			
R-49-2					1.238	0.124										1.638					0.164			
R-49-3					0.693	0.069										0.943					0.094			
小計					11.124	1.107										16.314					1.626			
合計					11.124	1.107										16.314					1.626			

$$5 \quad / \quad 8$$

断面名称	延長	準 備 工														土 工																	
		舗装切断工(m)								舗装版取壊工(m2)						掘削 (m³)	掘路 (m³)	掘岩 (m³)	削盤 (m³)	埋戻し(m³)				残土 (m³)	残土 量								
		歩 道 部				車 道 部		歩 道 部				乗 入 部		車 道 部						発生土 (m³)	改良土 (m³)	砂	砂水締め										
		ILB 15cm以下	Co 15cm以下			As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下	ILB 15cm以下	Co 15cm以下			As 15cm以下	As 15cm超 30cm以下																				
R-50								2.000								0.943								1.347	0.472		0.047			0.908		1.295	0.47
R-51			2.000									0.812												1.630	0.165		1.234			0.245		0.259	0.16
R-52-1			2.000									0.724												1.699	0.072		1.166			0.393		0.403	0.07
R-52-2			2.000									1.124												1.362	0.112		1.068			0.195		0.175	0.11
R-52-3			2.000									0.724												1.337	0.072		0.804			0.393		0.444	0.07
R-53			2.000									0.724												1.138	0.072		0.605			0.393		0.466	0.07
R-54								2.000								0.724								1.148	0.362		0.615			0.393		0.466	0.36
R-55								2.000								0.944								0.735	0.472		0.476			0.735		0.735	0.47
R-63								2.000								0.944								0.735	0.472					0.503		0.735	0.47
R-64								2.000								0.943								0.813	0.472		0.047			0.491		0.761	0.47
R-65			2.000									0.943												1.068	0.189		0.302			0.491		0.732	0.18
R-66			2.000									0.943												1.153	0.094		0.387			0.491		0.723	0.09
R-67			2.000									0.620												0.782	0.062		0.332			0.339		0.413	0.06
R-68			2.000									0.943												1.153	0.094		0.387			0.491		0.723	0.09
R-69								2.000								0.943								1.106	0.472		0.377			0.486		0.697	0.47
R-70								2.000								0.943								0.813	0.472		0.047			0.518		0.761	0.47
R-71			2.000									0.943												1.153	0.094		0.387			0.518		0.723	0.09
R-72			2.000									0.620												0.782	0.062		0.332			0.339		0.413	0.06
R-73			2.000																														

6 / 8

[illegible]

土工数量調書(1/2)

2頁 単位換算
下段: 土質換算

断面名称	基 数 (箇所数)	準 備 工															土 工															
		舗 装 切 断 工(m)										舗 装 版 取 壊 工(m2)										掘 削 工										
		歩 道 部					車 道 部					歩 道 部					車 道 部					掘 削 (m³)	削 整 (m³)	削 整 (m³)	発生土 (m³)	発生土 (m³)	砂水締め (m³)	砂 (m³)	改良土 (m³)	残 土 (m³)	残 土 (m³)	土 盤 (m³)
ILB 15cm以 下	Co 15cm以 下				As 15cm以 下	As 15cm超 30cm以 下	ILB 15cm以 下	Co 15cm以 下					As 15cm以 下	As 15cm超 30cm以 下	ILB 15cm以 下	Co 15cm以 下	As 15cm以 下	As 15cm超 30cm以 下		(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-1							15.320								10.788							5.394	22.017	9.837							-10.930	5.394
サイドボックス-1							2.560								1.606							0.803	1.686	1.050							-1.167	0.803
地上機器-1		3.403											2.874									1.178	0.287	2.334	1.768						-0.798	0.287
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-2		15.320														10.788						19.526	1.079	10.689	14.771						3.114	1.079
サイドボックス-2							2.560								1.606							2.248	0.803		1.612						0.457	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-3	1	15.320														10.788						19.526	1.079	10.689	14.771						3.114	1.079
サイドボックス-3	1	15.320														10.788						19.526	1.079	10.689	14.771						3.114	1.079
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-4	1						2.560								1.606							2.248	0.803	0.835	2.448						-0.472	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-4	1						2.560								1.606							2.248	0.803	0.835	2.448						-0.472	0.803
サイドボックス-4	1						15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
サイドボックス-4	1						15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-4							2.560								1.606							1.686	0.803	1.050							0.520	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-4							2.560								1.606							1.686	0.803	1.050							0.520	0.803
サイドボックス-5							15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
サイドボックス-5							2.560								1.606							1.686	0.803	1.050							0.520	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-4	1						15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
サイドボックス-6	1						15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
サイドボックス-6	1						2.560								1.606							1.686	0.803	1.050							0.520	0.803
地上機器-6	1	3.235											2.612									3.570	0.261	1.753							1.622	0.261
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-7		3.235											2.612									3.570	0.261	1.753							1.622	0.261
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-7		15.320														10.788						10.896	1.079	14.465	10.262						-0.506	1.079
サイドボックス-7							2.560								1.606							0.964	0.803	1.847	2.175						-1.453	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-8		15.320														10.788						24.390	2.158		9.967						13.316	2.158
サイドボックス-8							2.560								1.606							1.927	0.803		1.291						0.493	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-9	1						15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-9	1						15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
サイドボックス-9	1						2.560								1.606							1.686	0.803	1.050							0.520	0.803
地上機器-9	1	3.440											2.931									3.991	0.293	2.091							1.668	0.293
地上機器-9	1	3.440											2.931									3.991	0.293	2.091							1.668	0.293
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-10							15.320								10.788							5.394	22.017	9.837							-10.930	5.394
サイドボックス-10							2.560								1.606							0.803	1.686	1.050							-1.167	0.803
地上機器-10		3.397											2.864									1.174	0.286	2.728	2.020						-1.070	0.286
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-11							15.320								10.788							22.017	5.394	9.837							11.087	5.394
サイドボックス-11							2.560								1.606							1.686	0.803	1.050							0.520	0.803
地上機器-11		3.191											2.544									3.480	0.254		1.681						1.612	0.254

特殊部 1 型(1200×1800×4500)-12							15.320								10.788						22.017	5.394	9.837							11.087	5.394	
サイドボックス-12							2.560								1.606							1.686	0.803	1.050							0.520	0.803
地上機器-12		3.206											2.567									3.511	0.257		1.706						1.615	0.257
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-13	1	15.320														10.788						26.440	1.079	11.264							13.924	1.079
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-13	1	15.320														10.788						26.440	1.079	11.264							13.924	1.079
サイドボックス-13	1						2.560								1.606							1.927	0.803	1.291							0.493	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-14	1						2.560								1.606							1.927	0.803	1.291							0.493	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-14	1	15.320														10.788						30.216	1.079	14.771							13.804	1.079
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-14	1	15.320														10.788						30.216	1.079	14.771							13.804	1.079
サイドボックス-14	1						2.560								1.606							2.248	0.803	1.612							0.457	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-15							2.560								1.606							2.248	0.803	1.612							0.457	0.803
特殊部 1 型(1200×1800×4500)-15																						23.096	5.394	9.837							12.166	5.394
地上機器-15 (地上機器2基分)		4.837											5.444									7.424	0.544		3.756						3.250	0.544
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-1		12.320																				8.078	0.800	10.688	8.362						-1.213	0.800
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-2		12.320																				8.078	0.800	11.488	9.085						-2.016	0.800
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-3							12.320								7.998							16.288	3.999		7.903						7.505	3.999
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-4		12.320																				2.559	1.600	15.887	8.506						-6.892	1.600
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-5		12.320																				14.476	0.800	4.289	8.362						5.185	0.800
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-6							12.320								7.998							11.197	3.999	5.089	7.903						2.416	3.999
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-7		12.320																				13.757	1.600	4.689	8.506						4.306	1.600
特殊部 1 型(1200×1800×3000)-8	1						12.320								7.998							11.197	3.999	5.089	7.903						2.416	3.999
地上機器-8(3000)	1	3.206														12.320						11.197	3.999	5.089	7.903						2.416	3.999
電力B 型(900×1200×3000)-1		9.720											2.567									3.511	0.257		1.706						1.615	0.257
電力B 型(900×1200×3000)-1		29.160											2.567									3.511	0.257		1.706						1.615	0.257
電力B 型(900×1200×3000)-1		9.720											6																			

土工数量調書(2/2)

1.0 単位換算
1.0 単位換算

断面名称	基数 (箇所数)	基礎工						仮設工			舗装復旧工										ガラ処分工			
		コンクリート t=10cm	敷板 t=10cm	型枠	基礎砕石 RC-40	基礎砕石 RC-40	敷モルタル	1.5±H/2.0	2.0±H/2.0	2.5±H/3.0	歩道部						車道部		蓋板舗装	Asガラ (歩道)	Asガラ (車道)	Coガラ (歩道)	Coガラ (車道)	
		(m³)	(m²)	(m²)	(m²)	(m³)	(m)	(m)	(m)	歩道一般部			歩道乗入れ部			t=60cm	As (m²)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)			
										t=19cm	t=28cm													
特殊部1型(1200×1800×4500)-1					7.644	0.764	0.140			15.320							10.019							1.079
サイドボックス-1								2.200									1.606							0.161
地上機器-1					1.217	0.122						1.869											0.259	
特殊部1型(1200×1800×4500)-2					7.644	0.764	0.140			15.320	10.019											0.971		
サイドボックス-2								2.200									1.606						0.161	
特殊部1型(1200×1800×4500)-3	1				7.644	0.764	0.140			15.320	10.019										0.971			
サイドボックス-3	1				7.644	0.764	0.140			15.320		2.200					1.606							0.161
特殊部1型(1200×1800×4500)-4	1				7.644	0.764	0.140			15.320		2.200					1.606							0.161
サイドボックス-4	1				7.644	0.764	0.140			15.320		2.200					1.606							0.161
特殊部1型(1200×1800×4500)-5					7.644	0.764	0.140			15.320		2.200					1.606							0.161
サイドボックス-5								2.200									1.606							0.161
特殊部1型(1200×1800×4500)-6	1				7.644	0.764	0.140			15.320		2.200					1.606							0.161
サイドボックス-6	1				7.644	0.764	0.140			15.320		2.200					1.606							0.161
地上機器-6	1				1.217	0.122					1.608						1.606						0.235	
特殊部1型(1200×1800×4500)-7					7.644	0.764	0.140			15.320	10.019											0.971		
サイドボックス-7								2.200									1.606						0.161	
特殊部1型(1200×1800×4500)-8					7.644	0.764	0.140			15.320			10.019										0.863	
サイドボックス-8								2.200									1.606						0.161	
特殊部1型(1200×1800×4500)-9	1				7.644	0.764	0.140			15.320							10.019						1.079	
サイドボックス-9	1				7.644	0.764	0.140			15.320							10.019						1.079	
地上機器-9	1				1.217	0.122					1.936						1.606						0.264	
特殊部1型(1200×1800×4500)-10					1.217	0.122					1.926						1.606						0.264	
サイドボックス-10					7.644	0.764	0.140			15.320							10.019						1.079	
地上機器-10								2.200									1.606						0.161	
特殊部1型(1200×1800×4500)-11					1.217	0.122							1.859										0.258	
サイドボックス-11					7.644	0.764	0.140			15.320							10.019						1.079	
地上機器-11								2.200									1.606						0.161	
					1.217	0.122							1.539										0.229	

特殊部1型(1200×1800×4500)-12					7.644	0.764	0.140			15.320										10.019					1.079
サイドボックス-12								2.200												1.606					0.161
地上機器-12					1.217	0.122							1.562											0.231	
特殊部1型(1200×1800×4500)-13	1				7.644	0.764	0.140			15.320	10.019												0.971		
サイドボックス-13	1				7.644	0.764	0.140			15.320	10.019												0.971		
特殊部1型(1200×1800×4500)-14	1				7.644	0.764	0.140			15.320	10.019									1.606					0.161
サイドボックス-14	1				7.644	0.764	0.140			15.320	10.019									1.606					0.161
特殊部1型(1200×1800×4500)-15					7.644	0.764	0.140			15.320										10.019					1.079
地上機器-15 (地上機器2基分)					2.376	0.238							3.134											0.490	
特殊部1型(1200×1800×3000)-1					5.304	0.530	0.096			12.320	7.229													0.720	
特殊部1型(1200×1800×3000)-2					5.304	0.530	0.096			12.320	7.229													0.720	
特殊部1型(1200×1800×3000)-3					5.304	0.530	0.096			12.320										7.229					0.800
特殊部1型(1200×1800×3000)-4					5.304	0.530	0.096			12.320			7.229											0.640	
特殊部1型(1200×1800×3000)-5					5.304	0.530	0.096			12.320	7.229													0.720	
特殊部1型(1200×1800×3000)-6					5.304	0.530	0.096			12.320										7.229					0.800
特殊部1型(1200×1800×3000)-7					5.304	0.530	0.096			12.320			7.229											0.640	
特殊部1型(1200×1800×3000)-8	1				5.304	0.530	0.096			12.320										7.229					0.800
地上機器-8(3000)	1				5.304	0.530	0.096			12.320										7.229					0.800
電力II型(900×1200×3000)-1					1.217	0.122							1.562											0.231	
電力II型(900×1200×3000)-2	1				4.284	0.428	0.077			11.720			6.708											0.604	
電力II型(900×1200×2000)-1	3				4.284	0.428	0.077			11.720			6.708											0.604	
電力II型(900×1200×2000)-2					3.024	0.302	0.053						5.148											0.463	
電力II型(900×1200×2000)-3					9.072	0.906	0.159						15.444											1.389	
電力II型(900×1200×2000)-4					3.024	0.302	0.053						5.148											0.463	
地留II型(900×1500×2200)	1				3.406	0.341	0.061			10.220			4.866											0.507	
TA(400×380×1500)-1					3.406	0.341	0.061			10.220			4.866											0.507	
TA(400×380×1500)-2								0.023					1.660											0.238	
合計					71.581	7.155	1.233	30.952	12.420	106.440	62.171									46.922				6.143	5.003

1 / 4

上段：單位數量
下段：全部數量

小

2 / 4

上段：每粒數量
下段：全體數量

小

上段：單位數
下段：全數數

上段：單拉數
下段：合拉數

断面名称	延長	基礎・防護工						仮設工			舗装復旧工										ガレキ分工			
		コンクリート	数	板	型枠	基礎砕石RC-40	基礎砕石RC-40	数モルタル	1.5GH-2.0	2.0GH-1.5	2.5GH-3.0	歩道部					車道部		蓋板舗装		Asガレキ(歩道)	Asガレキ(車道)	Coガレキ(歩道)	Coガレキ(車道)
		(m³)	(m²)	(m²)	(m2)	(m3)	(m³)	(m)	(m)	(m)	歩道一般部		歩道乗入れ部			t=60cm		As (m²)		(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	
											t=19cm		t=28cm											
RR-1					0.246	0.025											0.546					0.055		
RR-2					0.246	0.025					0.546										0.049			
RR-3					0.246	0.025											0.546					0.055		
RR-4					0.246	0.025					0.546										0.049			
RR-5					0.246	0.025					0.546										0.049			
RR-6					0.246	0.025											0.546					0.055		
RR-7					0.246	0.025					0.546										0.049			
RR-8					0.246	0.025						0.546									0.044			
RR-9					0.246	0.025					0.546										0.049			
RR-10					0.319	0.032					0.618										0.056			
RR-11					0.319	0.032											0.618					0.062		
小計																								
合計					3.346	0.340					7.426										0.666			

上段：單位數量
下段：合計數量

上段: 單位數量
下段: 合計數量

主線：單位數量

主線：單位數量

管 路 工 数 量 総 括 表

種別・細別・内訳	形状・寸法	単位	L側	R側,横断部	警察	合計	備 考
管路工							
角型多条管130(電力管)							
	管路長	m	305.60	34.30		339.90	
	管路材設置工 L=5.25m	m	704.00	73.30		777.30	
	管止めキャップ 130用	個					
角型多条管100(電力管)							
	管路長	m	367.30	34.30		401.60	
	管路材設置工 L=5.25m	m	917.20	85.50		1002.70	
	管止めキャップ 100用	個					
VP φ 150 (共用FA管)							
	管路長	m	299.60	16.80		316.40	
	管路材設置工(直 管) L=5.0m	m	240.90	16.80		257.70	
	管路材設置工(曲 管) R=5.0m	m	58.70			58.70	
	管路材設置工(曲 管) R=10.0m	m					
	ヤリトリ継手設置工	個	5	1		6	
	ダクトスリーブ設置工 VP φ 150用	箇所	12	2		14	
	管 枕(スパーサ) φ 150用	個	161	7		168	
	管止めキャップ	個					
角型多条管50(通信管)							
	管路長	m	313.70	25.90	13.20	352.80	
	管路材設置工 L=5.25m	m	3284.10	229.20	26.40	3539.70	
	管止めキャップ 50用	個					
管路埋設表示シート							
	W=400mm	m	644.1	41.7	13.6	699.4	
	W=600mm	m		9.8		9.8	
	W=150mm	m					
防護板							
	管路防護板設置工 600×400mm(再生材)	枚					
		m					
防護鉄板							
	W=1537	m	6.07			6.07	
		m					
防護コンクリート							
	コンクリート	m3					
	型枠	m2					
	モルタル	m3					
	セラミック	m					
	エキスパンドメタル	m					

電力用管路(角型多条管130)

区 間	管路 条数	特殊 部 所	管 路 長								直管 5.25m		曲管 1.0 m				伸縮継手		直線継手	
			実延長	管路長	直 管	直管総延長	曲 管		曲管総延長		1条数	総 数	1条数	総 数	1条数	総 数	1条数	総 数		
							R=5.00m	R=10.00m	R=5.00m	R=10.00m										
1 L1特殊部Ⅰ型 ～ L2特殊部Ⅰ型 LE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 L2特殊部Ⅰ型 ～ L3特殊部Ⅰ型 LE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 L3特殊部Ⅰ型 ～ L4特殊部Ⅰ型 LE1(EL除外)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 L4特殊部Ⅰ型 ～ L5特殊部Ⅰ型 LE1	2	2	48.10	47.70	47.70	95.40			0.00	0.00	10	20	0	0	0	0	0	0		
7 L5特殊部Ⅰ型 ～ L6電力Ⅱ型 LE1	2	2	18.20	17.80	17.80	35.60			0.00	0.00	4	8	0	0	0	0	0	0		
8 L6電力Ⅱ型 ～ L7電力Ⅱ型 LE1(EL除外)	2	2	61.70	61.30	61.30	122.60			0.00	0.00	12	24	0	0	0	0	0	0		
10 L7電力Ⅱ型 ～ L8特殊部Ⅰ型 LE1	2	2	5.50	5.10	5.10	10.20			0.00	0.00	1	2	0	0	0	0	0	0		
11 L9特殊部Ⅰ型 ～ L10電力Ⅱ型 LE1	2	2	28.60	28.20	28.20	56.40			0.00	0.00	6	12	0	0	0	0	0	0		
12 L10電力Ⅱ型 ～ L11特殊部Ⅰ型 LE2	3	2	9.30	8.90	8.90	26.70			0.00	0.00	2	6	0	0	0	0	0	0		
13 L11特殊部Ⅰ型 ～ L12特殊部Ⅰ型 LE1	2	2	53.10	52.70	52.70	105.40			0.00	0.00	11	22	0	0	0	0	0	0		
14 L12特殊部Ⅰ型 ～ L13特殊部Ⅰ型 LE2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 L13特殊部Ⅰ型 ～ L14特殊部Ⅰ型 LE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 L14特殊部Ⅰ型 ～ L15特殊部Ⅰ型 LE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 L15特殊部Ⅰ型 ～ L16特殊部Ⅰ型 LE3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 L16特殊部Ⅰ型 ～ L18電力Ⅱ型 LE2	3	2	75.70	75.30	75.30	225.90			0.00	0.00	15	45	0	0	0	0	0	0		
19 L18電力Ⅱ型 ～ L19特殊部Ⅰ型 LE2	3	2	9.00	8.60	8.60	25.80			0.00	0.00	2	6	0	0	0	0	0	0		
37 L8特殊部Ⅰ型 ～ L9特殊部Ⅰ型 LET	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計				305.60		704.00			0.00	0.00		145		0		0		0		

0.2m

※1

※2

※4 管台間隔
m/箇所
本/箇所(曲線部)

※2 管路長
実延長－控除長×特殊部箇所

電力用管路(角型多条管100)

[illegible]
$$L =$$

0.2m

※1

※2

※4 管台間隔
m/箇所
本/箇所(曲線部)

※1 特殊部箇所
0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

通信用管路(VPφ150)共用フリーアクセス管

[illegible]

ダクトスリーブによる管路長控除

L=	0.14m	ダクトスリーブ長 - 挿入長
		0.305 - 0.165

※1 特殊部箇所
0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

※2 管路長
管路長=実延長-控除長×樹箇所-ヤトリ継手

※3 ヤトリ継ぎ手による控除
L= 0.17m (050-0.165*2)

※4 管台間隔
2.5 m/箇所
1 本/箇所(曲線部)

※4

通信用管路(角型多条管50)

[illegible]

ダクトスリーブによる管路長控除
L= 0.2m

※1 特殊部箇所
0:両側樹なし
1:片側樹あり
2:両側樹あり

※2 管路長
管路長=実延長-控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所(直線部)
本/箇所(曲線部)

埋設シート数量調査

N o	延長	管路幅 (mm)	埋設 シート 組合せ	1	2	3	4	5
				400	400 + 400	600	600 + 600	400 + 600
L1特殊部Ⅰ型 ～ L2特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
L2特殊部Ⅰ型 ～ L3特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
L3特殊部Ⅰ型 ～ L4特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
L4特殊部Ⅰ型 ～ L5特殊部Ⅰ型	48.10	324	1	48.10				
L5特殊部Ⅰ型 ～ L6電力Ⅱ型	18.20	324	1	18.20				
L6電力Ⅱ型 ～ L7電力Ⅱ型	61.70	324	1	61.70				
L6電力Ⅱ型 ～ L7電力Ⅱ型 (E割)	18.78	125	1	18.78				
L7電力Ⅱ型 ～ L8特殊部Ⅰ型	5.50	324	1	5.50				
L9特殊部Ⅰ型 ～ L10電力Ⅱ型	28.60	324	1	28.60				
L10電力Ⅱ型 ～ L11特殊部Ⅰ型	9.30	324	1	9.30				
L11特殊部Ⅰ型 ～ L12特殊部Ⅰ型	53.10	324	1	53.10				
L12特殊部Ⅰ型 ～ L13特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
L13特殊部Ⅰ型 ～ L14特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
L14特殊部Ⅰ型 ～ L15特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
L15特殊部Ⅰ型 ～ L16特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
L16特殊部Ⅰ型 ～ L18電力Ⅱ型	75.70	324	1	75.70				
L18電力Ⅱ型 ～ L19特殊部Ⅰ型	9.00	324	1	9.00				
L1特殊部Ⅰ型 ～ L2特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L2特殊部Ⅰ型 ～ L3特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L3特殊部Ⅰ型 ～ L4特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L4特殊部Ⅰ型 ～ L5特殊部Ⅰ型	48.10	219	1	48.10				
L5特殊部Ⅰ型 ～ L8特殊部Ⅰ型	90.40	219	1	90.40				
L9特殊部Ⅰ型 ～ L11特殊部Ⅰ型	40.40	219	1	40.40				
L11特殊部Ⅰ型 ～ L12特殊部Ⅰ型	53.10	219	1	53.10				
L12特殊部Ⅰ型 ～ L13特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L13特殊部Ⅰ型 ～ L14特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L14特殊部Ⅰ型 ～ L15特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L15特殊部Ⅰ型 ～ L16特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L16特殊部Ⅰ型 ～ L17通信Ⅱ型	50.40	219	1	50.40				
L17通信Ⅱ型 ～ L19特殊部Ⅰ型	33.70	219	1	33.70				
L8特殊部Ⅰ型 ～ 推進部	0.00	470	3			0.00		
推進部 ～ L9特殊部Ⅰ型	0.00	470	3			0.00		
埋設シート控除				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TA枳	0.00			0.00				
合 計				644.08	0.00	0.00	0.00	0.00

※1

※埋設シート組合せ

- 1 w=400
- 2 w=400+400
- 3 w=600
- 4 w=600+600
- 5 w=400+600

集計	W=400	644.1m	644.08	0.00			0.00
	W=600	0m			0.00	0.00	0.00

防護鉄板数量調書

[illegible]

電力用管路(角型多条管130)

区 間			管路 条数	特殊 部 箇所	管 路 長								直管 5.25m		曲管 1.0 m				伸縮継手		直線継手	
					実延長	管路長	直 管	直管総延長	曲 管		曲管総延長		1条数	総 数	1条数	総 数	1条数	総 数	1条数	総 数		
									R=5.00m	R=10.00m	R=5.00m	R=10.00m										
																					R=5.00m	R=10.00m
1	R1特殊部Ⅰ型	～ R2電力Ⅱ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0			
2	R2電力Ⅱ型	～ R3特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
3	R3特殊部Ⅰ型	～ R4特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
4	R4特殊部Ⅰ型	～ R5特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
5	R5特殊部Ⅰ型	～ R6特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
6	R6特殊部Ⅰ型	～ R7特殊部Ⅰ型	RE1(EL除外)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
9	R7特殊部Ⅰ型	～ R8特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
10	R8特殊部Ⅰ型	～ R9特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
11	R9特殊部Ⅰ型	～ R10特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
12	R11特殊部Ⅰ型	～ R12特殊部Ⅰ型	RE1	2	2	17.30	16.90	16.90	33.80			0.00	0.00	4	8	0	0	0	0	0		
13	R12特殊部Ⅰ型	～ R13電力Ⅱ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
14	R13電力Ⅱ型	～ R14特殊部Ⅰ型	RE2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
15	R14特殊部Ⅰ型	～ R15特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
16	R14特殊部Ⅰ型	～ LNO.7特殊部	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
17	RNO.7特殊部	～ R15特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
18	R15特殊部Ⅰ型	～ R16特殊部Ⅰ型	RE2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
19	R16特殊部Ⅰ型	～ R17特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
20	R17特殊部Ⅰ型	～ R18電力Ⅱ型	RE2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
21	R18電力Ⅱ型	～ R19特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
22	R19特殊部Ⅰ型	～ R20電力Ⅱ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
23	R20電力Ⅱ型	～ R21特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
43	L1特殊部Ⅰ型	～ R1特殊部Ⅰ型	横断部1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
46	L8特殊部Ⅰ型	～ R10特殊部Ⅰ型	横断部4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
47	L9特殊部Ⅰ型	～ R12特殊部Ⅰ型	横断部5	3	2	5.10	4.70	4.70	14.10			0.00	0.00	1	3	0	0	0	0	0		
48	L11特殊部Ⅰ型	～ R14特殊部Ⅰ型	横断部6	2	2	8.80	8.40	8.40	16.80			0.00	0.00	2	4	0	0	0	0	0		
49	L12特殊部Ⅰ型	～ R15特殊部Ⅰ型	横断部7	2	2	4.70	4.30	4.30	8.60			0.00	0.00	1	2	0	0	0	0	0		
51	L19特殊部Ⅰ型	～ R21特殊部Ⅰ型	横断部9	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		

0.2m

※2 管路長

$$\text{実延長} - \text{控除長} \times \text{特殊部箇所}$$

※4 管台間隔

m/箇所
本/箇所(曲線部)

電力用管路(角型多条管100)

区 間			管路 条数	特殊 部 箇所	管 路 長							直管 5.25m		曲管 1.0 m				伸縮 継手		直線 継手		
					実延長	管路長	直 管	直管総延長	曲管		曲管総延長		1条数	総 数	1条数	総 数	1条数	総 数	1条数	総 数		
									R=5.00m	R=10.00m	R=5.00m	R=10.00m										
1	R1特殊部Ⅰ型	～ R2電力Ⅱ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
2	R2電力Ⅱ型	～ R3特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
3	R3特殊部Ⅰ型	～ R4特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
4	R4特殊部Ⅰ型	～ R5特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
5	R5特殊部Ⅰ型	～ R6特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
6	R6特殊部Ⅰ型	～ R7特殊部Ⅰ型 RE1(EL除外)		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
7	R6特殊部Ⅰ型	～ RTA1 TA枠 EL	EL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
8	RTA1 TA枠	～ R7特殊部Ⅰ型	EL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
9	R7特殊部Ⅰ型	～ R8特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
10	R8特殊部Ⅰ型	～ R9特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
11	R9特殊部Ⅰ型	～ R10特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
12	R11特殊部Ⅰ型	～ R12特殊部Ⅰ型	RE1	3	2	17.30	16.90	16.90	50.70		0.00	0.00	4	12		0	0	0	0		0	
13	R12特殊部Ⅰ型	～ R13電力Ⅱ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
14	R13電力Ⅱ型	～ R14特殊部Ⅰ型	RE2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
15	R14特殊部Ⅰ型	～ R15特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
16	R14特殊部Ⅰ型	～ LNO.7特殊部	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
17	RNO.7特殊部	～ R15特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
18	R15特殊部Ⅰ型	～ R16特殊部Ⅰ型	RE2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
19	R16特殊部Ⅰ型	～ R17特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
20	R17特殊部Ⅰ型	～ R18電力Ⅱ型	RE2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
21	R18電力Ⅱ型	～ R19特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
22	R19特殊部Ⅰ型	～ R20電力Ⅱ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
23	R20電力Ⅱ型	～ R21特殊部Ⅰ型	RE1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
43	L1特殊部Ⅰ型	～ R1特殊部Ⅰ型	横断部1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
46	L8特殊部Ⅰ型	～ R10特殊部Ⅰ型	横断部4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	
47	L9特殊部Ⅰ型	～ R12特殊部Ⅰ型	横断部5	2	2	5.10	4.70	4.70	9.40		0.00	0.00	1	2		0	0	0	0		0	
48	L11特殊部Ⅰ型	～ R14特殊部Ⅰ型	横断部6	2	2	8.80	8.40	8.40	16.80		0.00	0.00	2	4		0	0	0	0		0	
49	L12特殊部Ⅰ型	～ R15特殊部Ⅰ型	横断部7	2	2	4.70	4.30	4.30	8.60		0.00	0.00	1	2		0	0	0	0		0	
51	L19特殊部Ⅰ型	～ R21特殊部Ⅰ型	横断部9	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0		0	0	0	0		0	

$$L = 0.2 \text{ m}$$

※1 特殊部箇所

0:両側特殊部なし

1:片側特殊部あり

※2 管路長

実延長 - 控除長 × 特殊部箇所

※4 管台間隔

m/箇所
本/箇所(曲線部)

通信用管路(VPφ150)共用フリーアクセス管

[illegible]

ダクトスリーブによる管路長控除

L=	0.14m	ダクトスリーブ長 - 挿入長
		0.305 - 0.165

※1 特殊部箇所
0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

※2 管路長
管路長=実延長-控除長×樹箇所-ヤリトリ継手

※3 ヤリトリ継ぎ手による控除
$$L = 0.17m \quad (050-0.165 \times 2)$$

※4 管台間隔
2.5 m/箇所
1 本/箇所(曲線部)

通信用管路(角型多条管50)

[illegible]

ダクトスリーブによる管路長控除
L= 0.2m

※1 特殊部箇所
0:両側樹なし
1:片側樹あり
2:両側樹あり

※2 管路長
管路長=実延長-控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所(直線部)
本/箇所(曲線部)

埋設シート数量調書

N o	延長	管路幅 (mm)	埋設 シート 組合せ	1	2	3	4	5
				400	400 + 400	600	600 + 600	400 + 600
R1特殊部Ⅰ型 ～ R2電力Ⅱ型	0.00	324	1	0.00				
R2電力Ⅱ型 ～ R3特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R3特殊部Ⅰ型 ～ R4特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R4特殊部Ⅰ型 ～ R5特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R5特殊部Ⅰ型 ～ R6特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R6特殊部Ⅰ型 ～ R7特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R7特殊部Ⅰ型 ～ R8特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R8特殊部Ⅰ型 ～ R9特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R9特殊部Ⅰ型 ～ R10特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R11特殊部Ⅰ型 ～ R12特殊部Ⅰ型	17.30	324	1	17.30				
R12特殊部Ⅰ型 ～ R13電力Ⅱ型	0.00	324	1	0.00				
R13電力Ⅱ型 ～ R14特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R14特殊部Ⅰ型 ～ R15特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R14特殊部Ⅰ型 ～ LNO.7特殊部	0.00	324	1	0.00				
RNO.7特殊部 ～ R15特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R15特殊部Ⅰ型 ～ R16特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R16特殊部Ⅰ型 ～ R17特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R17特殊部Ⅰ型 ～ R18電力Ⅱ型	0.00	324	1	0.00				
R18電力Ⅱ型 ～ R19特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R19特殊部Ⅰ型 ～ R20電力Ⅱ型	0.00	324	1	0.00				
R20電力Ⅱ型 ～ R21特殊部Ⅰ型	0.00	324	1	0.00				
R1特殊部Ⅰ型 ～ R3特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R3特殊部Ⅰ型 ～ R4特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R4特殊部Ⅰ型 ～ R5特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R5特殊部Ⅰ型 ～ R6特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R6特殊部Ⅰ型 ～ R7特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R7特殊部Ⅰ型 ～ R8特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R8特殊部Ⅰ型 ～ R9特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R9特殊部Ⅰ型 ～ R10特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R11特殊部Ⅰ型 ～ R12特殊部Ⅰ型	17.30	219	1	17.30				
R12特殊部Ⅰ型 ～ R14特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R14特殊部Ⅰ型 ～ R15特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R15特殊部Ⅰ型 ～ R16特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R16特殊部Ⅰ型 ～ R17特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R17特殊部Ⅰ型 ～ R19特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
R19特殊部Ⅰ型 ～ R21特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L1特殊部Ⅰ型 ～ R1特殊部Ⅰ型	0.00	543	3			0.00		
L3特殊部Ⅰ型 ～ R5特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L5特殊部Ⅰ型 ～ R8特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L8特殊部Ⅰ型 ～ R10特殊部Ⅰ型	0.00	543	3			0.00		
L9特殊部Ⅰ型 ～ R12特殊部Ⅰ型	5.10	543	3			5.10		
L11特殊部Ⅰ型 ～ R14特殊部Ⅰ型	8.80	324	1	8.80				
L12特殊部Ⅰ型 ～ R15特殊部Ⅰ型	4.70	543	3			4.70		
L15特殊部Ⅰ型 ～ R17特殊部Ⅰ型	0.00	219	1	0.00				
L19特殊部Ⅰ型 ～ R21特殊部Ⅰ型	0.00	543	3			0.00		
埋設シート控除				1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
TA樹	1.70			1.70				
合 計				41.70	0.00	9.80	0.00	0.00

※1

※埋設シート組合せ

- 1 w=400
- 2 w=400+400
- 3 w=600
- 4 w=600+600
- 5 w=400+600

集計

W=400	41.7m	41.70	0.00			0.00
W=600	9.8m			9.80	0.00	0.00

通信用管路(角型多条管50)

[illegible]

ダクトスリーブによる管路長控除
L= 0.2m

✱1

※2

※1 特殊部箇所
0:両側樹なし
1:片側樹あり
2:両側樹あり

※2 管路長
 管路長＝実延長－控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所(直線部)
本/箇所(曲線部)

埋設シート数量調書

N o	延長	管路幅 (mm)	埋設 シート 組合せ	1	2	3	4	5
				400	400 + 400	600	600 + 600	400 + 600
L1特殊部Ⅰ型 ～ HKL1	0.00		1	0.00				
信号制御盤 ～ L2特殊部Ⅰ型	0.00		1	0.00				
HKL3 ～ L5特殊部Ⅰ型	13.60		1	13.60				
L8特殊部Ⅰ型 ～ HKL4	0.00		1	0.00				
HKL5 ～ L9特殊部Ⅰ型	0.00		1	0.00				
HKL7 ～ L15特殊部Ⅰ型	0.00		1	0.00				
				0.00				
R1特殊部Ⅰ型 ～ HKR1	0.00		1	0.00				
HKR3 ～ HKR4	0.00		1	0.00				
HKR4 ～ R8特殊部Ⅰ型	0.00		1	0.00				
HKR8 ～ R17特殊部Ⅰ型	0.00		1	0.00				
合 計				13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

 $\times 1$

※埋設シート組合せ

1 w=400

2 w=400+400

3 w=600

4 $w=600+600$

5 $w=400+600$

集計

W=400	13.6m	13.60	0.00			0.00
W=600	0m			0.00	0.00	0.00

レジンエコブロックベルマウス、メルトロックシール材総括表

工 種	単位	L側	R側	警察	合計	備考
レジンエコブロックベルマウス						
130×4	個	3	0		3	
130×2	個	23	0		23	
130×1	個	9	0		9	
100×3	個	17	0		17	
100×2	個	9	0		9	
100×1	個	2	0		2	
50×9	個	16	0		16	
50×6	個	4	0		4	
50×4	個	2	0		2	
50×3	個			0	0	
50×2	個	8	0	1	9	
50×1	個	3	0		3	
メルトロックシール材充填	式	31	0	1	32	

プレキャストボックス設置数量総括表

工 種		規格寸法	単位	L側	R側	警察	合計	備考
プレキャストボックス設置工								
特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部、横置き1基	1200*1800*4500	基	2			2	
特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部、直上1基	1200*1800*4500	基	1			1	
特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部 φ750歩道用	1200*1800*4500	基	2			2	
特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部 φ750車道用	1200*1800*4500	基	1			1	
特殊部Ⅰ型(BOX型)	横置き2基	1200*1800*4500	基					
特殊部Ⅰ型(BOX型)	直上1基	1200*1800*3000	基					
特殊部Ⅰ型(BOX型)	横置き1基	1200*1800*3000	基	1			1	
特殊部Ⅰ型(BOX型)	φ750歩道用	1200*1800*3000	基					
特殊部Ⅰ型(BOX型)	φ750車道用	1200*1800*3000	基					
電力Ⅱ型	直上2基	900*1200*3000	基	1			1	
電力Ⅱ型	直上1基	900*1200*2000	基	3			3	
通信Ⅱ型(BOX型)	-	950*1500*2200	基	1			1	
TA桝	-	400*380*1500	基					
サイドボックス	-	700*800*500	基	6			6	
警察ハンドホール		800*800*900	基			1	1	
敷板設置工								
1200*4500用	特殊部Ⅰ型(BOX型)		組	6			6	
1200*3000用	特殊部Ⅰ型(BOX型)		組	1			1	
900*3000用	電力Ⅱ型		組	1			1	
蓋設置工								
φ750車道用			組	4			4	
φ750歩道用			組	4			4	
900*3000用			組	1			1	
900*2000用			組	3			3	
400*1500用			組					
710*710用			組			1	1	

プレキャストボックス設置数量調査

No	構造形式	構造付帯	躯体寸法	蓋寸法	敷板寸法	設置箇所	設置基数	備 考
1	特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部、横置き1基	1200*1800*4500	φ750車道用	1200*4500用	L1, L9, L19	2	
2	特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部、直上1基	1200*1800*4500	φ750歩道用	1200*4500用	L3, L8	1	
3	特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部	1200*1800*4500	φ750歩道用	1200*4500用	L5, L11	2	
4	特殊部Ⅰ型(BOX型)	道路横断部	1200*1800*4500	φ750車道用	1200*4500用	L12, L15	1	
5	特殊部Ⅰ型(BOX型)	直上1基	1200*1800*3000	φ750歩道用	1200*3000用	L2, L4		
6	特殊部Ⅰ型(BOX型)	横置き1基	1200*1800*3000	φ750車道用	1200*3000用	L13, L14, L16	1	
7	電力Ⅱ型	直上2基	900*1200*3000	900*3000用	900*3000用	L6	1	
8	電力Ⅱ型	直上1基	900*1200*2000	900*2000用	-	L7, L10, L18	3	
9	通信Ⅱ型(BOX型)	-	950*1500*2200	φ750歩道用	-	L17	1	
10	TA樹	-	400*380*1500	400*1500用	-	LTA1		
11	サイドボックス	-	700*800*500	-	-	L1, L3, L5, L8, L9, L11, L12, L15, L19	6	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

敷板数量集計

No	敷板寸法	構造形式	設置基数	備 考
1	1200*4500用	特殊部Ⅰ型(BOX型)	6	
2	1200*3000用	特殊部Ⅰ型(BOX型)	1	
3	900*3000用	電力Ⅱ型	1	
4				
5				
6				
7				
8				

蓋数量集計

No	蓋寸法	構造形式	設置基数	備 考
1	φ750車道用		4	
2	φ750歩道用		4	
3	900*3000用		1	
4	900*2000用		3	
5	400*1500用			
6				
7				
8				

プレキャストボックス設置数量調査

No	構造形式	構造付帯	躯体寸法	蓋寸法	敷板寸法	設置箇所	設置基数	備考
1	警察ハンドホール		800*800*900	710*710用		HKL3、HKL4、HKR3、HKR4	1	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

敷板数量集計

No	敷板寸法	構造形式	設置基数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

蓋数量集計

No	蓋寸法	構造形式	設置基数	備考
1	710*710用		1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

雑工数量総括表

工 種		規格寸法	単位	L側	R側	警察	合計	備考
付帯工								
L型側溝 設置工	一般部		m	65.2			65.2	
	乗入部		m	13.1			13.1	
	巻込部		m	1.8			1.8	
街渠柵設置工	一般部		箇所	2			2	
植樹柵設置工			m ²					
			箇所					
視覚障害者誘導用ブロック設置工			m ²	1.6			1.6	
樹木設置工	高木		本					
	中木		本					
区画線工 設置工		W150	m	102.1	6.8		108.9	
		W200	m					
		W300	m					
		W450	m	8.0	2.4		10.4	
		W600	m					
照明灯設置工			基					
撤去工								
L型側溝 撤去工	一般部		m	65.2			65.2	
	乗入部		m	13.1			13.1	
	巻込部		m	1.8			1.8	
街渠柵撤去工	一般部		箇所	2			2	
植樹柵撤去工			m ²	5.3			5.3	
			箇所	6			6	
視覚障害者誘導用ブロック撤去工			m ²	1.6			1.6	
樹木撤去工	高木		本					
	中木		本	6			6	
区画線工 撤去		W150	m	102.1	6.8		108.9	
		W200	m					
		W300	m					
		W450	m	8.0	2.4		10.4	
		W600	m					
構造物取壊し工	無筋コンクリート		m ³	6.0			6.0	
	二次製品		m ³	3.3			3.3	
処分工	無筋コンクリート		m ³	6.0			6.0	
	二次製品		m ³	3.3			3.3	
嵩上げ部舗装			m ²	22.7			22.7	

報上調查 (1)

番号	L型側溝タイプ2 設置工			L型側溝タイプ2 撤去工			街路樹設置工		街路樹撤去工		植樹樹設置工		植樹樹撤去工		新設用樹幹保護用プロテクション設置工		新設用樹幹保護用プロテクション撤去工		樹木設置工		樹木撤去工		区画緑工					照明灯	高上付部舗装
	一般部	乗入部	巻込部	一般部	乗入部	巻込部	一般部	一般部			一般部	一般部	高本	中本	高本	中本	W150	W200	W300	W450	W600	基	㎡						
1	m	m	m	m	m	m	箇所	箇所	㎡	箇所	㎡	箇所	㎡	㎡	0.84	0.84							m	m	m	m	m	基	㎡
2			1.10			1.10	1.0	1.0			0.88	1			0.73	0.73					1						1	22.68	
3		4.24	0.67		4.24	0.67	1.0	1.0			0.88	1								1									
4		0.73			0.73						0.88	1								1									
5		2.66			2.66						0.88	1								1									
6																													
7	4.45	2.16		4.45	2.16						0.88	1								1	1.05								
8	5.80	2.01		5.80	2.01						0.88	1								1	2.85								
9	4.30	1.26		4.30	1.26																3.00								
10	3.13			3.13																	0.83					4.00			
11	5.80			5.80																	10.00					4.00			
12	5.80			5.80																	1.28								
13	1.58			1.58																	1.18								
14	3.31			3.31																	1.46								
15	7.97			7.97																									
16																					5.80								
17																					1.00								
18																					0.67								
19	4.30			4.30																	1.42								
20	2.85			2.85																	1.46								
21	3.50			3.50																	2.36								
22	3.81			3.81																	5.80								
23	3.74			3.74																									
24	3.30			3.30																									
25	1.56			1.56																									
26																					4.30								
27																					37.83								
28																					6.98								
29																					1.97								
30																					1.34								
31																					5.50								
32																													
33																													
34																													
小計	65.20	13.06	1.77	65.20	13.06	1.8	2.0	2.0			5.28	6	1.57	1.57						6	98.08					8.00		1	22.68

雜工調書(2)

番号	L型側溝タイプ2 設置工			L型側溝タイプ2 撤去工			街路灯設置工	街路灯撤去工	植樹樹設置工		植樹樹撤去工		電気設備等照明用プロット設置工	電気設備等照明用プロット撤去工	樹木設置工		樹木撤去工		区画線工						照明灯	高上げ部舗装
	一般部	乗入部	巻込部	一般部	乗入部	巻込部	一般部	一般部	m	箇所	m	箇所	m	m	高本	中本	高本	中本	W150	W200	W300	W450	W600			
35																			m	m	m	m	m	基	m	
36																			4.00							
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																										
48																										
49																										
50																										
51																										
52																										
53																										
54																										
55																										
56																										
57																										
58																										
59																										
60																										
61																										
62																										
63																										
64																										
65																										
小計																			4.00							
乗計	65.20	13.06	1.77	65.20	13.06	1.8	2.0	2.0			5.28	6	1.57	1.57				6	102.08			8.00		1	22.68	

雑工調書(1)

番号	L型側溝タイプ2 設置工			L型側溝タイプ2 撤去工			街渠樹設置工	街渠樹撤去工	植樹樹設置工		植樹樹撤去工		庭造り等 用樹木 ブロック 設置工	庭造り等 用樹木 ブロック 撤去工	樹木 設置工		樹木 撤去工		区画線工					照明灯	嵩上げ 部舗装
	一般部	乗入部	巻込部	一般部	乗入部	巻込部	一般部	一般部	m	箇所	m	箇所			高木 本	中木 本	高木 本	中木 本	W150	W200	W300	W450	W600		
																			m	m	m	m	m		
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
小計																									


雑工調書(2)

番号	L型側溝タイプ2 設置工			L型側溝タイプ2 撤去工			寄集樹設置工	寄集樹撤去工	植樹樹設置工		植樹樹撤去工		庭造り寄集樹用ブロック設置工	庭造り寄集樹用ブロック撤去工	樹木設置工		樹木撤去工		区画線工					照明灯	嵩上げ部舗装	
	一般部	乗入部	巻込部	一般部	乗入部	巻込部	一般部	一般部	m	箇所	m	箇所	m	m	高木本	中本	高木本	中本	W150	W200	W300	W450	W600			
35																				m	m	m	m	m	基	m
36																										
37																							1.53			
38																							0.84			
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																				0.43						
48																				1.06						
49																				1.06						
50																				1.06						
51																				1.06						
52																				1.06						
53																				1.06						
54																										
55																										
56																										
57																										
58																										
59																										
60																										
61																										
62																										
63																										
64																										
65																										
小計																				6.79			2.37			
累計																				6.79			2.37			

図 面 目 録

図面番号	図 面 名 称		縮尺	枚数	図面番号	図 面 名 称		縮尺	枚数
1	位置図		1:10000	0	124 ～ 144	組立図 (1) ～ (21) の対象を抜粋		1:20	7
2 ～ 6	電線共同溝計画平面図 (2) ～ (5)		1:250	4	145	分岐枳T-A型端壁・配筋図		1:10	0
7 ～ 28	縦断図 (1) ～ (22) の対象を抜粋		V=1:100 H=1:250	11	146 ～ 150	特殊部蓋構造図 (1) ～ (4)	1: (4, 5, 10)		4
29 ～ 30	標準横断図 (1) ～ (2)		1:50	2	151	横置機器部ハンドホール (小) 構造図		1:20	1
31 ～ 33	管路収容形態図 (1) ～ (3)		1:10	3	152	コンクリート敷板図面		1:20	1
34	ケーブル収容形態図		No Scale	1	153	嵩上げブロック構造図		1:20	1
35 ～ 46	特殊部横断図 (1) ～ (12) の対象を抜粋		1:50	5	154	通信Ⅱ型調整ブロック構造・配筋図		1:10	1
47 ～ 51	車道横断図 (1) ～ (5) の対象を抜粋		1:50	2	155	地上機器用ブロック構造図		1:20	1
52 ～ 71	測点横断図 (6) ～ (20)		1:100	15	156 ～ 157	立金物等詳細図 (1) ～ (2)	図示		2
72 ～ 73	特殊部棚断面図 (1) ～ (2)		1:15	2	158	特殊部用 (L・R側) 継壁詳細図		1:20	1
74 ～ 93	端壁断面図 (1) ～ (20) の対象を抜粋		1:15	8	159 ～ 160	特殊部用 (L側) 継壁詳細図 (1) ～ (2)		1:20	2
94	特殊部1-1KR (450) 型本体構造図		1:20	1	161	通信Ⅱ型用 (L側) 継壁詳細図		1:20	1
95	特殊部1-1KR (600) 型本体構造図		1:20	1	162 ～ 164	特殊部用 (R側) 継壁詳細図 (1) ～ (3)		1:20	0
96	特殊部1-1KR (650) 型本体構造図		1:20	0	165 ～ 166	取付ボックス用継壁詳細図 (1) ～ (2)		1:20	2
97	特殊部1-1KR (970) 型本体構造図		1:20	1	167	電力Ⅱ型用 (L・R側) 継壁詳細図		1:20	1
98	特殊部1-1型本体構造図		1:20	1	168 ～ 169	管路材詳細図 (1) ～ (2)	No Scale		2
99	特殊部1-2KL (450) 型本体構造図		1:20	1	170	舗装構成図		1:10	1
100	特殊部1-2KL (1250) 型本体構造図		1:20	0	171 ～ 173	警察計画平面図 (1) ～ (3) の対象を抜粋	1:250		1
101	特殊部1-2型本体構造図		1:20	1	174	警察ハンドホール構造図		1:10	1
102	特殊部2-1KR (450) 型本体構造図		1:20	1	175 ～ 179	雑工平面図 (2) ～ (5)		1:250	4
103	特殊部2-1KR (1250) 型本体構造図		1:20	0	180 ～ 184	警察雑工平面図 (1) ～ (5)		1:250	0
104	特殊部2-1型本体構造図		1:20	1	185	雑工構造図		1:15	1
105	特殊部2-2KL (450) 型本体構造図		1:20	1	186 ～ 188	横断排水交差部詳細図 (1) ～ (3) の対象を抜粋	図示		1
106	特殊部2-2KL (600) 型本体構造図		1:20	1	189 ～ 190	管路防護詳細図 (1) ～ (2) の対象を抜粋		1:15	1
107	特殊部2-2KL (650) 型本体構造図		1:20	0					
108	特殊部2-2KL (970) 型本体構造図		1:20	1					
109	特殊部2-2型本体構造図		1:20	0					
110	特殊部3-1型本体構造図		1:20	0					
111	特殊部3-2型本体構造図		1:20	1					
112	特殊部4-1KR (450) 型本体構造図		1:20	1					
113	特殊部4-1型本体構造図		1:20	0					
114	特殊部4-2KL (450) 型本体構造図		1:20	0					
115	特殊部4-2型本体構造図		1:20	1					
116	特殊部4-3KR (450) 型本体構造図		1:20	0					
117	特殊部4-3型本体構造図		1:20	0					
118	特殊部4-4KL (450) 型本体構造図		1:20	1					
119	電力Ⅱ型直上1基用構造図		1:20	1					
120	電力Ⅱ型直上2基用構造図		1:20	1					
121	分岐枳T-A型構造図		1:20	0					
122	通信Ⅱ型950×1500×2200構造図		1:20	1					
123	サイドボックス構造図		1:20	1					

電線共同溝計画平面図(2) S=1:250(S=1:500)

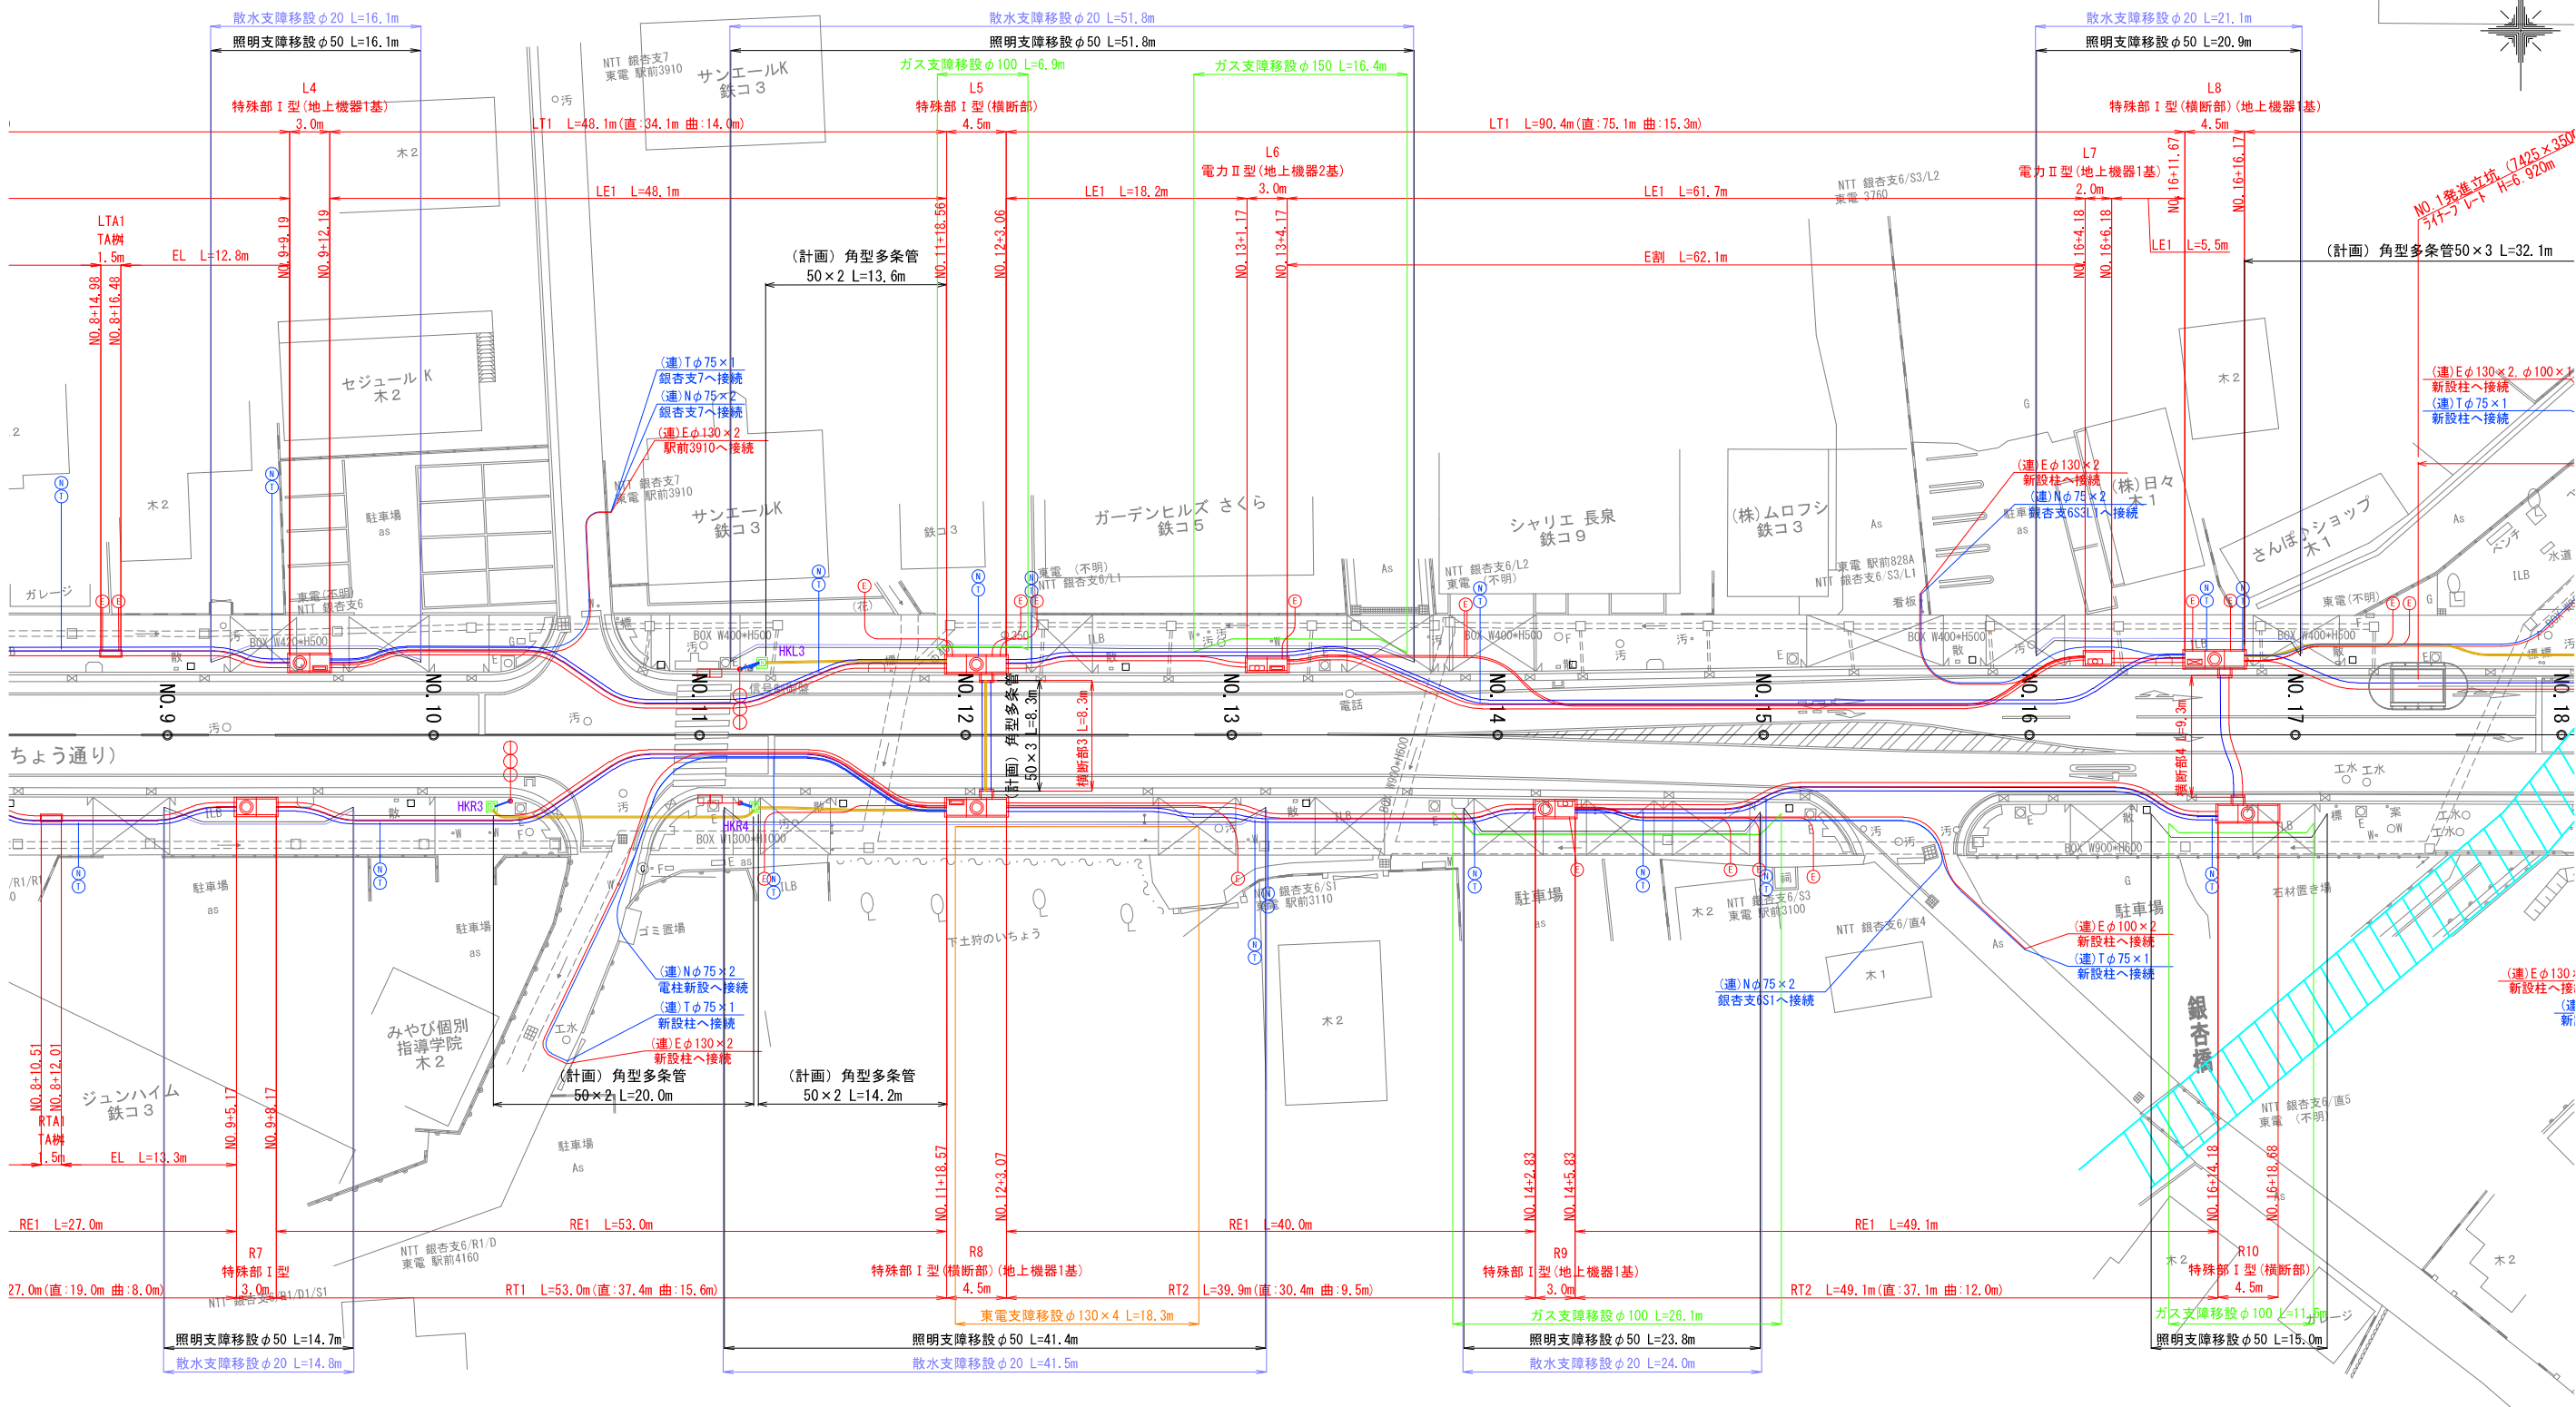

電線共同溝凡例


	I型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警署管路
	警署ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(2)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

電線共同溝計画平面図(3) S=1:250(S=1:500)

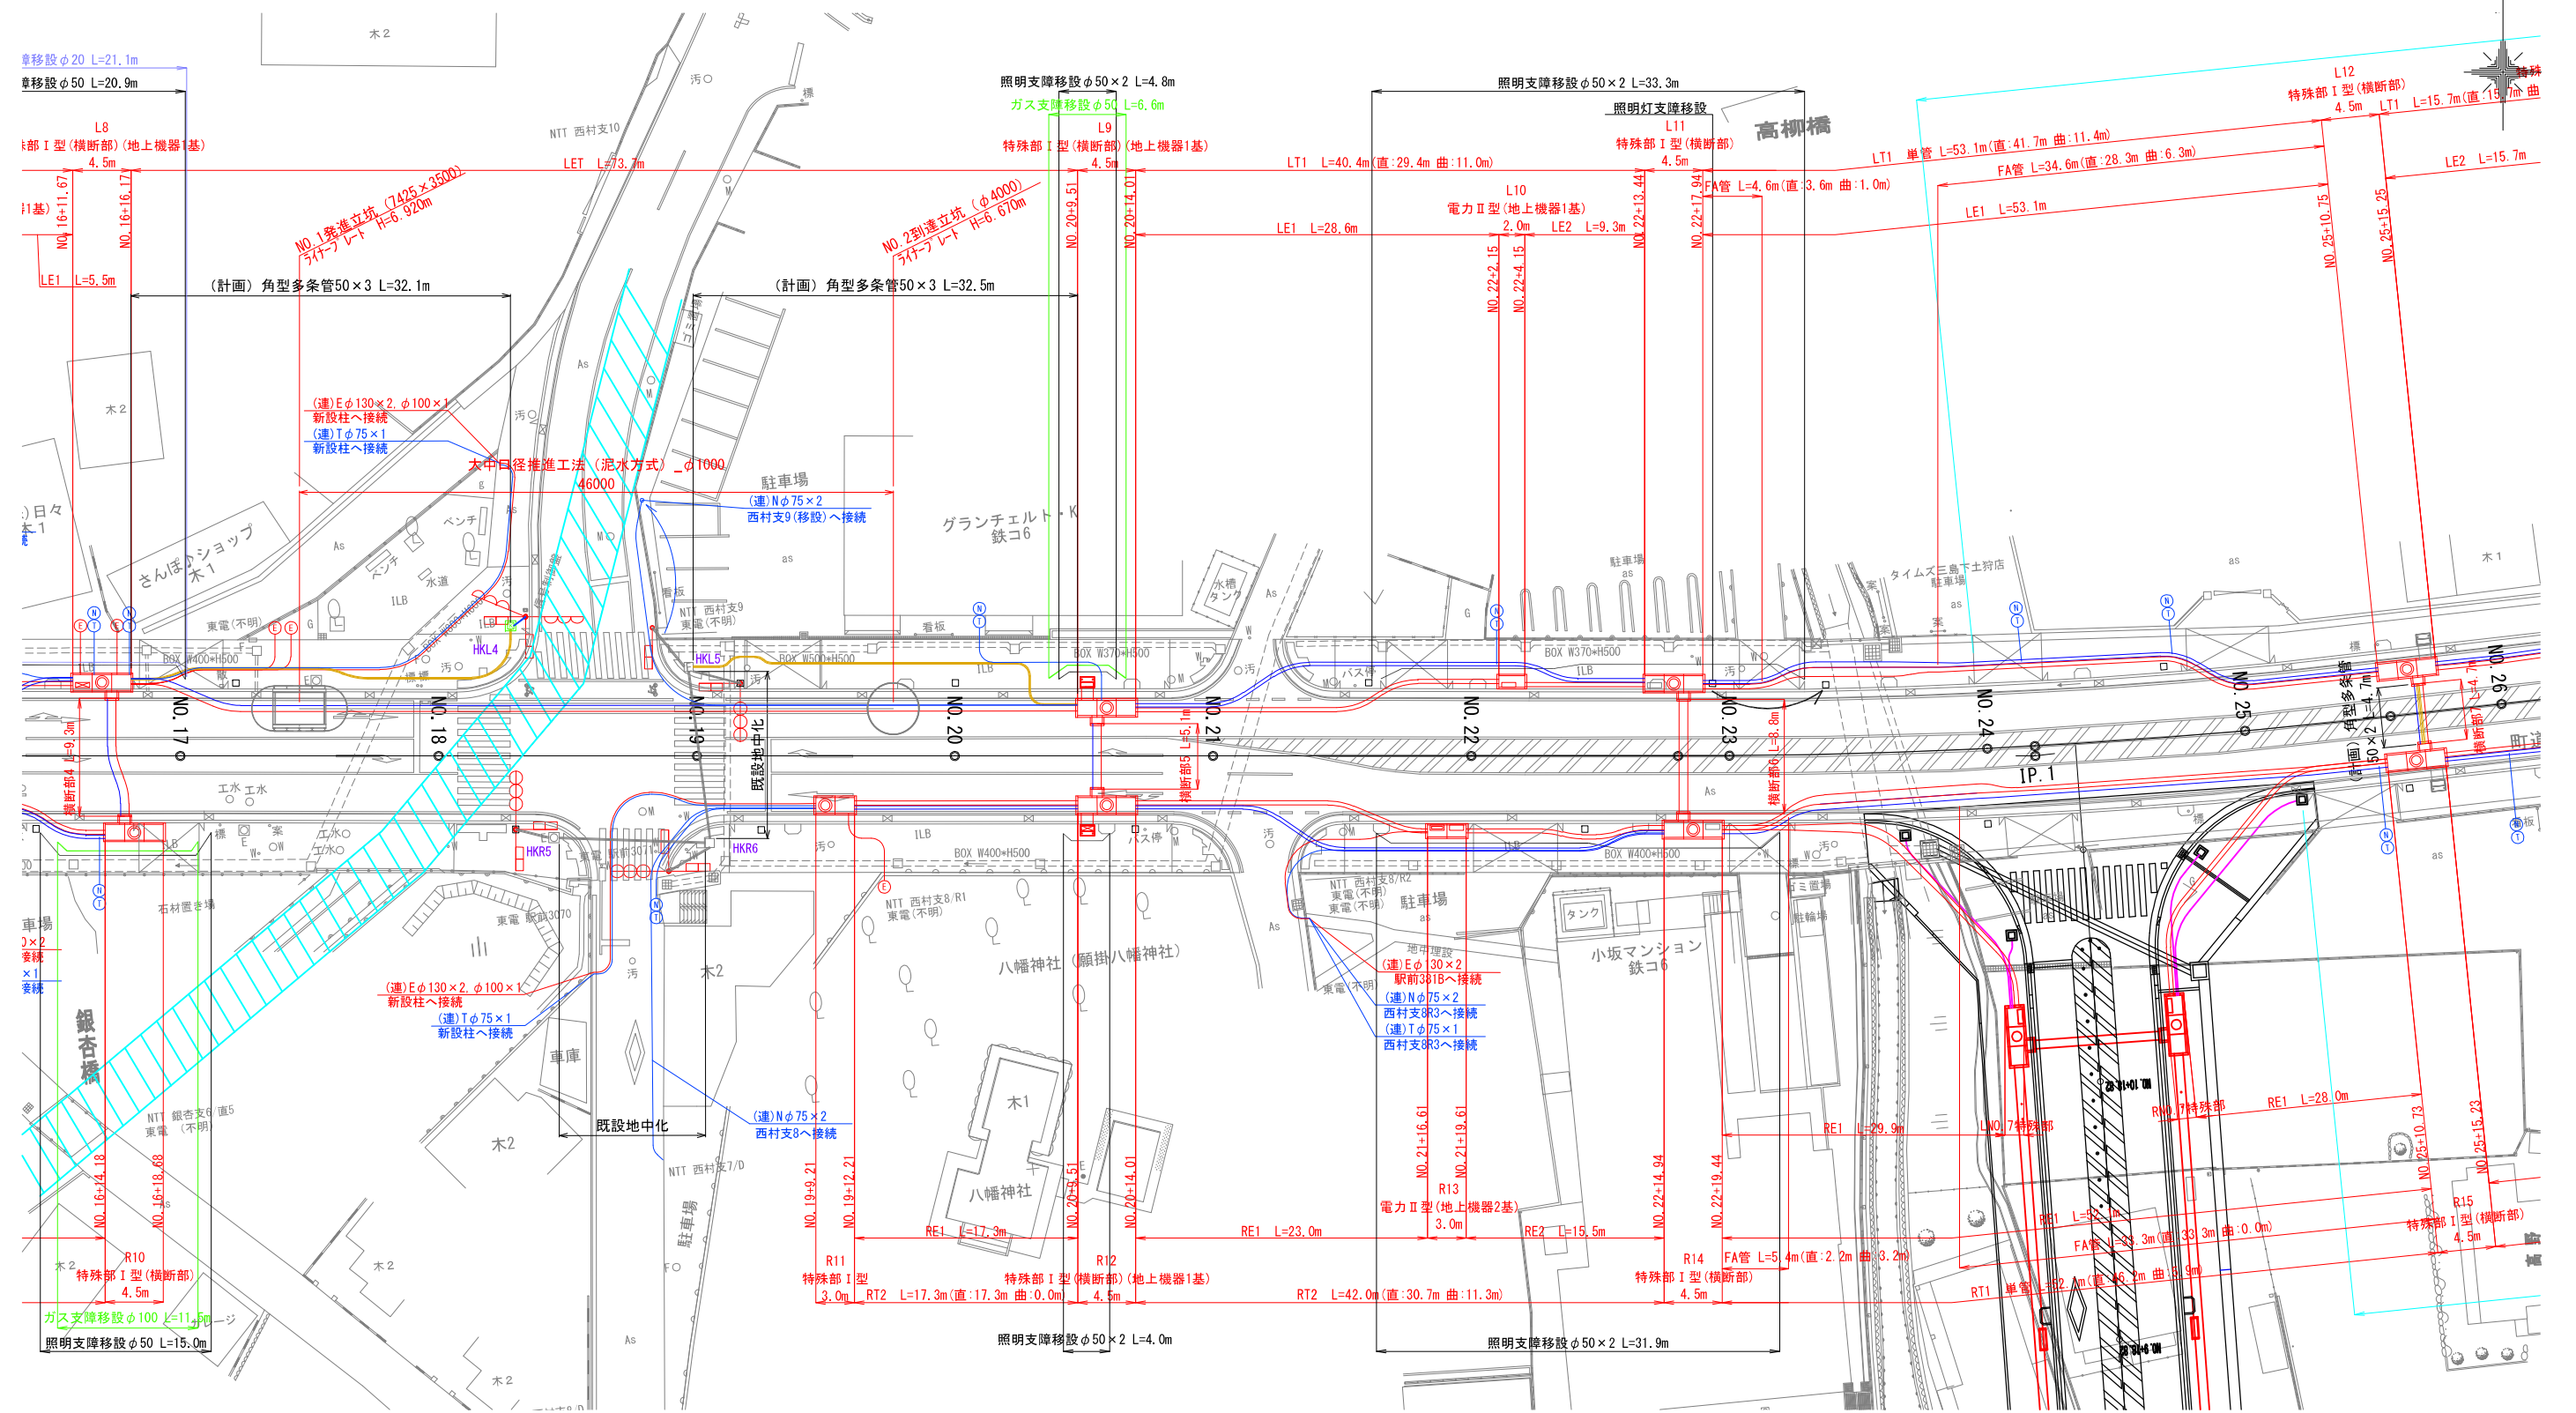

電線共同溝凡例


	I型特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
	警察ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和7年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町下土狩地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(3)
縮尺	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

電線共同溝計画平面図(4) S=1:250(S=1:500)

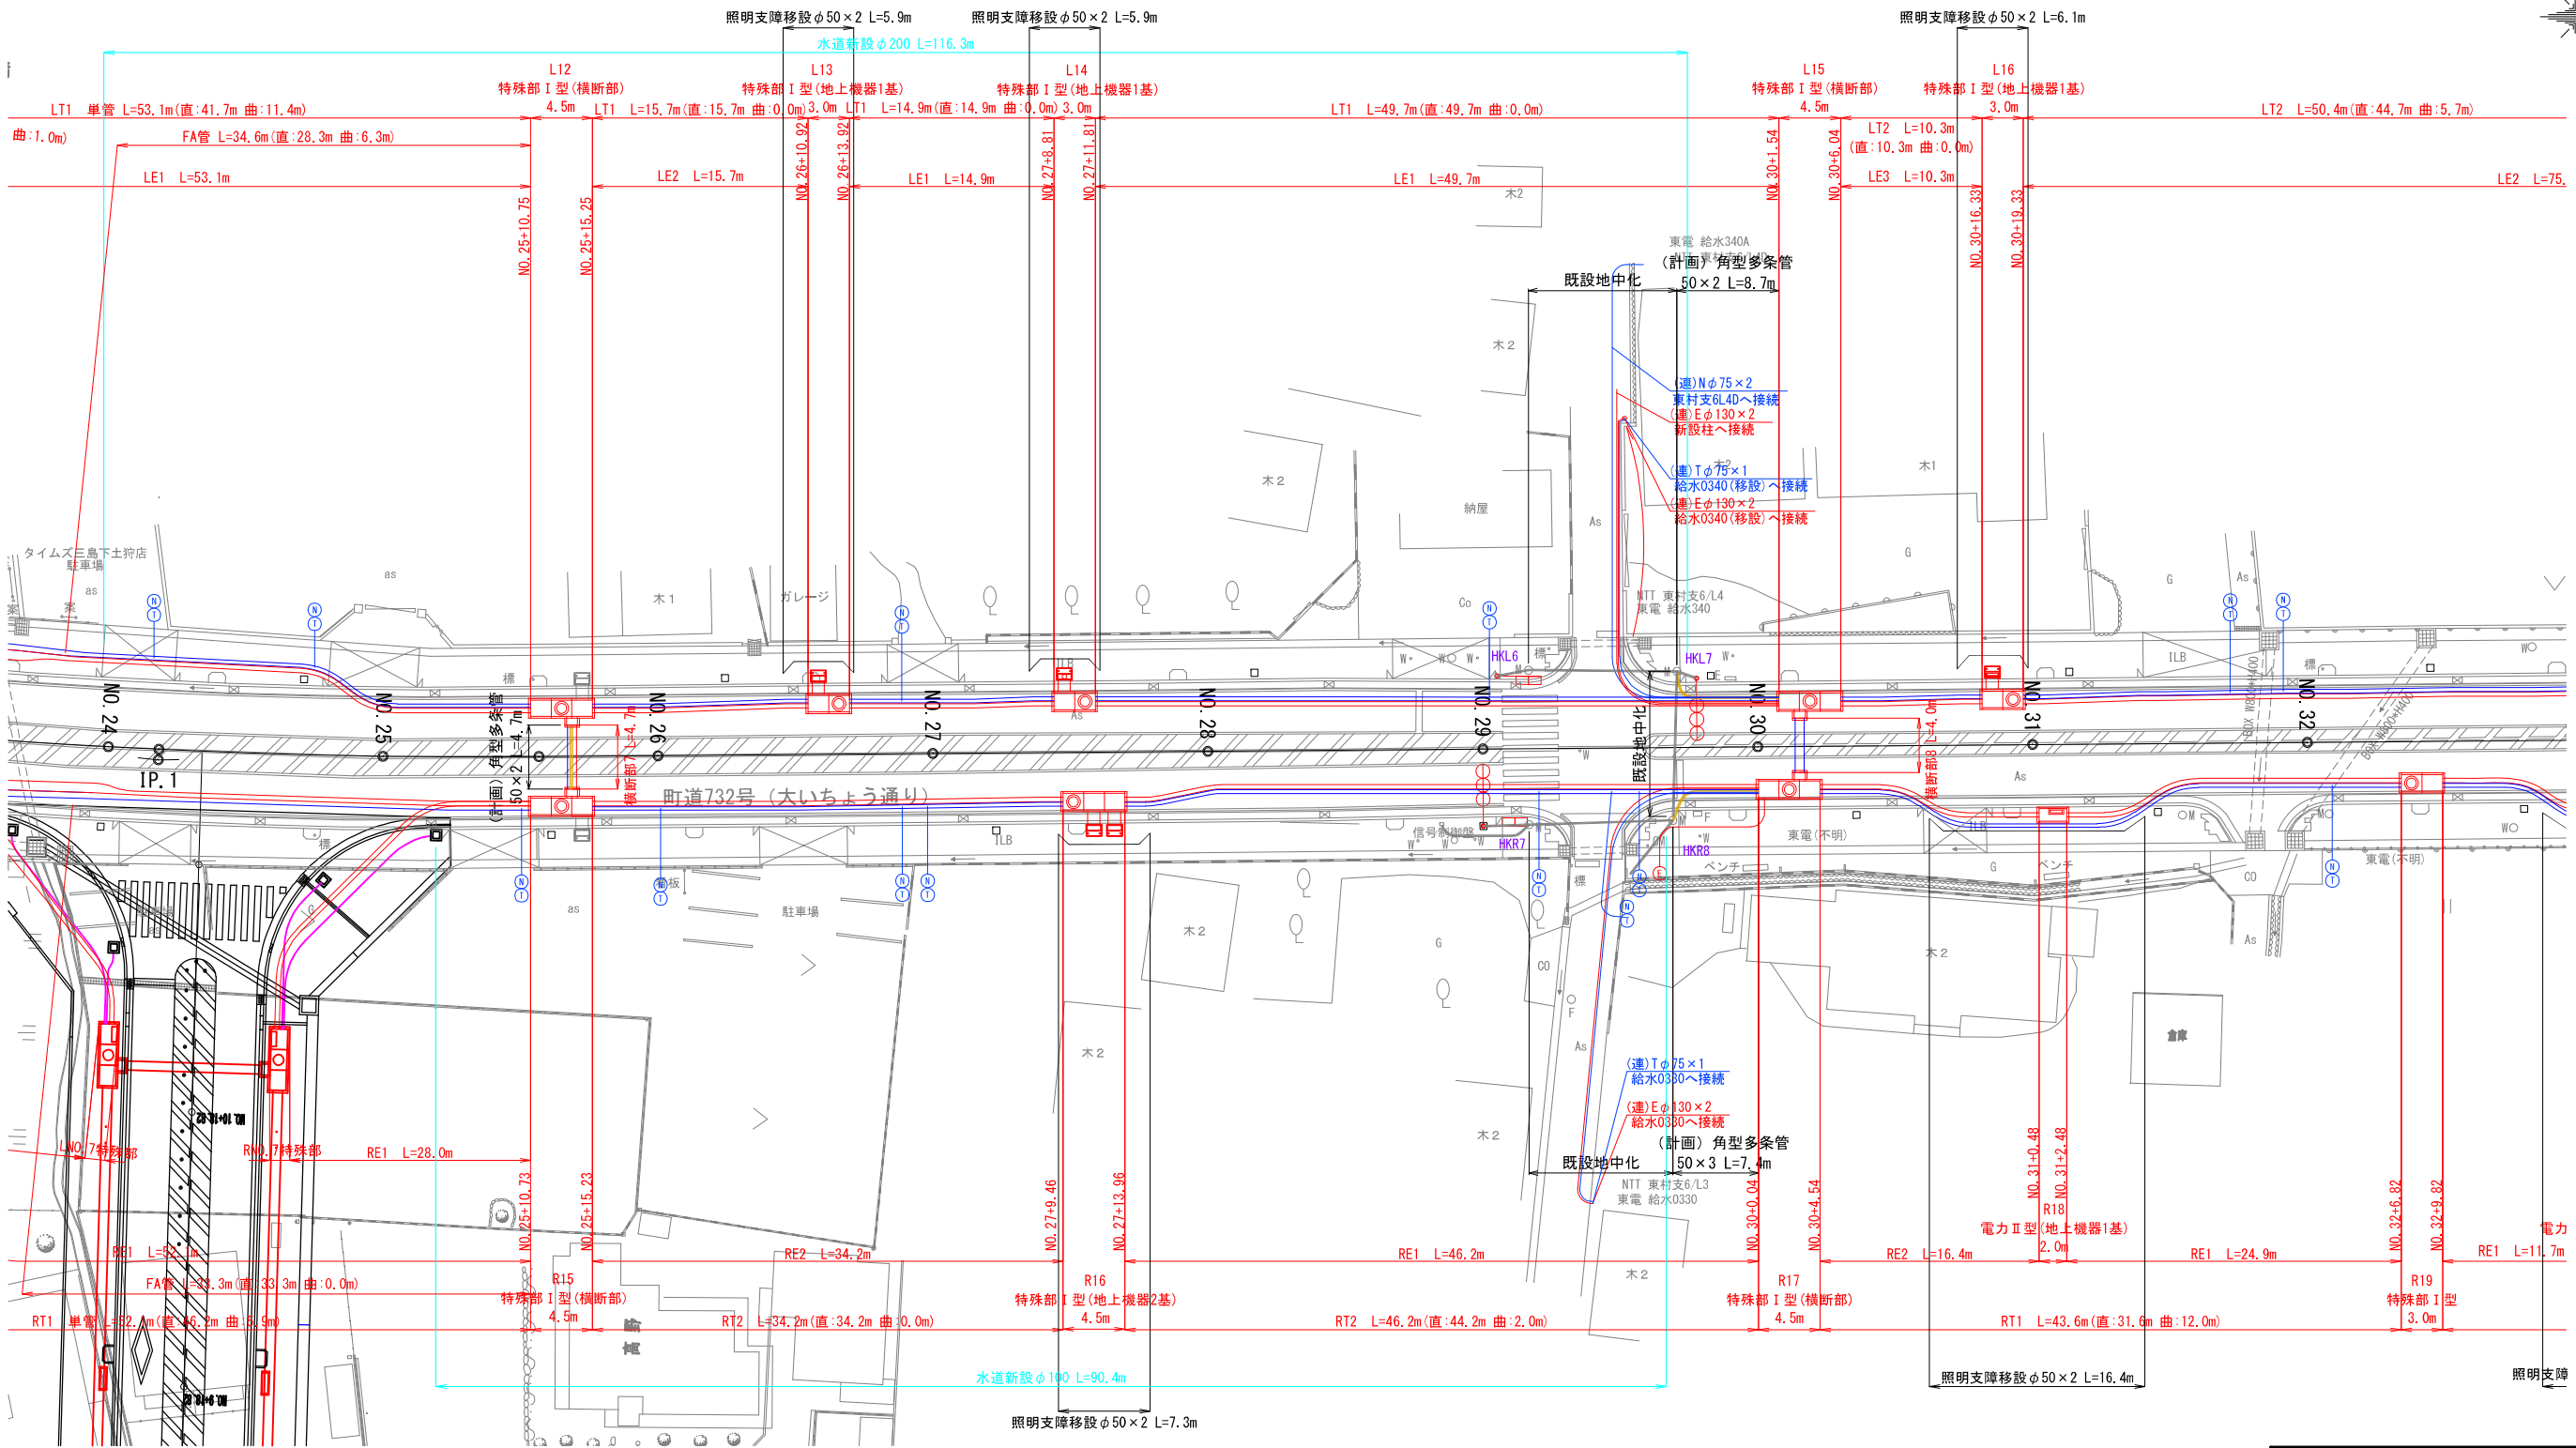

電線共同溝凡例



	I型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
	警察ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(4)
縮尺	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

電線共同溝計画平面図(5) S=1:250(S=1:500)

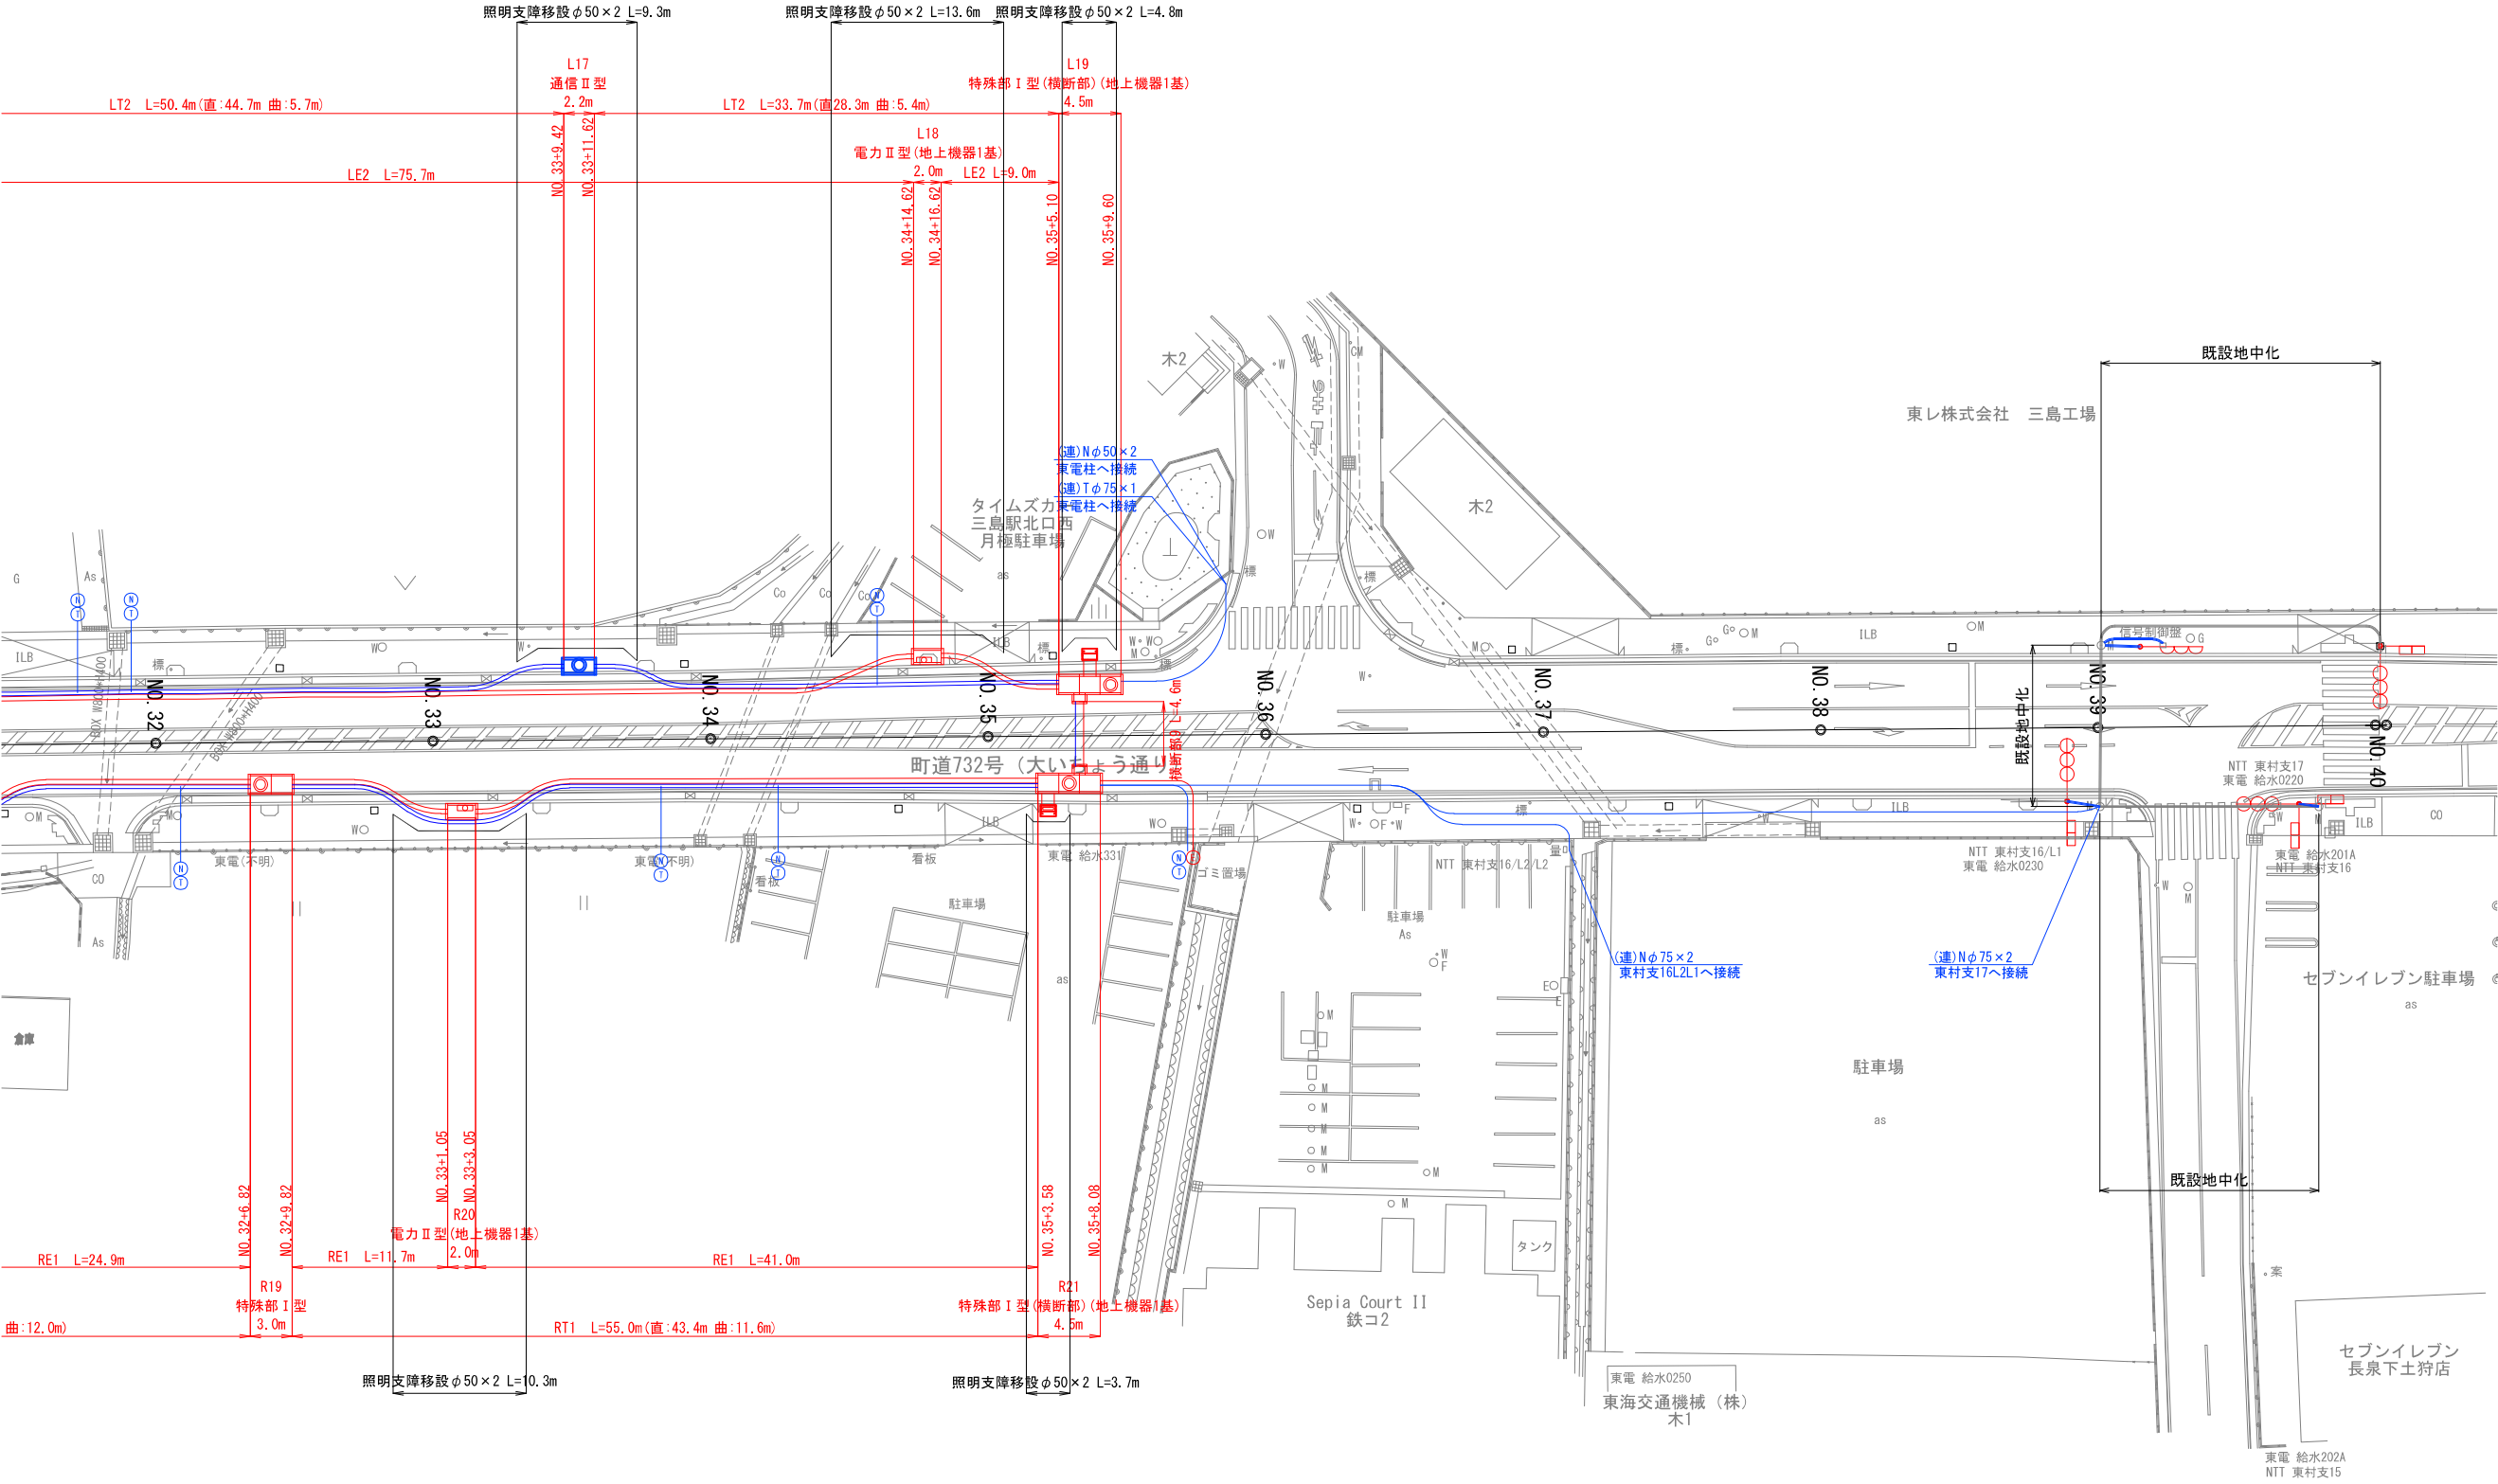

電線共同溝凡例

	I型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
	警察ハンドホール

地上機器凡例



	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和7年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工事箇所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	電線共同溝計画平面図(5)	
縮尺:	図示 ()内はA3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日	設計年月日	
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

縦断図 (2)

V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【左側通信系】

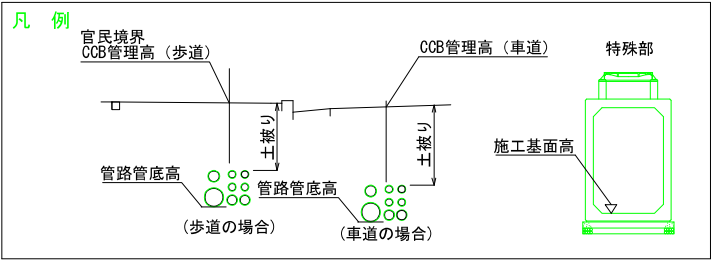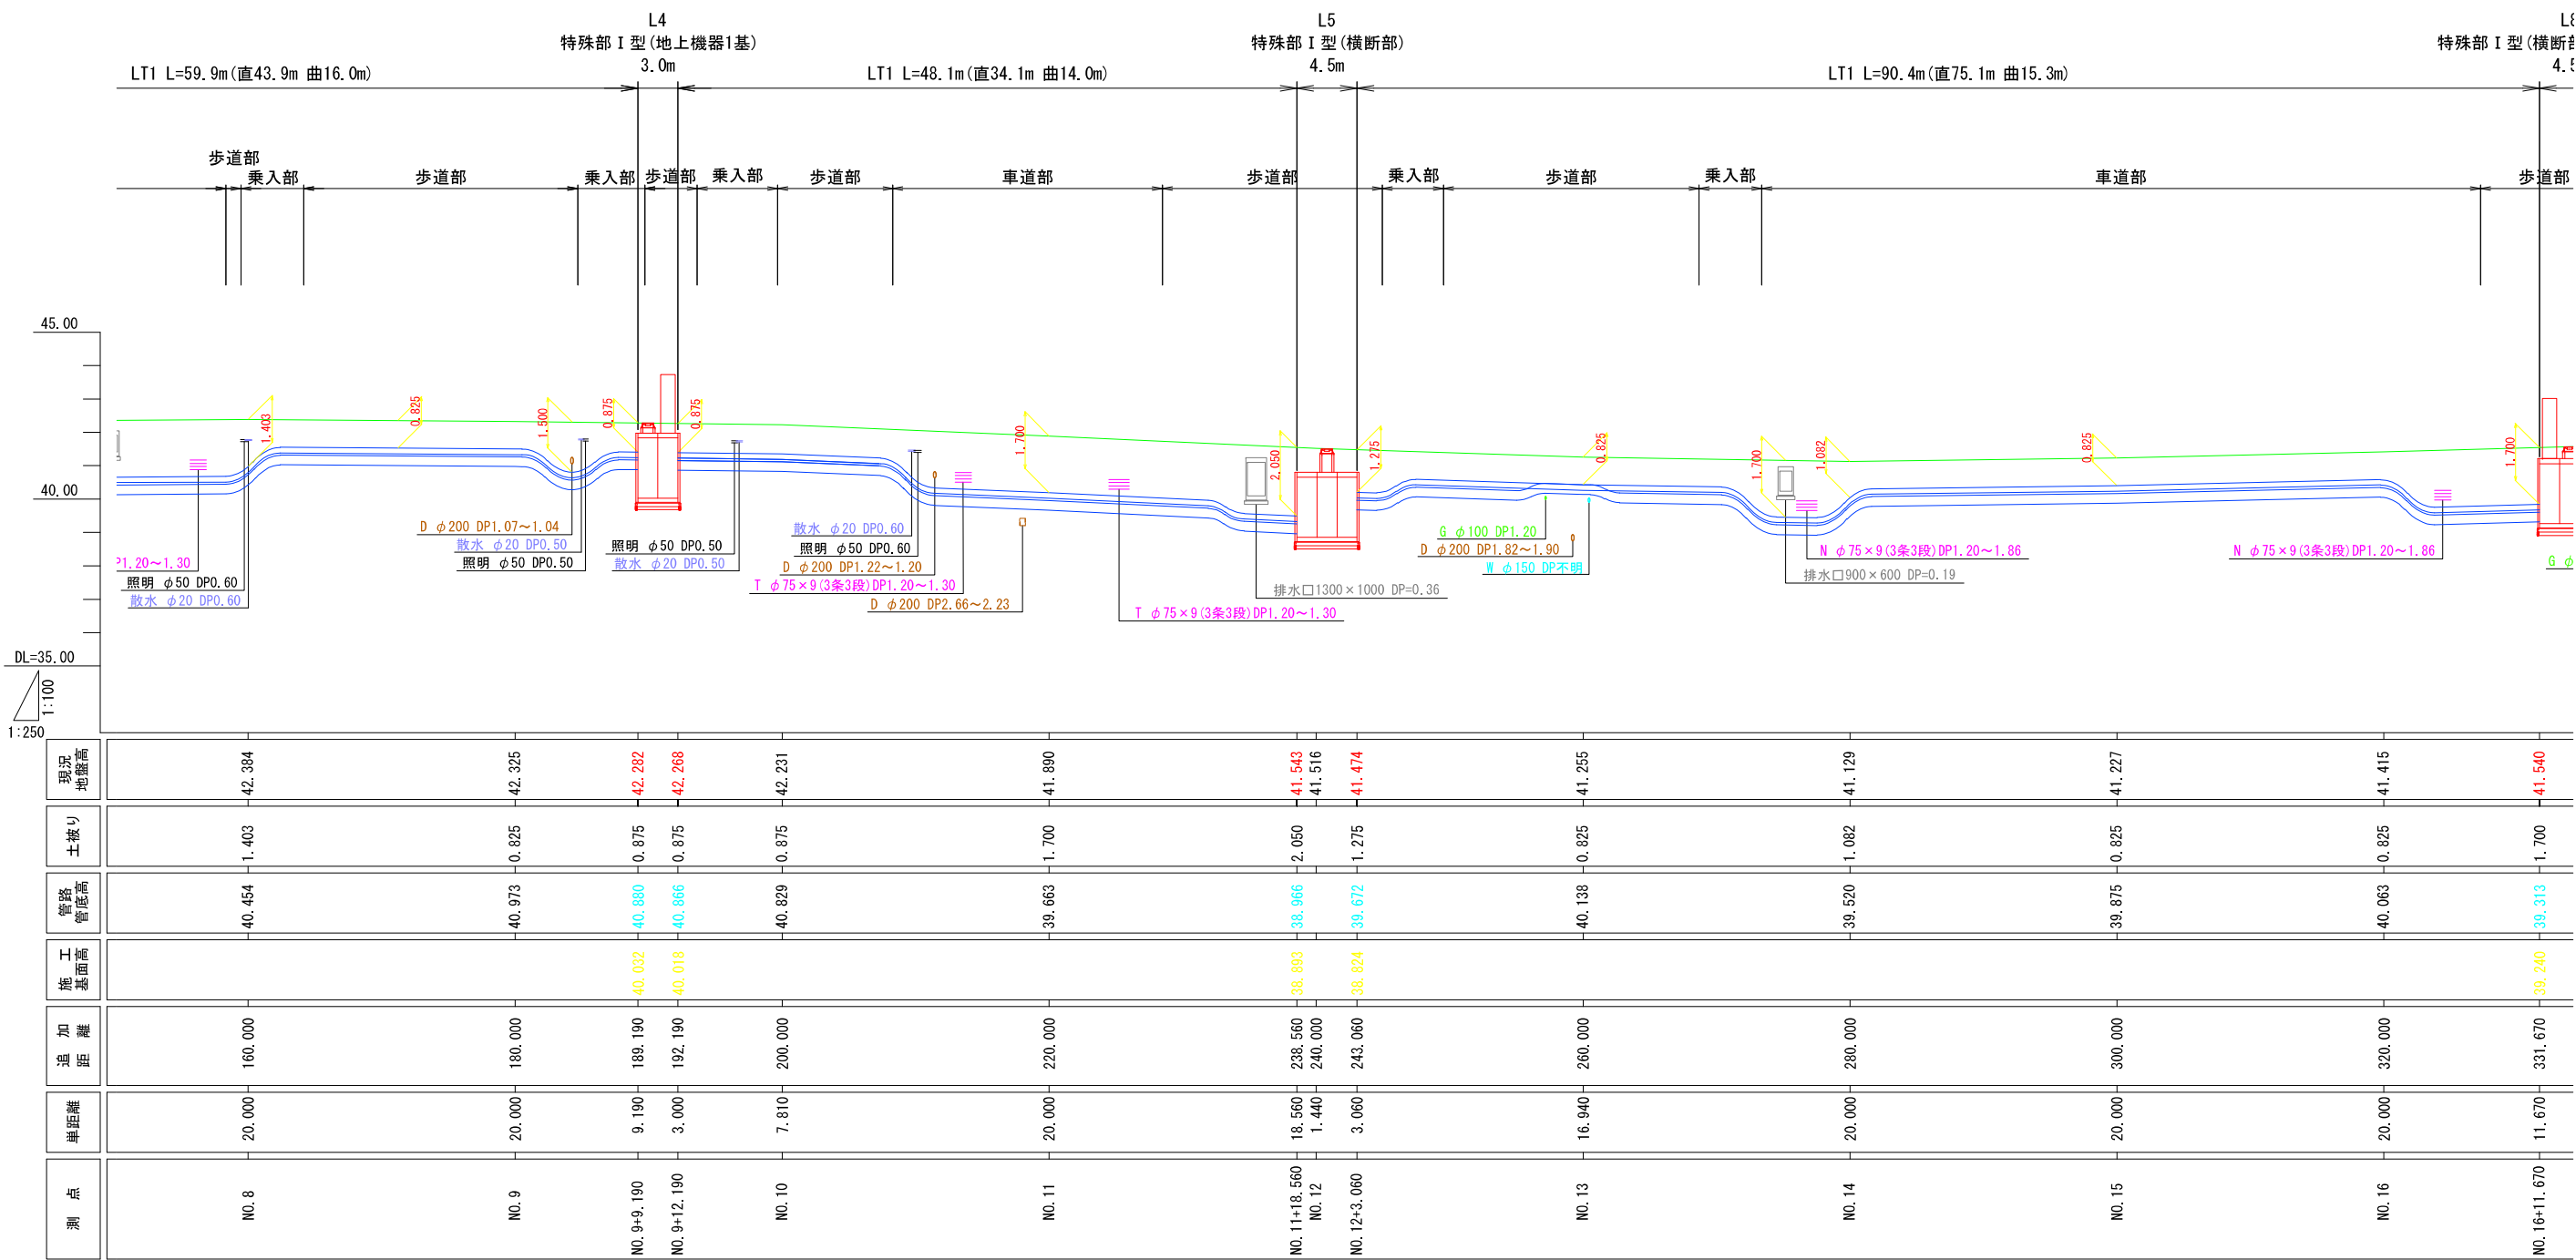


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (2)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	設計年月日		
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		


縦断図 (3)

V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【左側通信系】

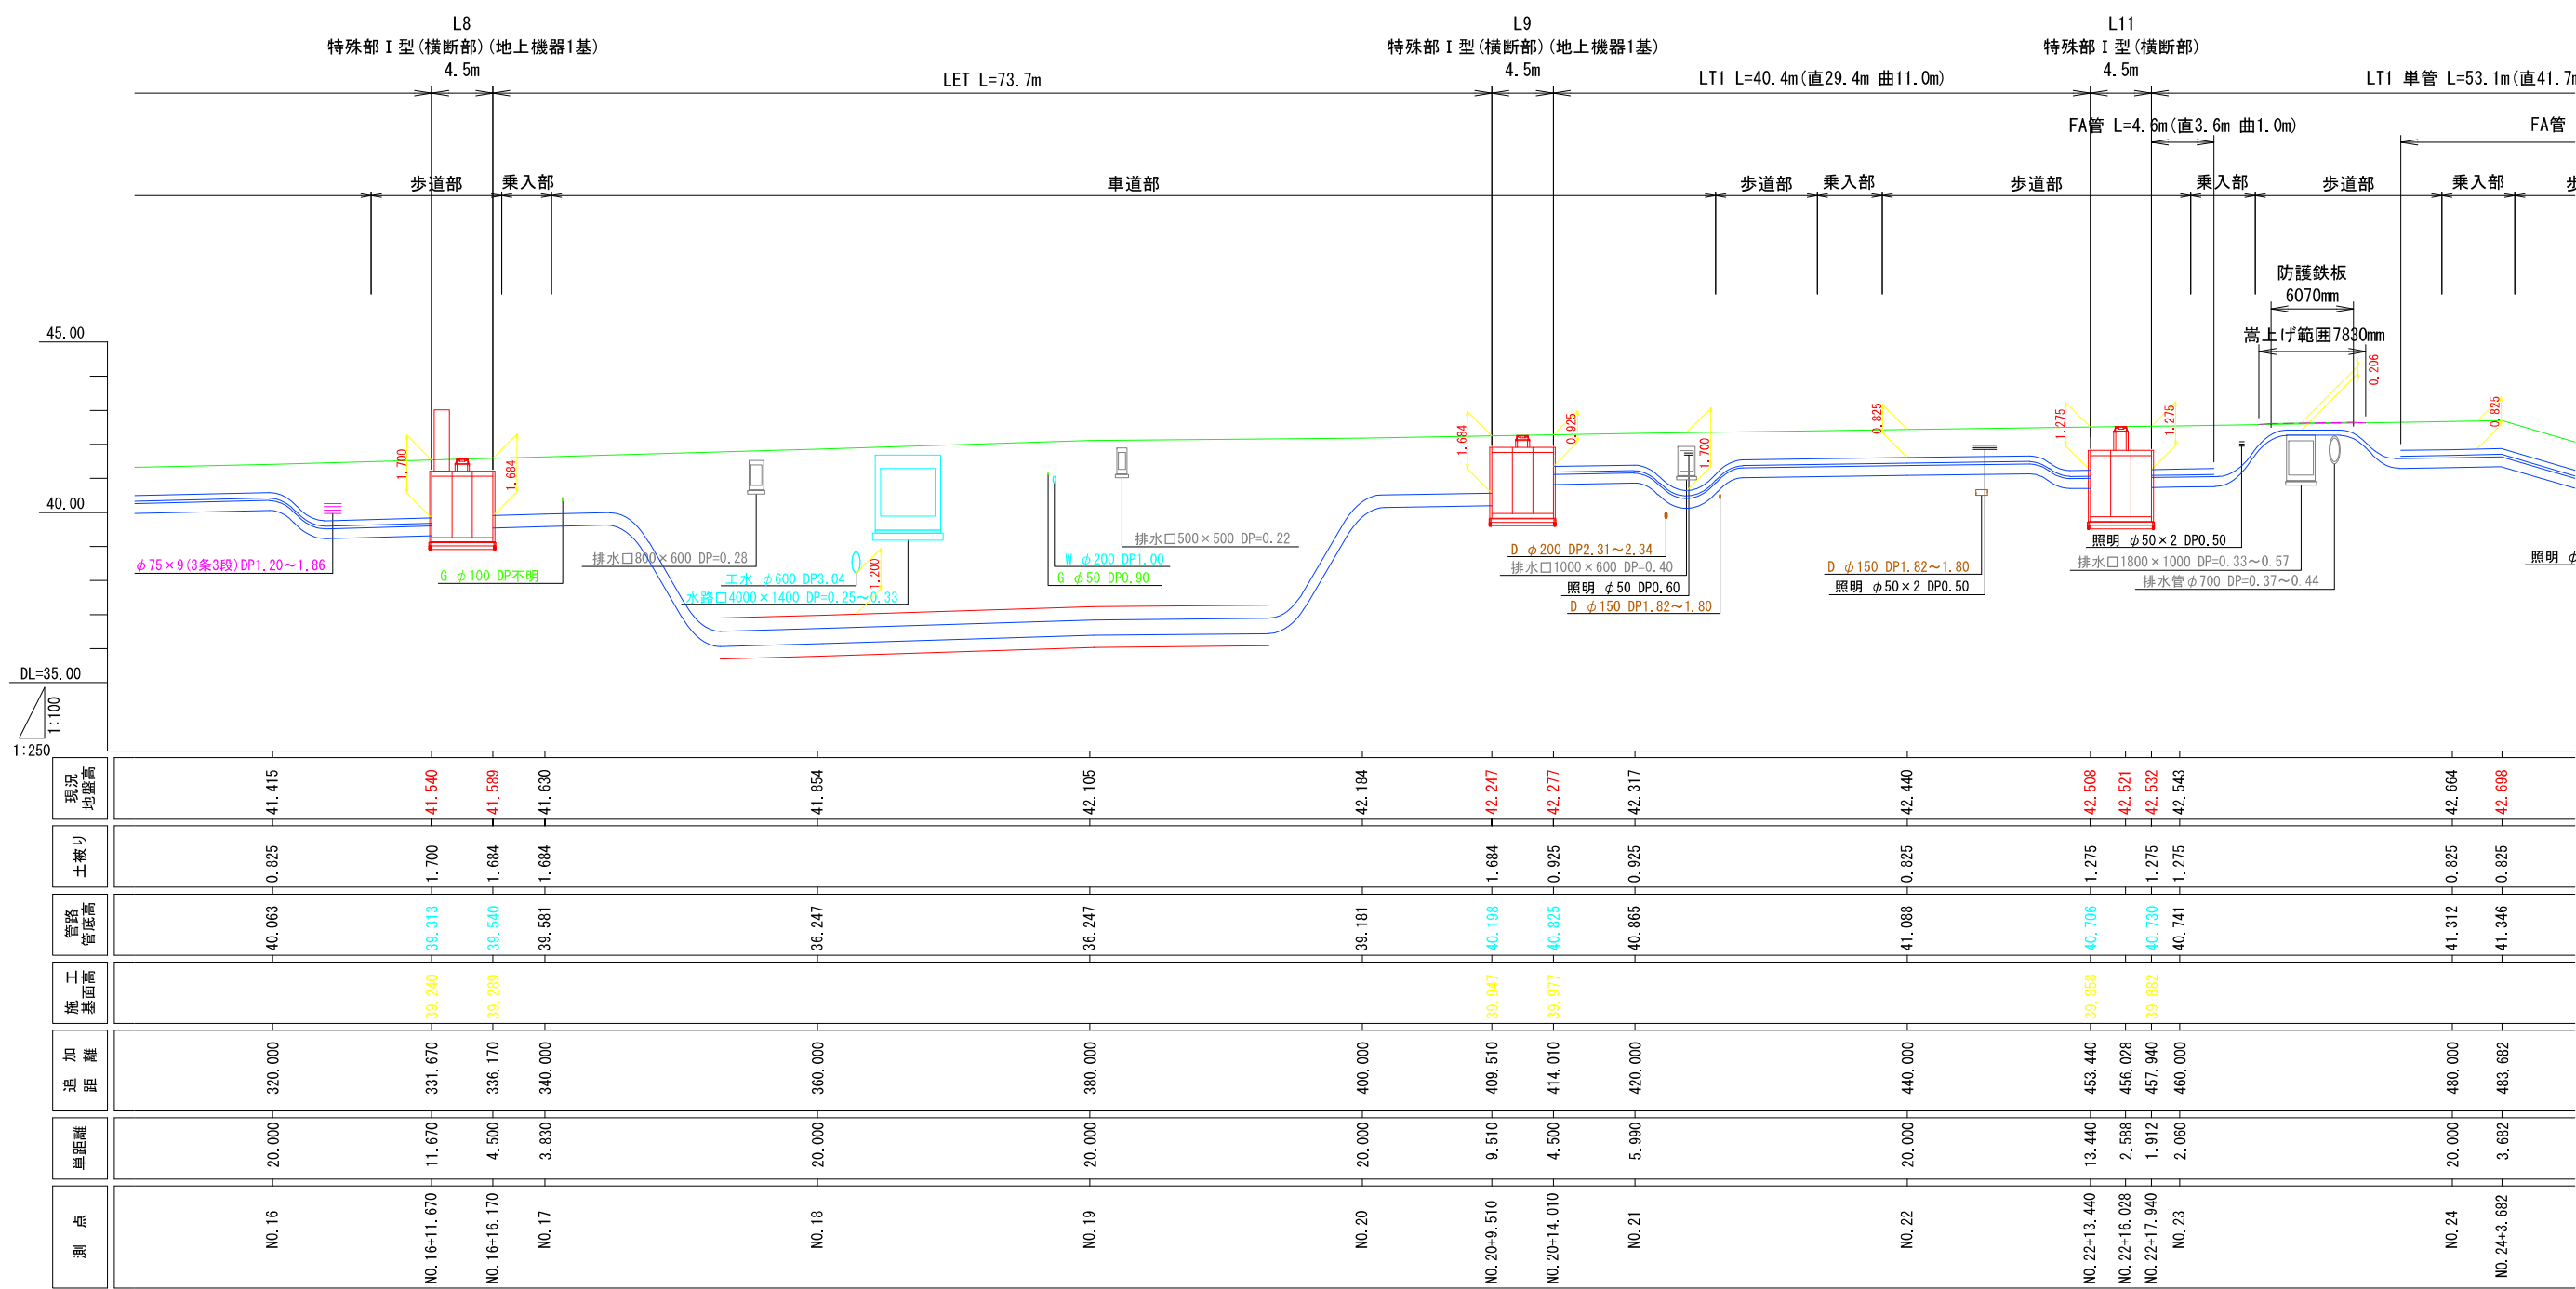



※推進区間の詳細図は推進図面参照

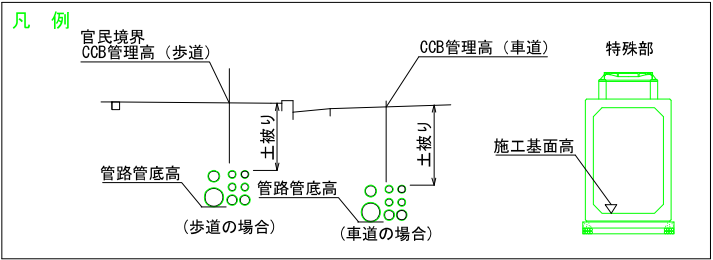


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (3)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	設計年月日		
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図(4) V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【左側通信系】

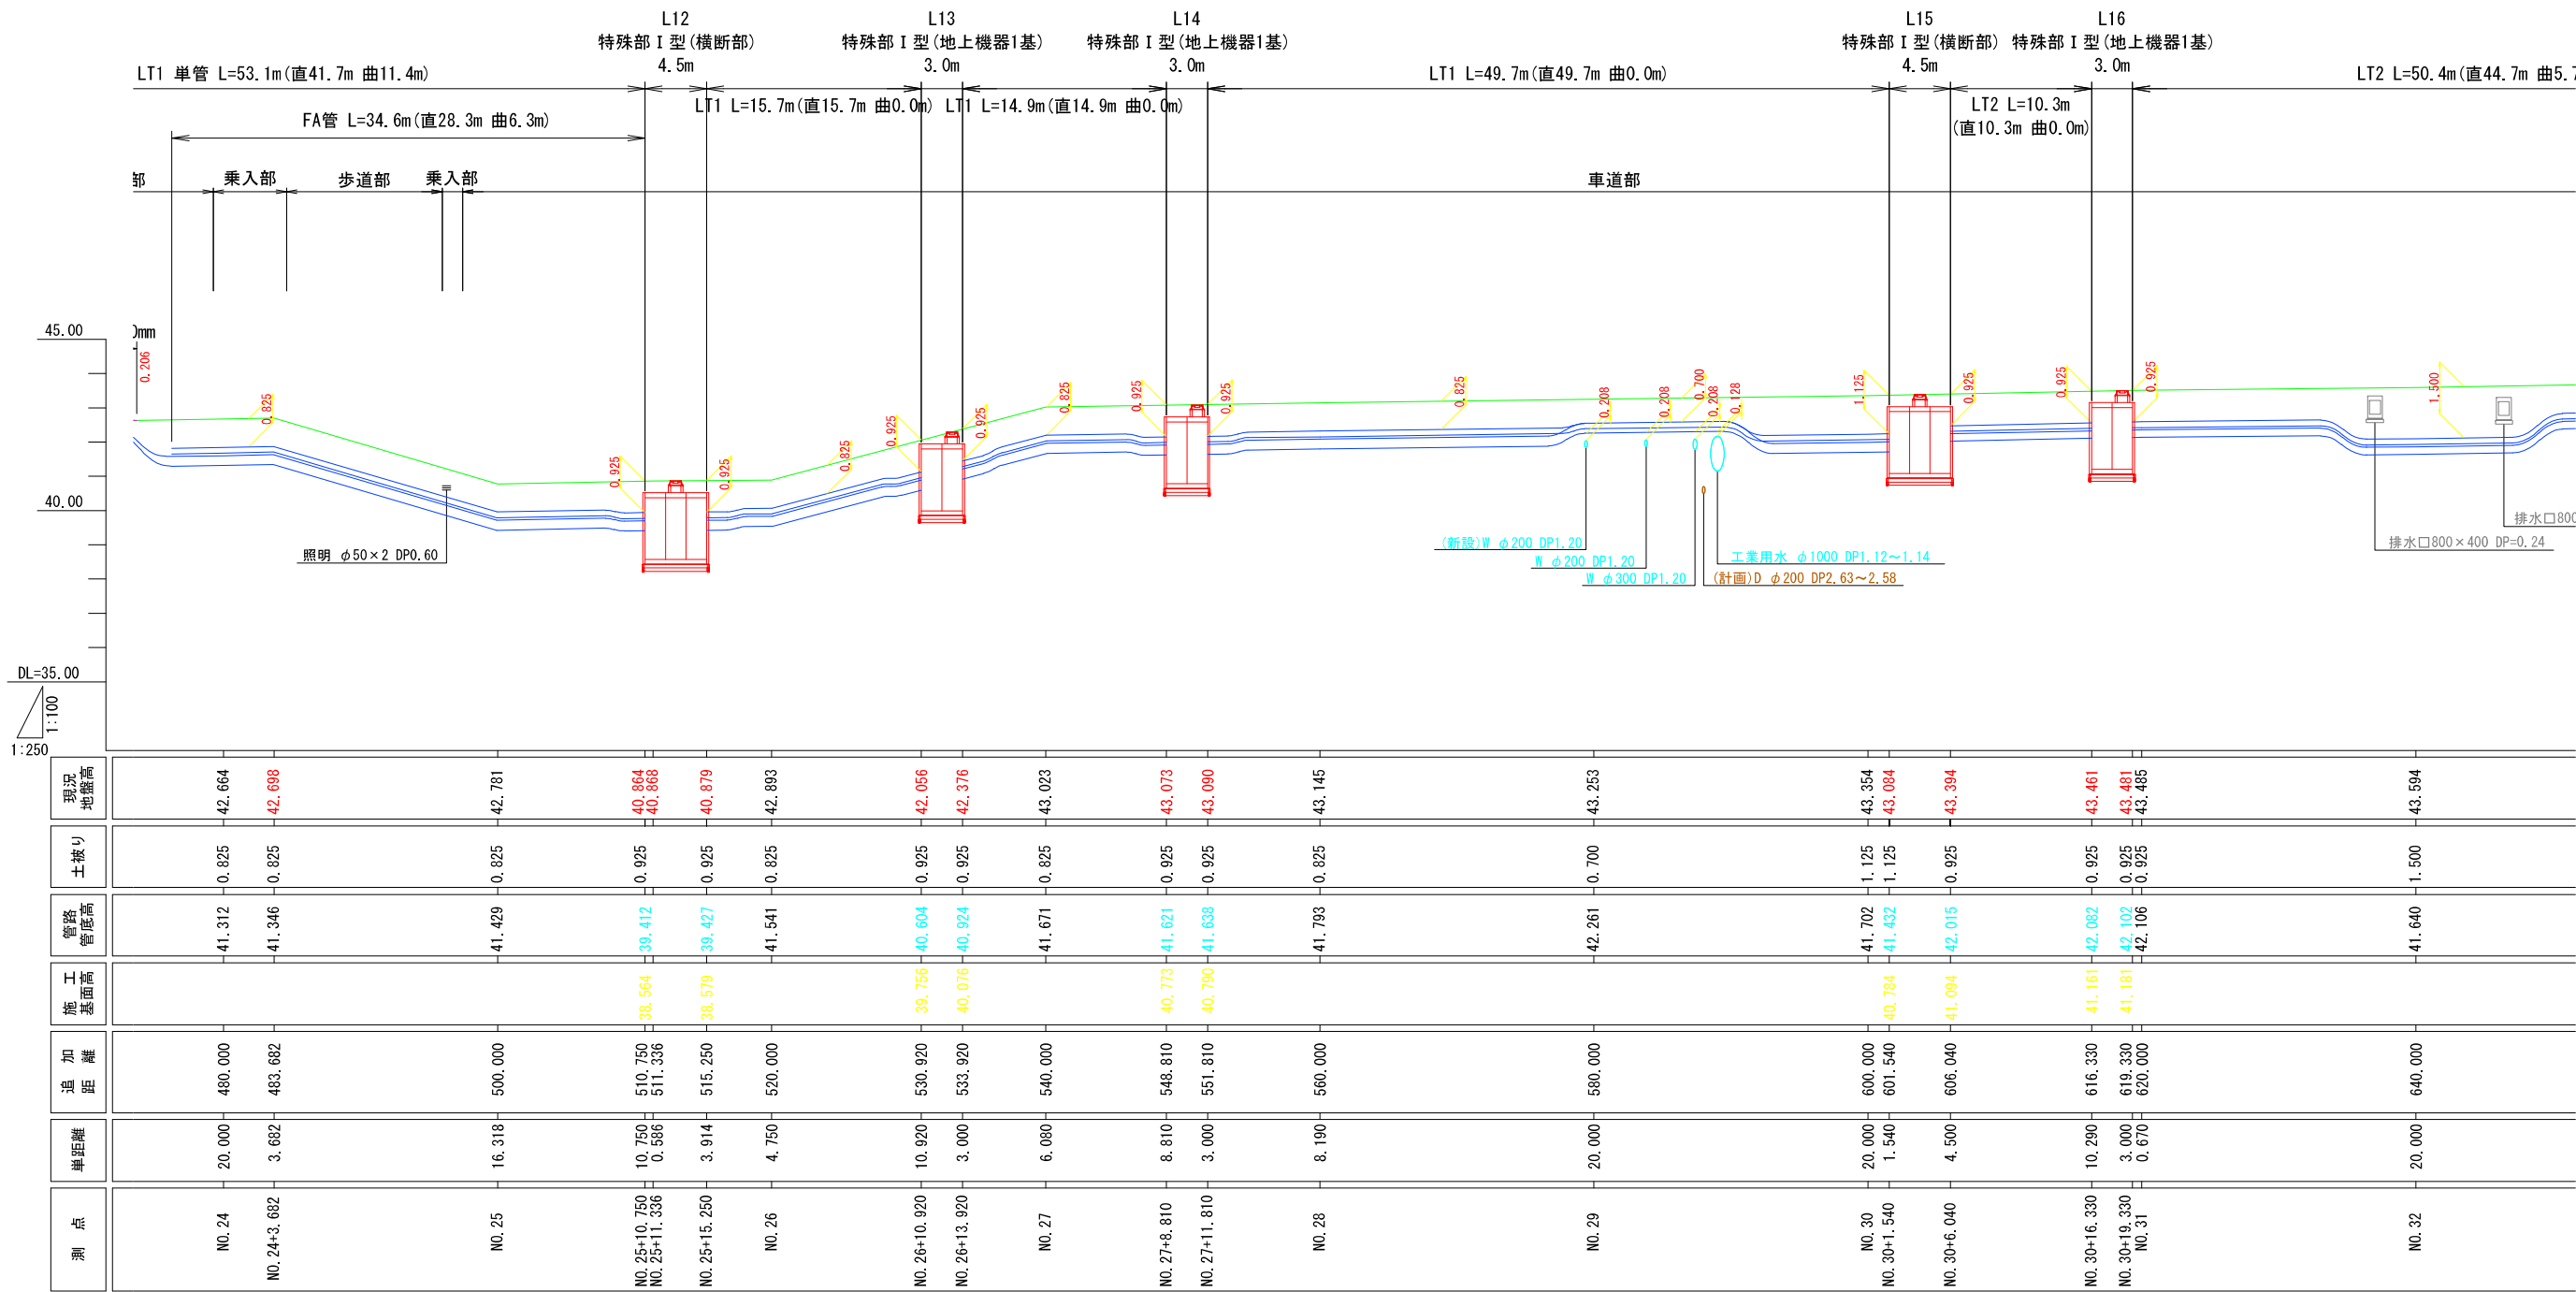

測点	単距離	追 距	工 施 基面高	管路 管底高	土 被り	現況 地盤高
NO. 24	20.000	480.000		41.312	0.825	42.664
	3.682	483.682		41.346	0.825	42.698
NO. 25	16.318	500.000		41.429	0.825	42.781
	10.750	510.750	38.564	39.412	0.925	40.864
NO. 25+10.750 NO. 25+11.336	0.586	511.336				40.868
	3.914	515.250	38.579	39.427	0.925	40.879
NO. 26	4.750	520.000		41.541	0.825	42.893
	10.920	530.920	39.756	40.604	0.925	42.056
NO. 26+10.920 NO. 26+13.920	3.000	533.920	40.076	40.924	0.925	42.376
	6.080	540.000		41.671	0.825	43.023
NO. 27	8.810	548.810	40.773	41.621	0.925	43.073
	3.000	551.810	40.790	41.638	0.925	43.090
NO. 28	8.190	560.000		41.793	0.825	43.145
	20.000	580.000		42.261	0.700	43.253
NO. 29	20.000	600.000		41.702	1.125	43.354
	1.540	601.540	40.784	41.432	1.125	43.094
NO. 30	4.500	606.040	41.094	42.015	0.925	43.394
	10.290	616.330	41.161	42.082	0.925	43.461
NO. 30+16.330 NO. 30+19.330 NO. 31	3.000	619.330	41.181	42.102	0.925	43.481
	0.670	620.000		42.106	0.925	43.485
NO. 32	20.000	640.000		41.640	1.500	43.594


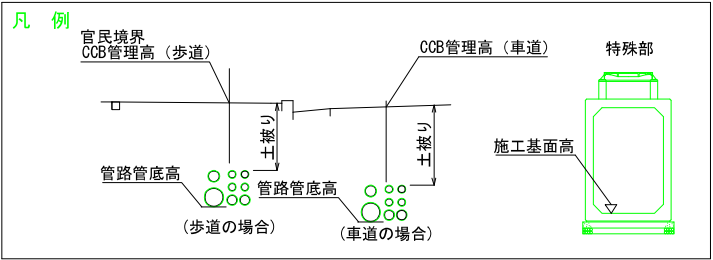


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (4)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	設計年月日		
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図 (5)



V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【左側通信系】

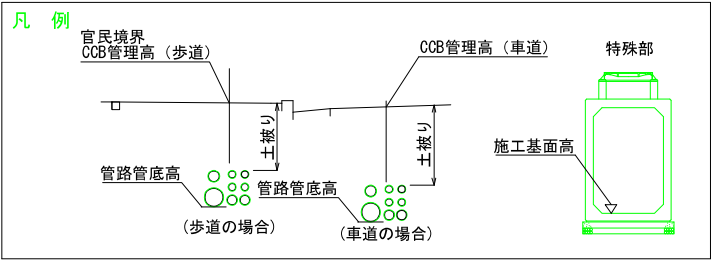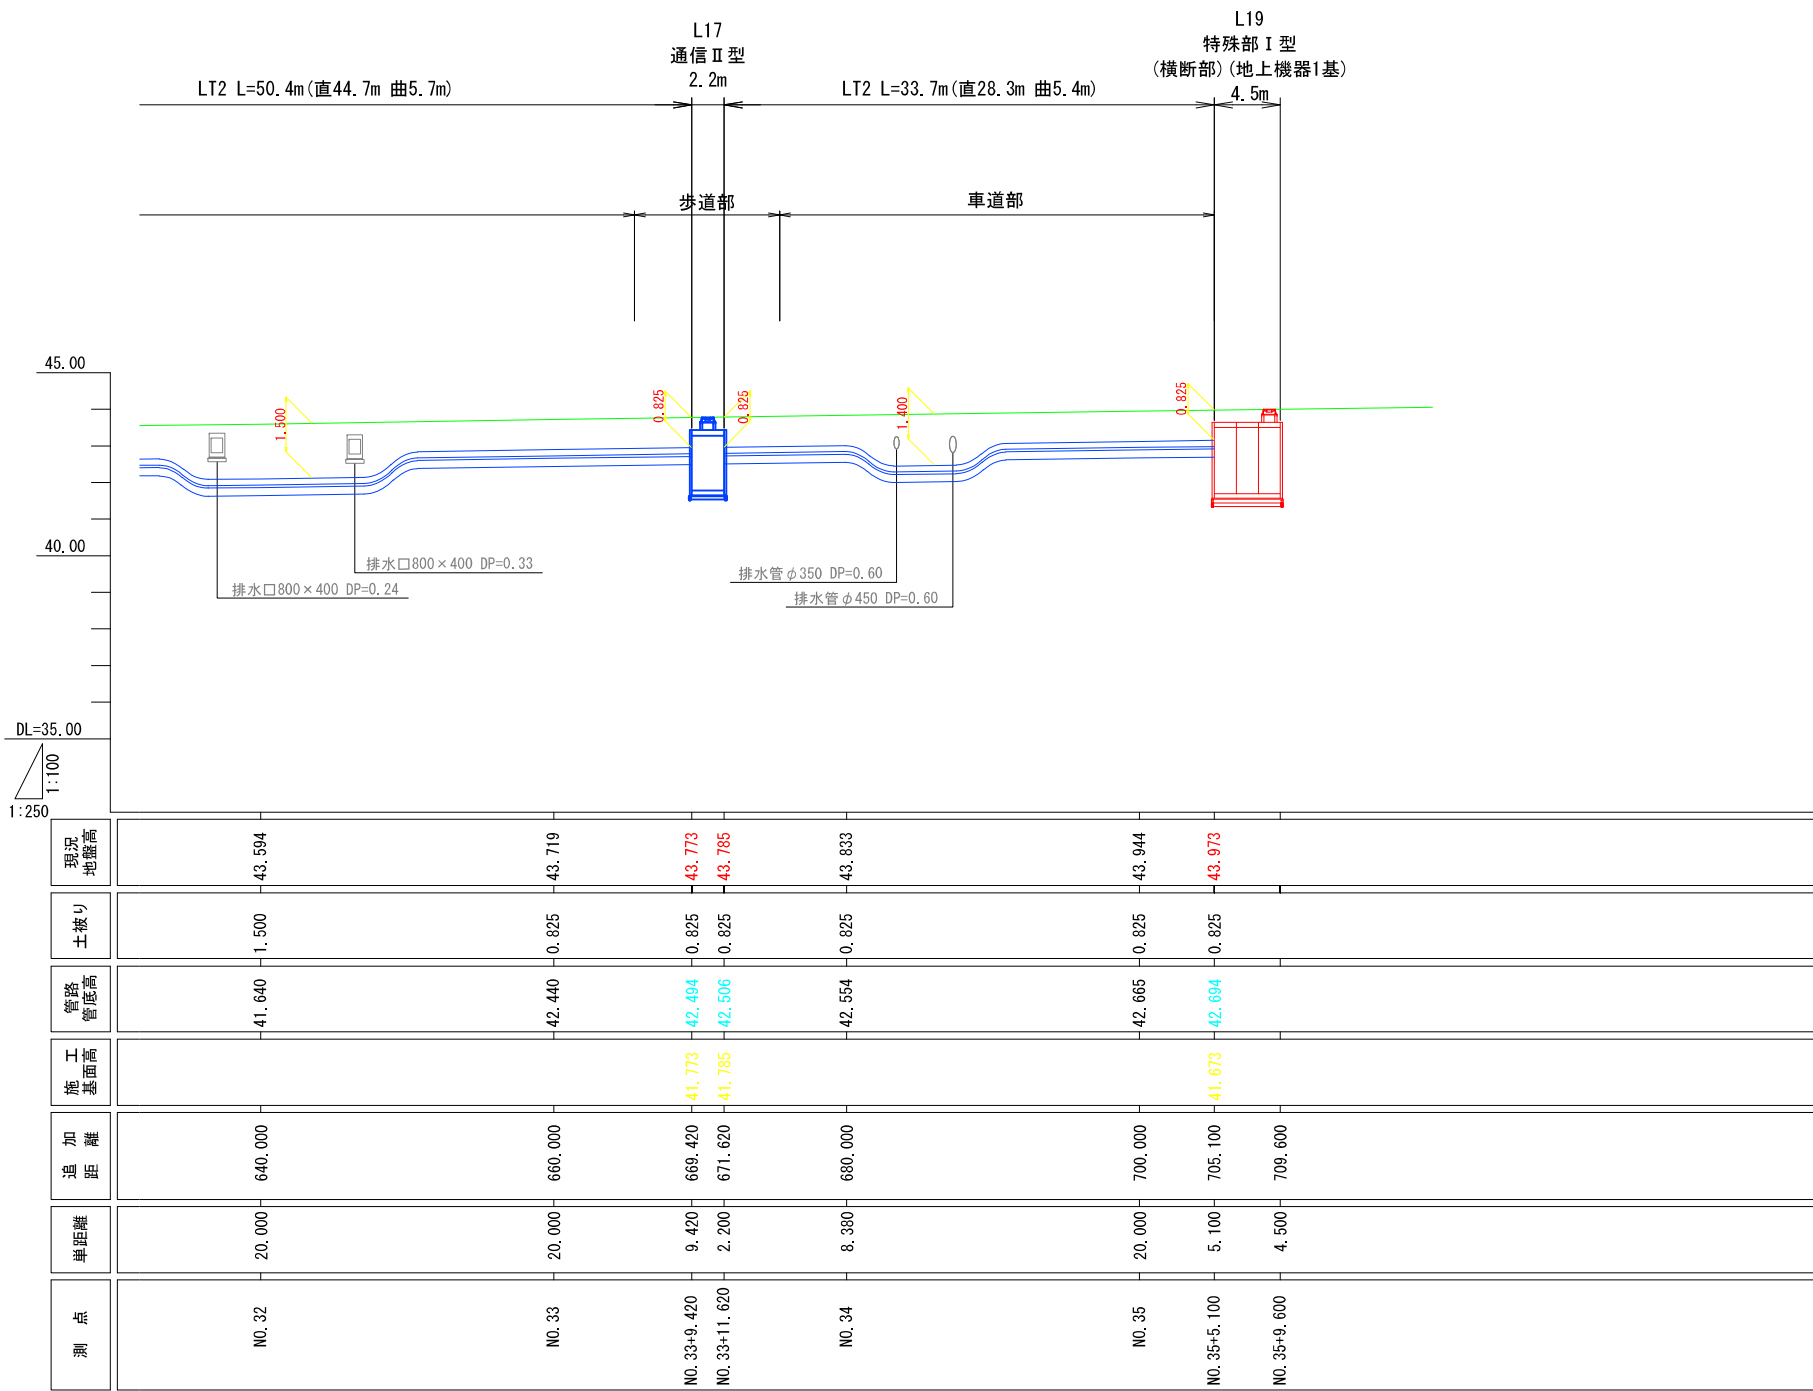


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (5)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図 (7) V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)
【左側電力系】

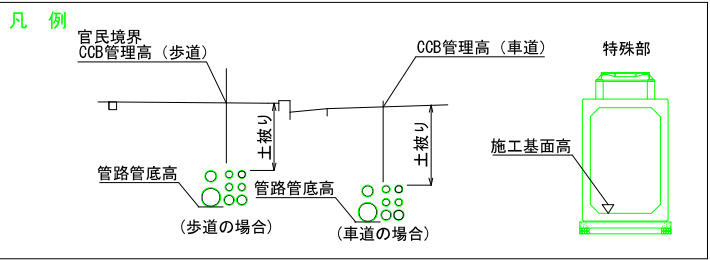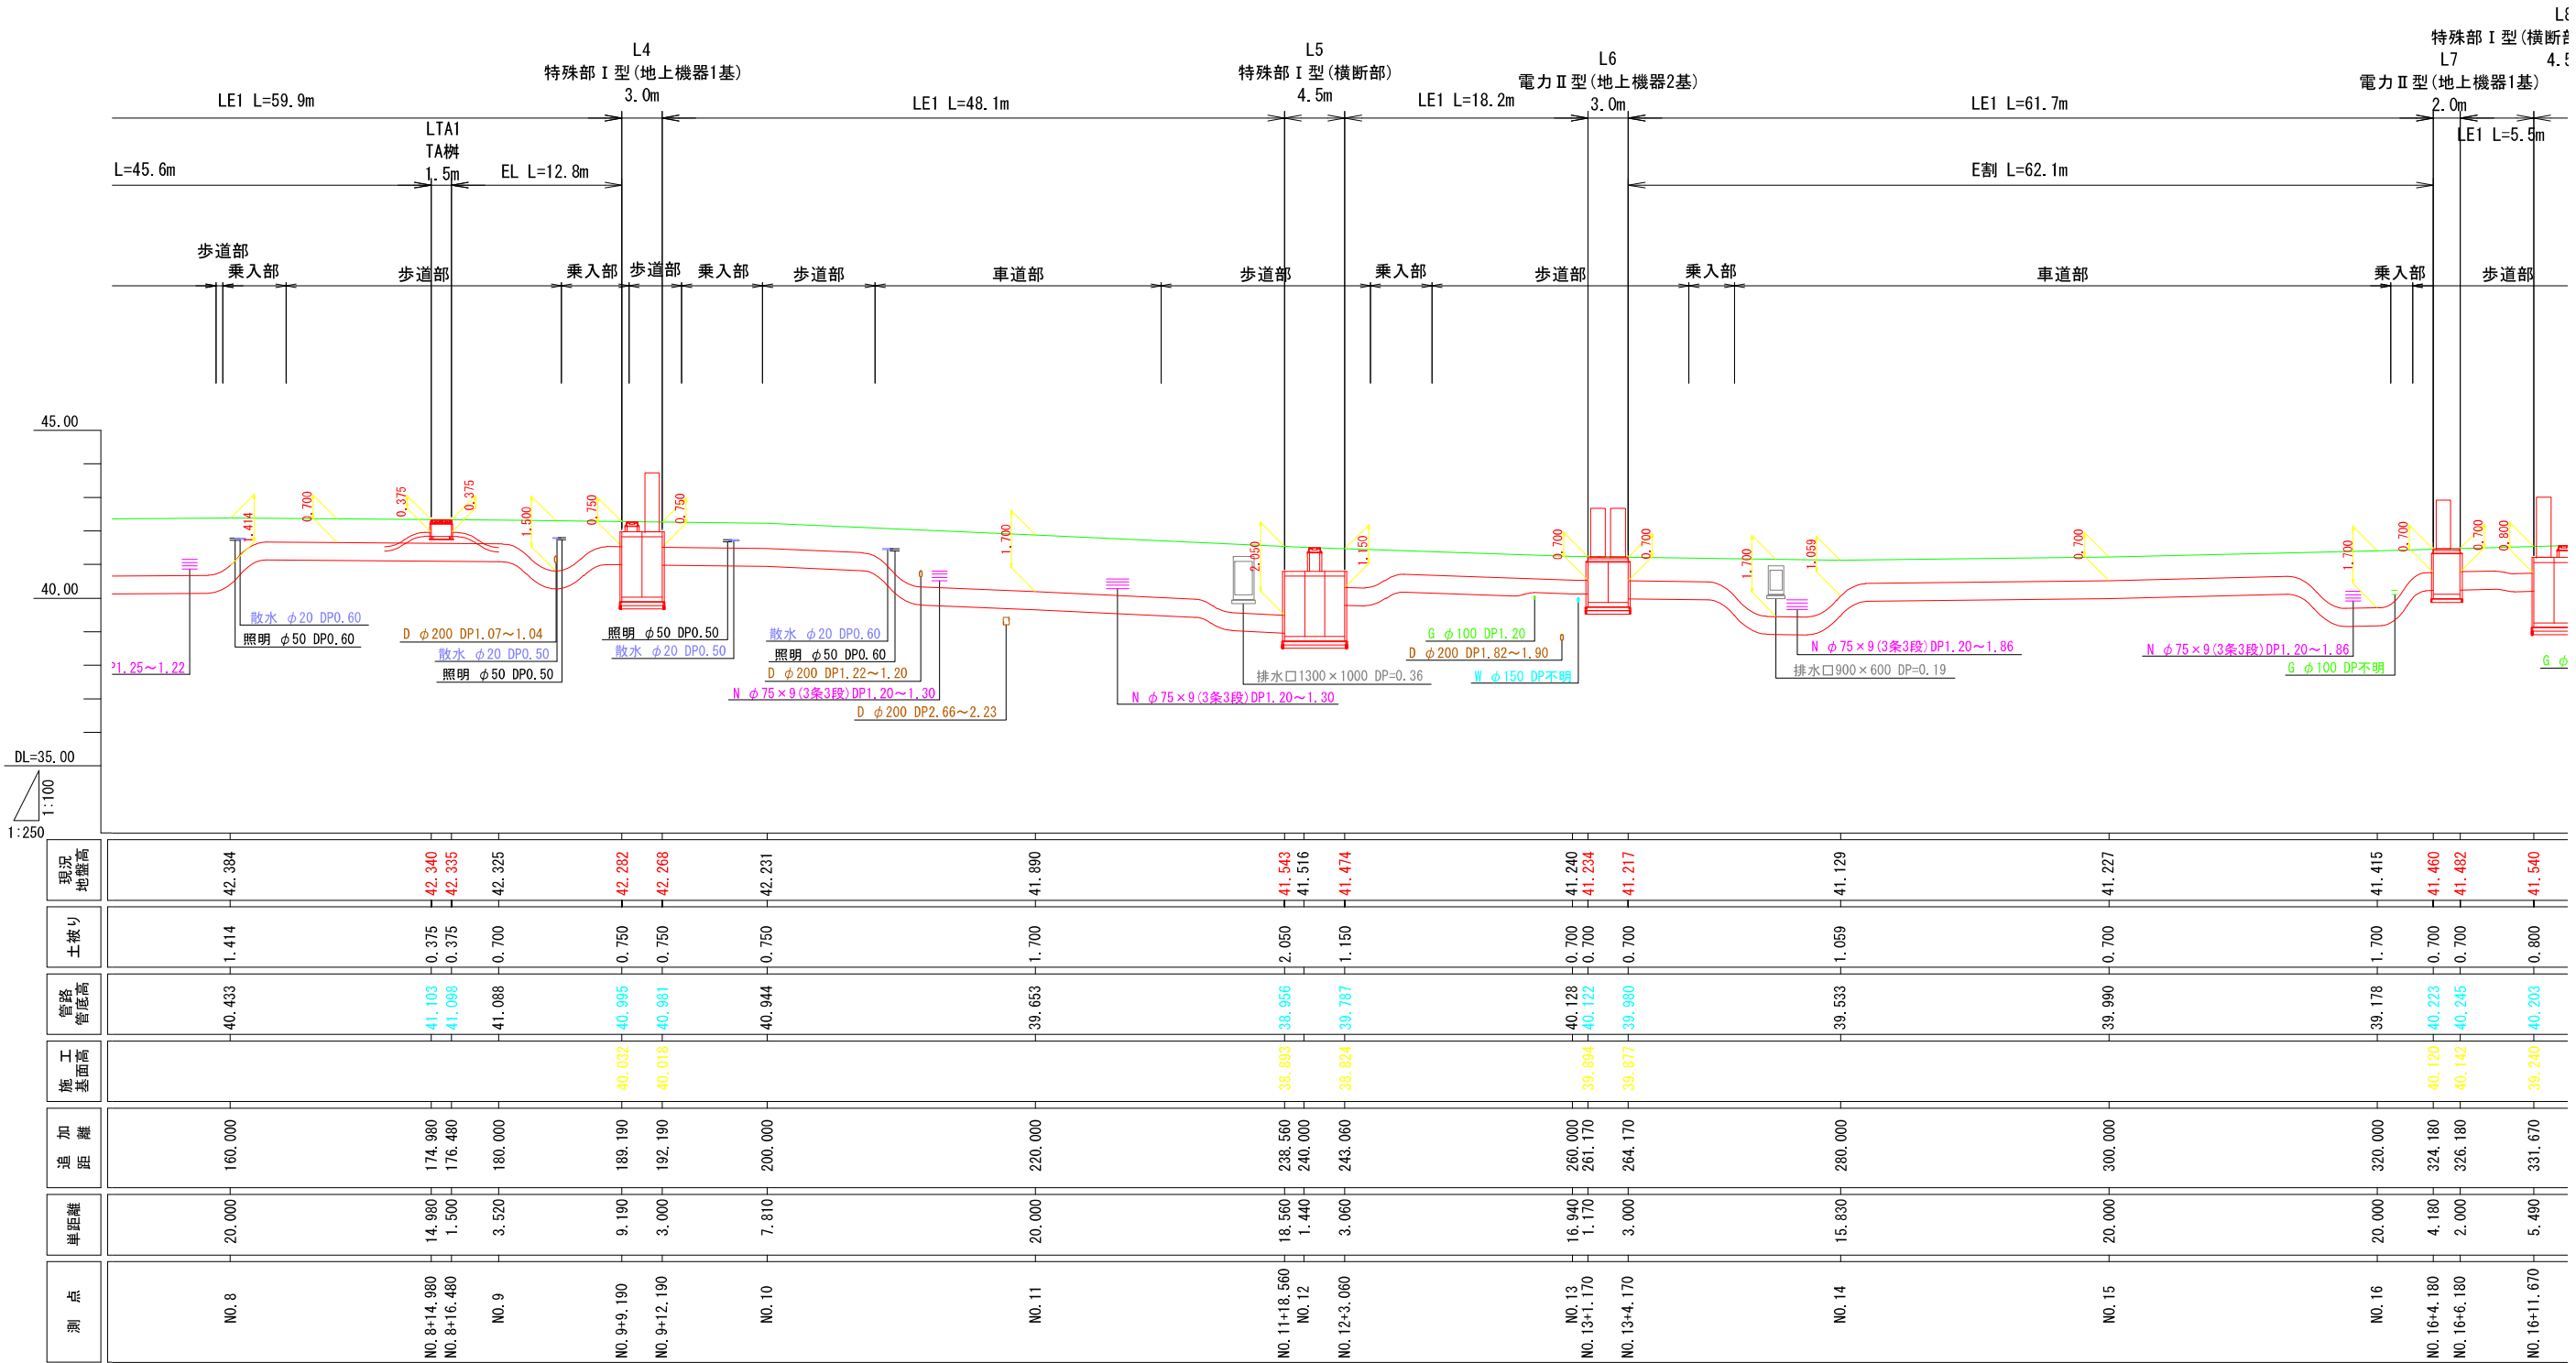


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (7)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	設計年月日		
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図(8) V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)
【左側電力系】

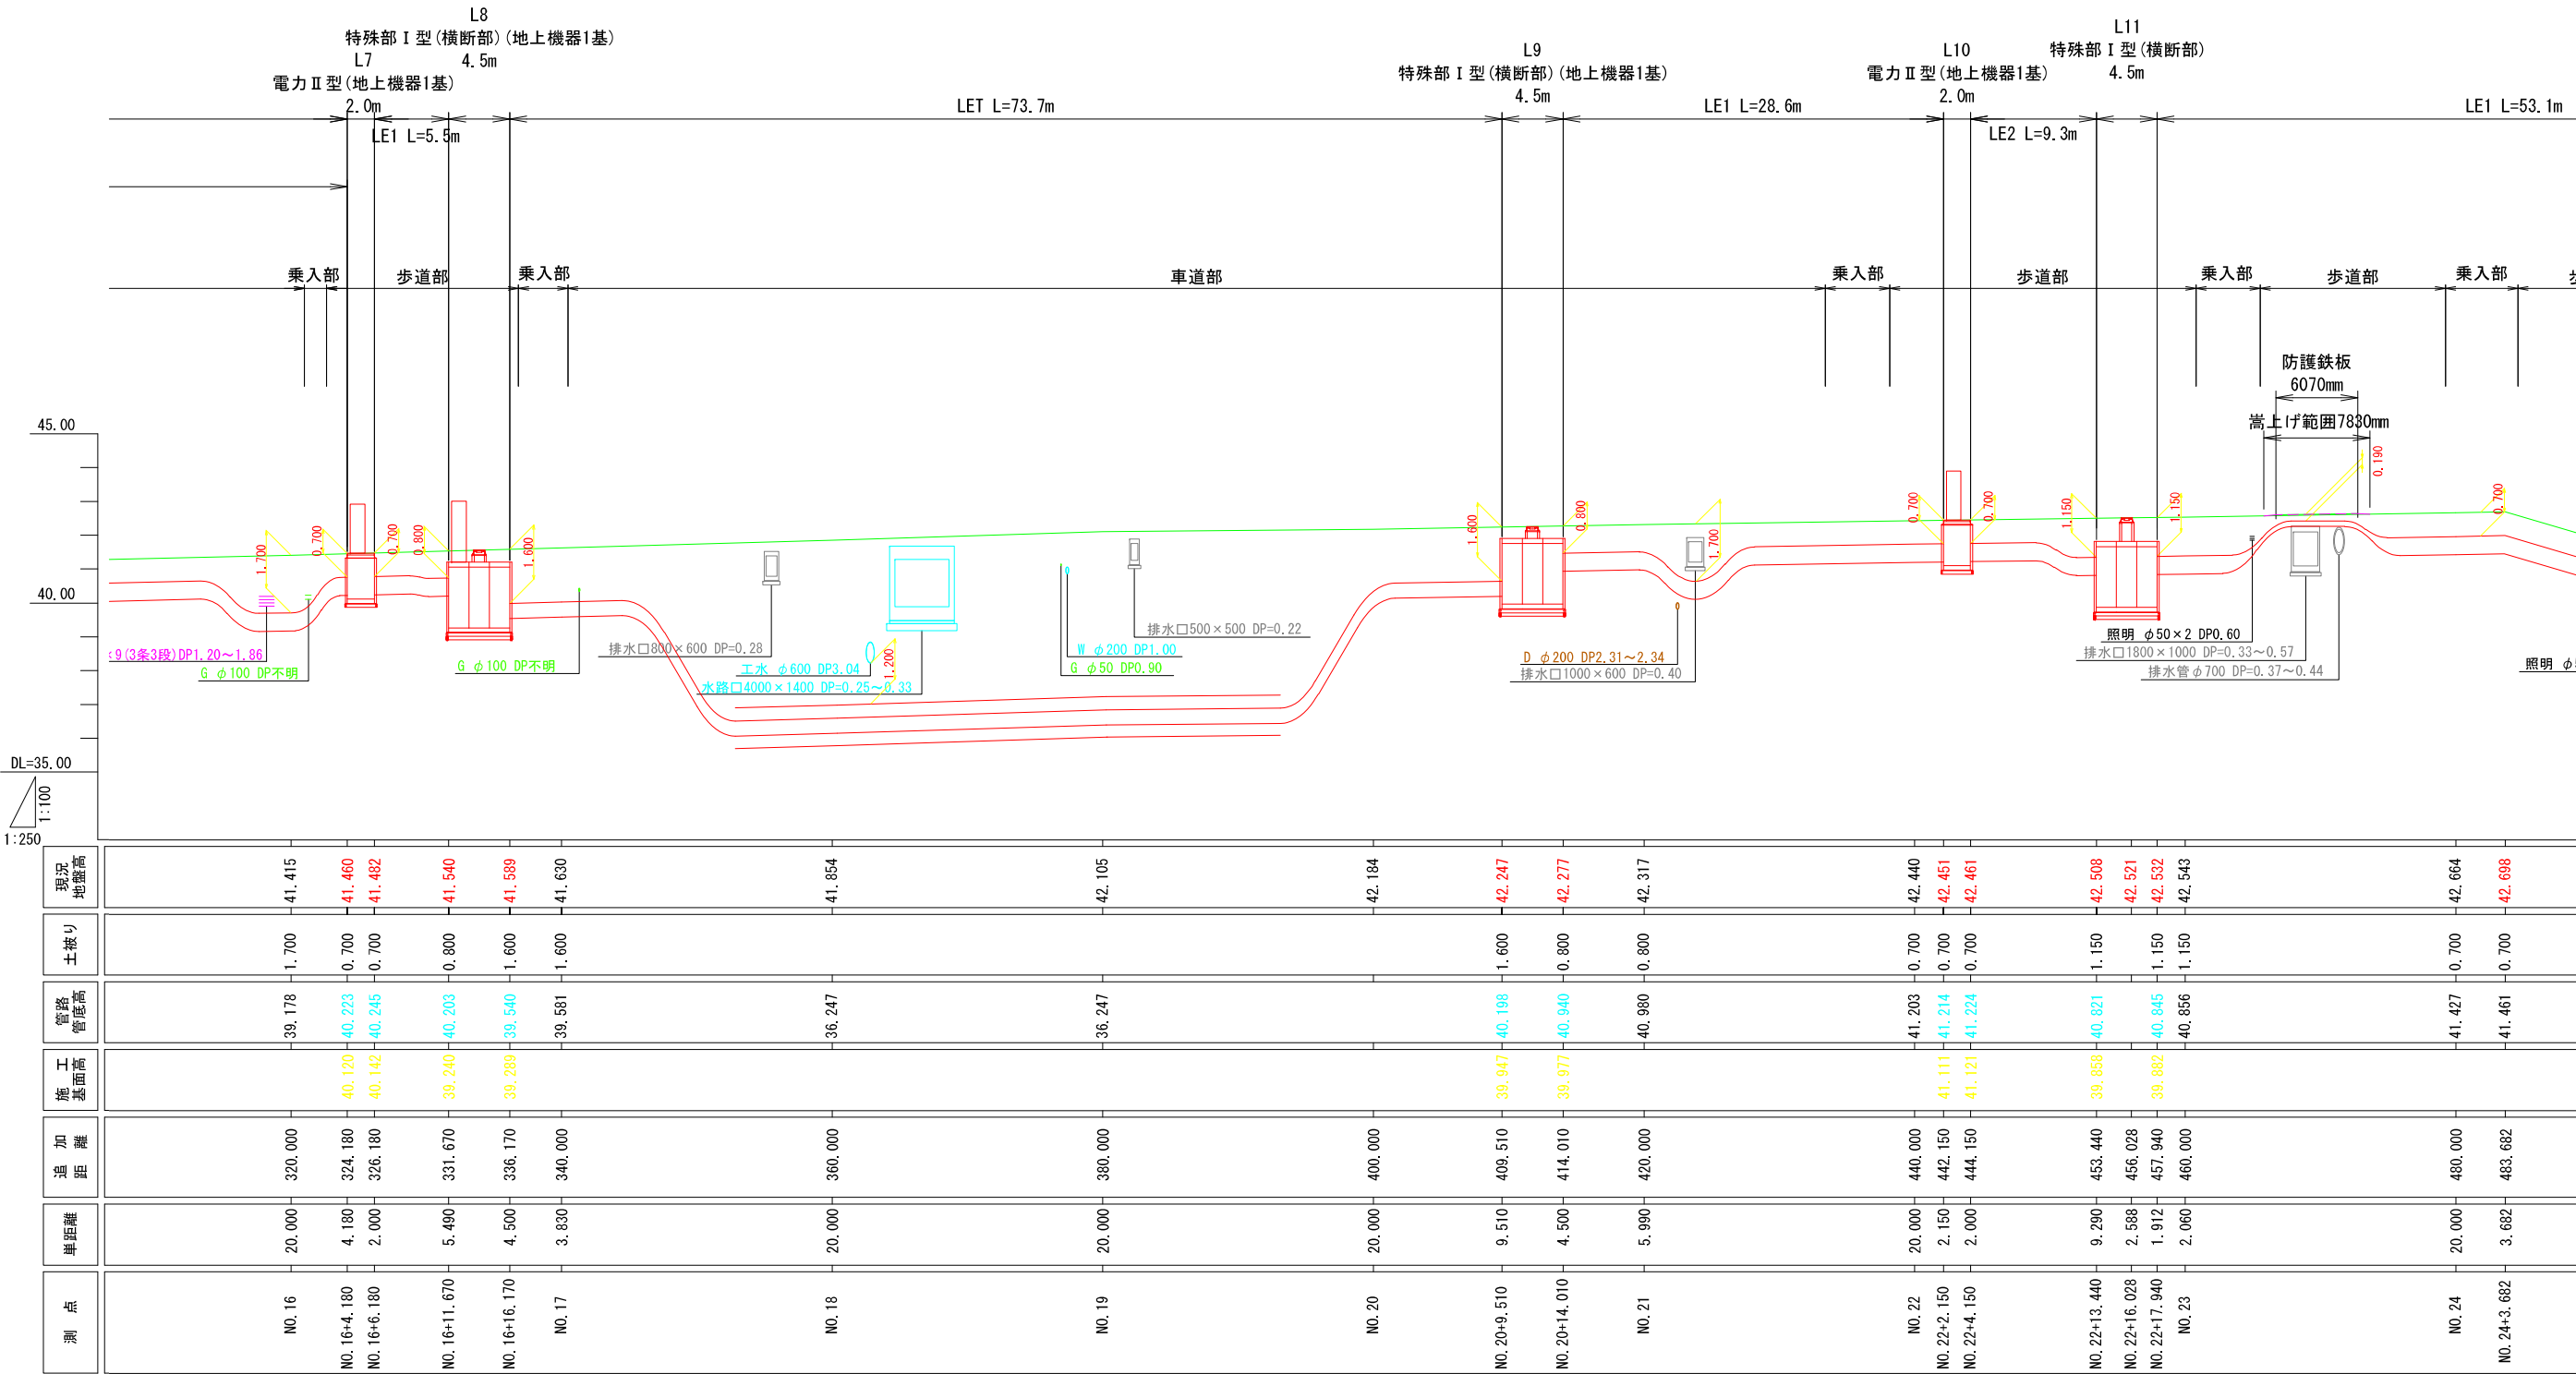

※推進区間の詳細図は推進図面参照


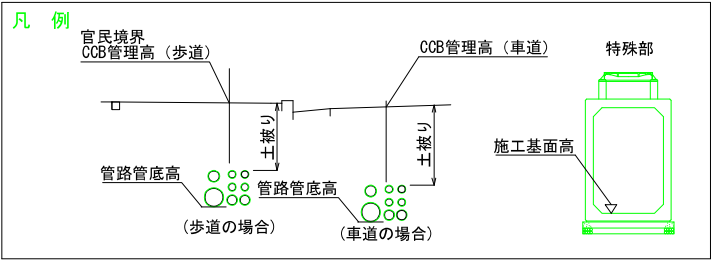


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (8)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日		設計年月日	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図 (9)

V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【左側電力系】

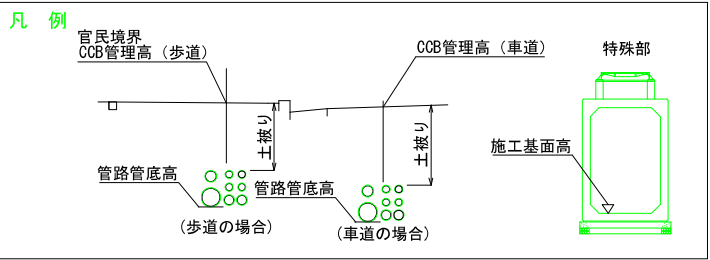
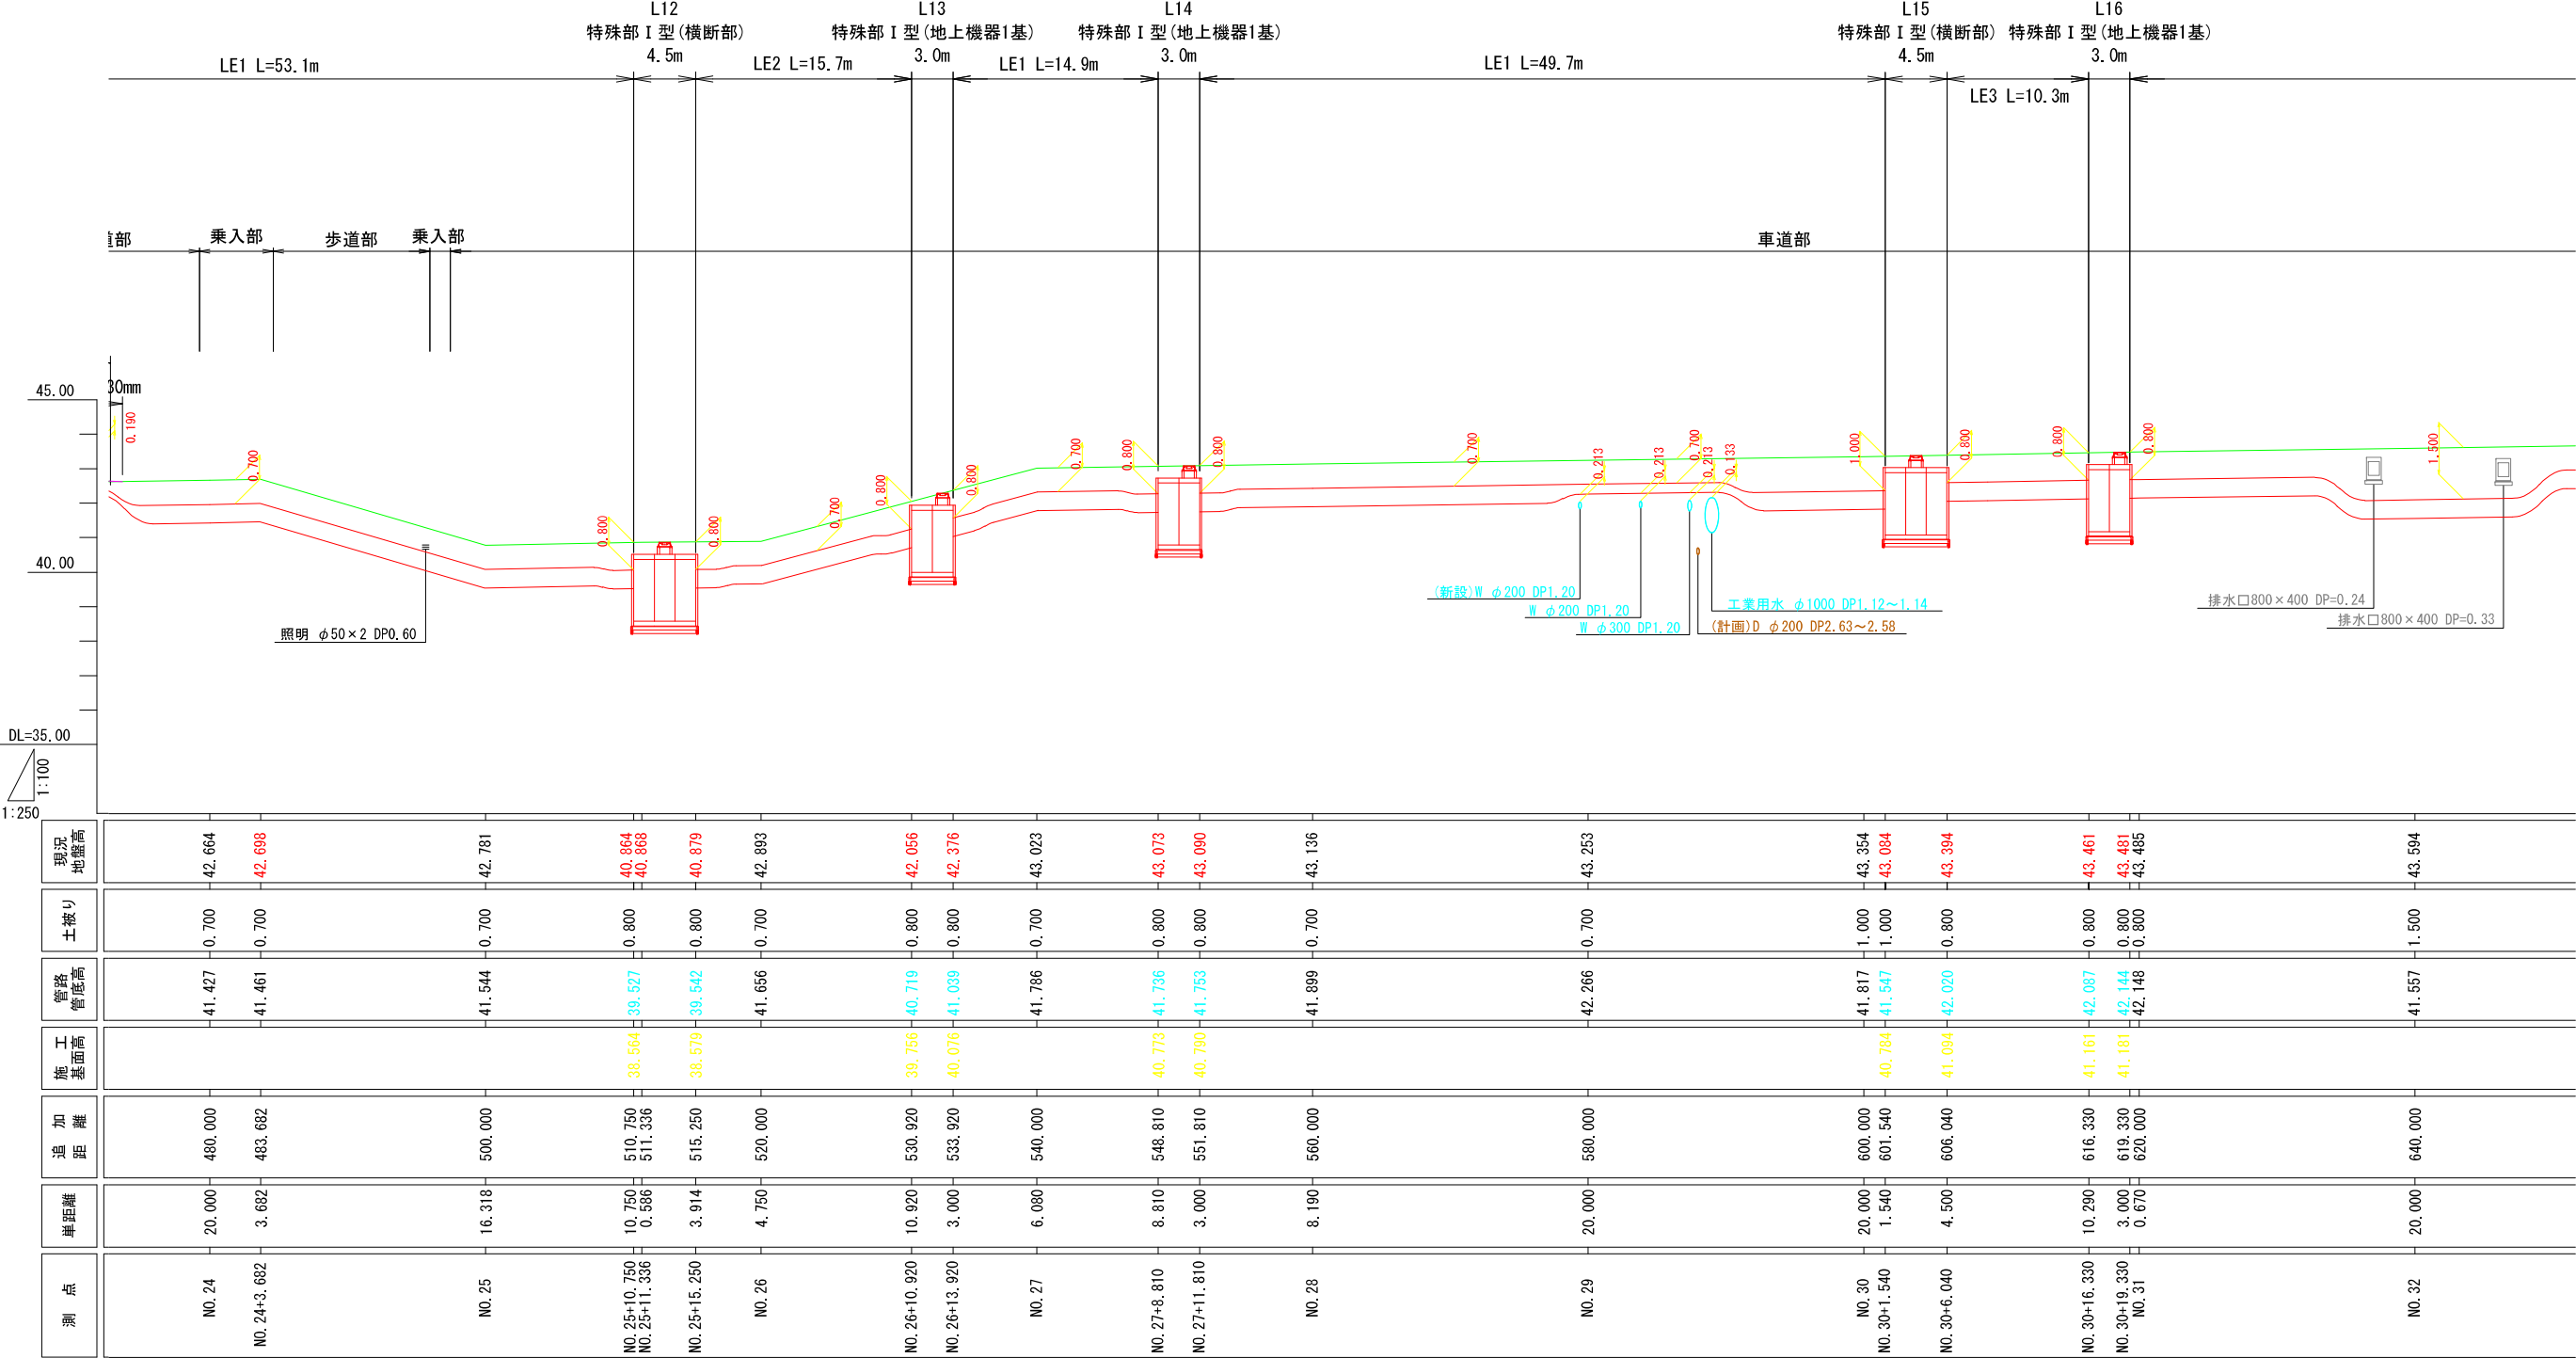


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (9)		
縮 尺 : 図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)		
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .		
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図 (10)

V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【左側電力系】

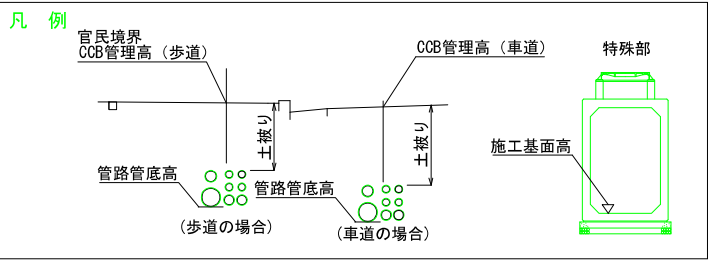
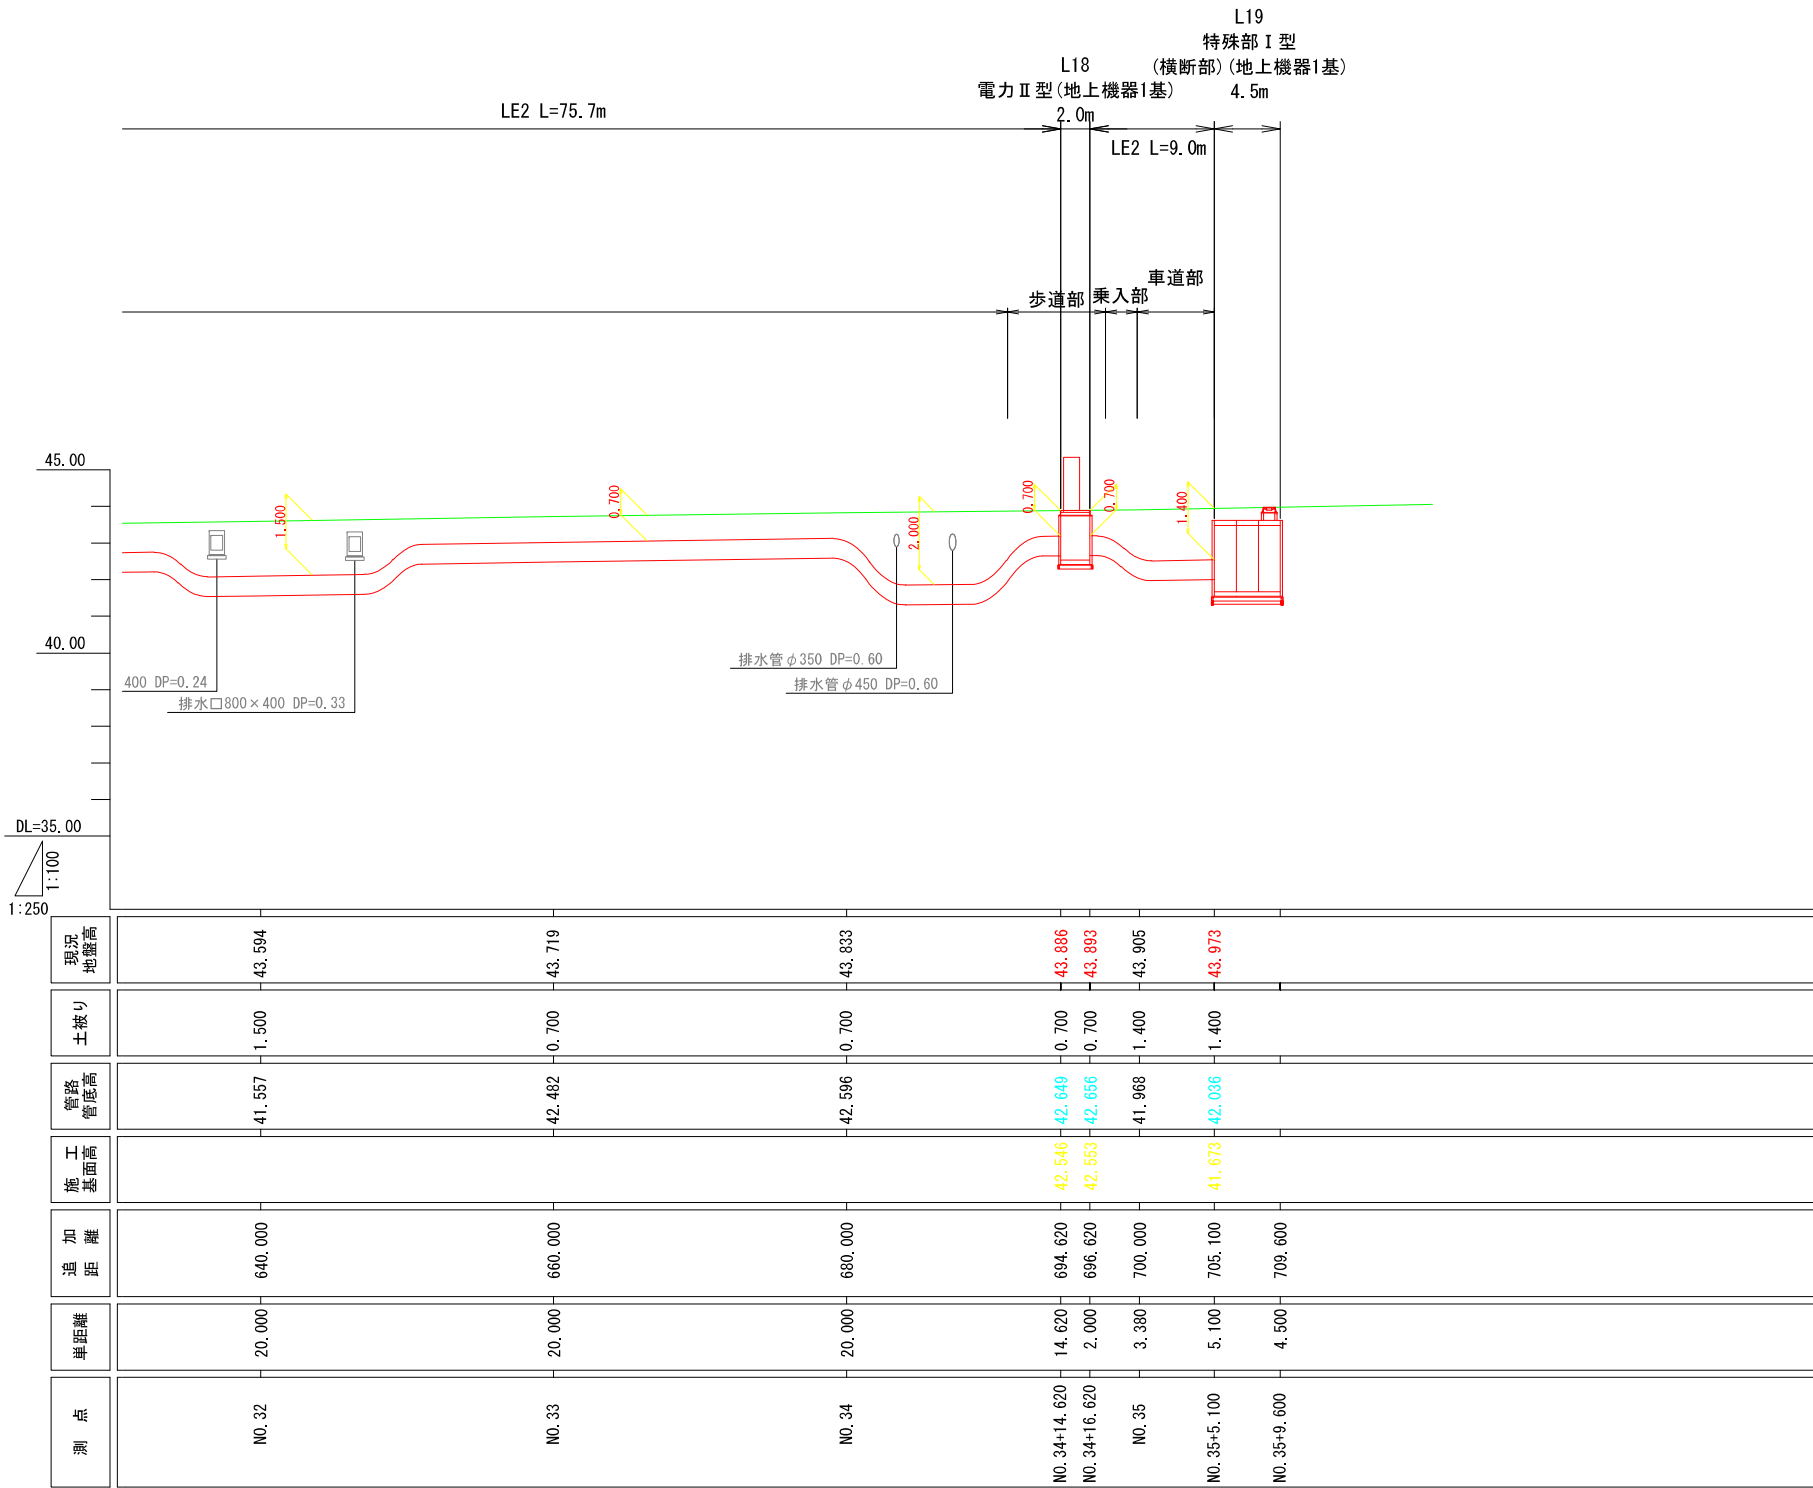


工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工事箇所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (10)		
縮尺	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	...	設計年月日	...
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図(11)

V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【左側電力系】

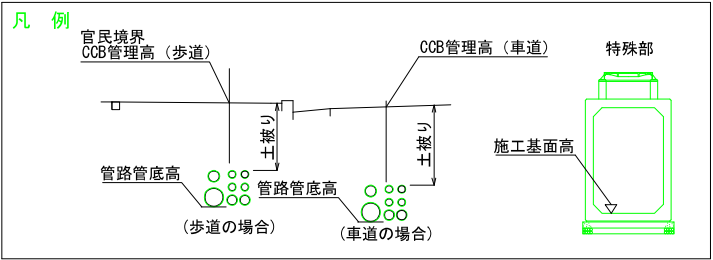
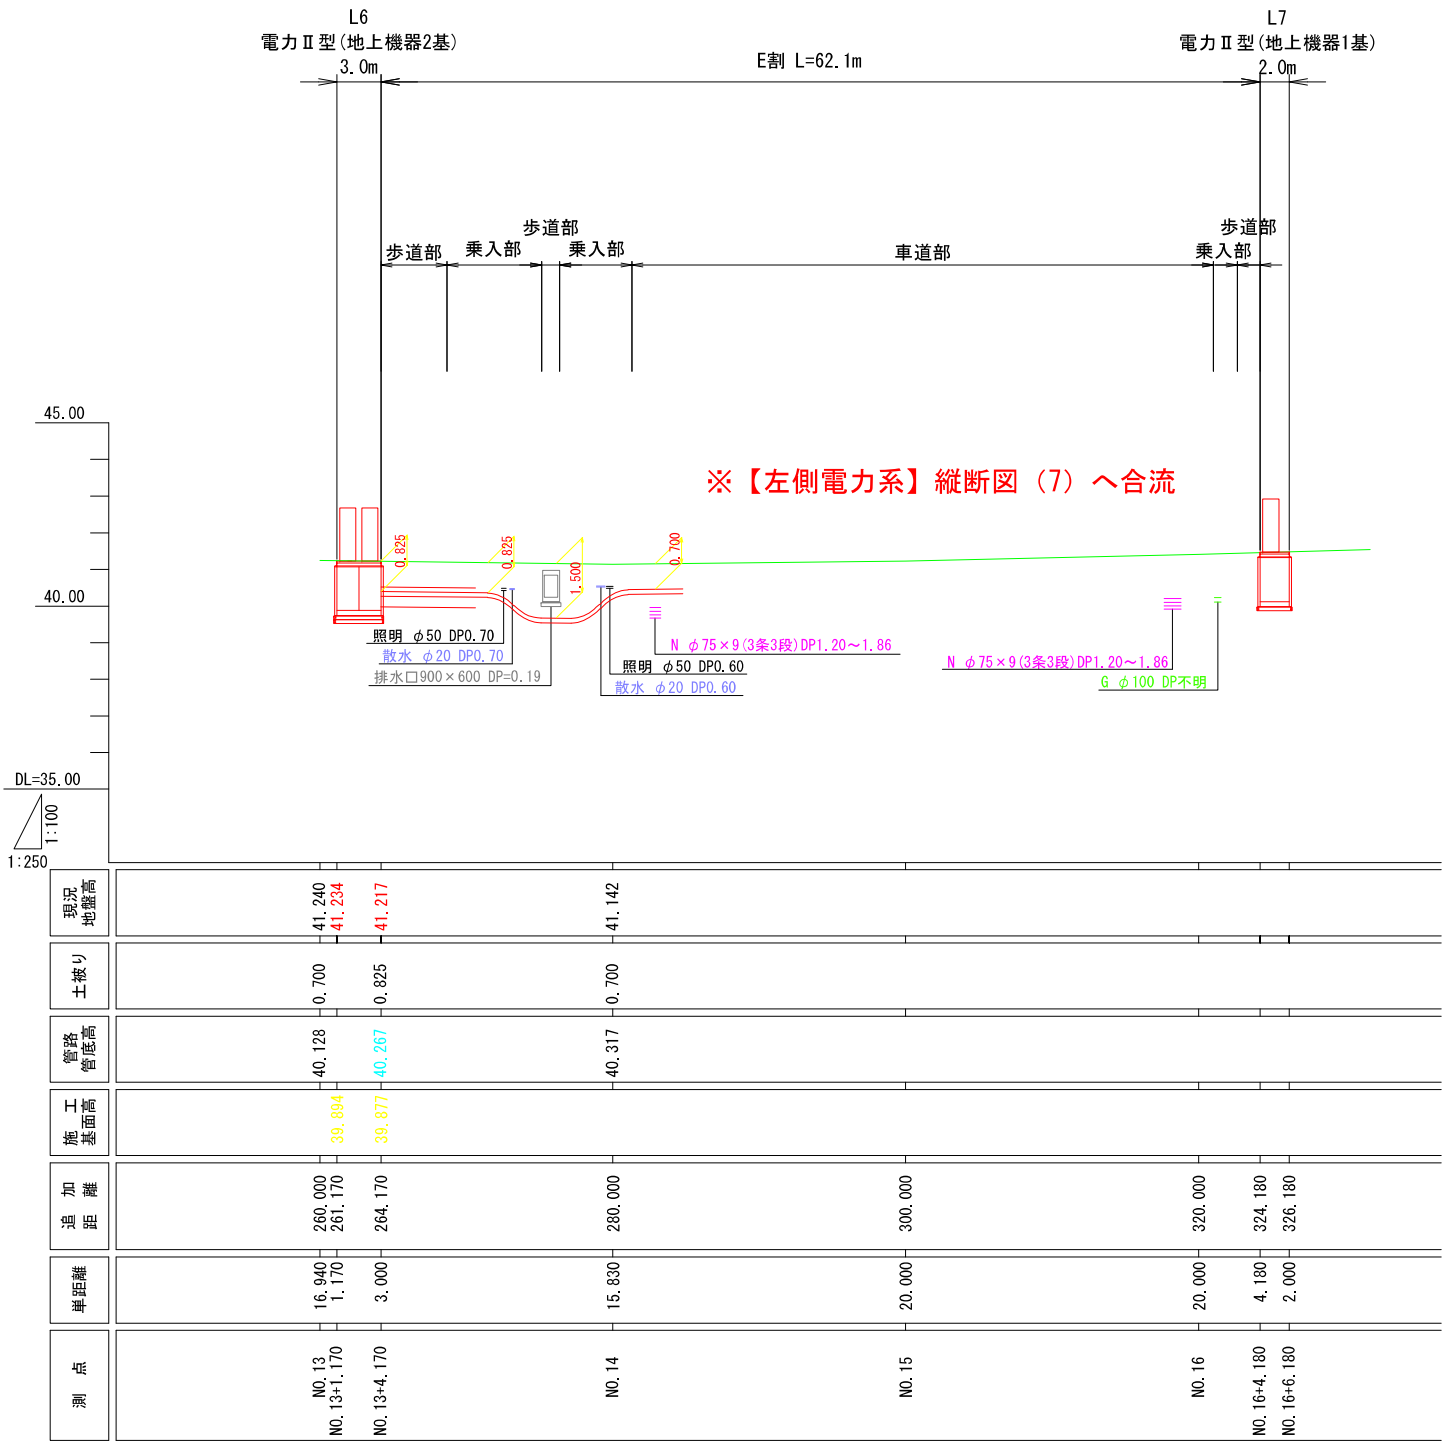


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (11)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図(14)



V=1:100 (V=1:200)
H=1:250 (H=1:500)

【右側電力系】

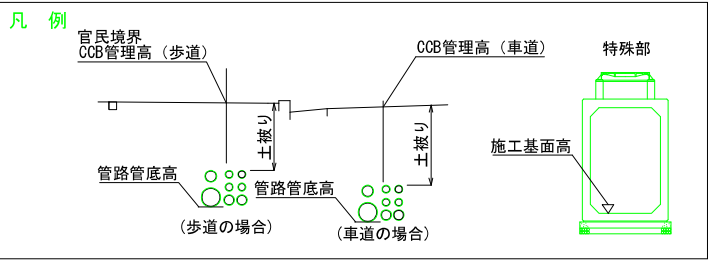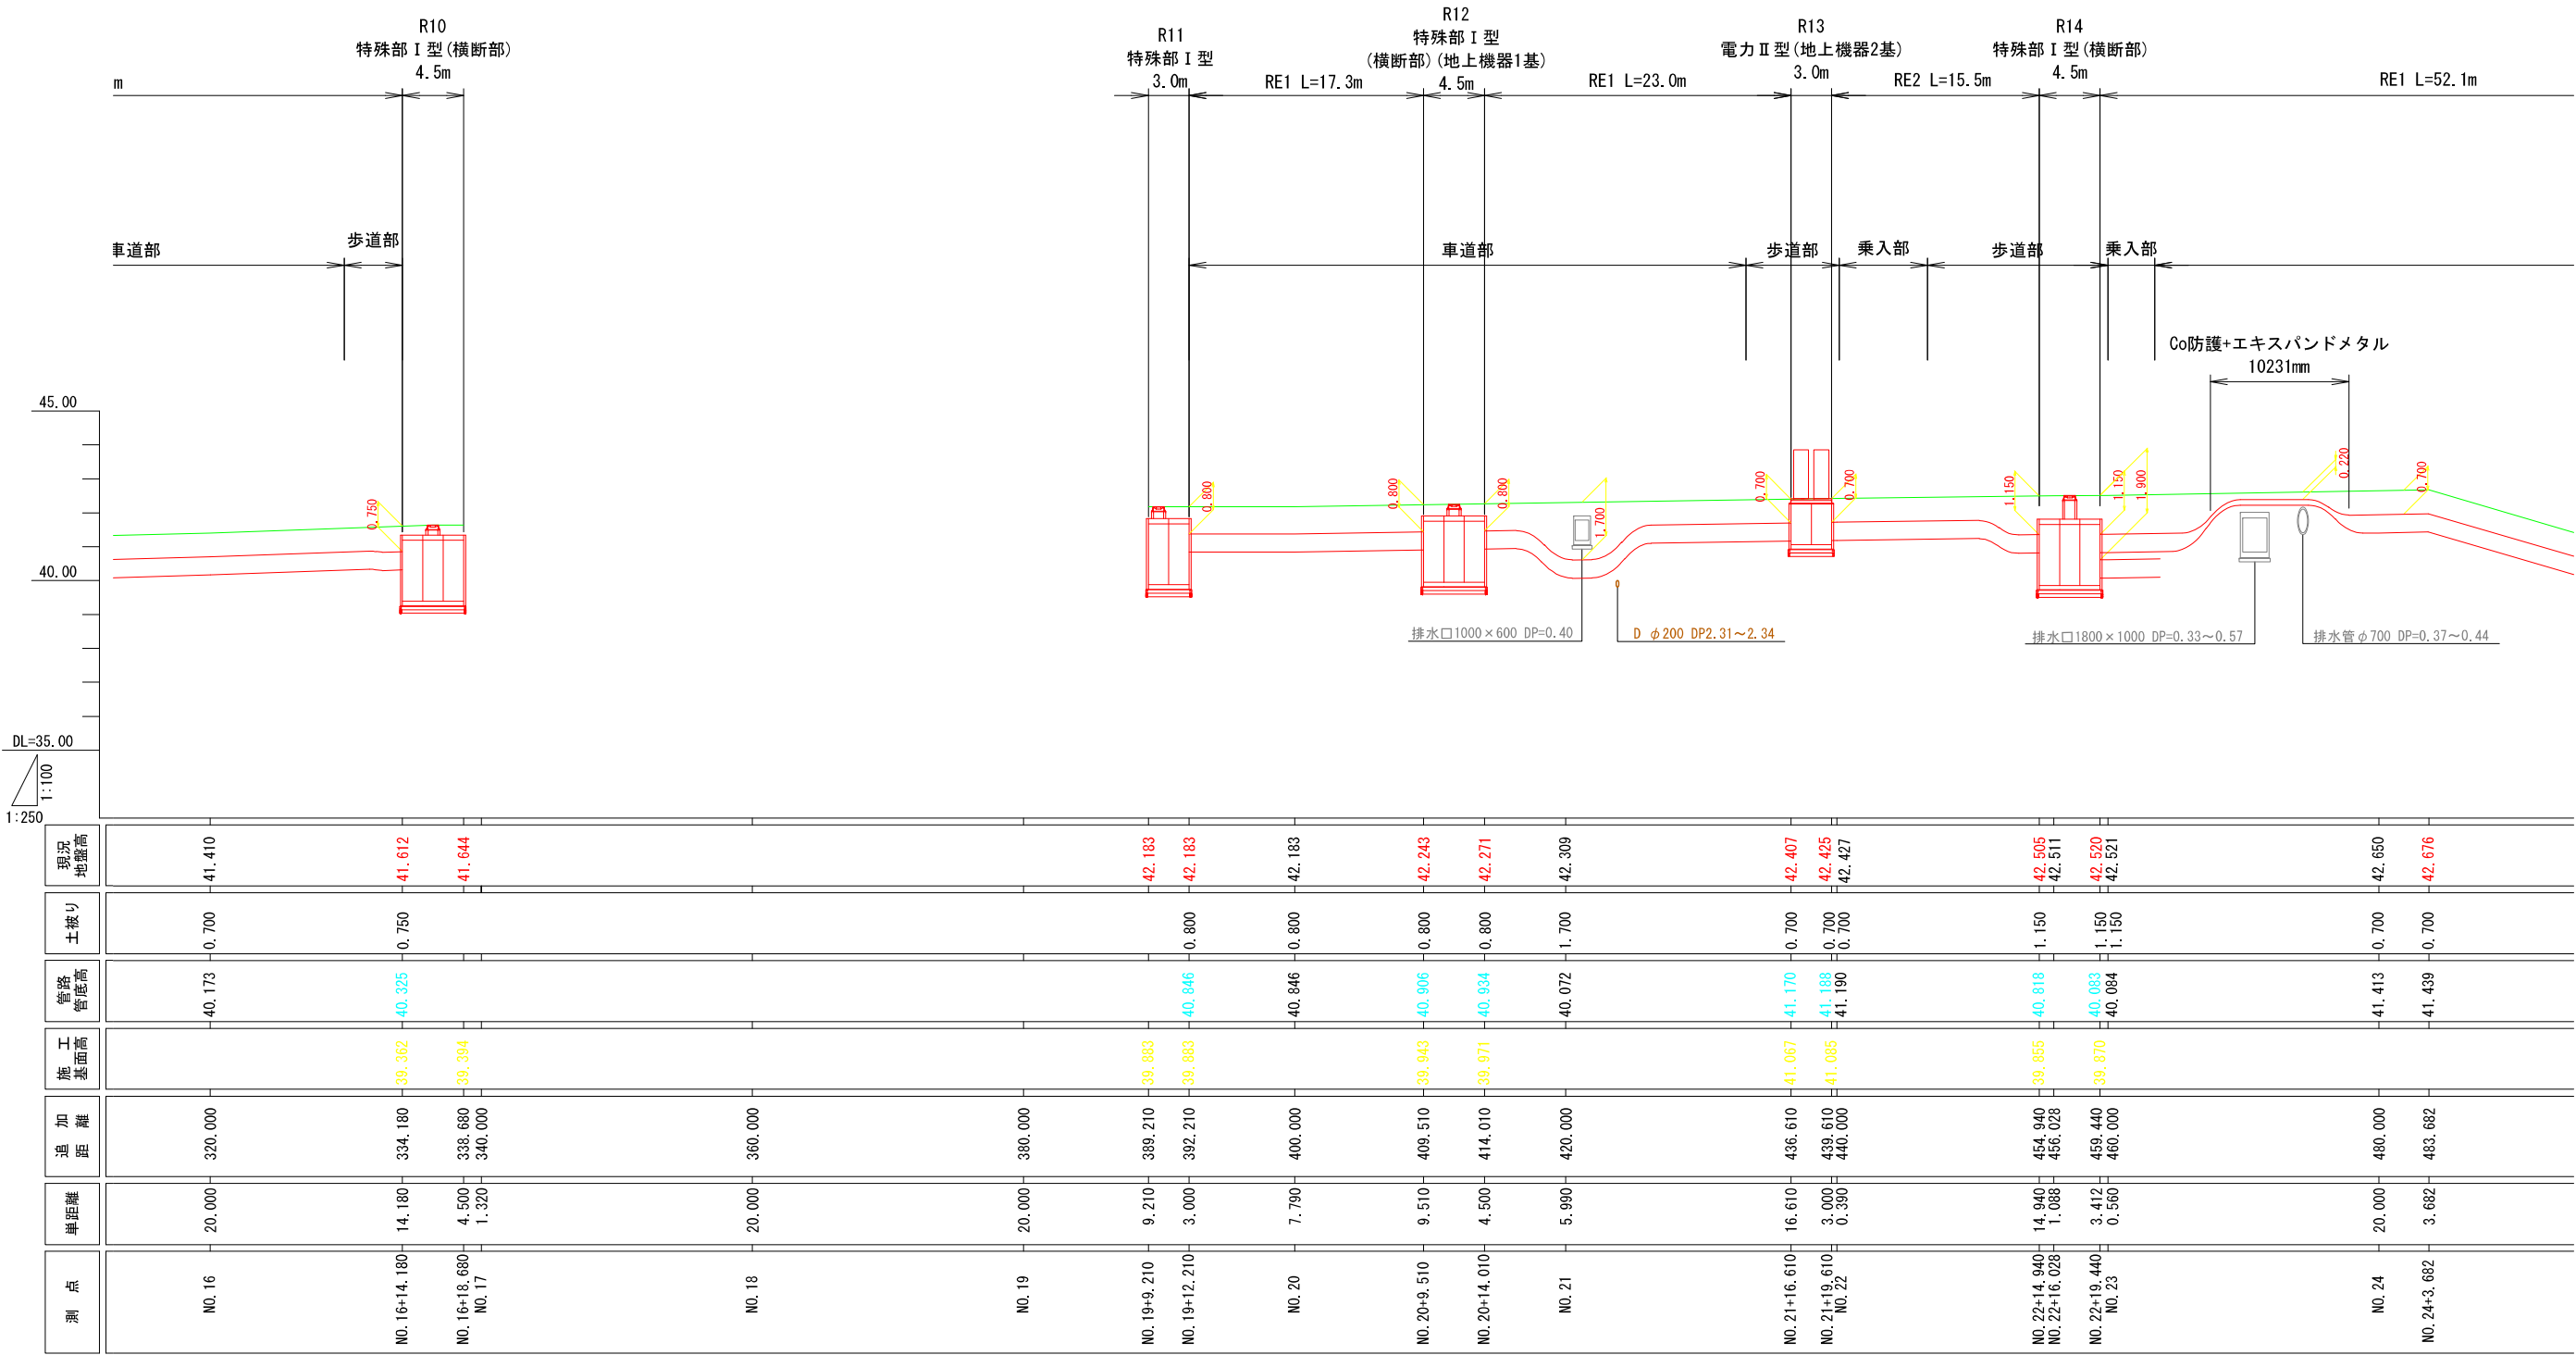


工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工事箇所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (14)		
縮尺	図示 ()内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	. . . 設計年月日 . . .		
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

標準横断面図(1) S=1:50 (S=1:100)

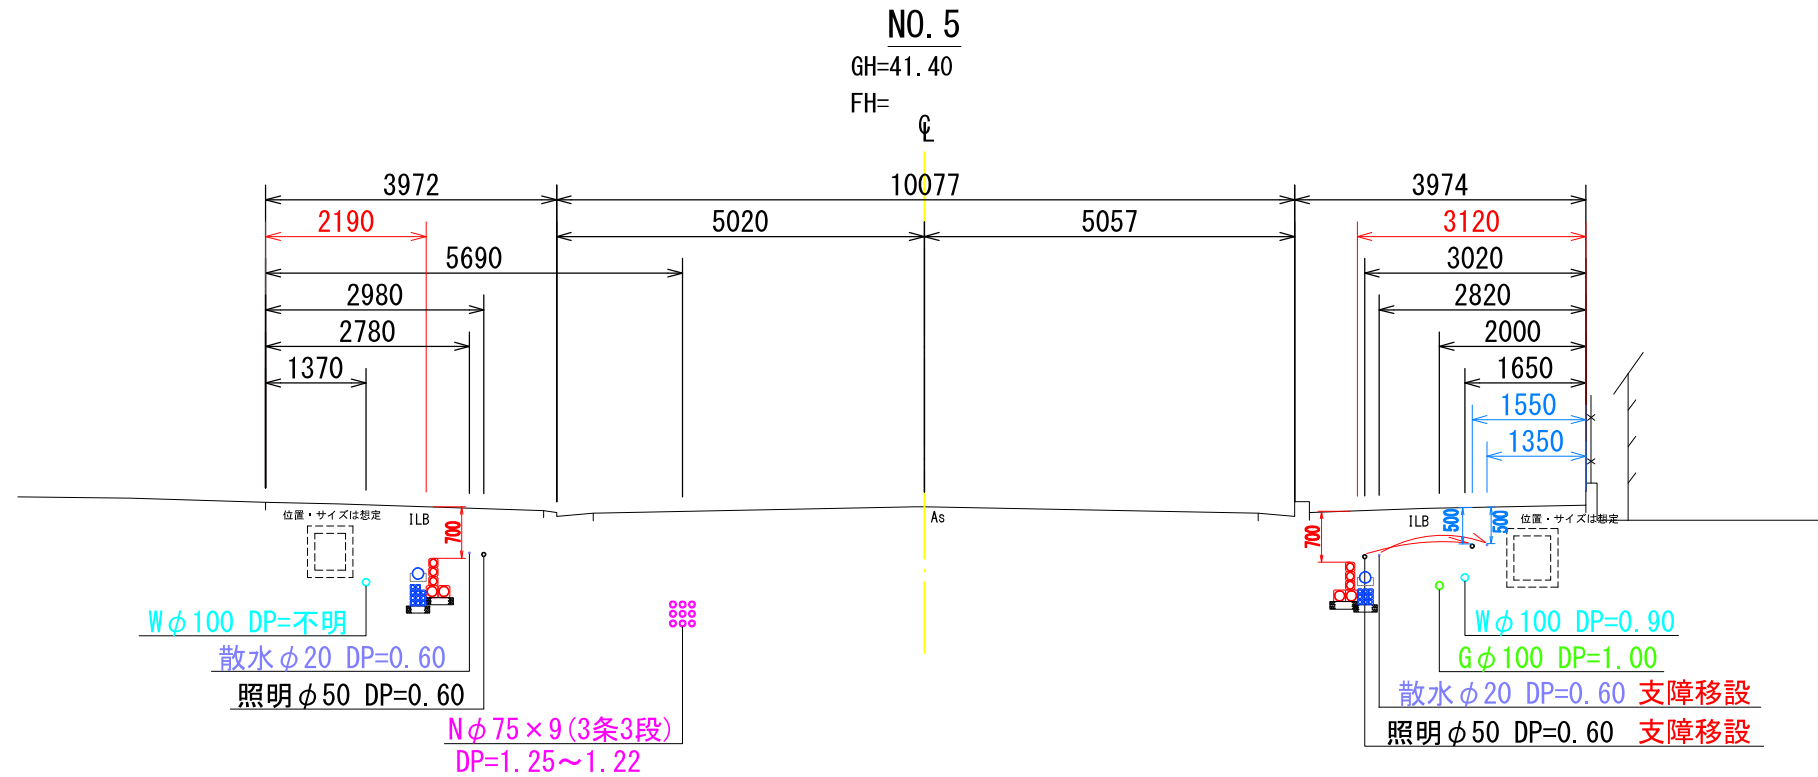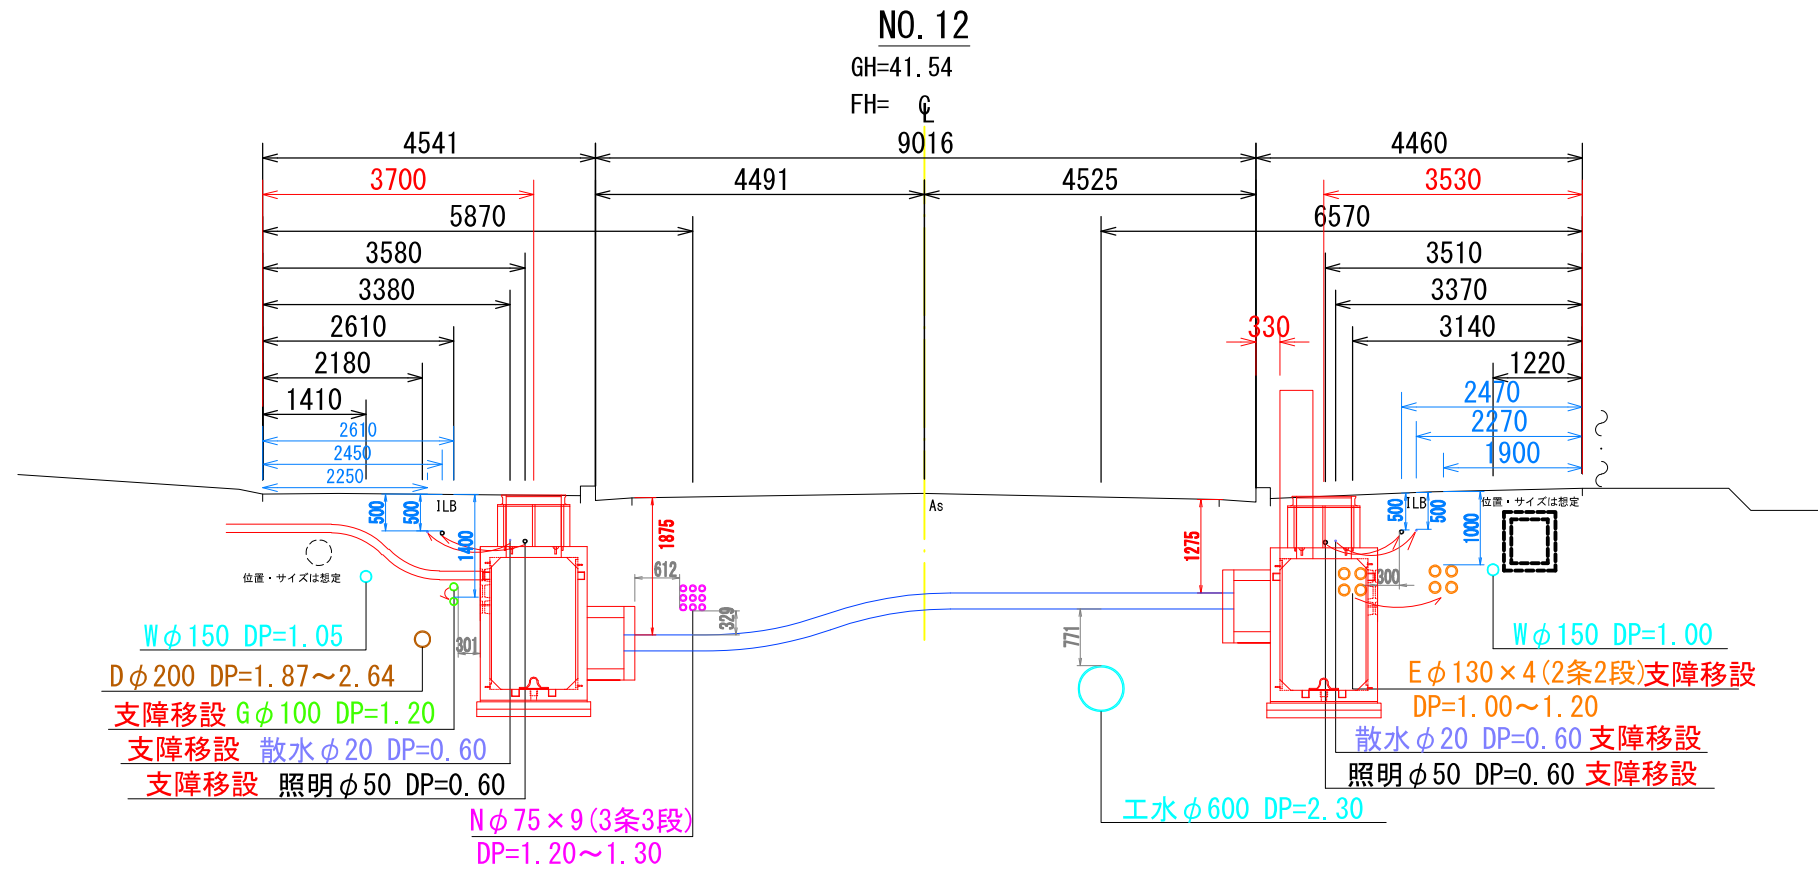








工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	標準横断図(1)		
縮 尺 :	図 示 () 内はA3縮小	S=1:50 (S=1:100)	
測量年月日	.	設計年月日	.
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

標準横断図(2) S=1:50 (S=1:100)

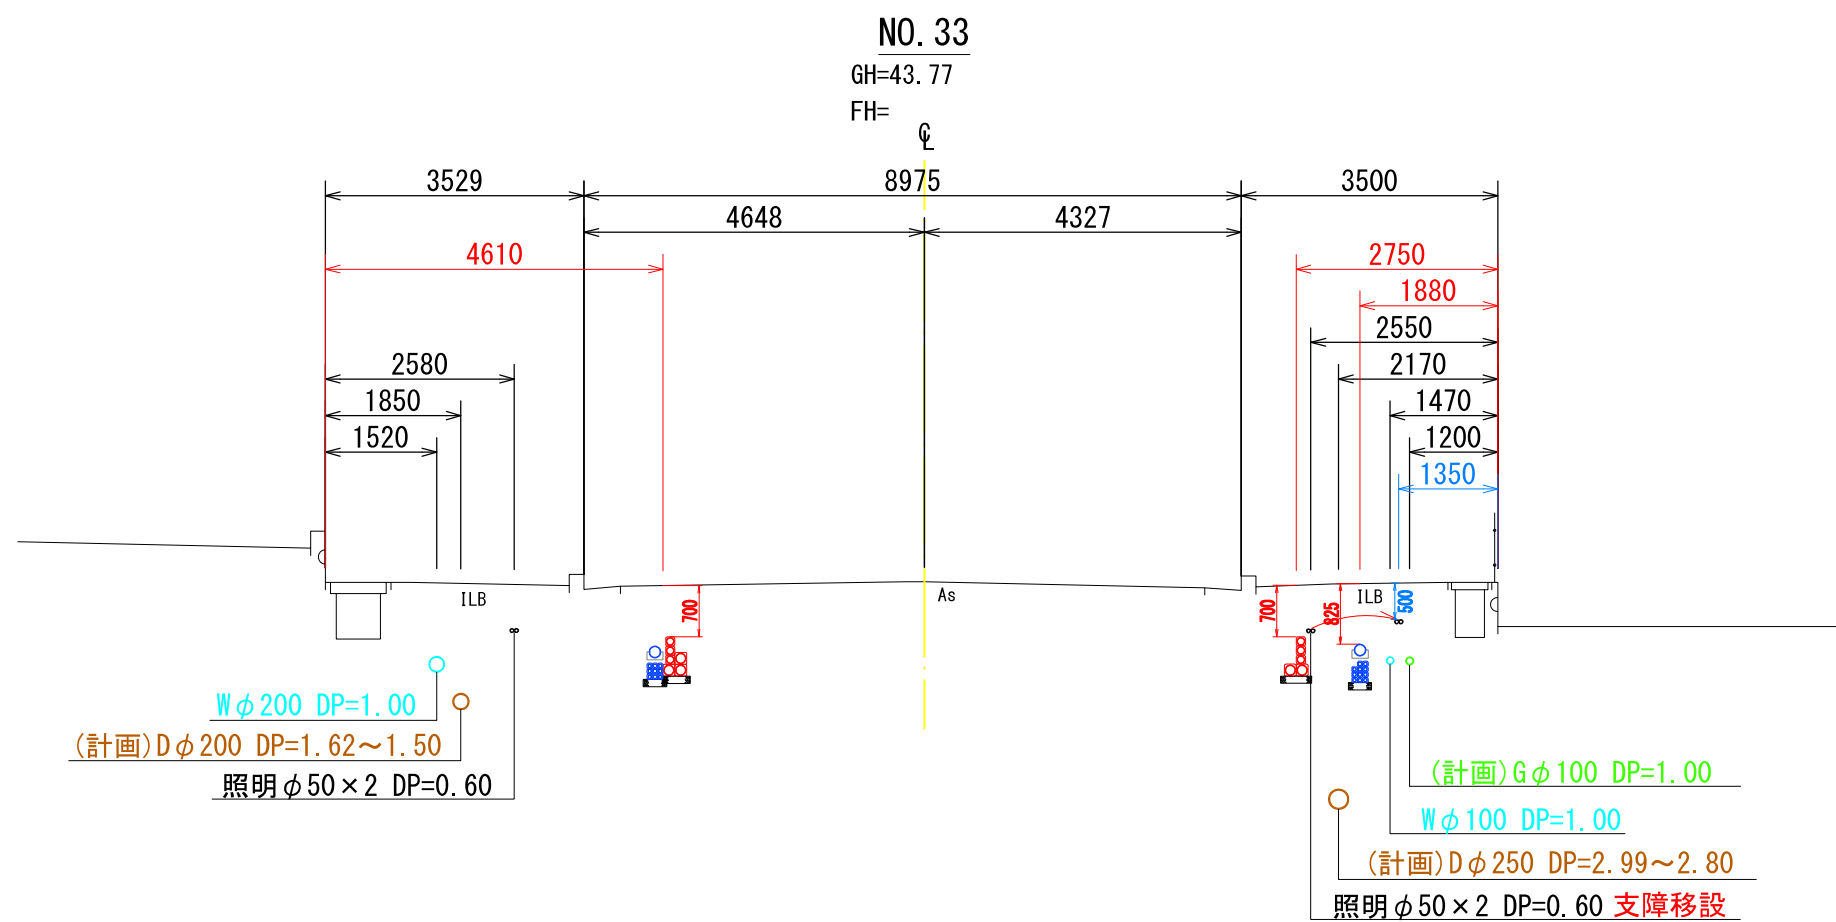

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	標準横断図(2)	
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:50 (S=1:100)
測量年月日	. . . 設計年月日 . . .	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

管路收容形態図(1) S=1:10 (S=1:20)

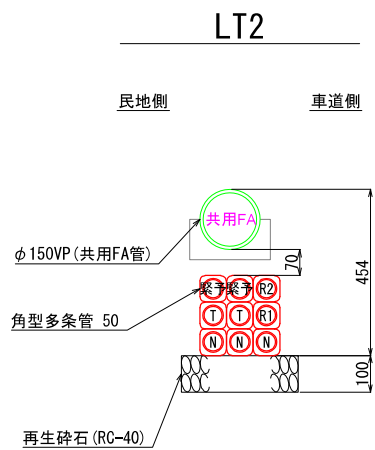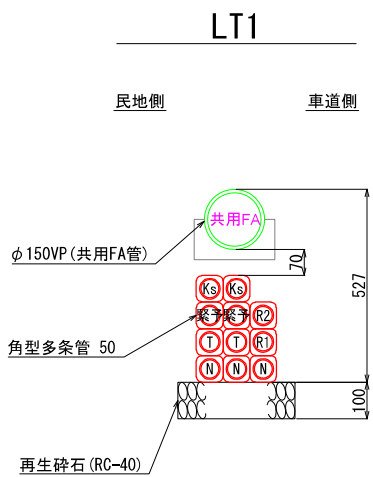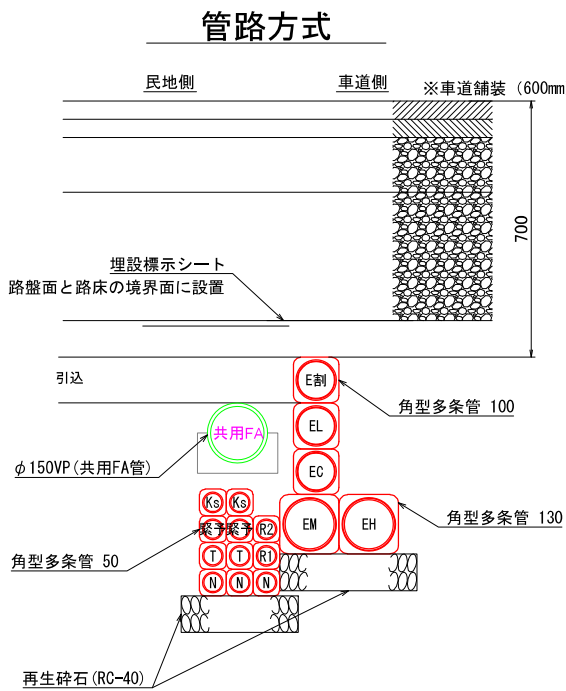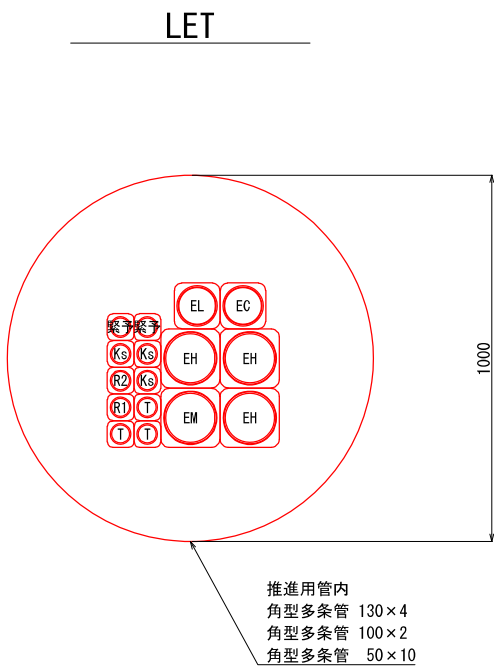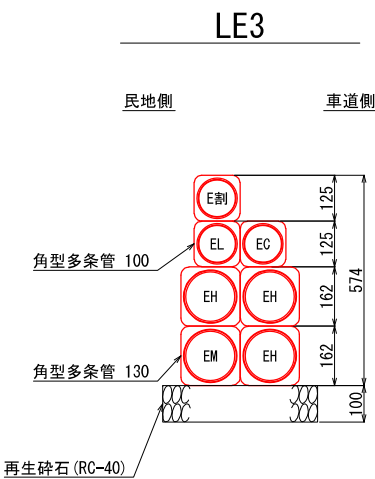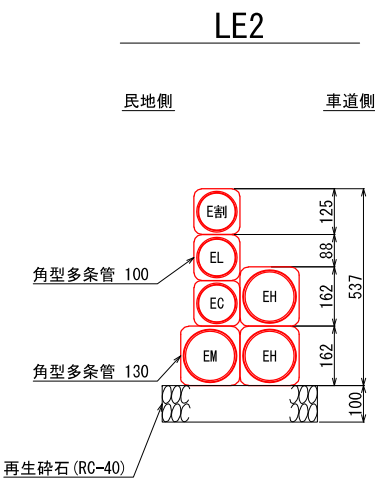
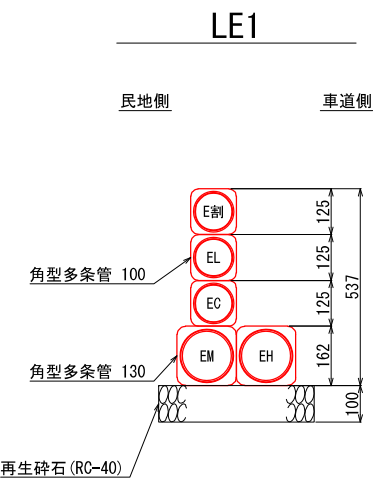


凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧 EL 高圧 EL 低圧 EC 保安設備 EH メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R1 幹線用 R2 引き出し用
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予
余剰管	余

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	管路收容形態図(1)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

管路収容形態図(2) S=1:10 (S=1:20)

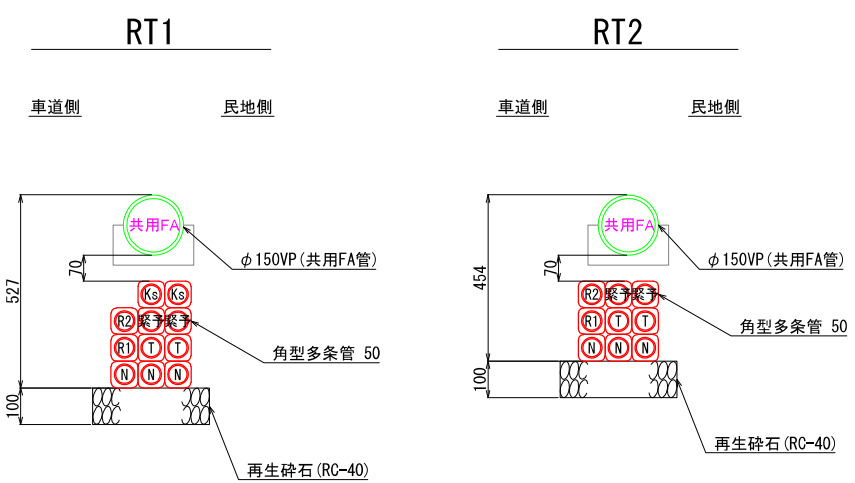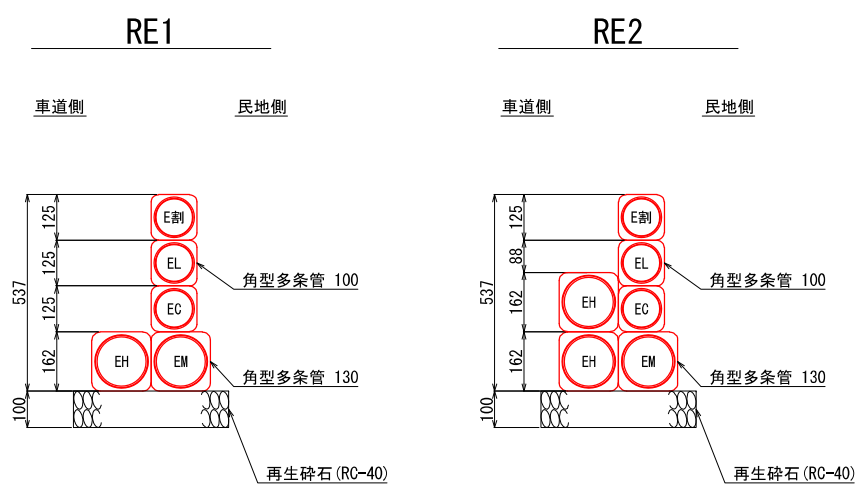


凡 例

東京電力パワーグリッド ㈱	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R1 幹線用 R2 引き出し用
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予
余剰管	余


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	管路収容形態図(1)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

管路収容形態図(3) S=1:10 (S=1:20)


横断部 1

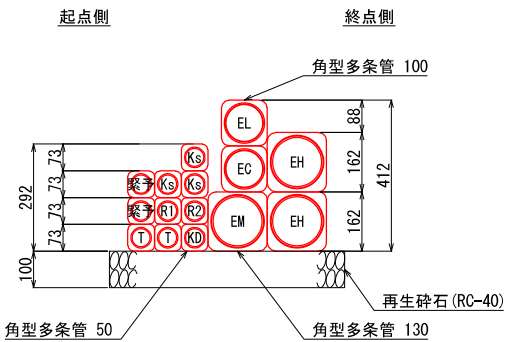


横断部 2

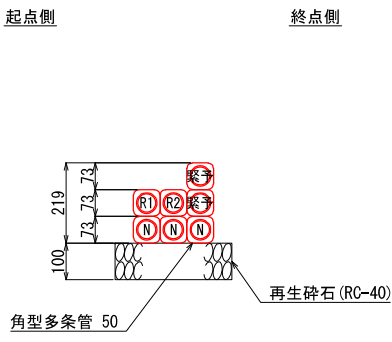


横断部 3

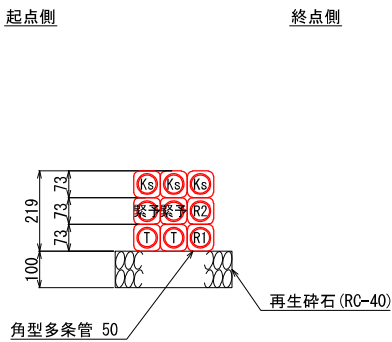


横断部 4

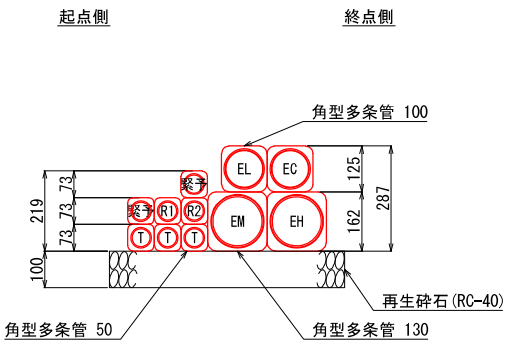


横断部 5

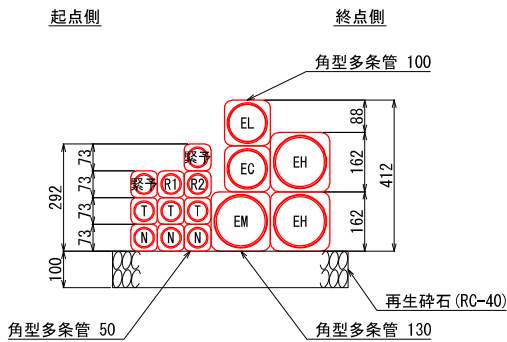


横断部 6

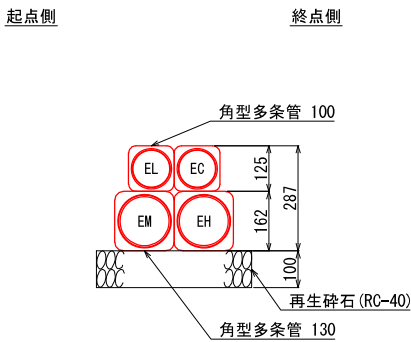


横断部 7

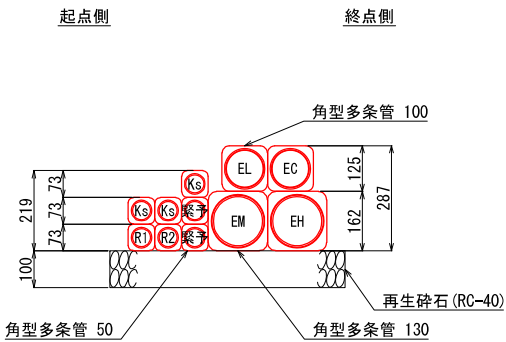

横断部 8

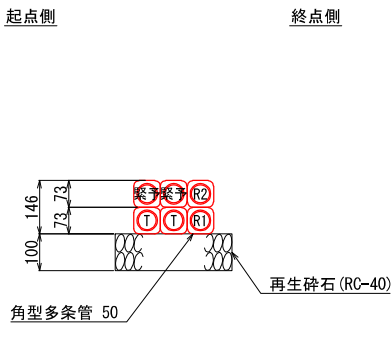

横断部 9

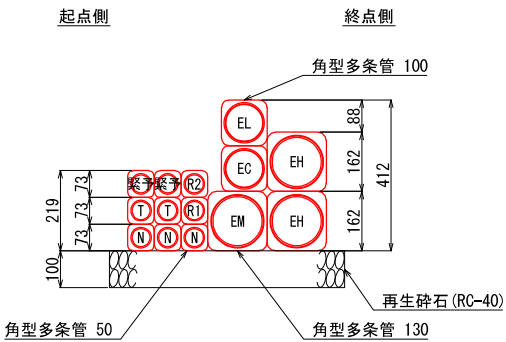

凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	EH 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R1 幹線用 R2 引き出し用
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予
余剰管	余

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	管路収容形態図(1)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

ケーブル収容条件表




電線共同溝収容ケーブル規格及び収容条件表

企業別		ケーブル種別		記 号	ケーブル条数	種別	生ケーブル		【 管 路 部 】				【 特 殊 部 】 分岐部・接続部		備 考	
							径：D	最小曲げ半径	管 種	呼び径	条 数	最小曲げ半径 (導 通)	棚 数	棚の位置		
①	道路管理者	長 泉 町		R	2		5 0	――	角型多条管	幹線用 φ 5 0	1	5. 0mR	1	民地側		
										引き出し用 φ 5 0	1					
②	一般電気事業者 (東京電力パワーグリッド)	高圧	幹 線	E H	1 ～ 2	高圧	7 9	6 3 2	角型多条管	φ 1 3 0	1 ～ 2	5. 0mR	4	車道側		
			割 管	E 割	1		7 9	6 3 2			1					
		低圧	幹 線	E L	1	低圧	6 4	5 1 2		φ 1 0 0	1					
		保安通信	幹 線	E C	1	光・メタル	1 6 他	3 2 0								1
		メンテナンス管		E M	1	――	――	――			φ 1 3 0					1
③	第一種電気通信事業者 (N T T)			N	1	メタル	3 3	1 9 8	角型多条管	φ 5 0	3	5. 0mR	2	民地側		
					1	光	2 1	1 4 4								
					1	メンテナンス管	――	――								
④	TOKAI ケーブルネットワーク			T	2	――	――	――	角型多条管	φ 5 0	2	5. 0mR	1	民地側		
⑤	K D D I			K D	1	光	2 1	4 5 0	角型多条管	φ 5 0	1	5. 0mR	1	民地側		
⑥	静岡県公安委員会			K s	2 ～ 3	――	――	――	角型多条管	φ 5 0	2 ～ 3	5. 0mR	1	民地側		
⑦	緊急予備管			緊予	2	――	――	――	角型多条管	φ 5 0	2	5. 0mR	――	民地側		

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	ケーブル収容条件表	
縮 尺：	図示 ()内はA3縮小	S=NO SCALE (S=NO SCALE)
測量年月日	. . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

特殊部横断図 (2)

S=1:50 (S=1:100)

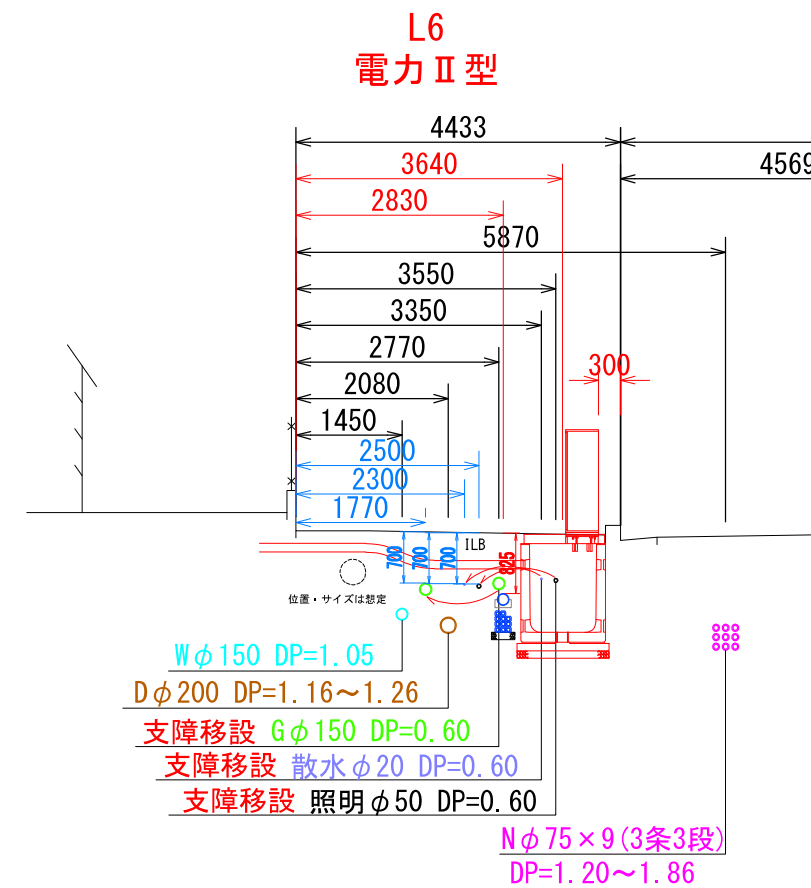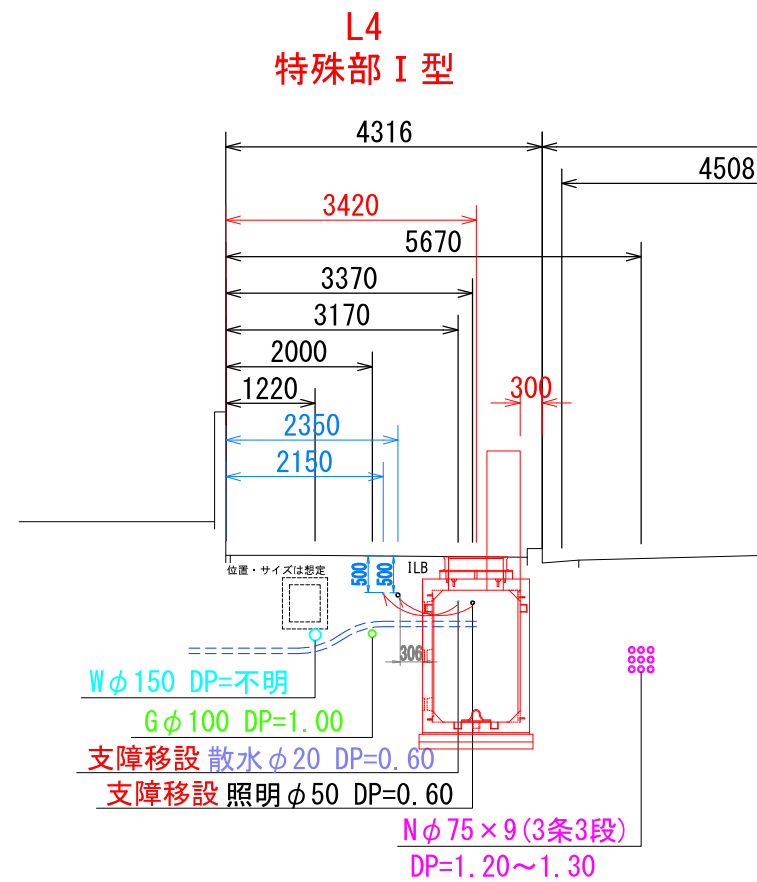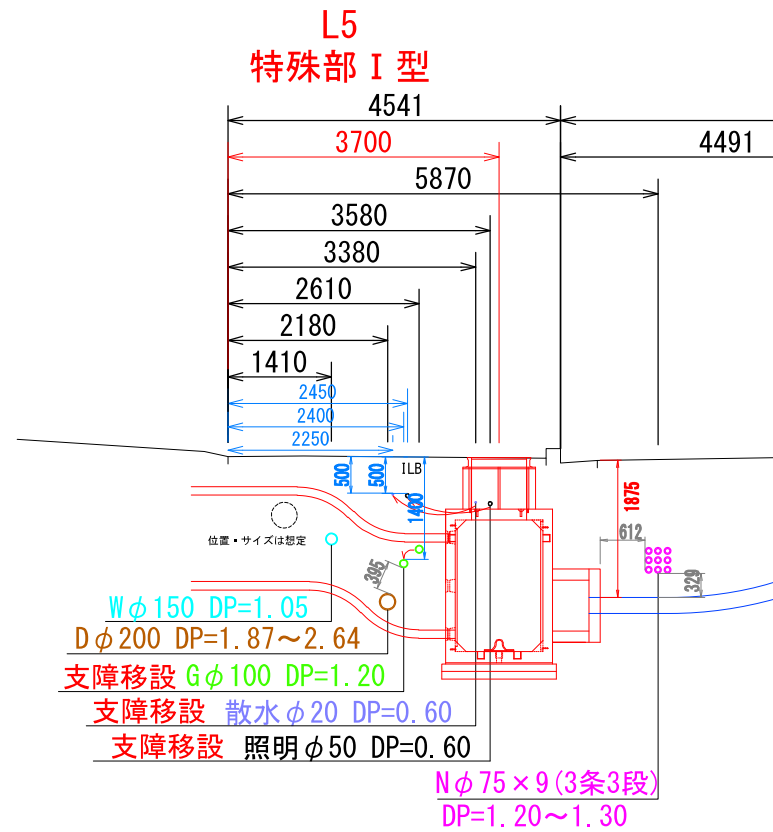

※注記


引込管については民地側の側溝、埋設管を考慮して特殊部のノックアウト位置を上・中・下段で調整している

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	特殊部横断図 (2)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:50 (S=1:100)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		


特殊部横断図 (3)

S=1:50 (S=1:100)


L8
特殊部 I 型

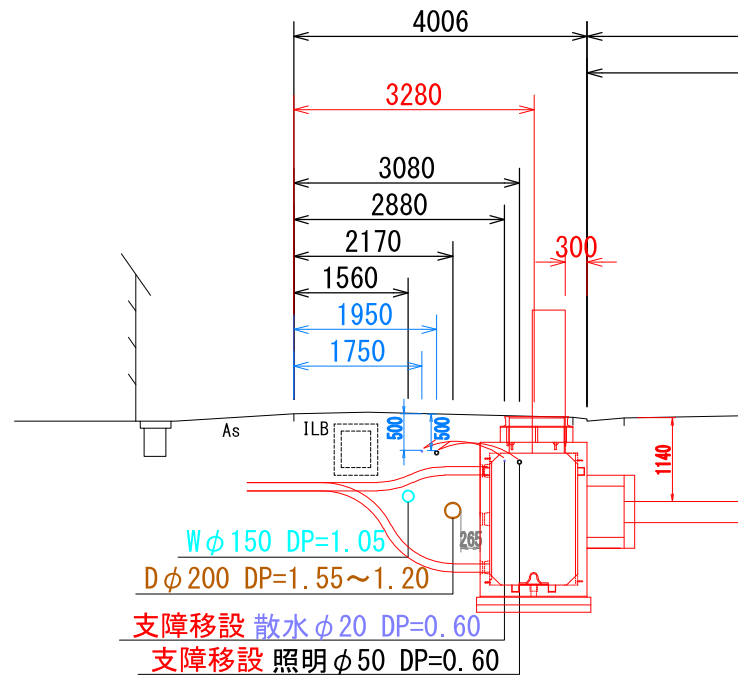

L9
特殊部 I 型

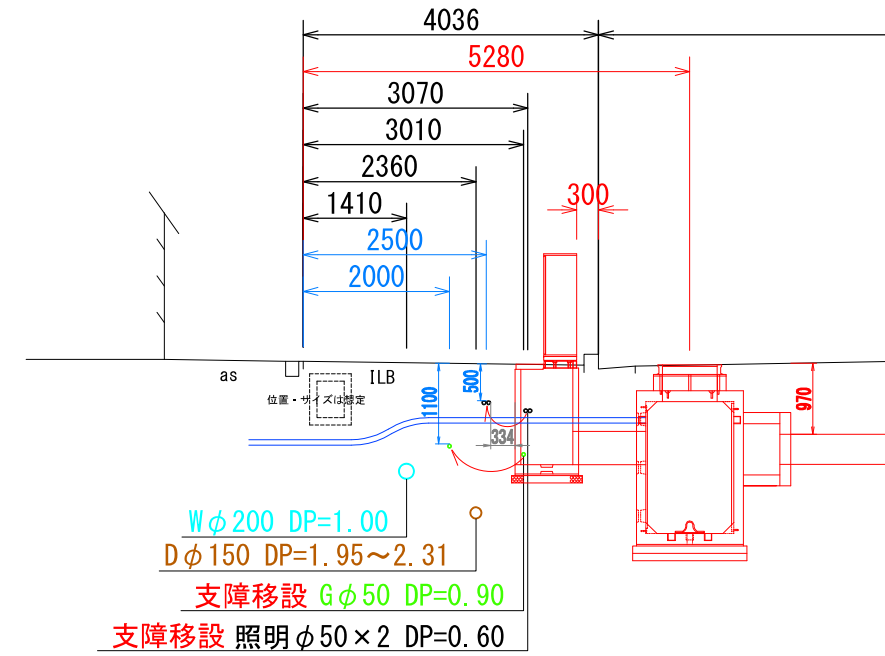

L7
電力 II 型

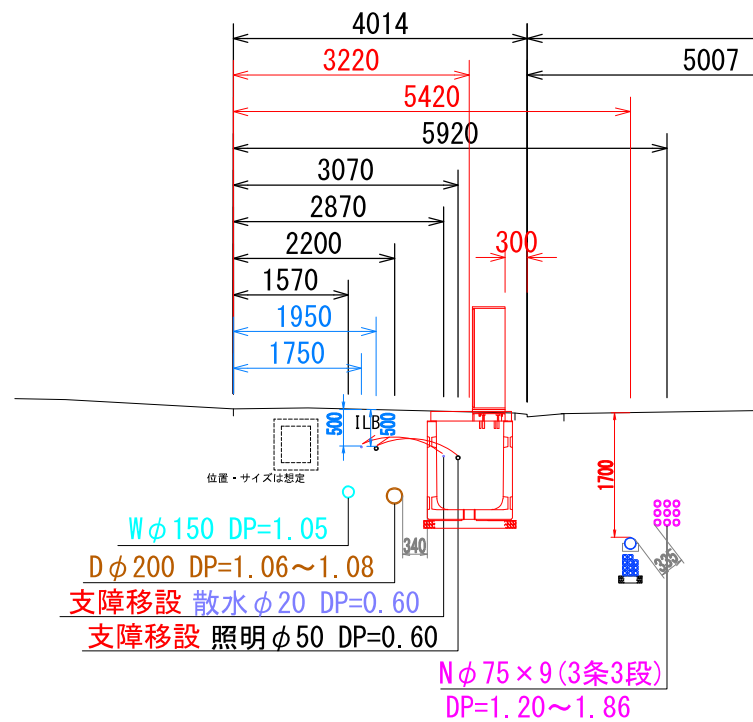





※注記

引込管については民地側の側溝、埋設管を考慮して特殊部のノックアウト位置を上・中・下段で調整している

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	特殊部横断図 (3)	
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:50 (S=1:100)
測量年月日	設計年月日	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

特殊部横断図 (4)

S=1:50 (S=1:100)

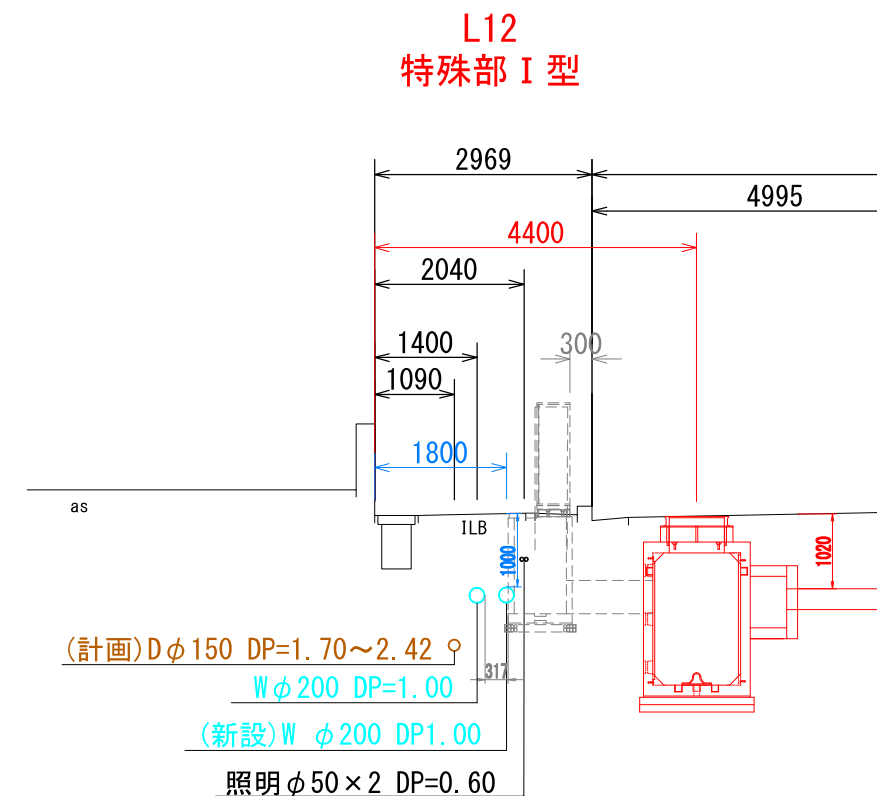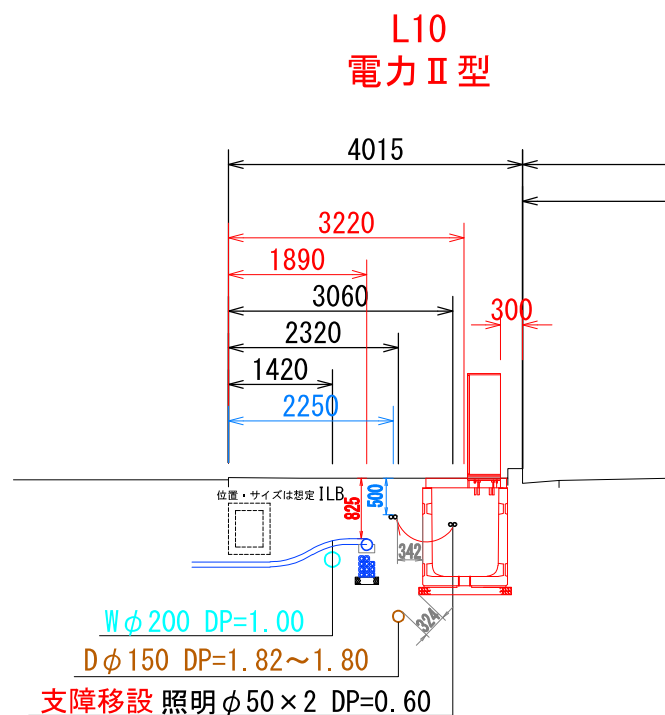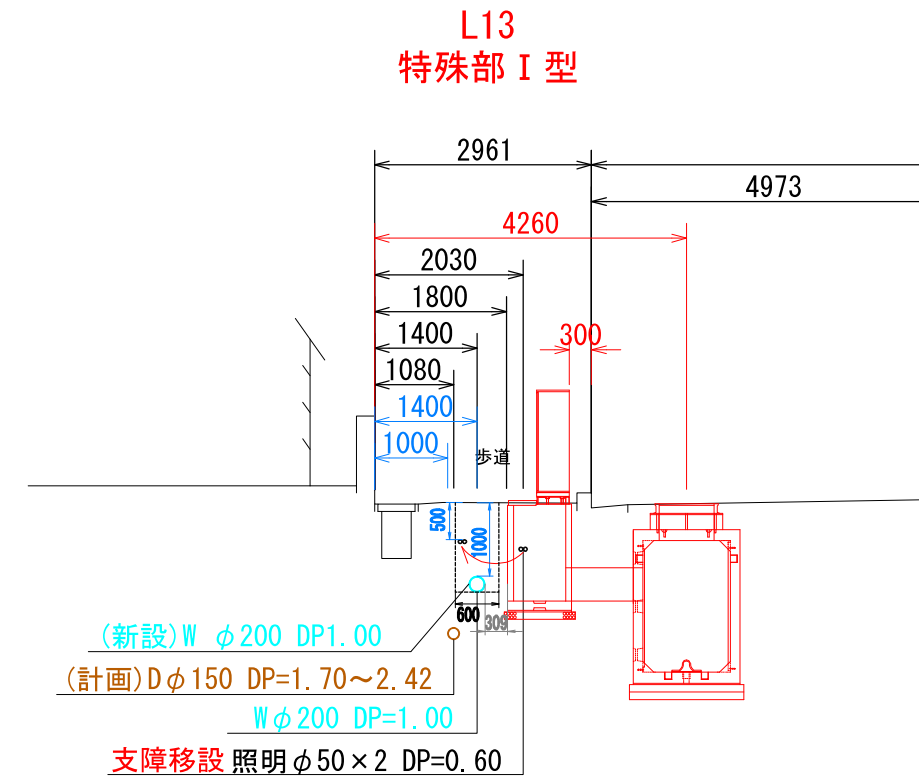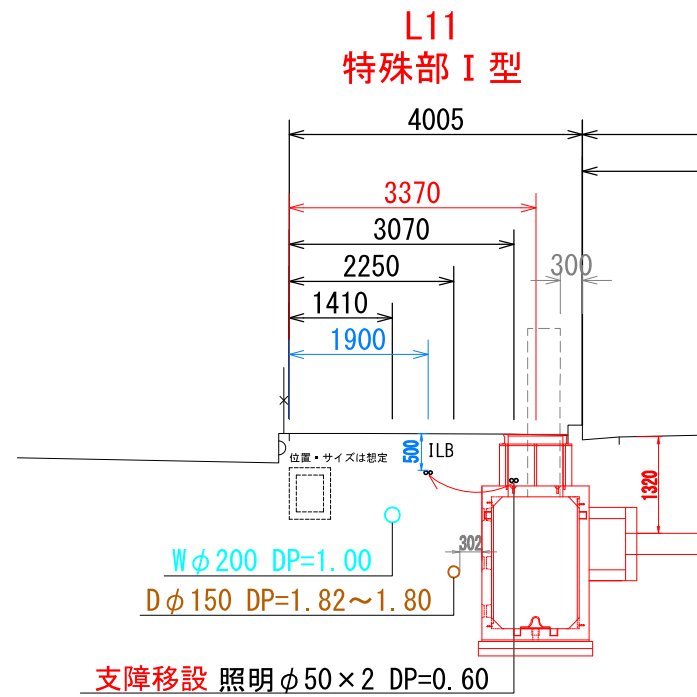

※注記


引込管については民地側の側溝、埋設管を考慮して特殊部のノックアウト位置を上・中・下段で調整している

工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工事箇所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	特殊部横断図 (4)		
縮尺	図示 ()内はA3縮小	S=1:50 (S=1:100)	
測量年月日	...	設計年月日	...
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課		


特殊部横断図 (5)

S=1:50 (S=1:100)


L15
特殊部 I 型

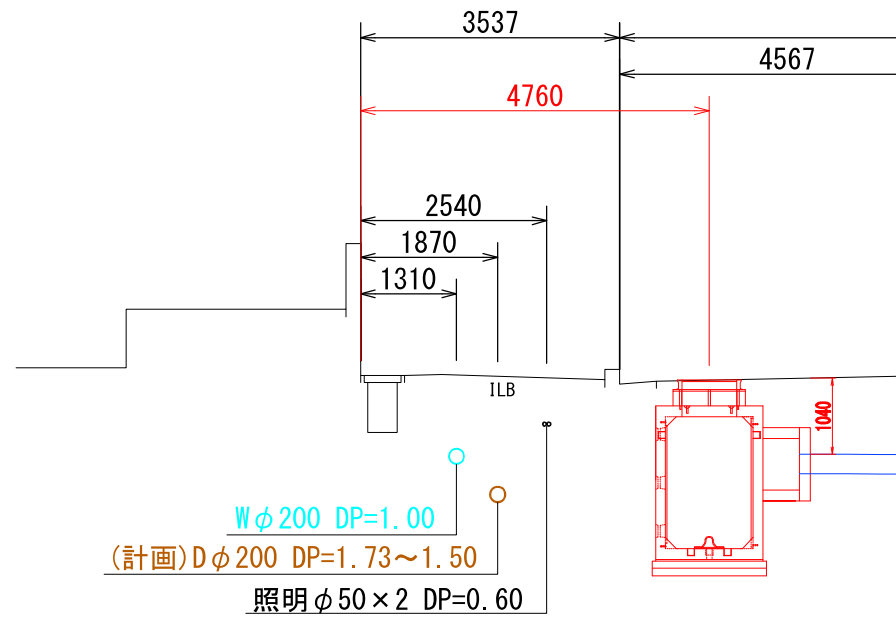


L17
通信 II 型

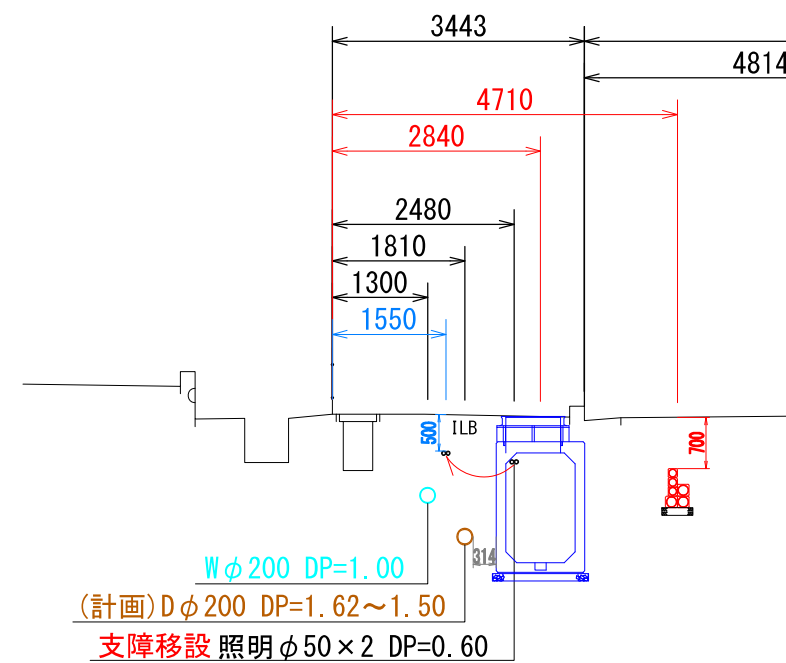

L14
特殊部 I 型

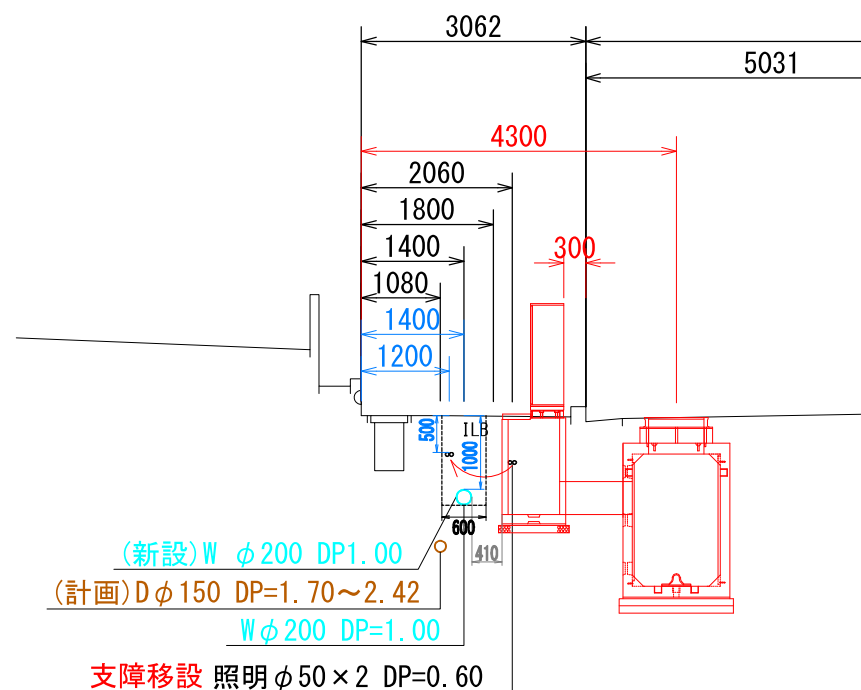

L16
特殊部 I 型


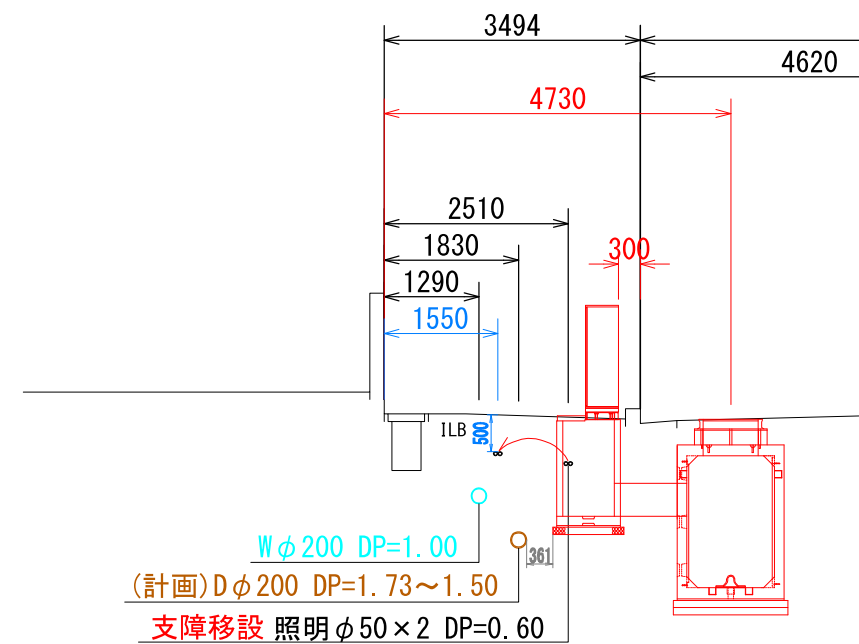


※注記

引込管については民地側の側溝、埋設管を考慮して特殊部のノックアウト位置を上・中・下段で調整している

工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工事箇所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	特殊部横断図 (5)		
縮尺	図示 ()内はA3縮小	S=1:50 (S=1:100)	
測量年月日	...	設計年月日	...
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

S=1 : 50 (S=1 : 100)

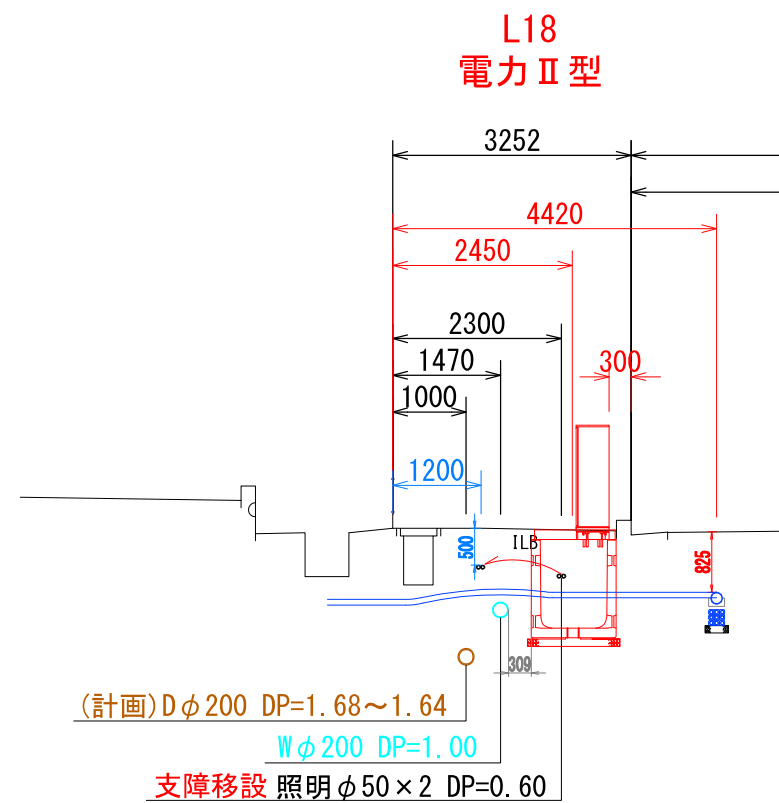
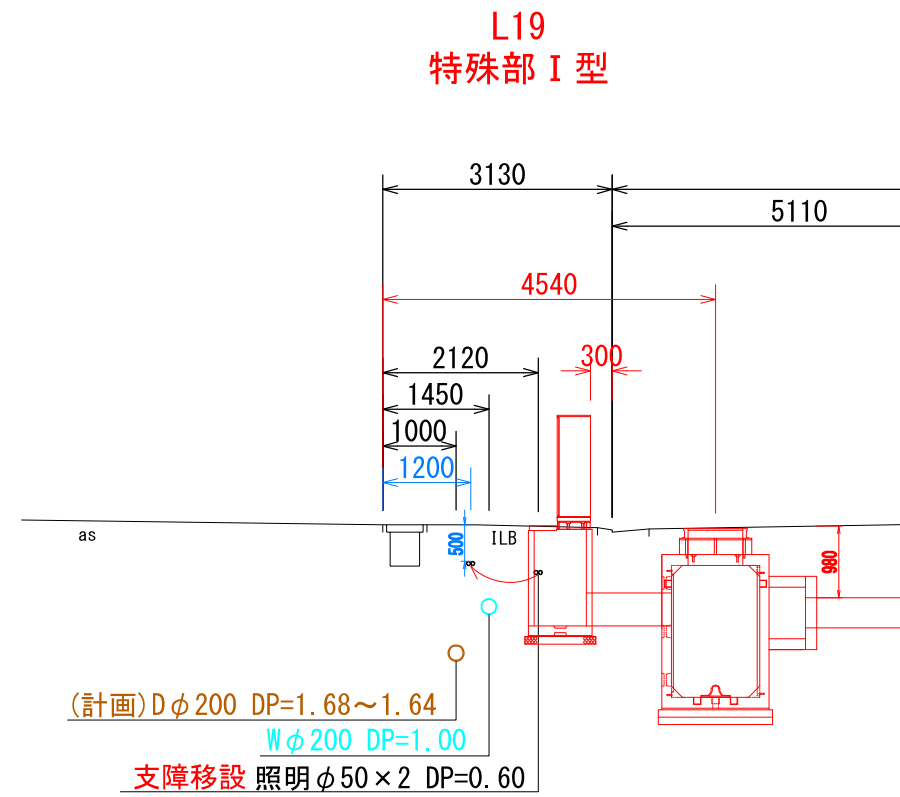


※注記

引込管については民地側の側溝、埋設管を考慮して特殊部のノックアウト位置を上・中・下段で調整している

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	特殊部横断図 (6)		
縮 尺 : 図示 ()内はA3縮小	S=1:50 (S=1:100)		
測量年月日	設計年月日		
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		



車道横断図 (3) S=1:50 (S=1:100)

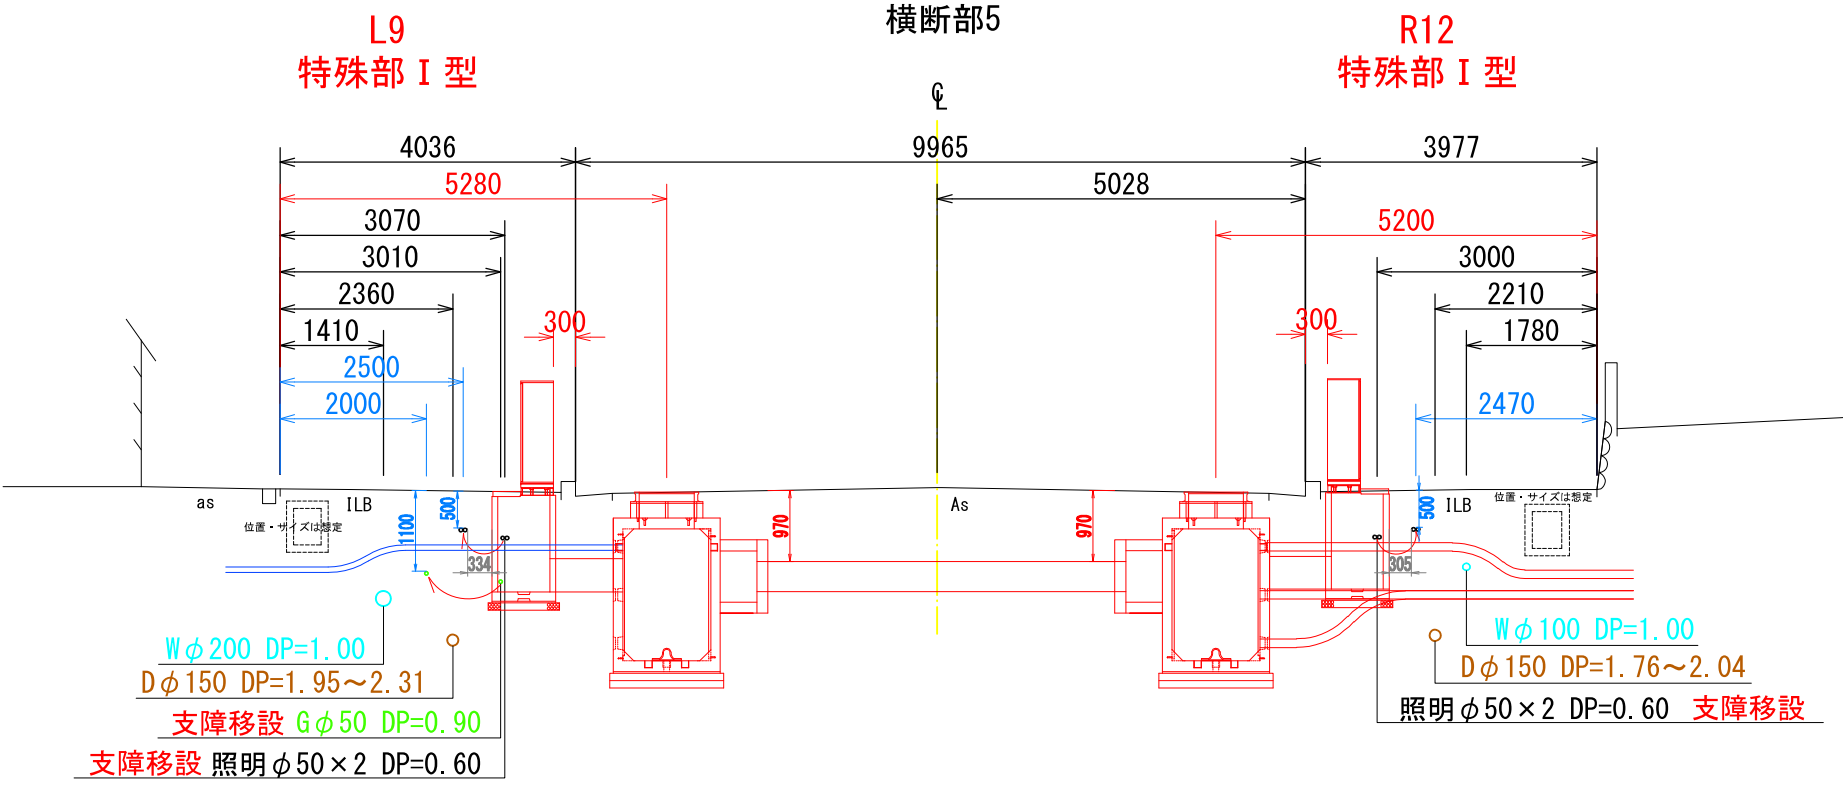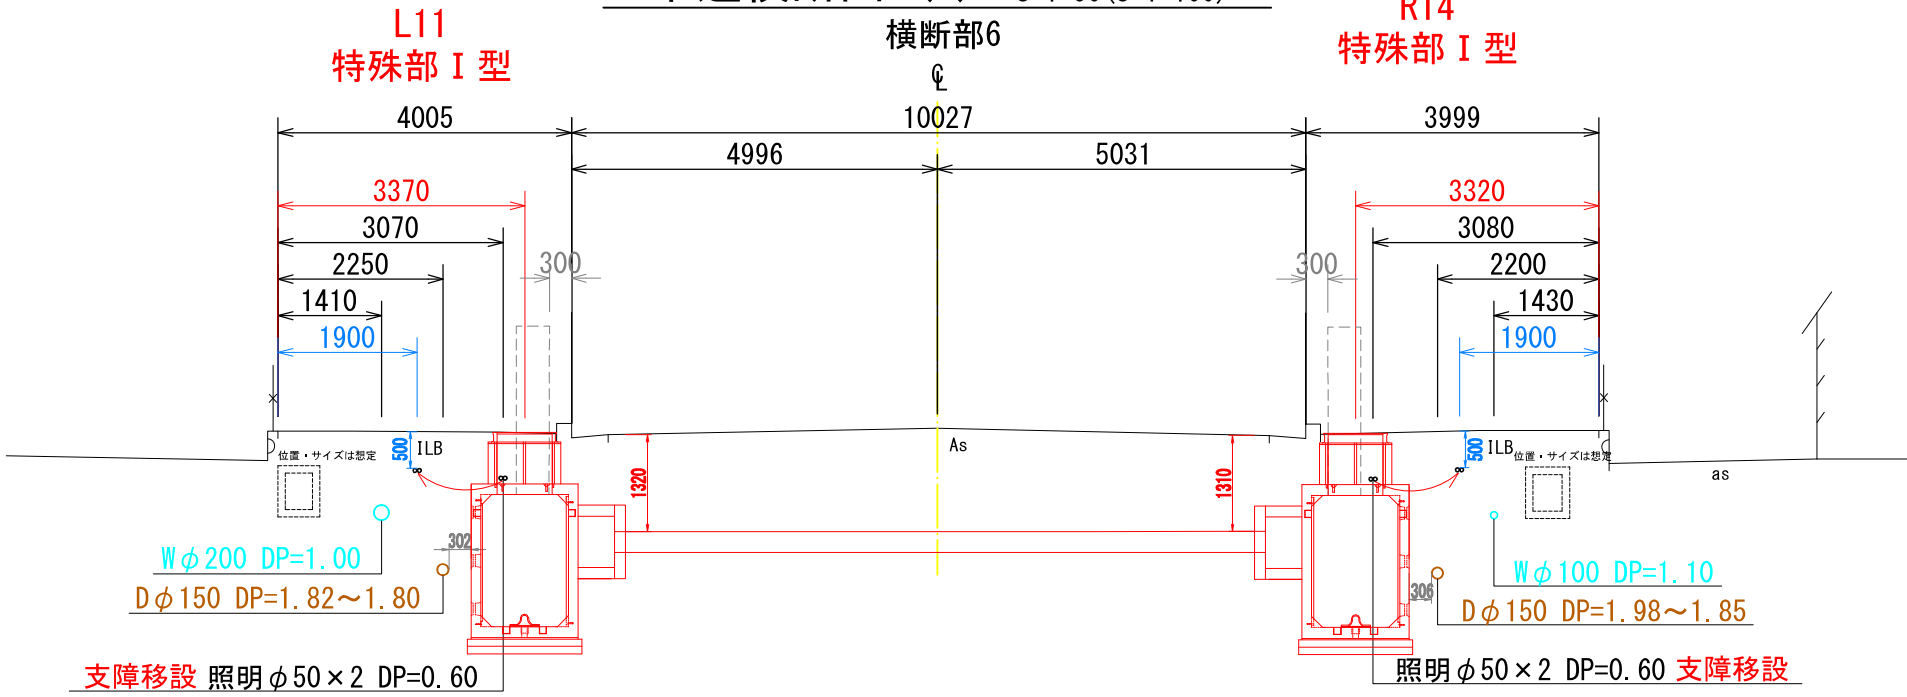

※注記
引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	車道横断図 (3)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課



車道横断図 (4) S=1:50 (S=1:100)

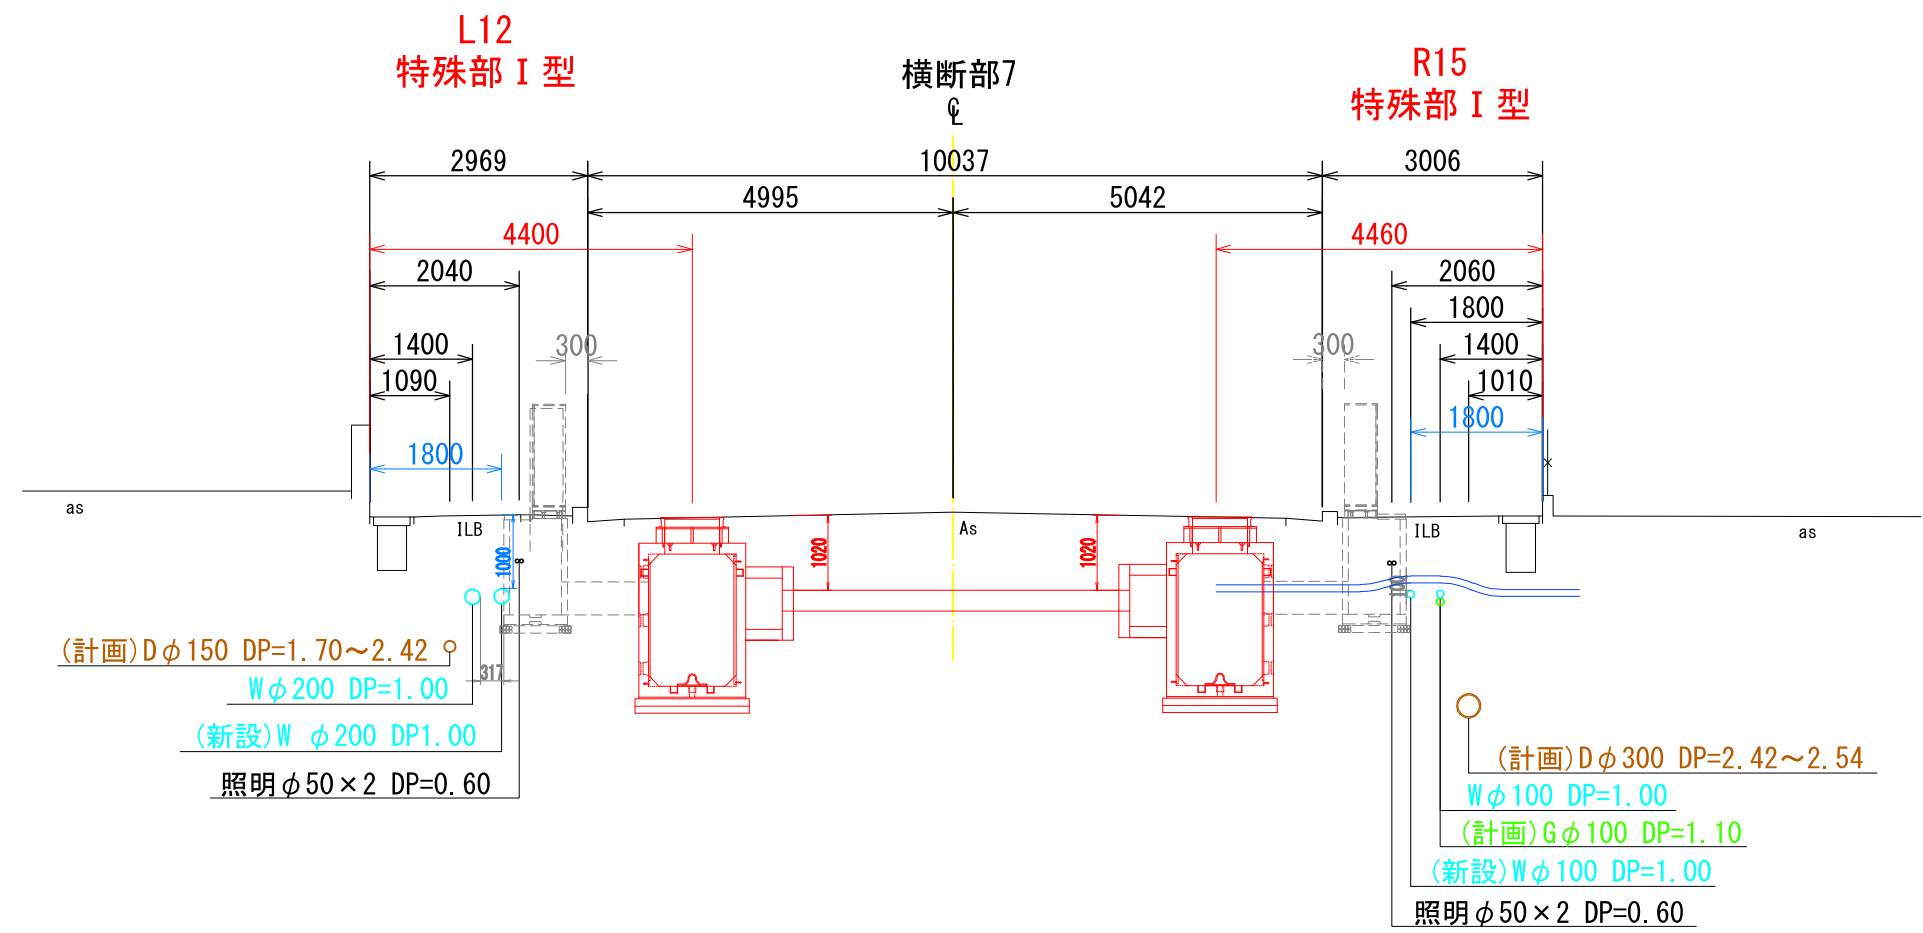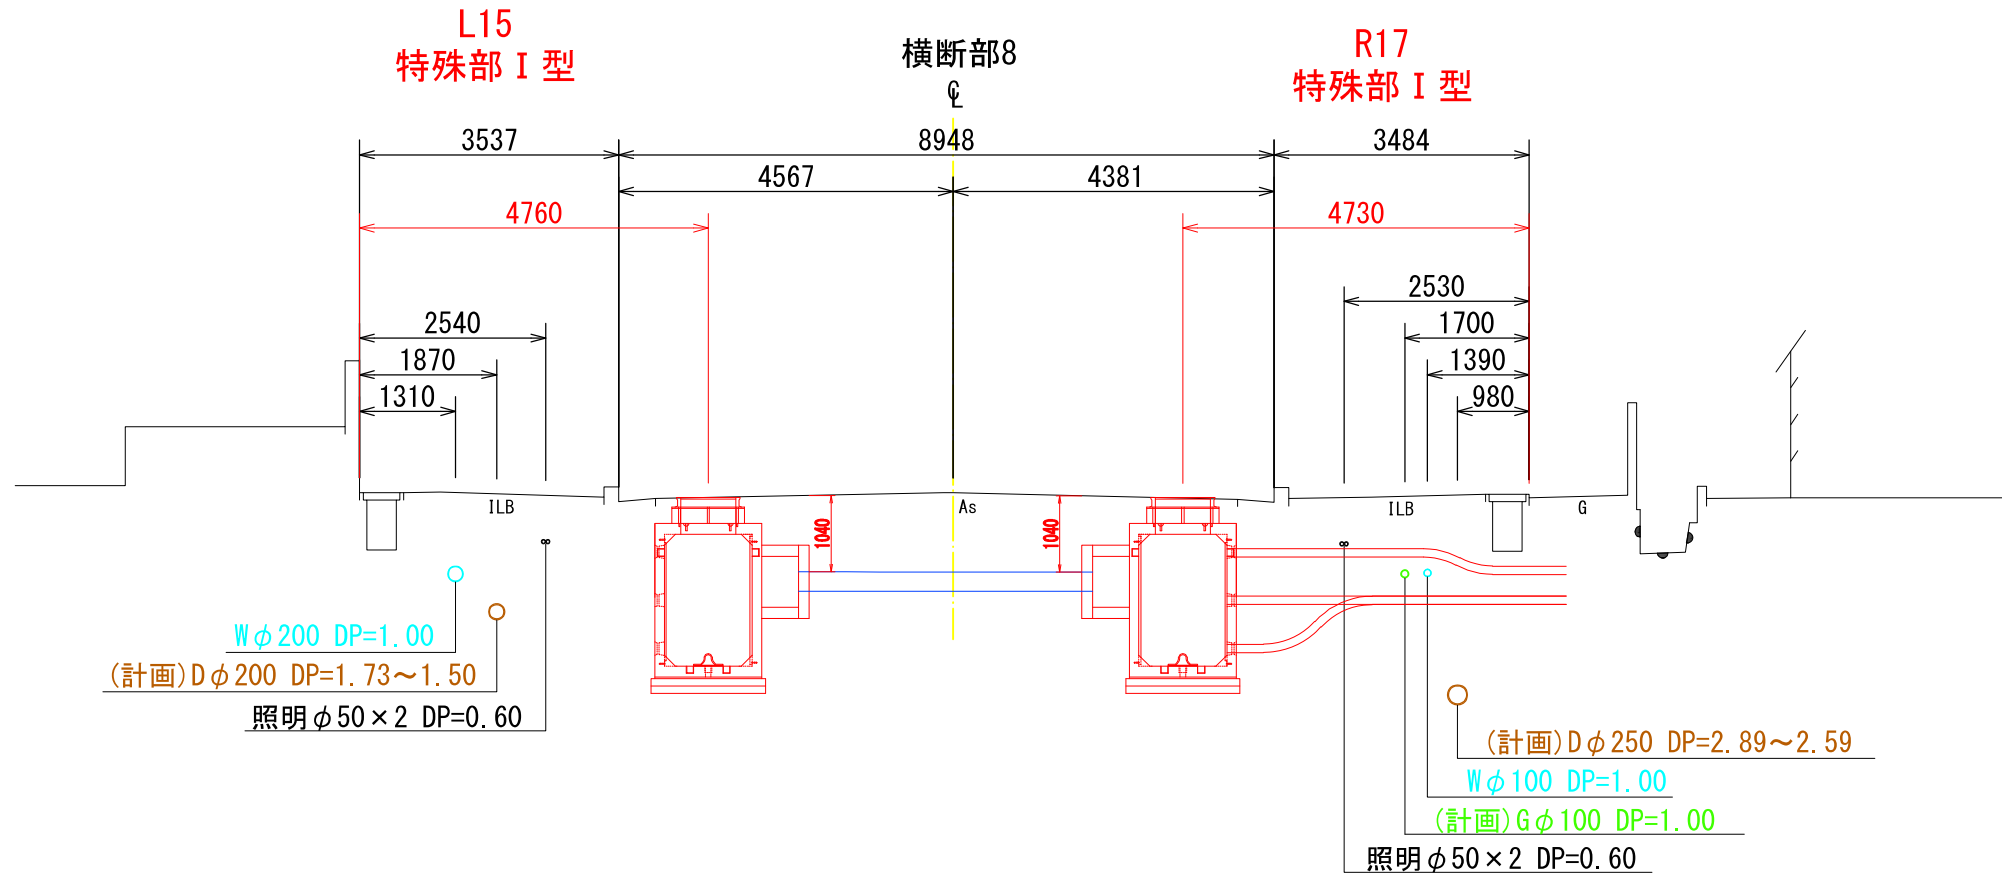

※注記
引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している



工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部横断図 (4)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	S=1:50 (S=1:100)
設計年月日	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (6) S=1:100 (S=1:200)

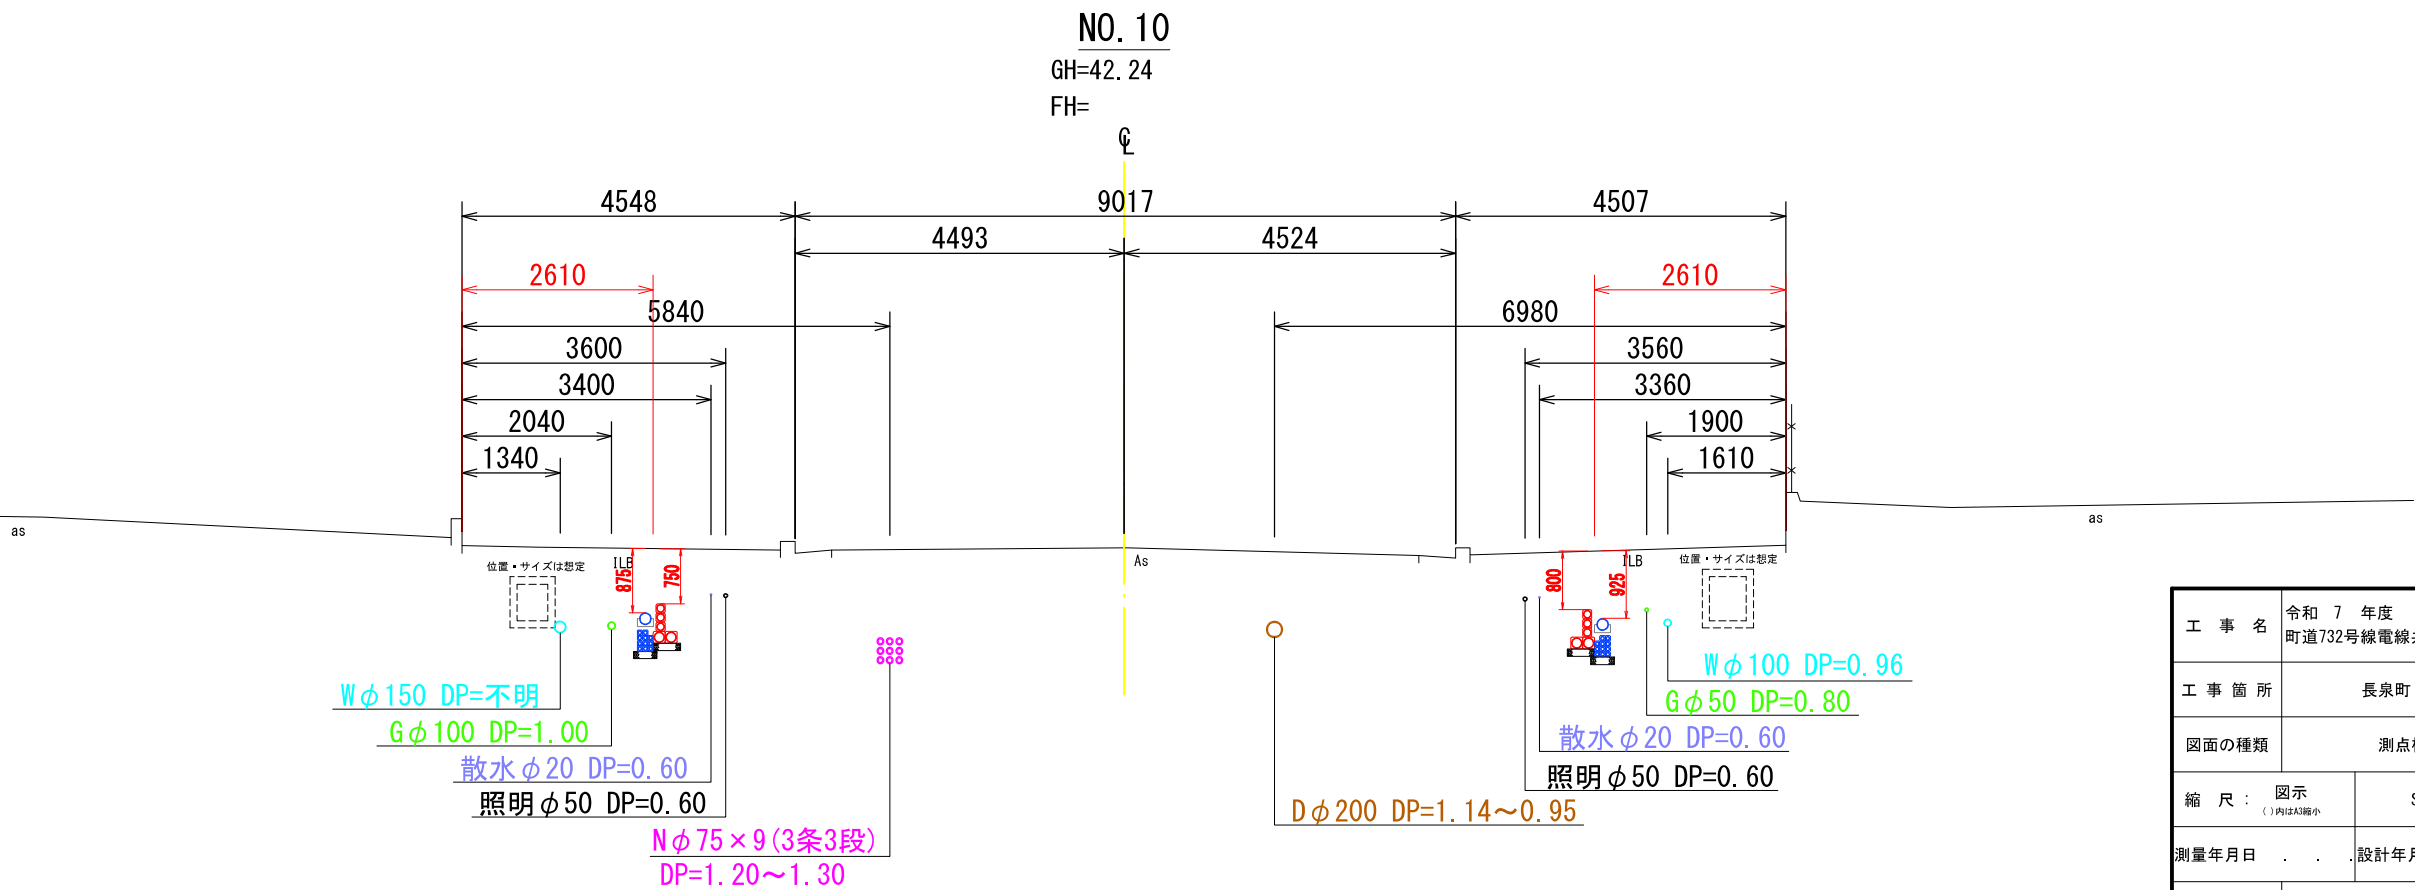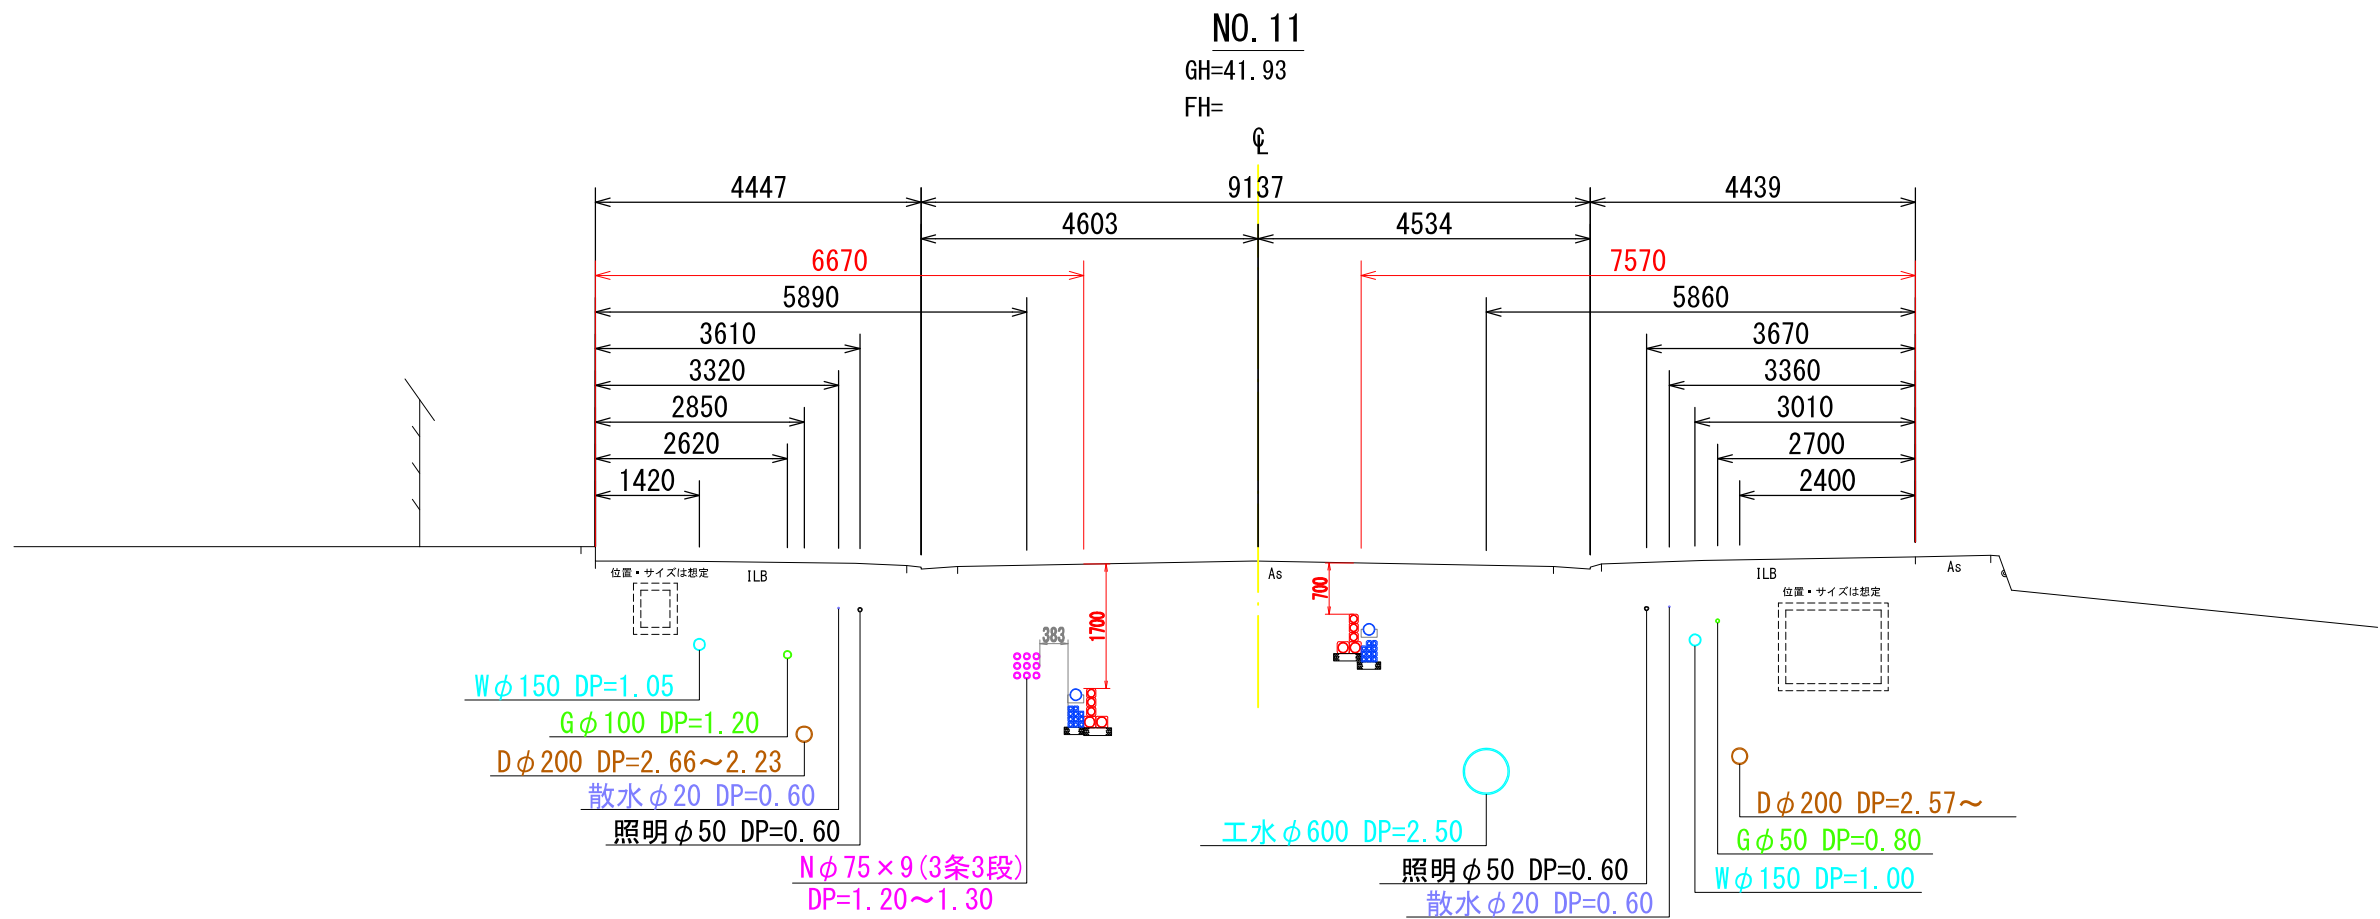



工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	測点横断図 (6)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)	
測量年月日	.	設計年月日	.
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

測点横断図 (7) S=1:100 (S=1:200)

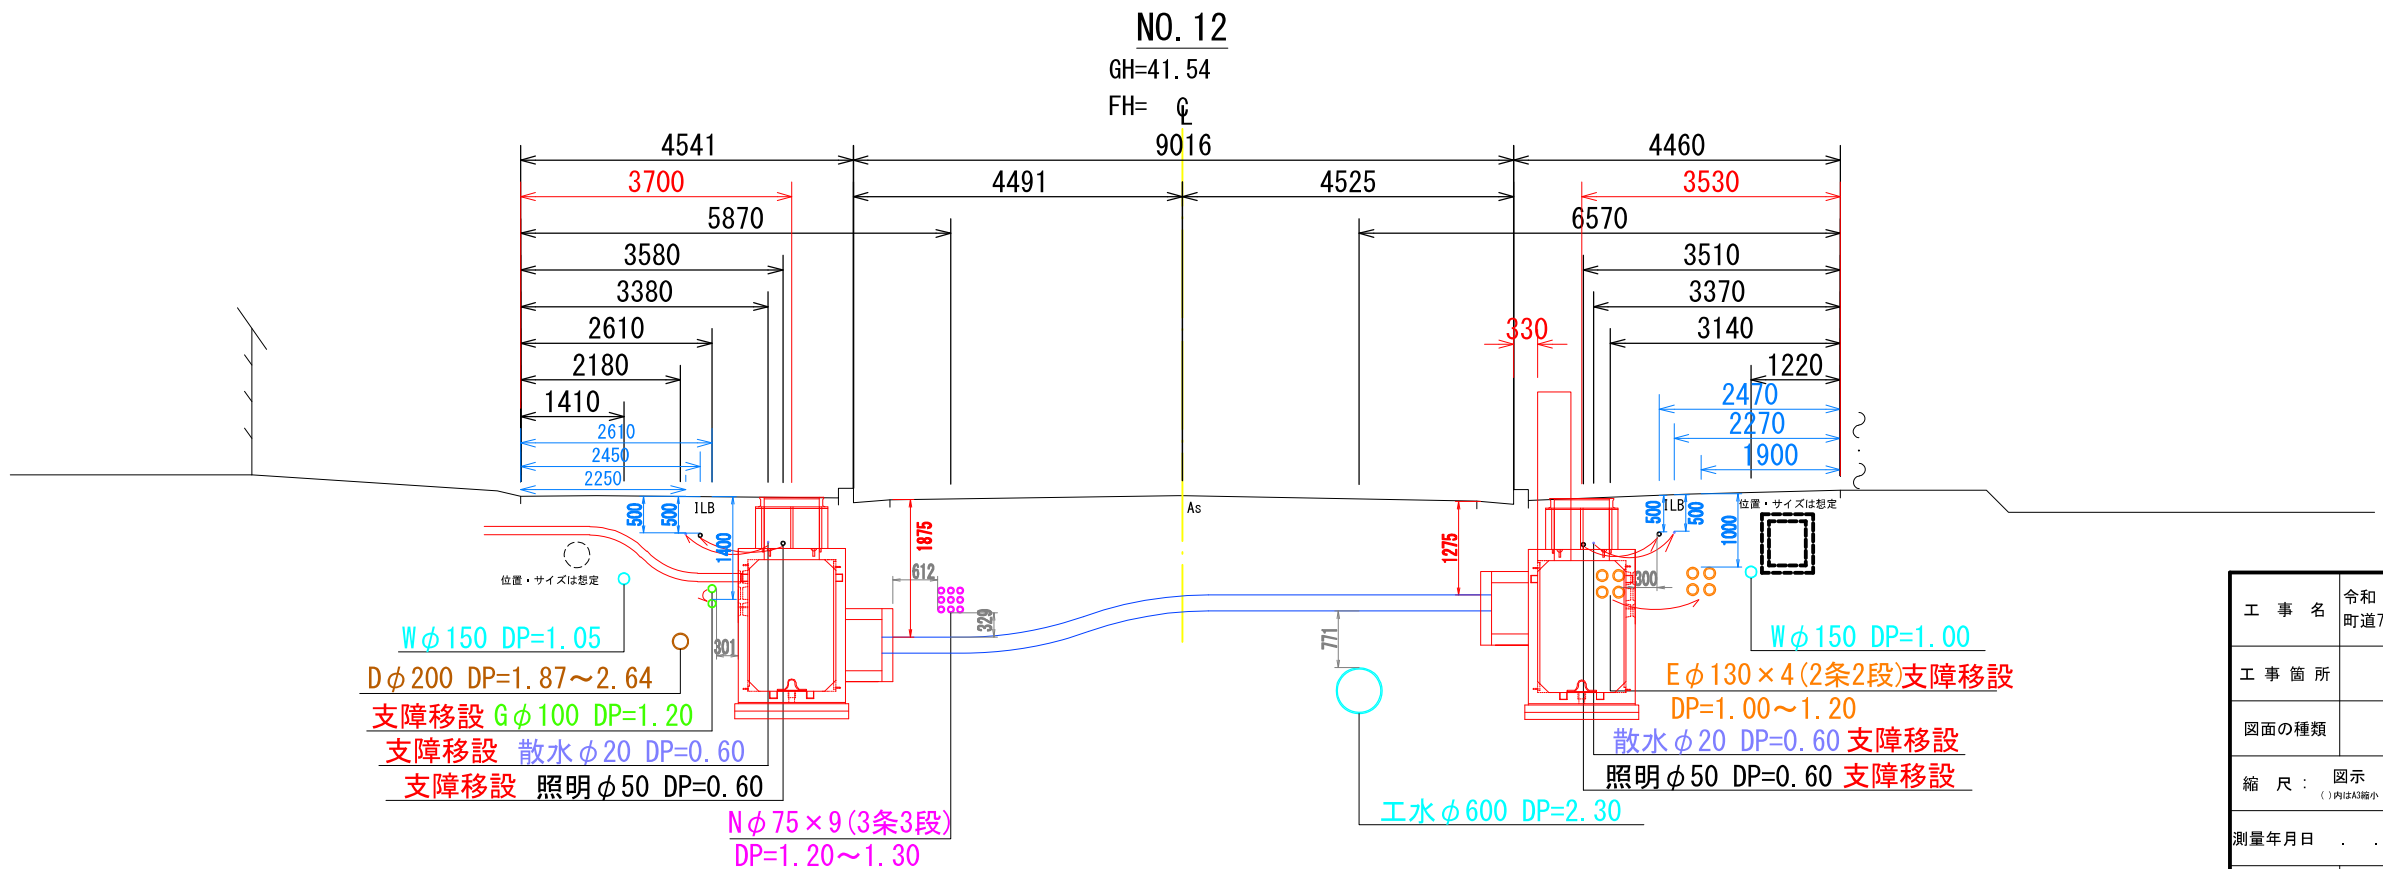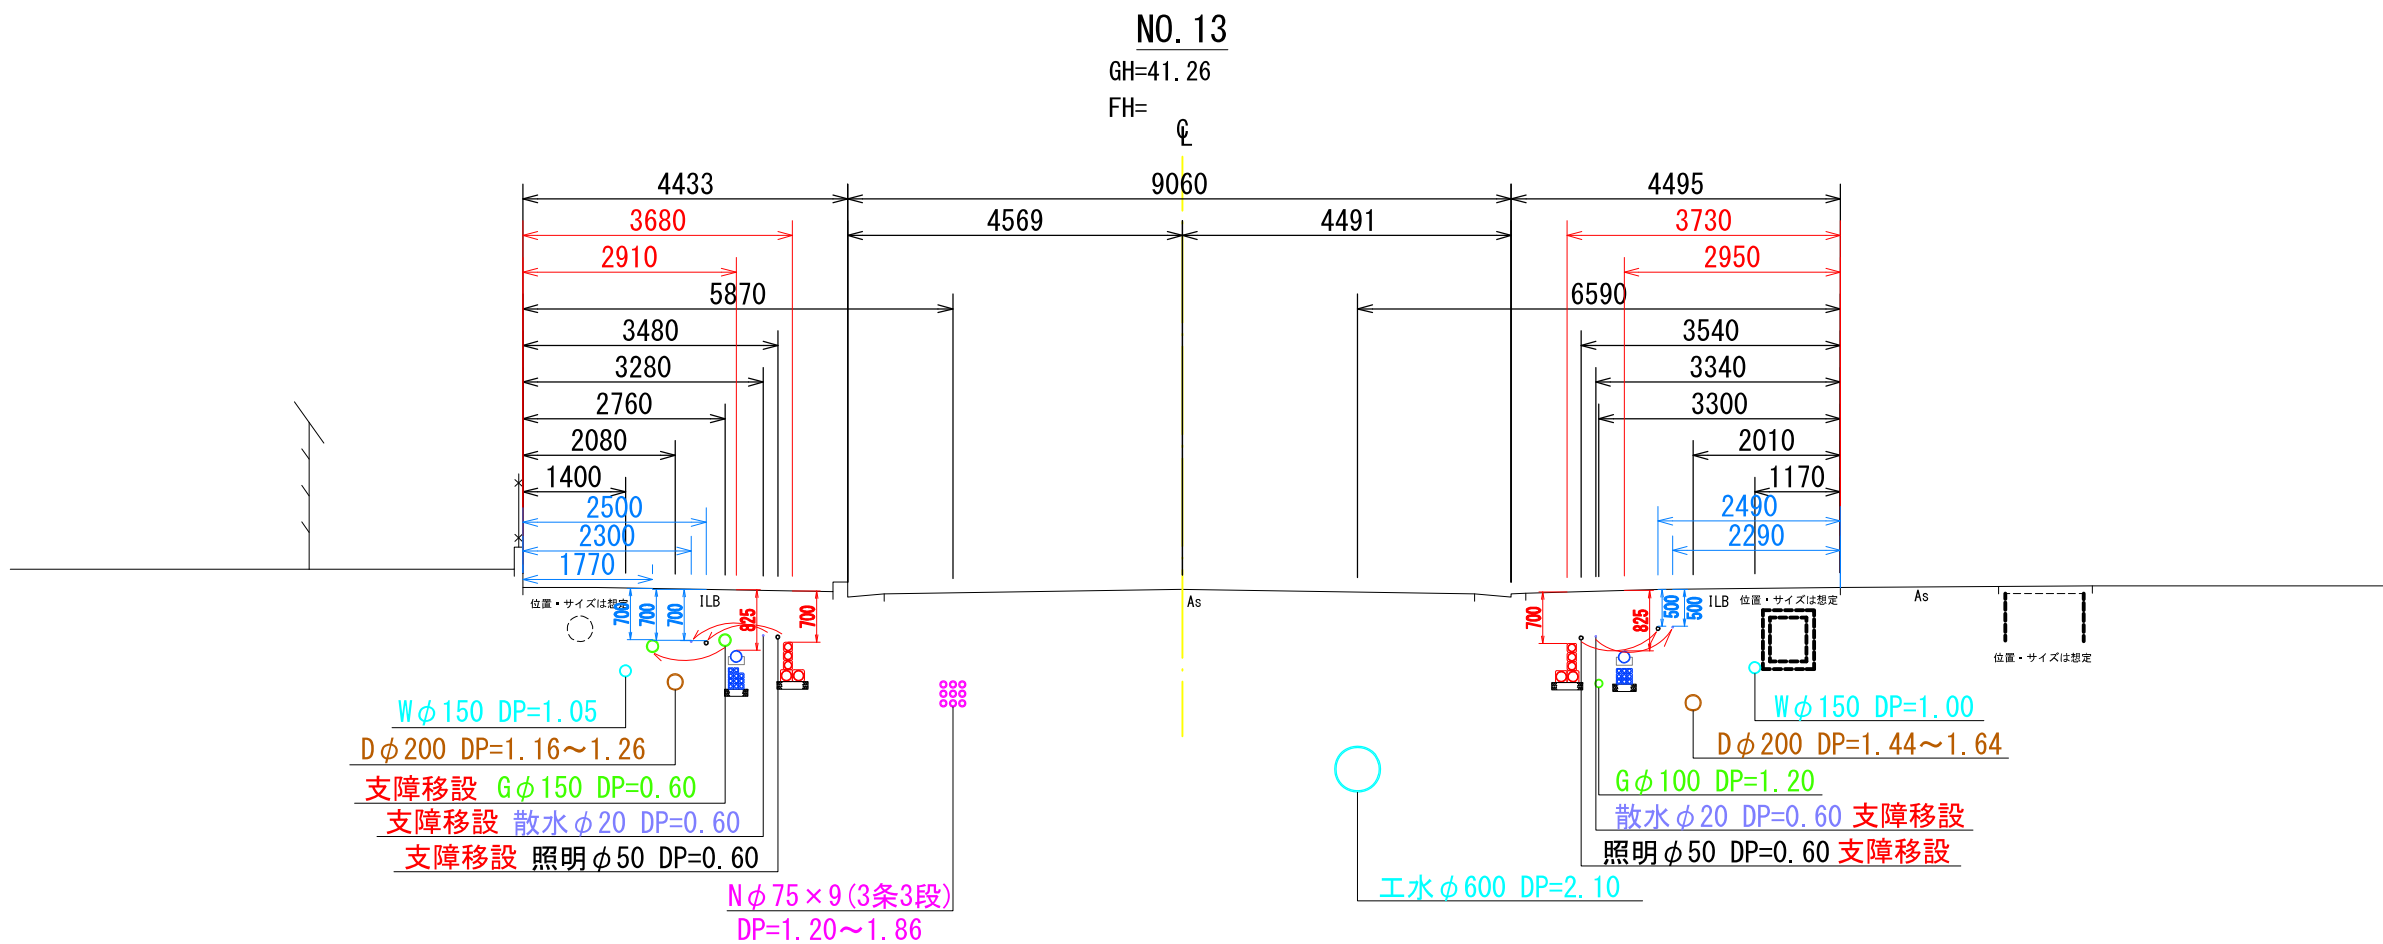


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (7)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (8) S=1:100 (S=1:200)

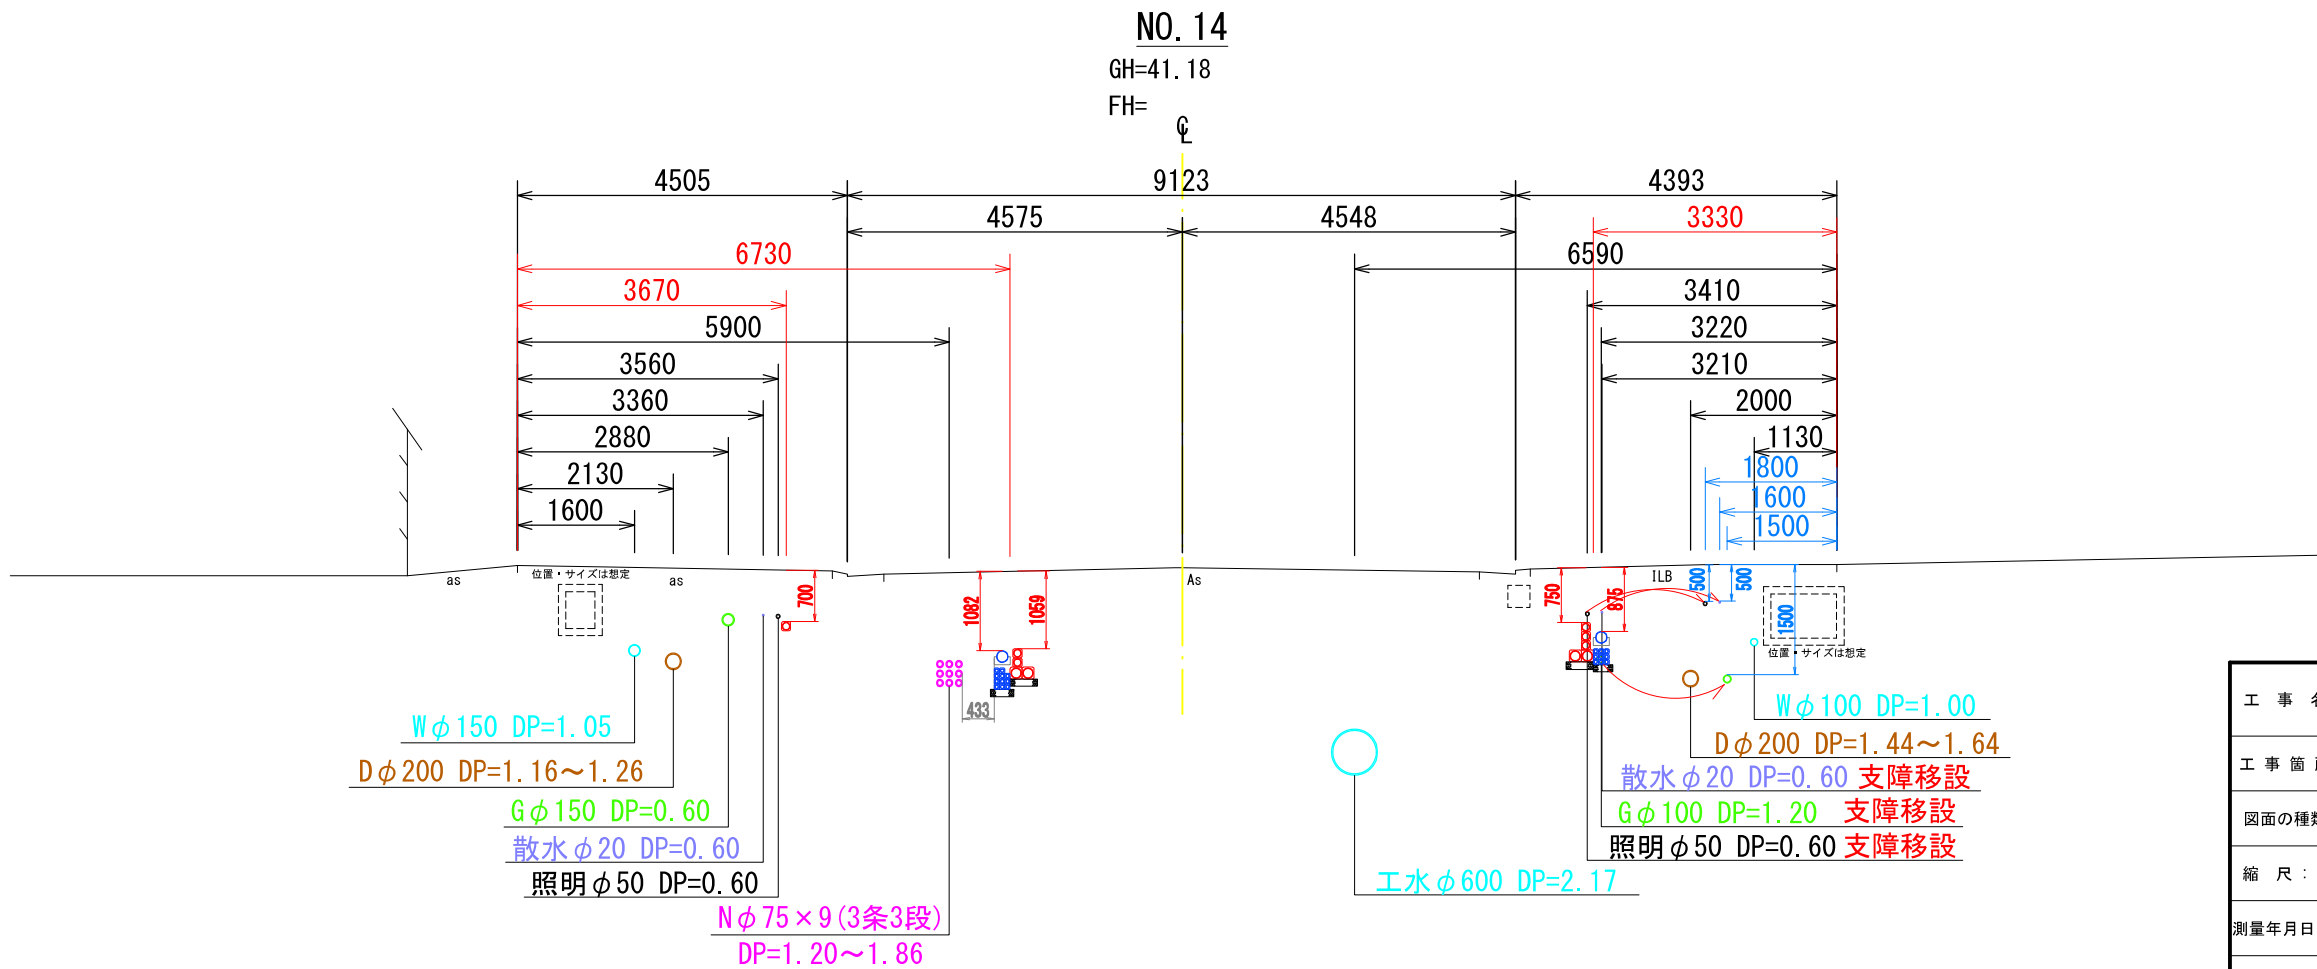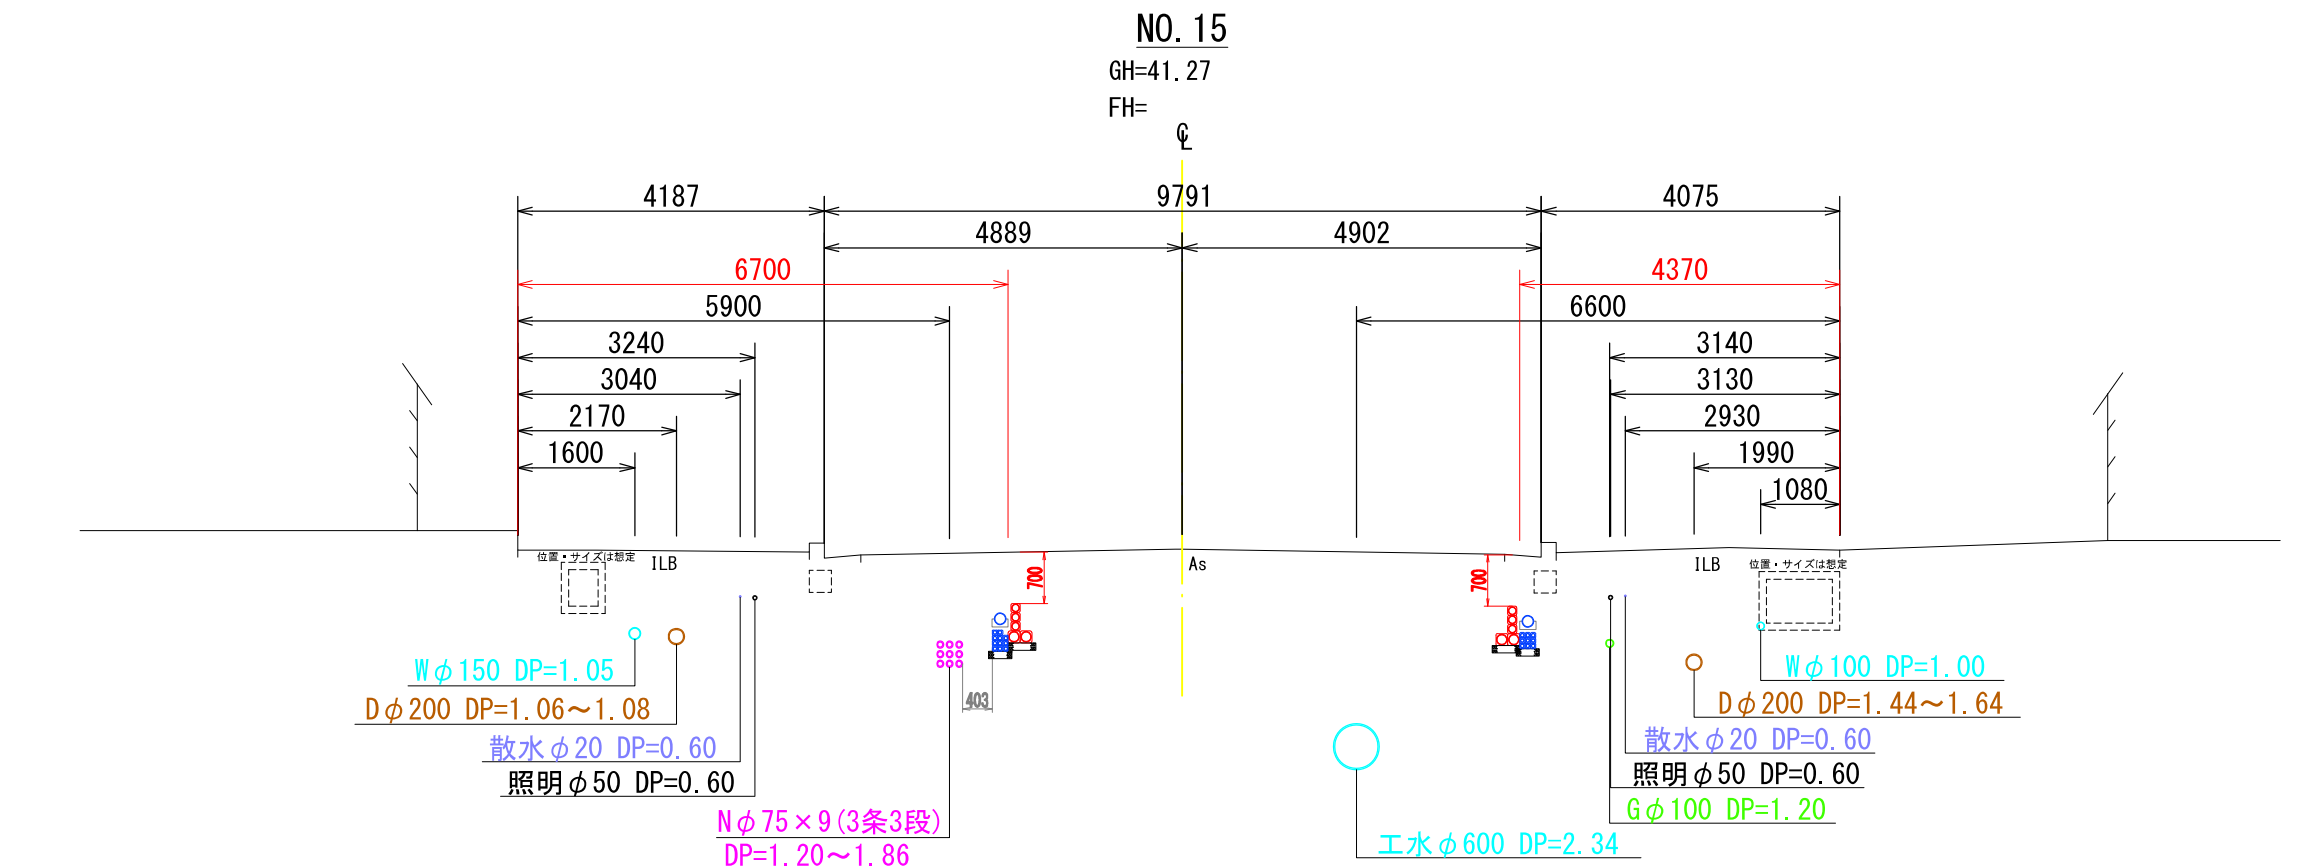

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (8)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (9) S=1:100 (S=1:200)

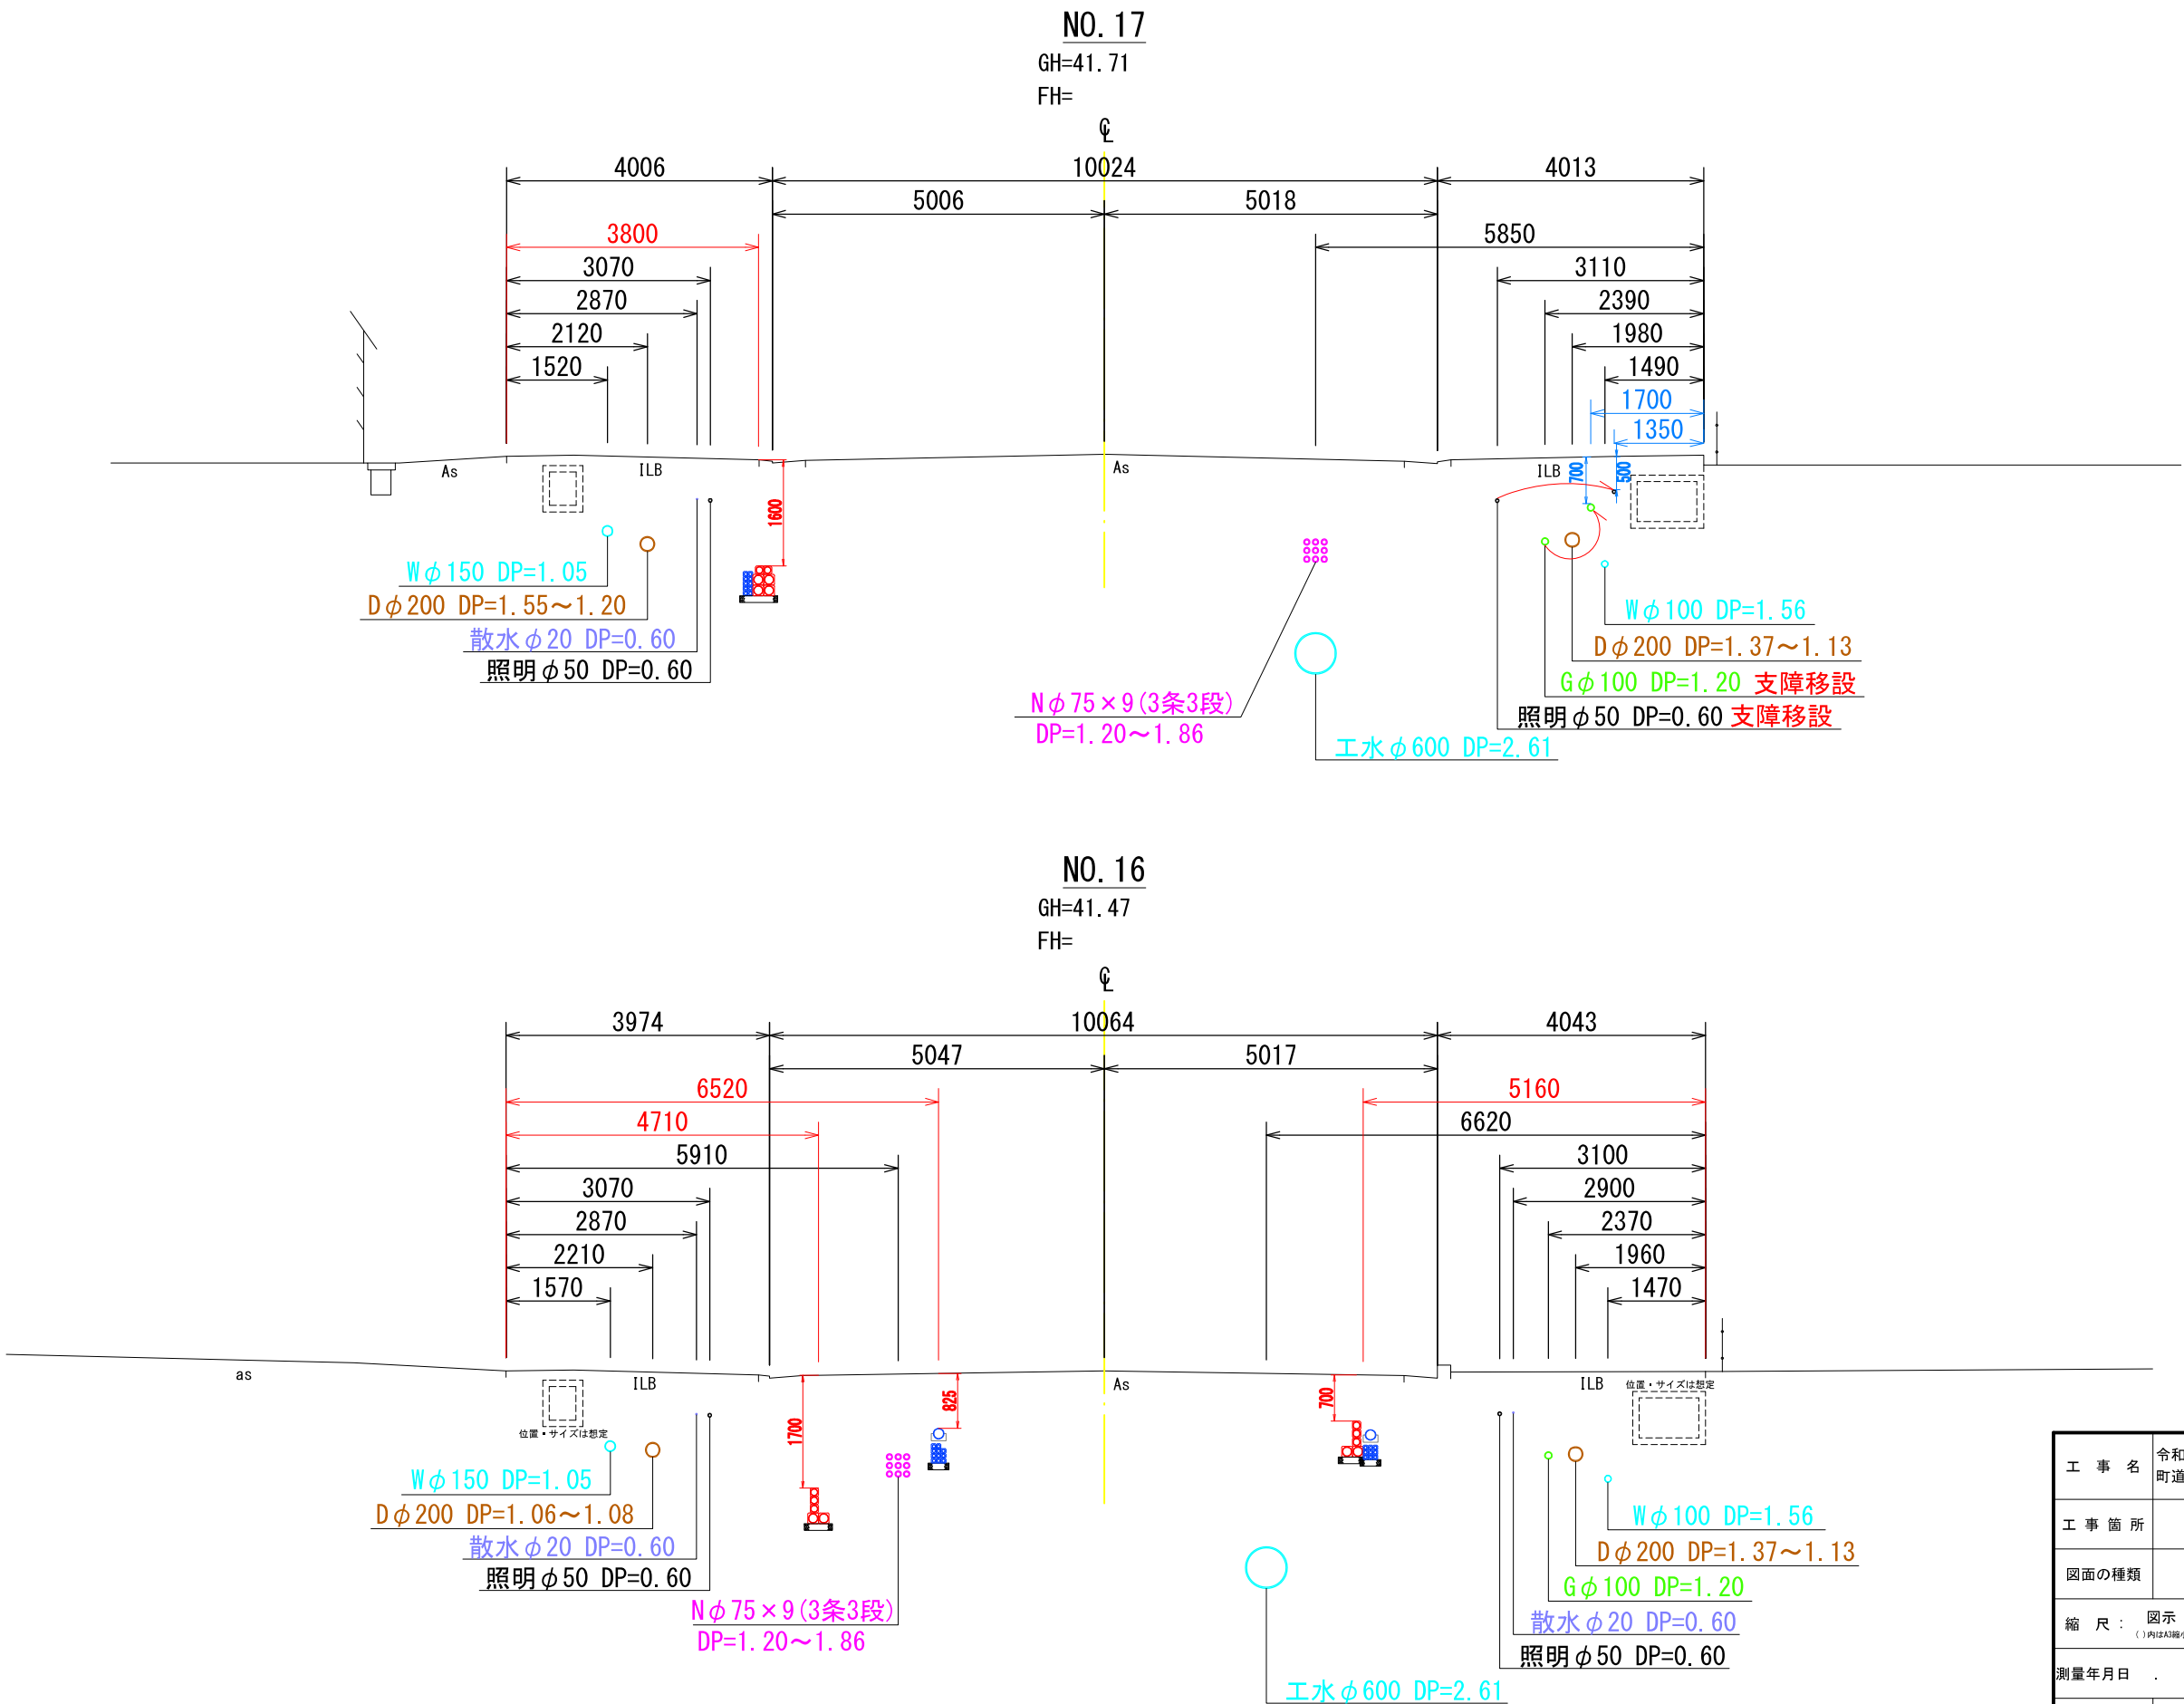

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	測点横断図 (9)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)	
測量年月日	.	設計年月日	.
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

測点横断図 (10) S=1:100 (S=1:200)

NO. 19

GH=42.17

FH=

℄

11212

5292

5920

4329

3728

5300

3060

1570

1700

階段

as

ILB

As

ILB

位置・サイズは想定

Wφ200 DP=1.00

Gφ50 DP=0.90

4870

Wφ100 DP=1.00

NO. 18

GH=41.92

FH=

℄

10018

4983

5035

3699

6174

7440

11000

4600

4170

3620

4760

2450

2000

ILB

ILB

As

ILB

位置・サイズは想定

位置・サイズは想定

Wφ150 DP=1.05

Dφ200 DP=1.55~1.20

Gφ100 DP=1.20

4870

工水φ600 DP=3.04



Wφ100 DP=1.56

Gφ100 DP=1.20

Nφ75×9(3条3段)
DP=1.20~1.86

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	測点横断図 (10)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)	
測量年月日	.	設計年月日	.
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

測点横断面 (11) S=1:100 (S=1:200)

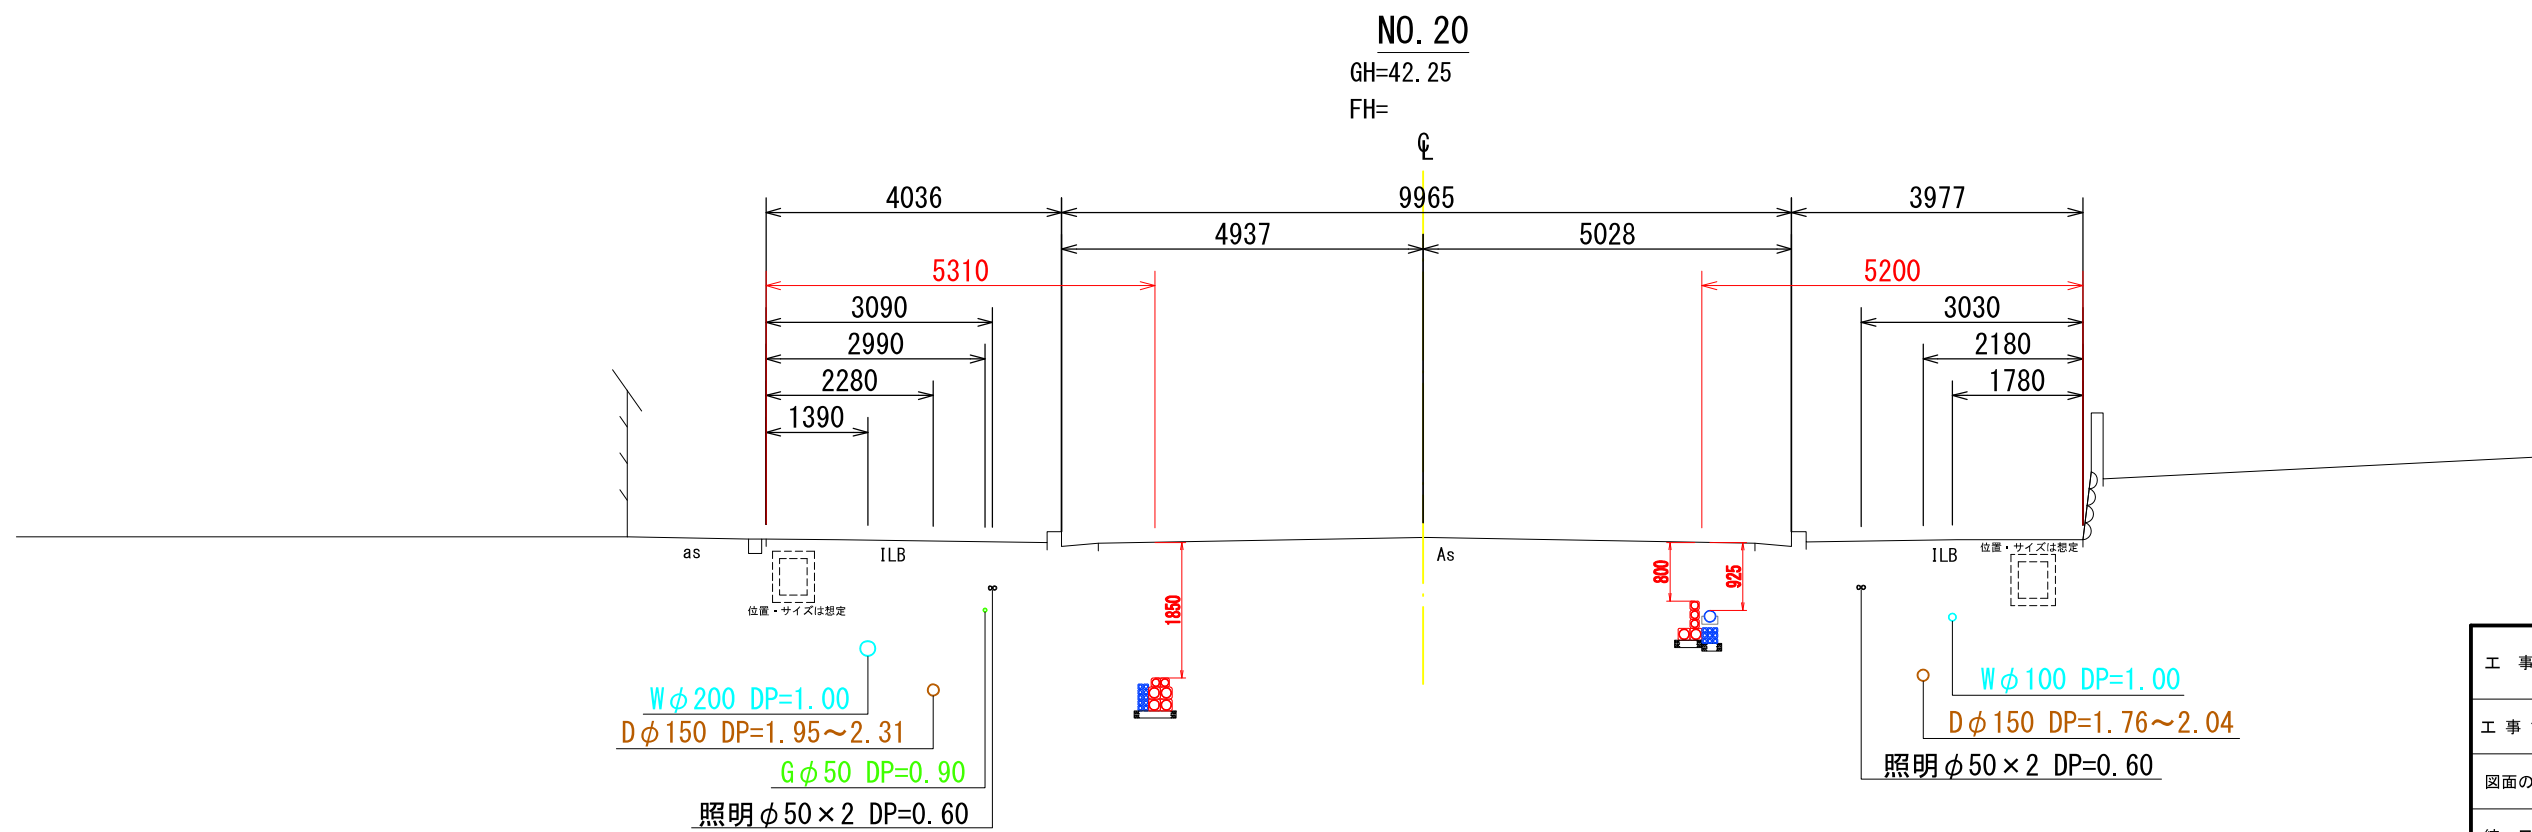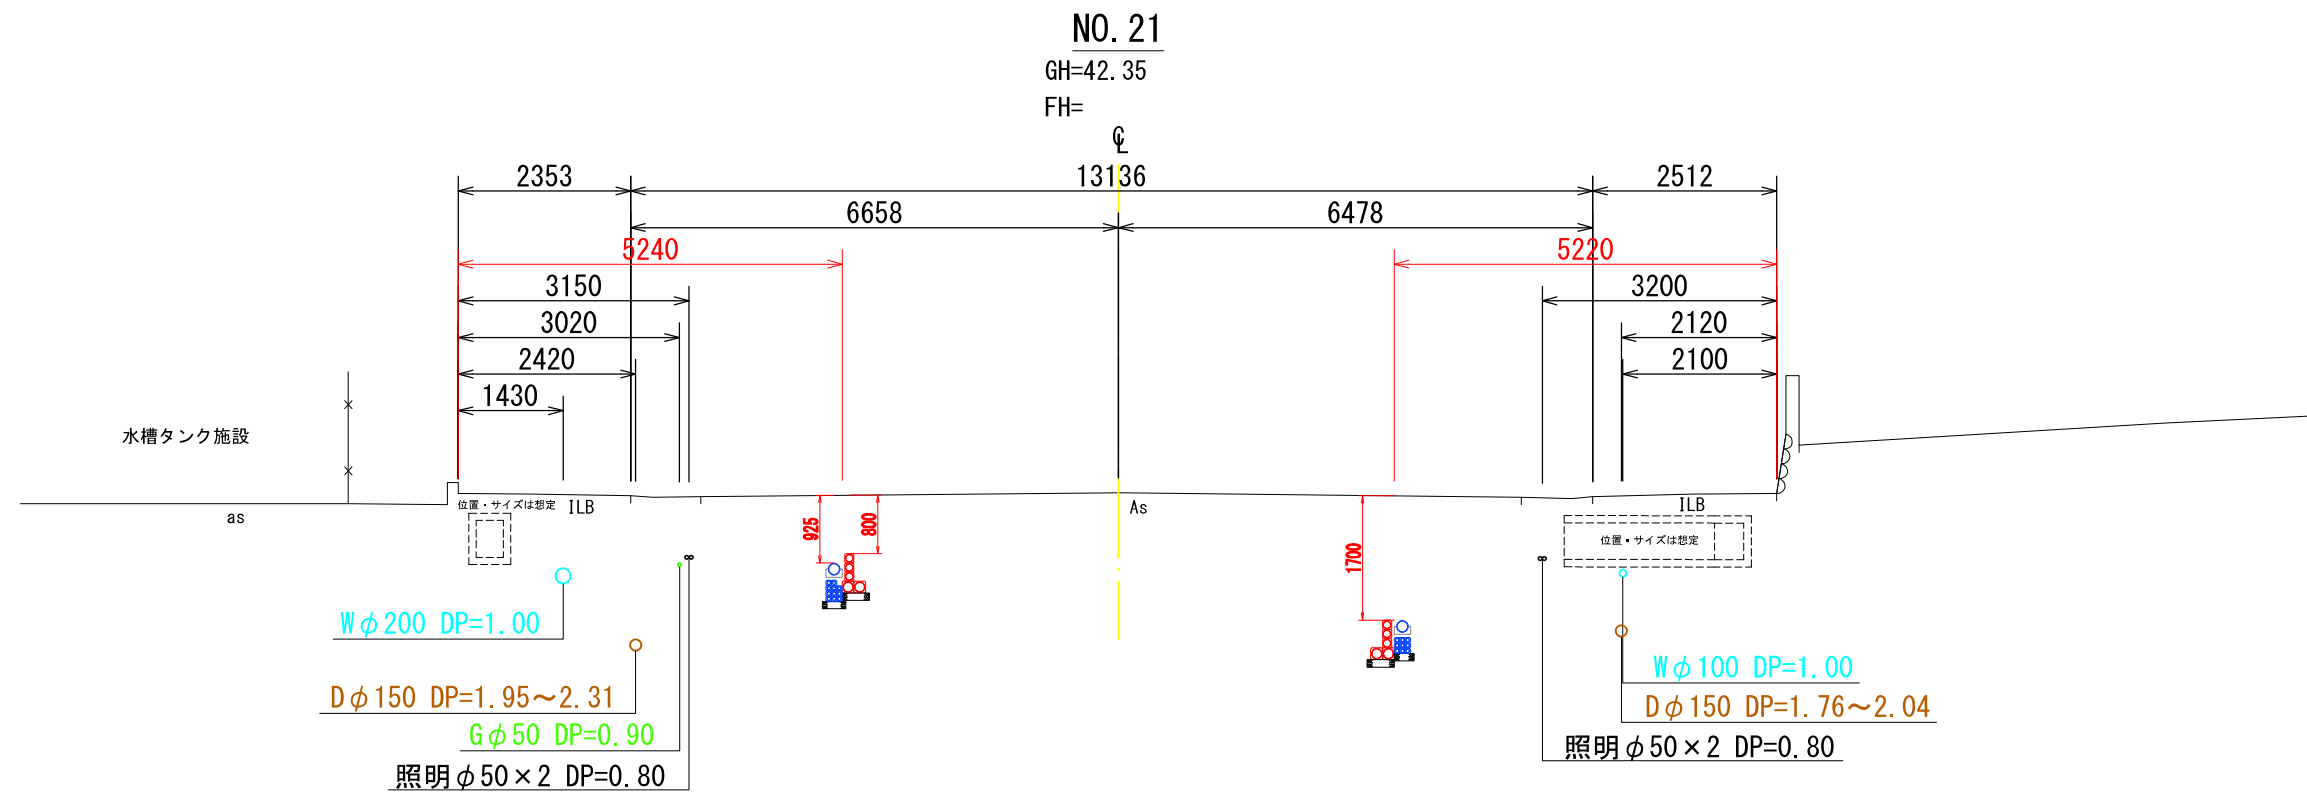

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	測点横断図 (11)		
縮 尺 : 図 示 () 内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)		
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .		
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		


測点横断図 (12) S=1:100 (S=1:200)

BC1
(NO. 22+16.028)

GH=42.58

FH=

℄

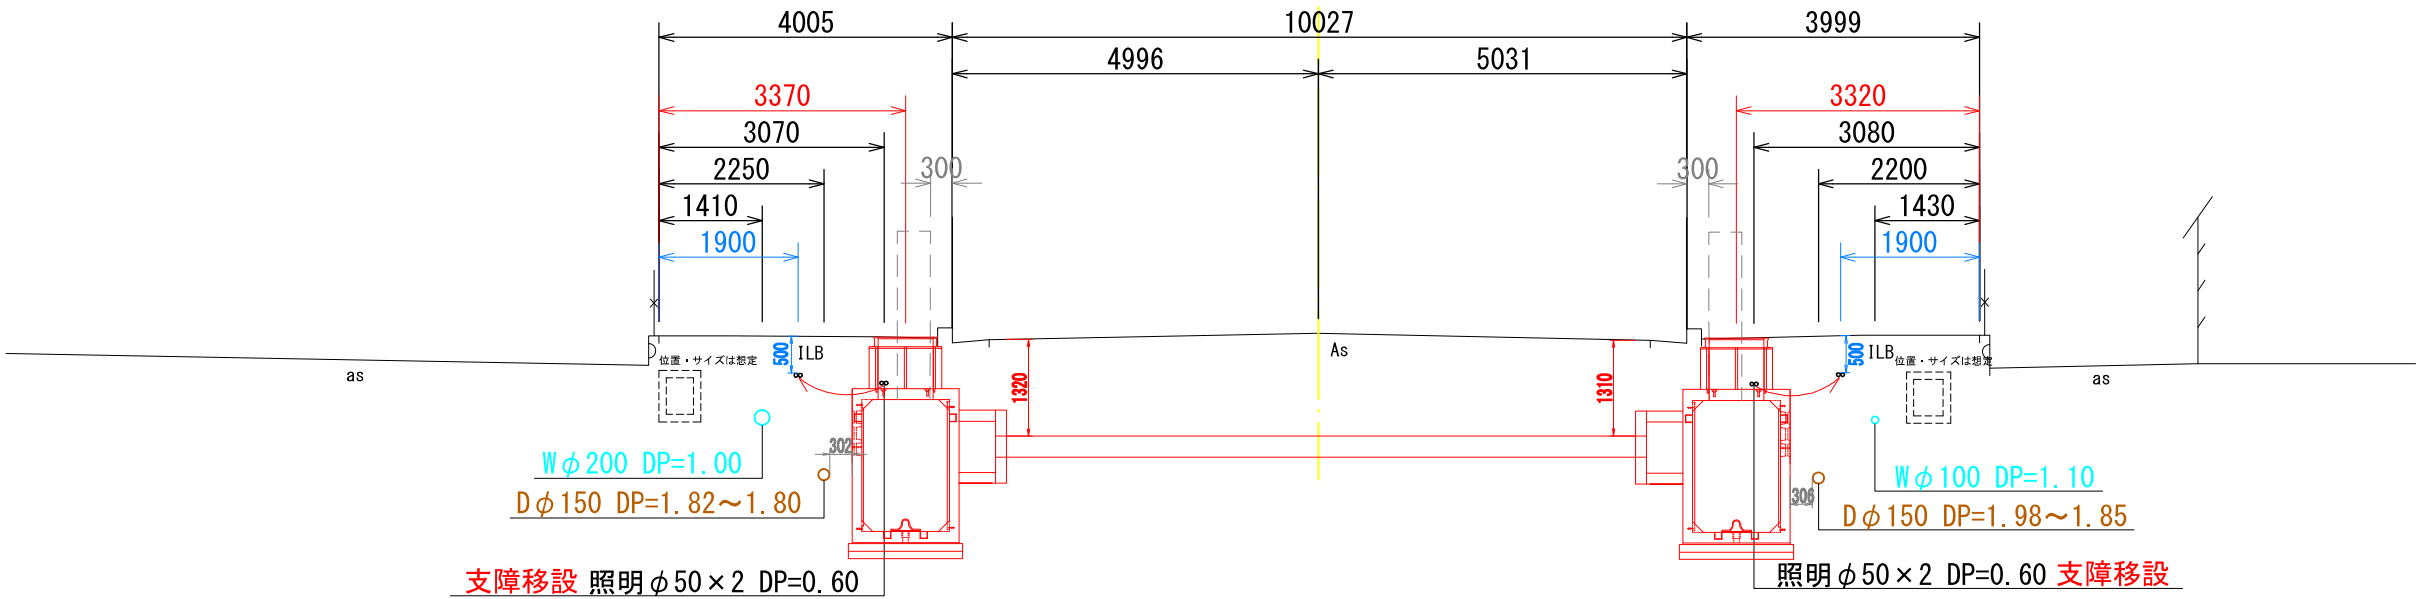


NO. 22

GH=42.49



FH=

℄

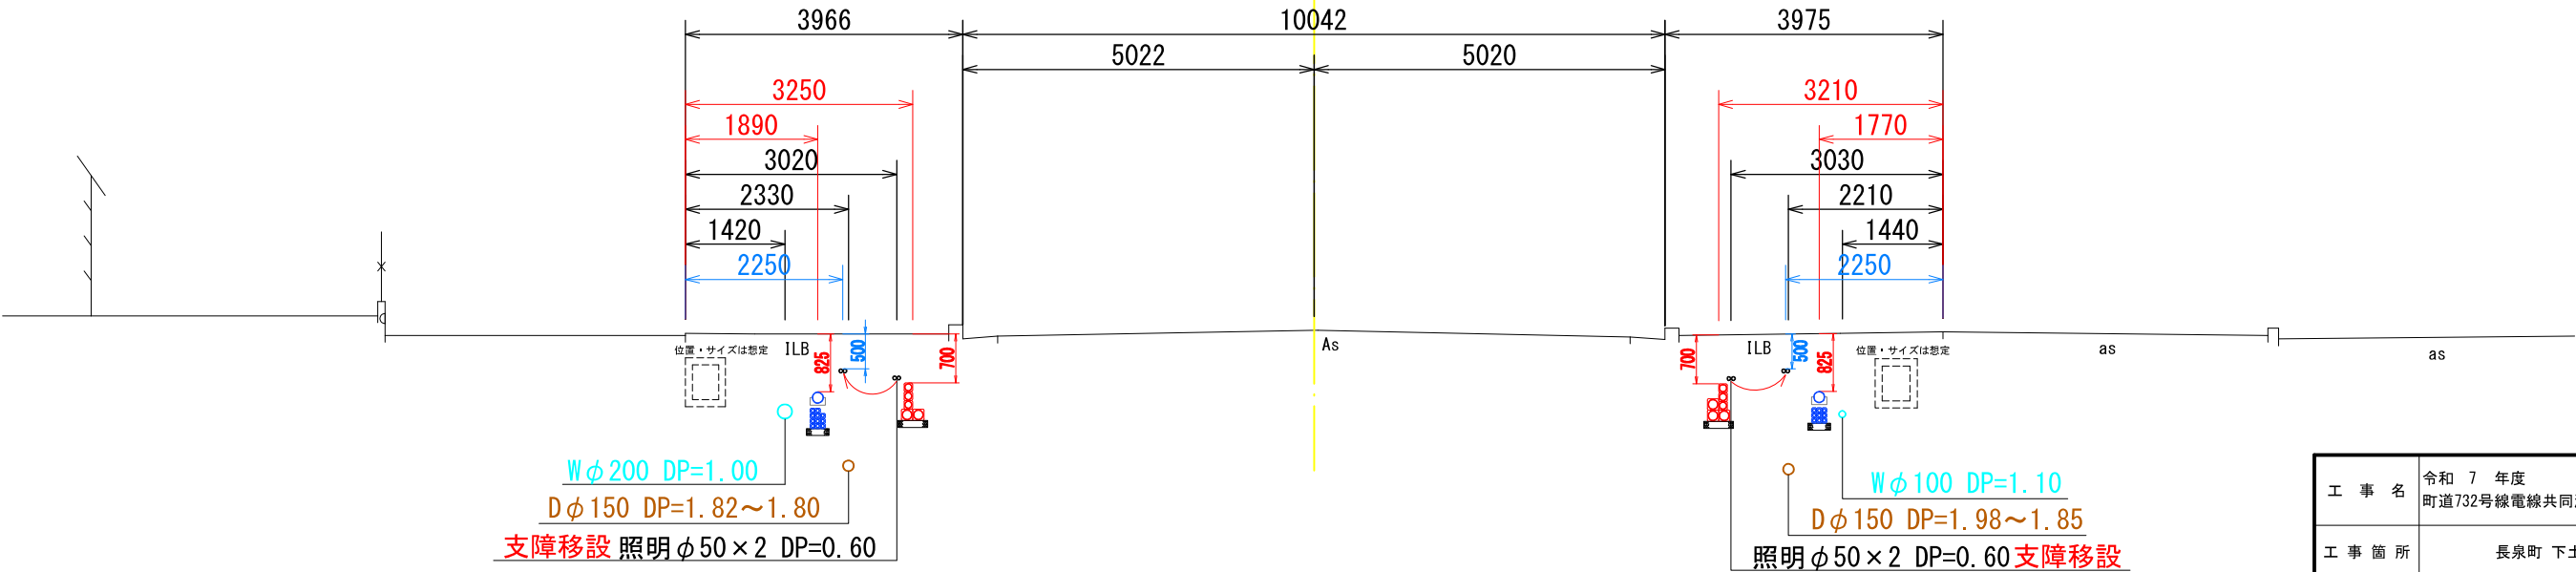

工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工事箇所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	測点横断図 (12)	
縮尺:	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)
測量年月日	設計年月日	
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

測点横断図 (13) S=1:100 (S=1:200)

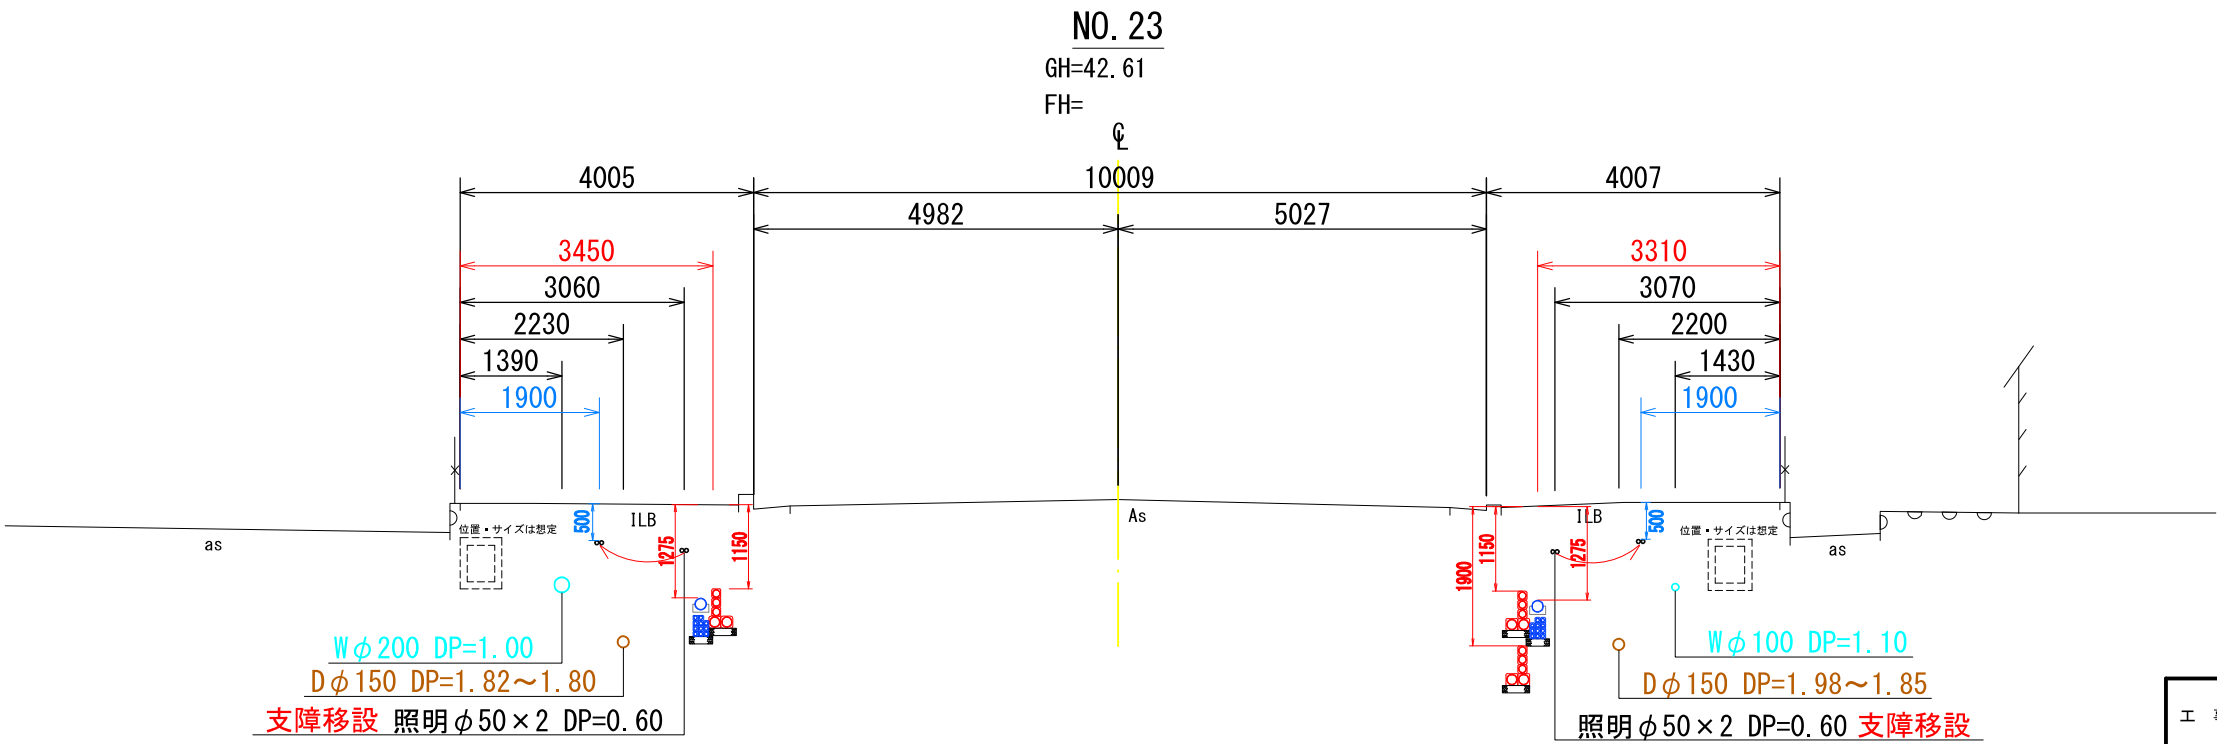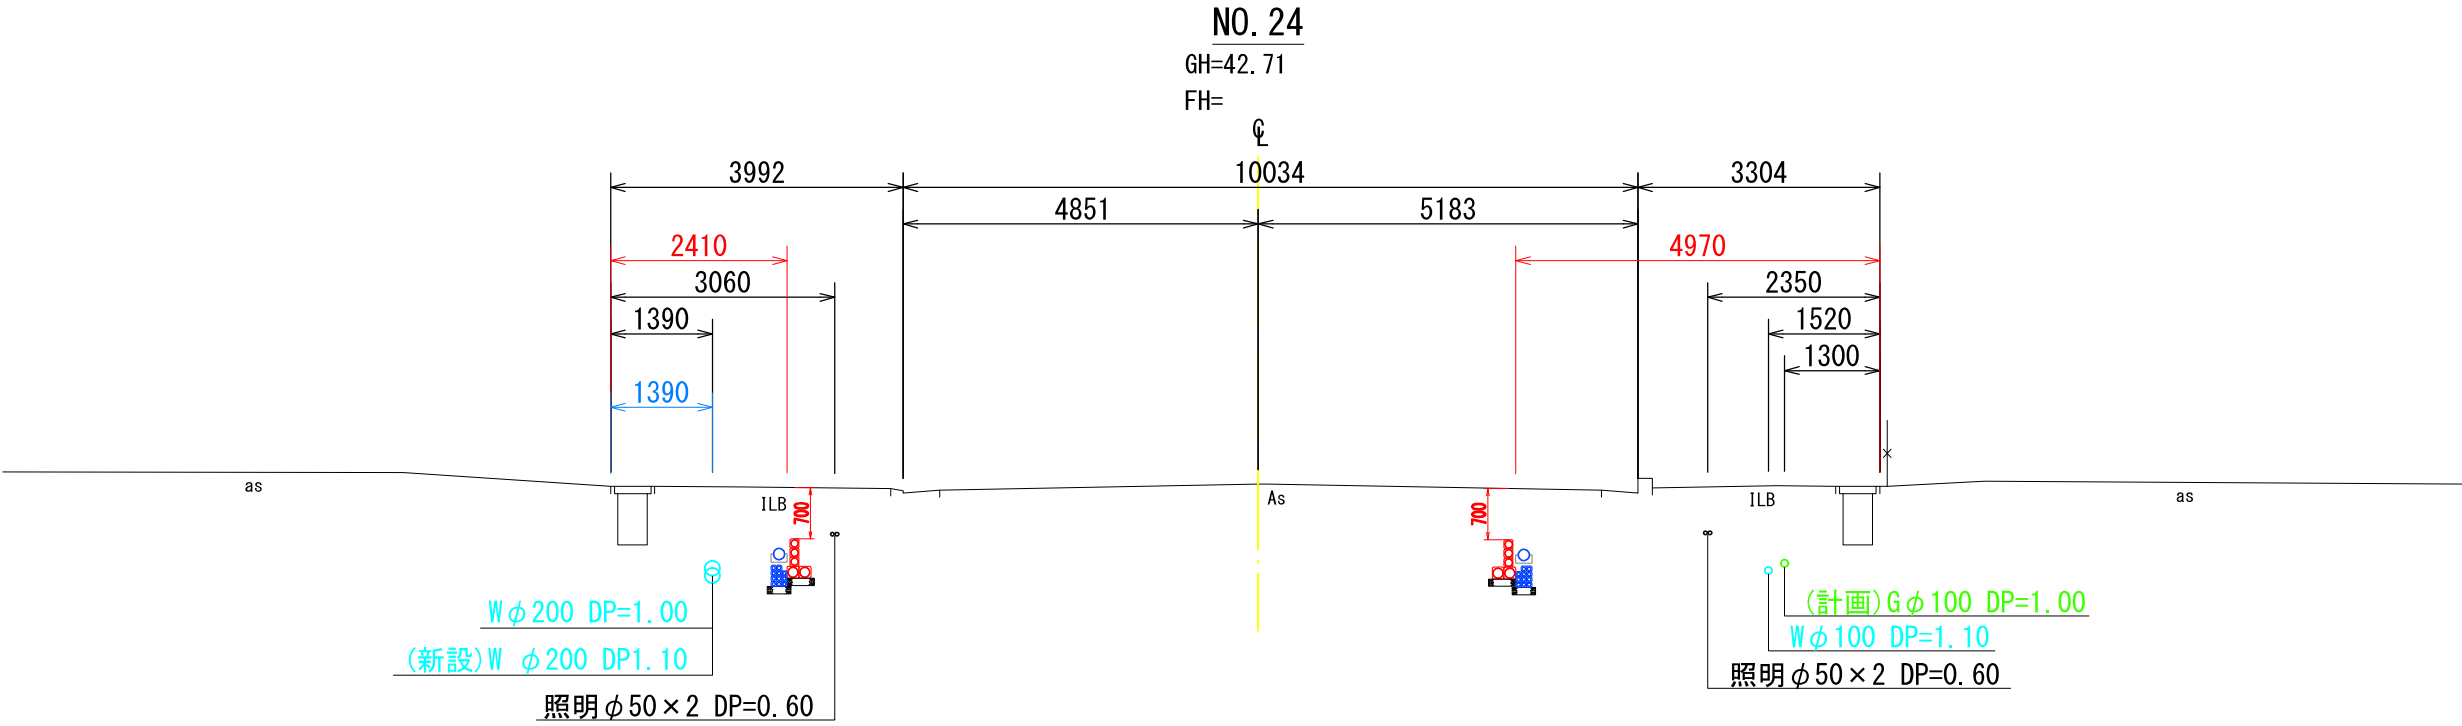


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	測点横断図 (13)	
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)
測量年月日	. . . 設計年月日 . . .	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

測点横断図 (14) S=1:100 (S=1:200)

NO. 25

$GH=42.85$


FH=

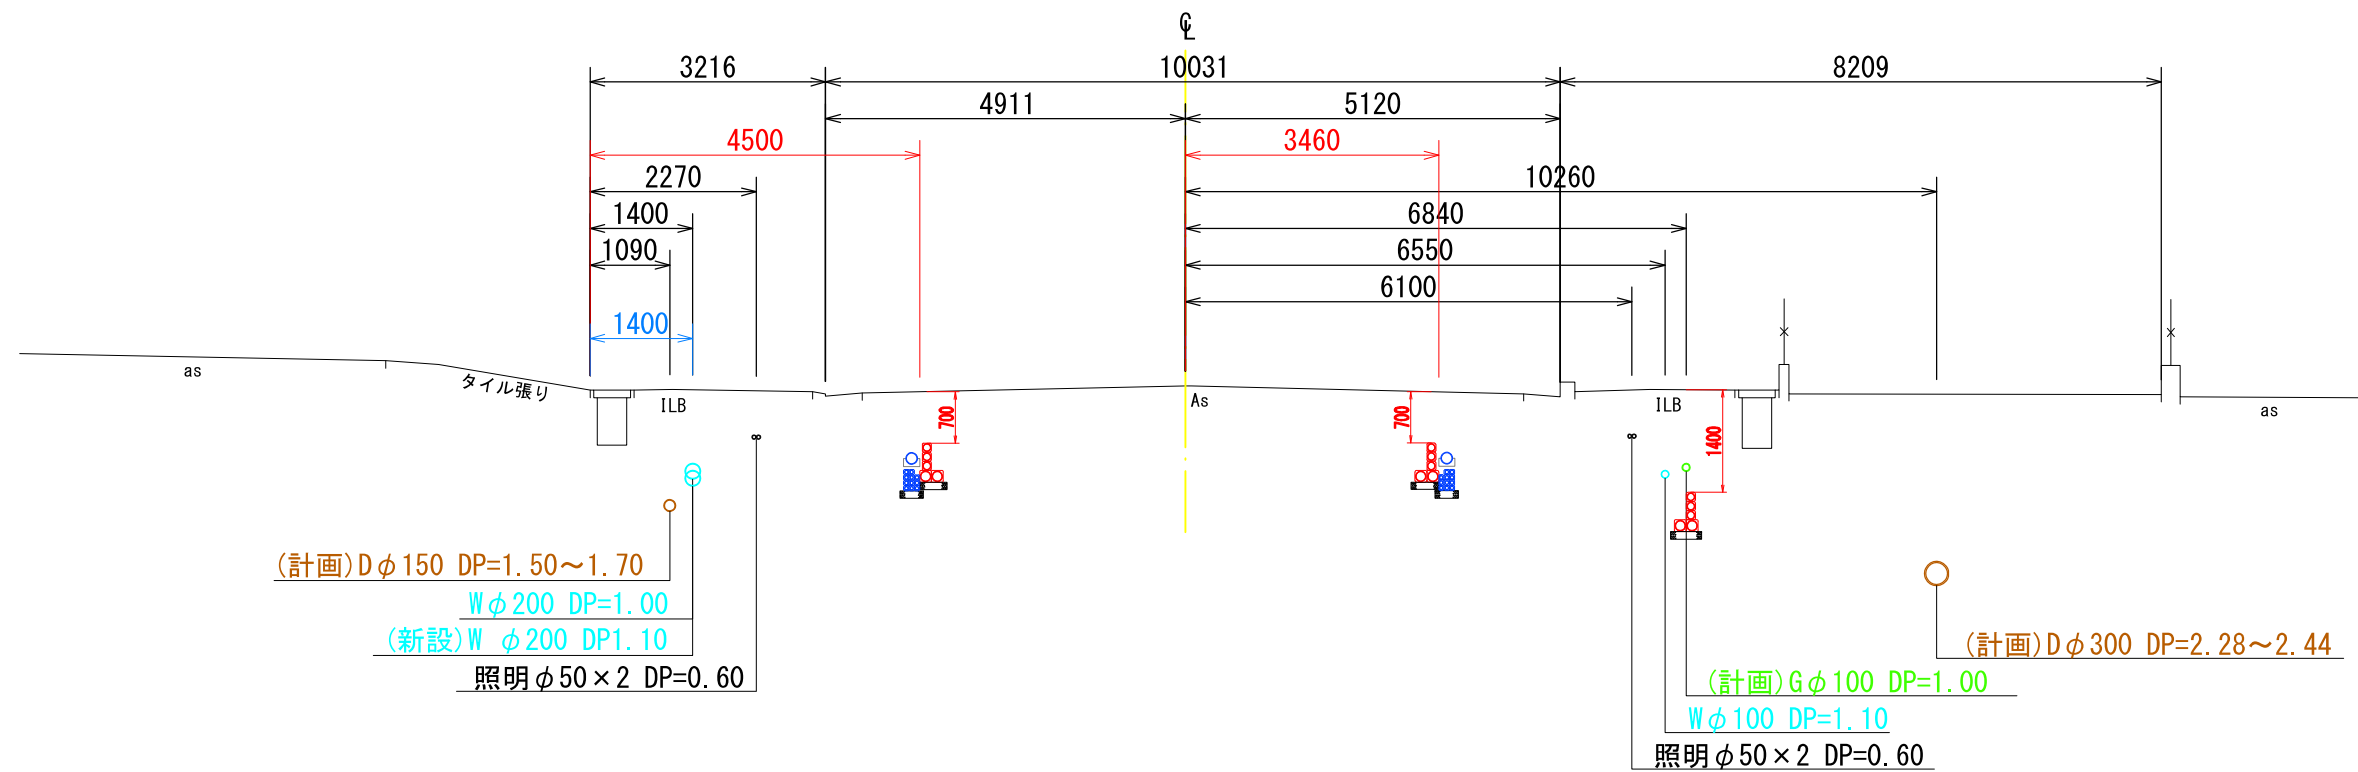

(NO. $\frac{SP1}{24+3.682}$)



GH=42.74

FH=

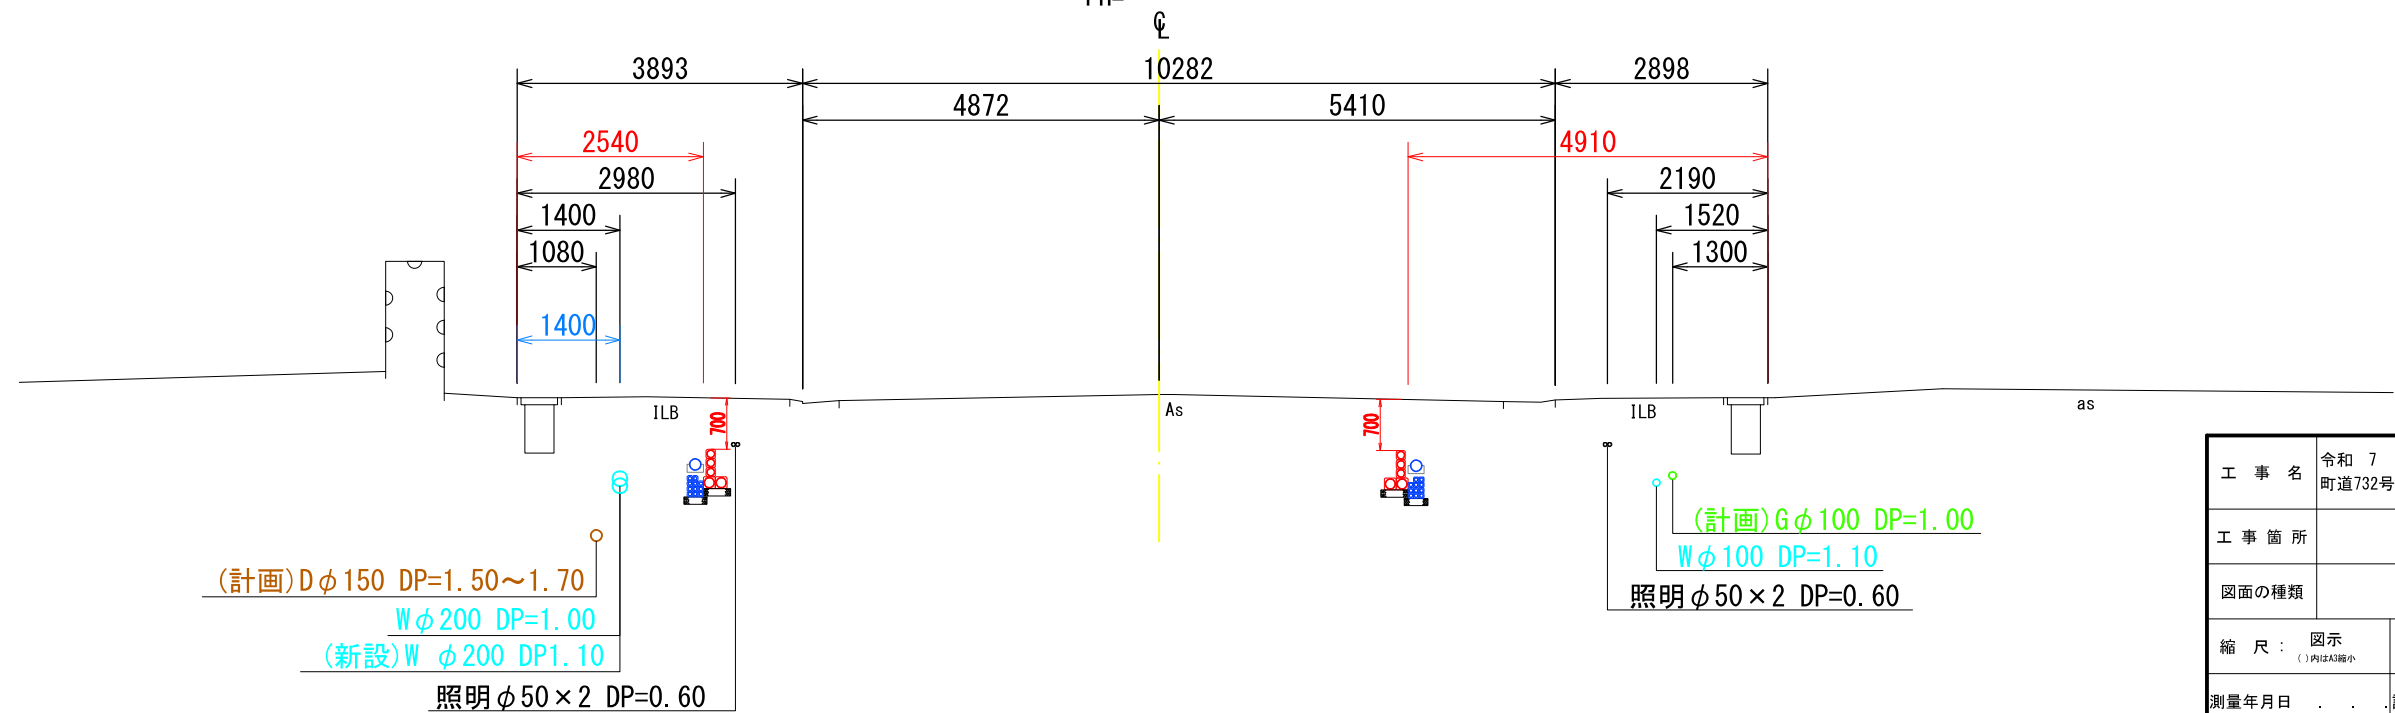



工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (14)
縮 尺 : 図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (15) S=1:100 (S=1:200)

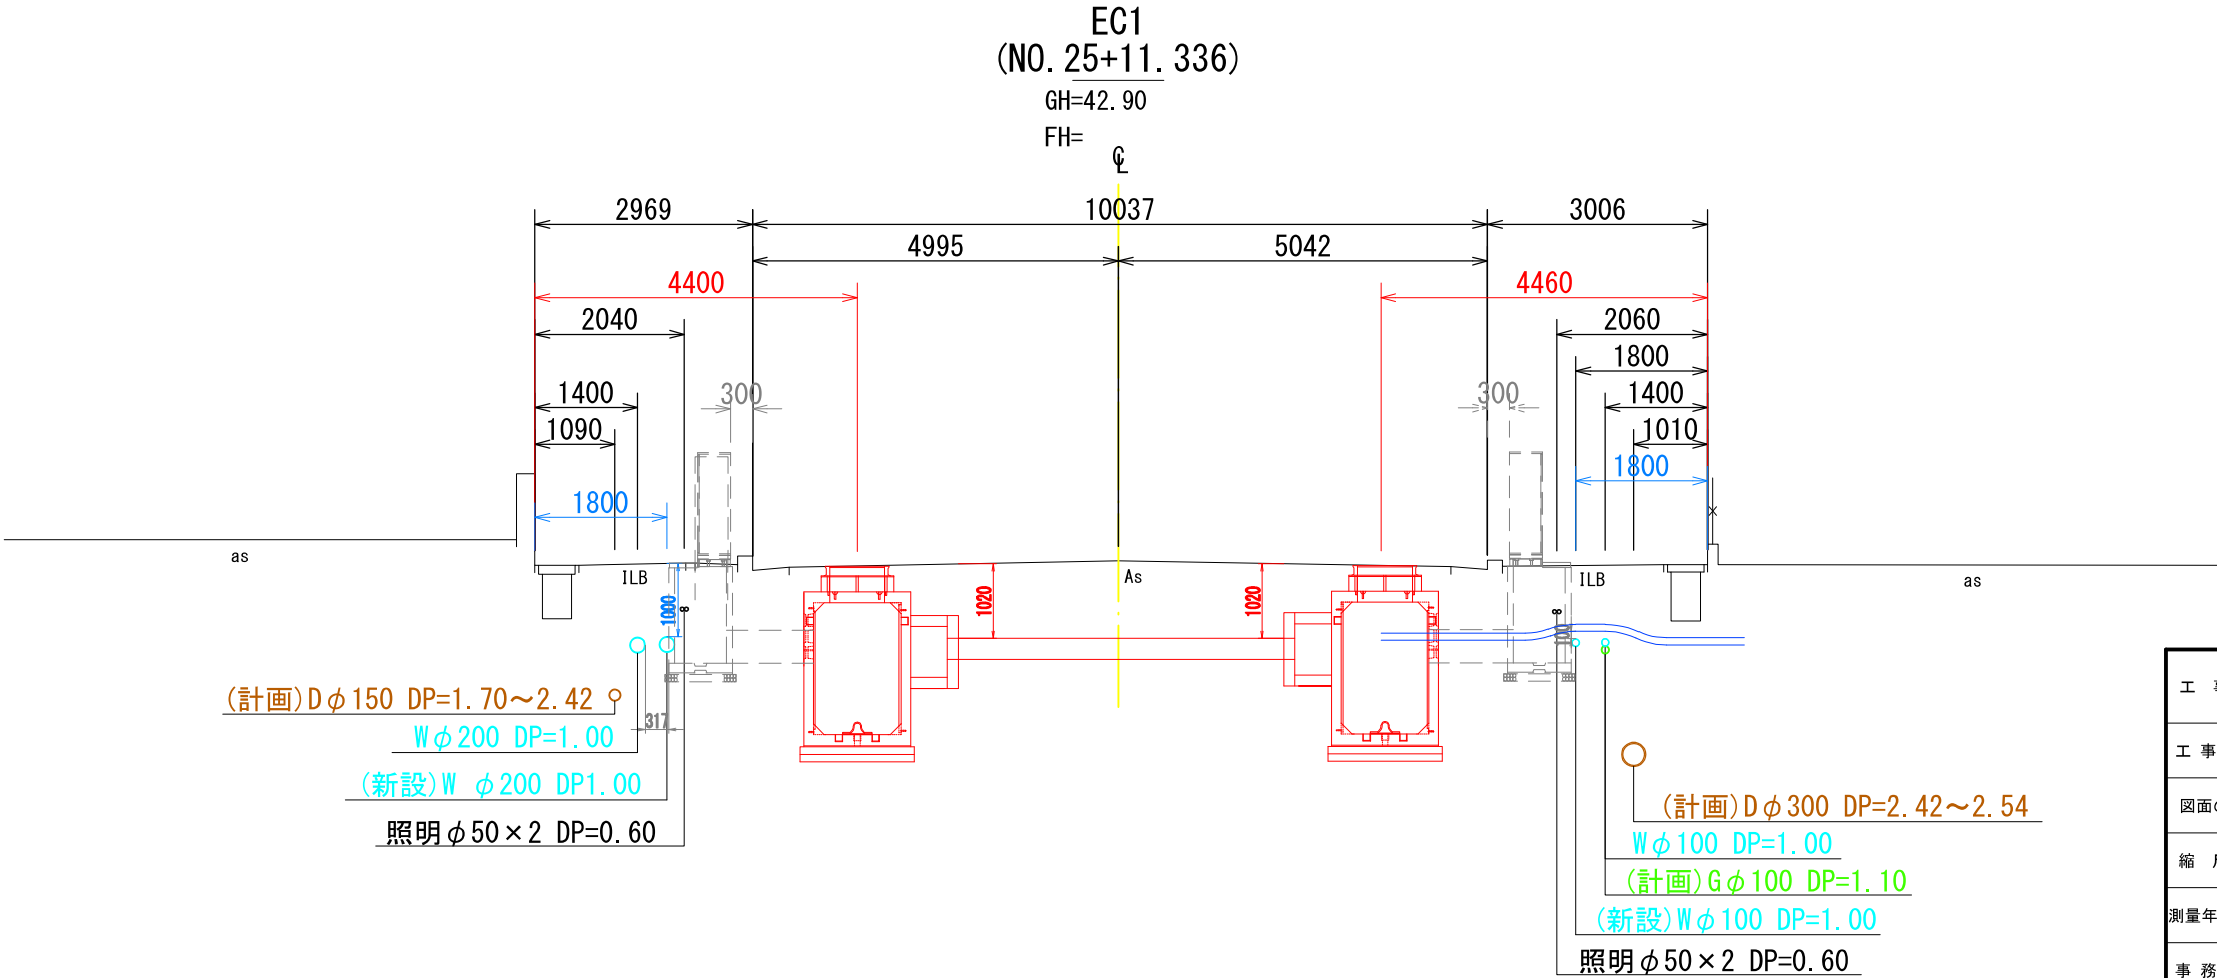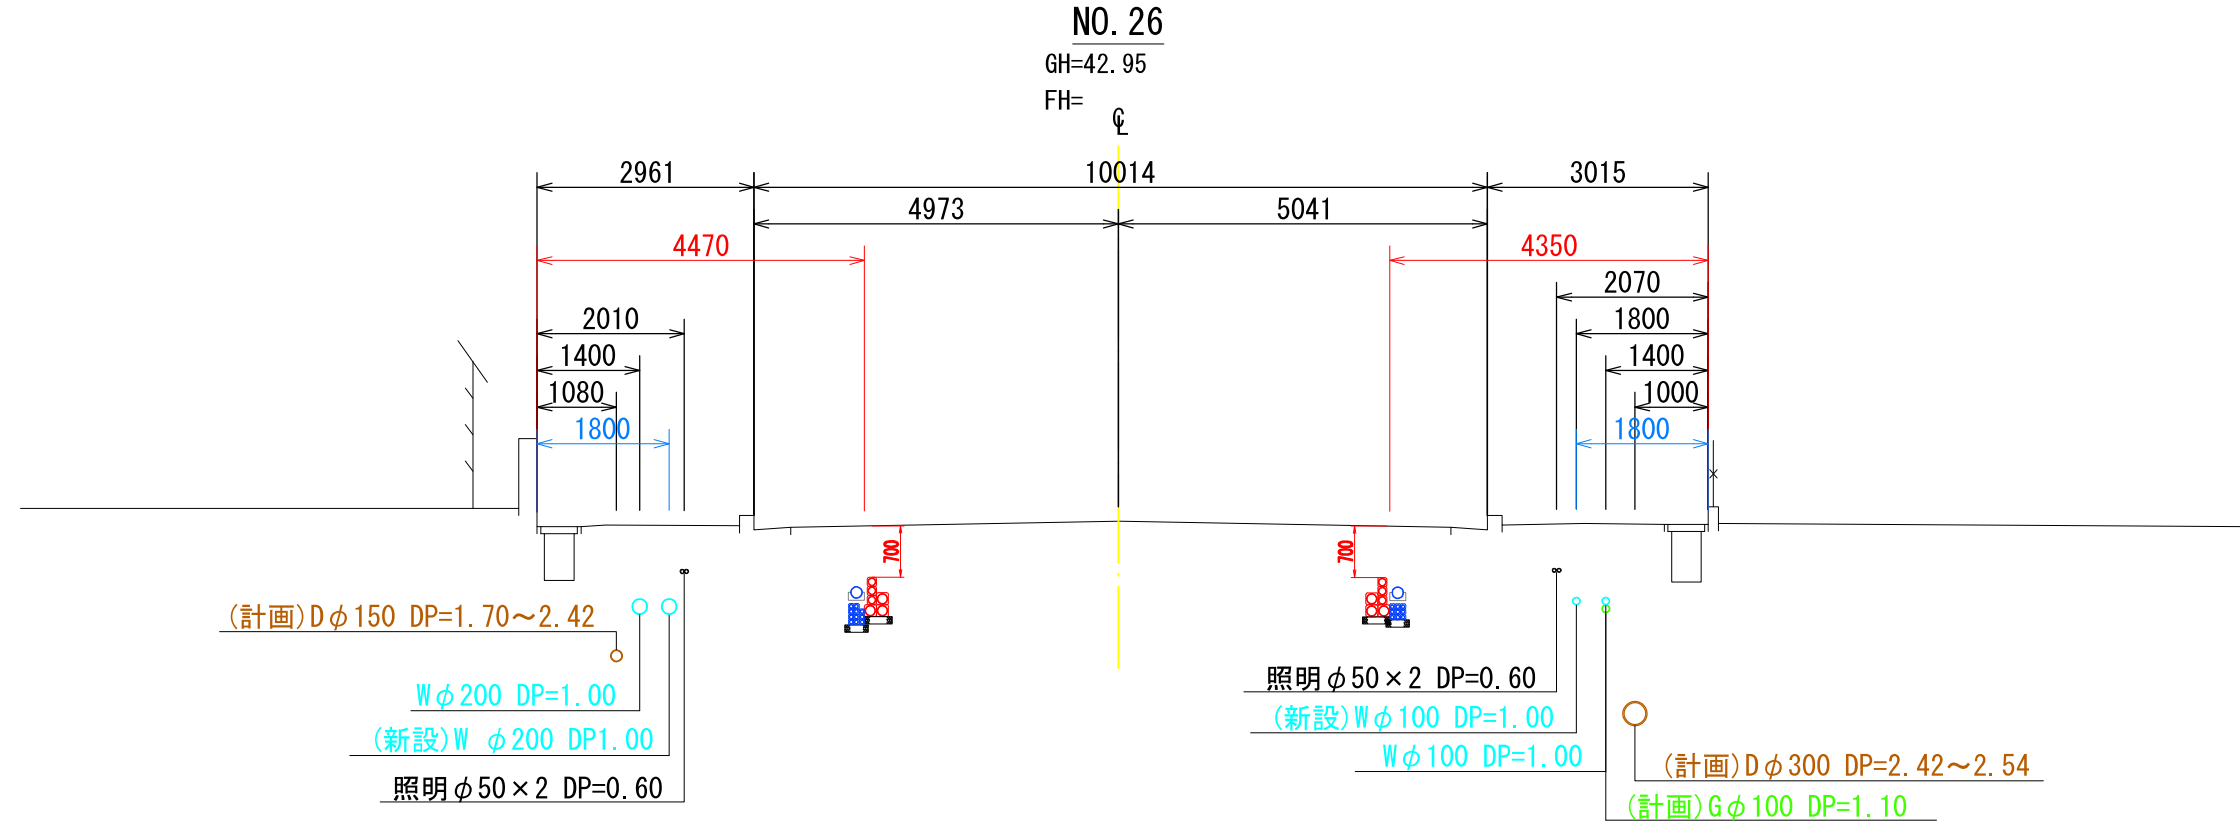



工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (15)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (16) S=1:100 (S=1:200)

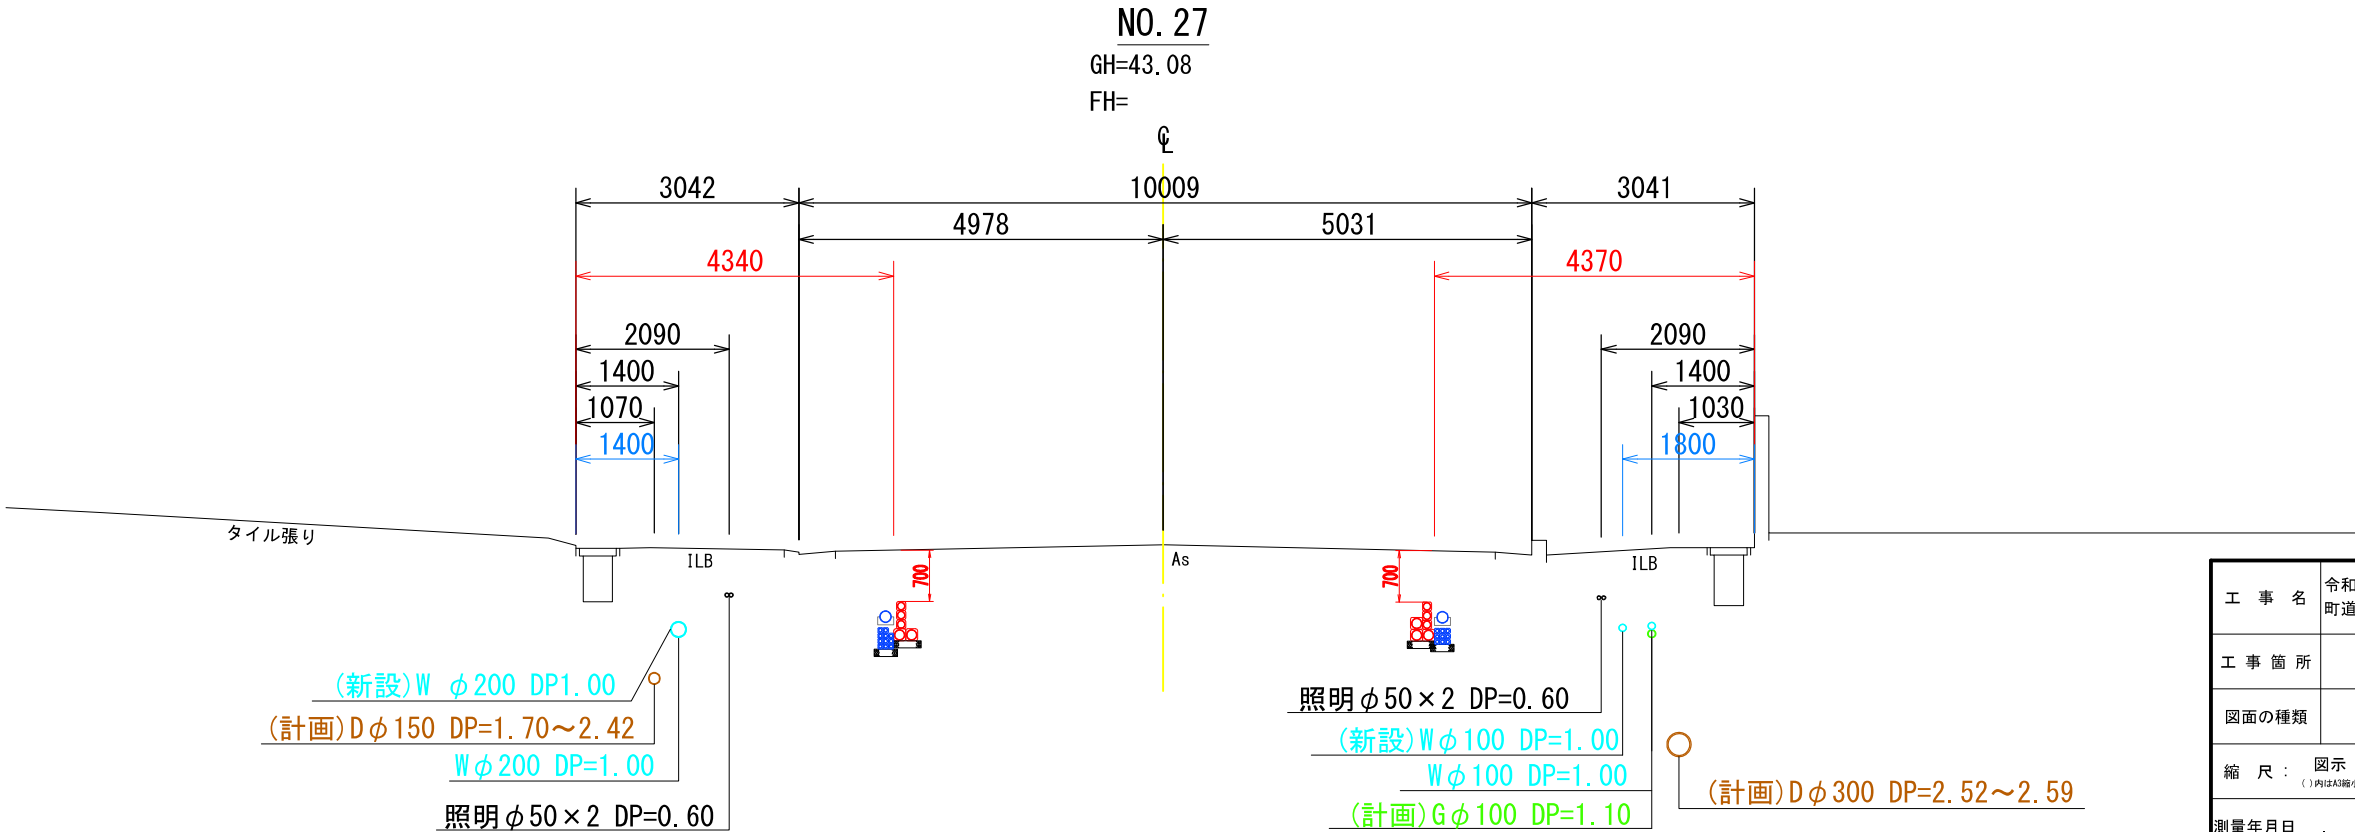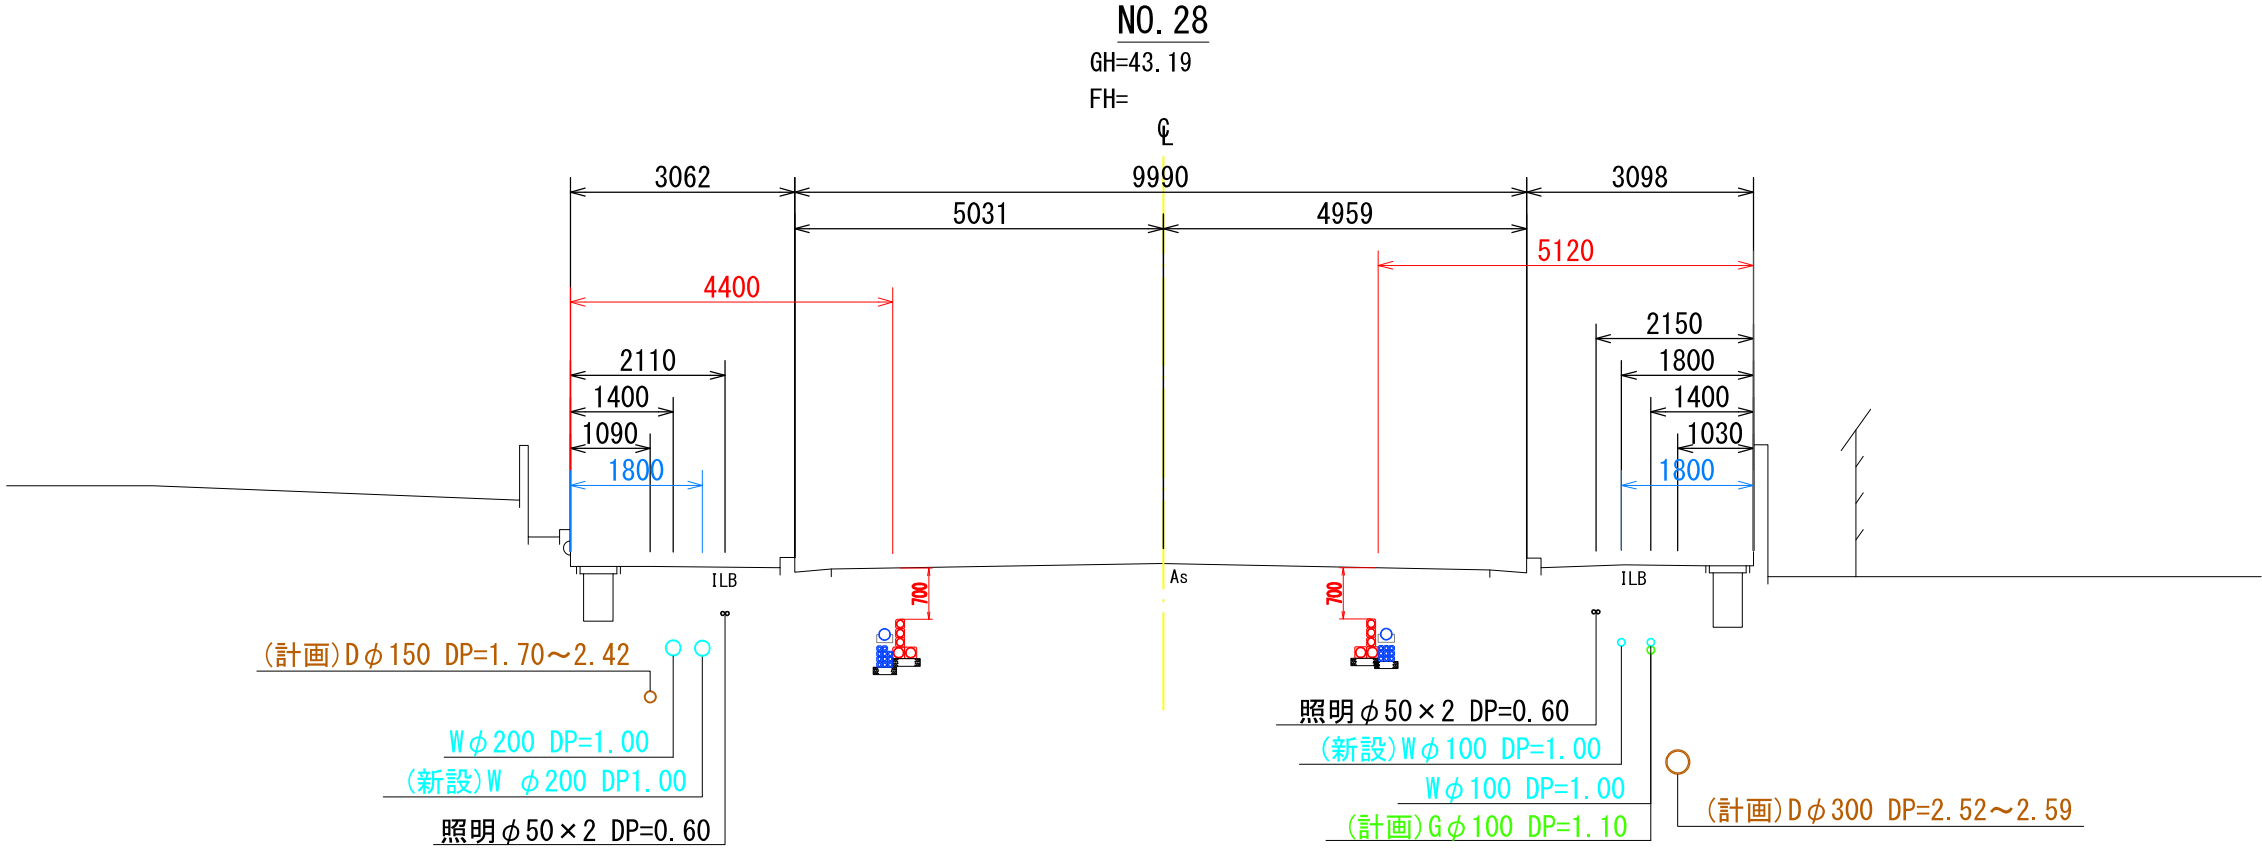

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	測点横断図 (16)	
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)
測量年月日	設計年月日	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

測点横断図 (17) S=1:100 (S=1:200)

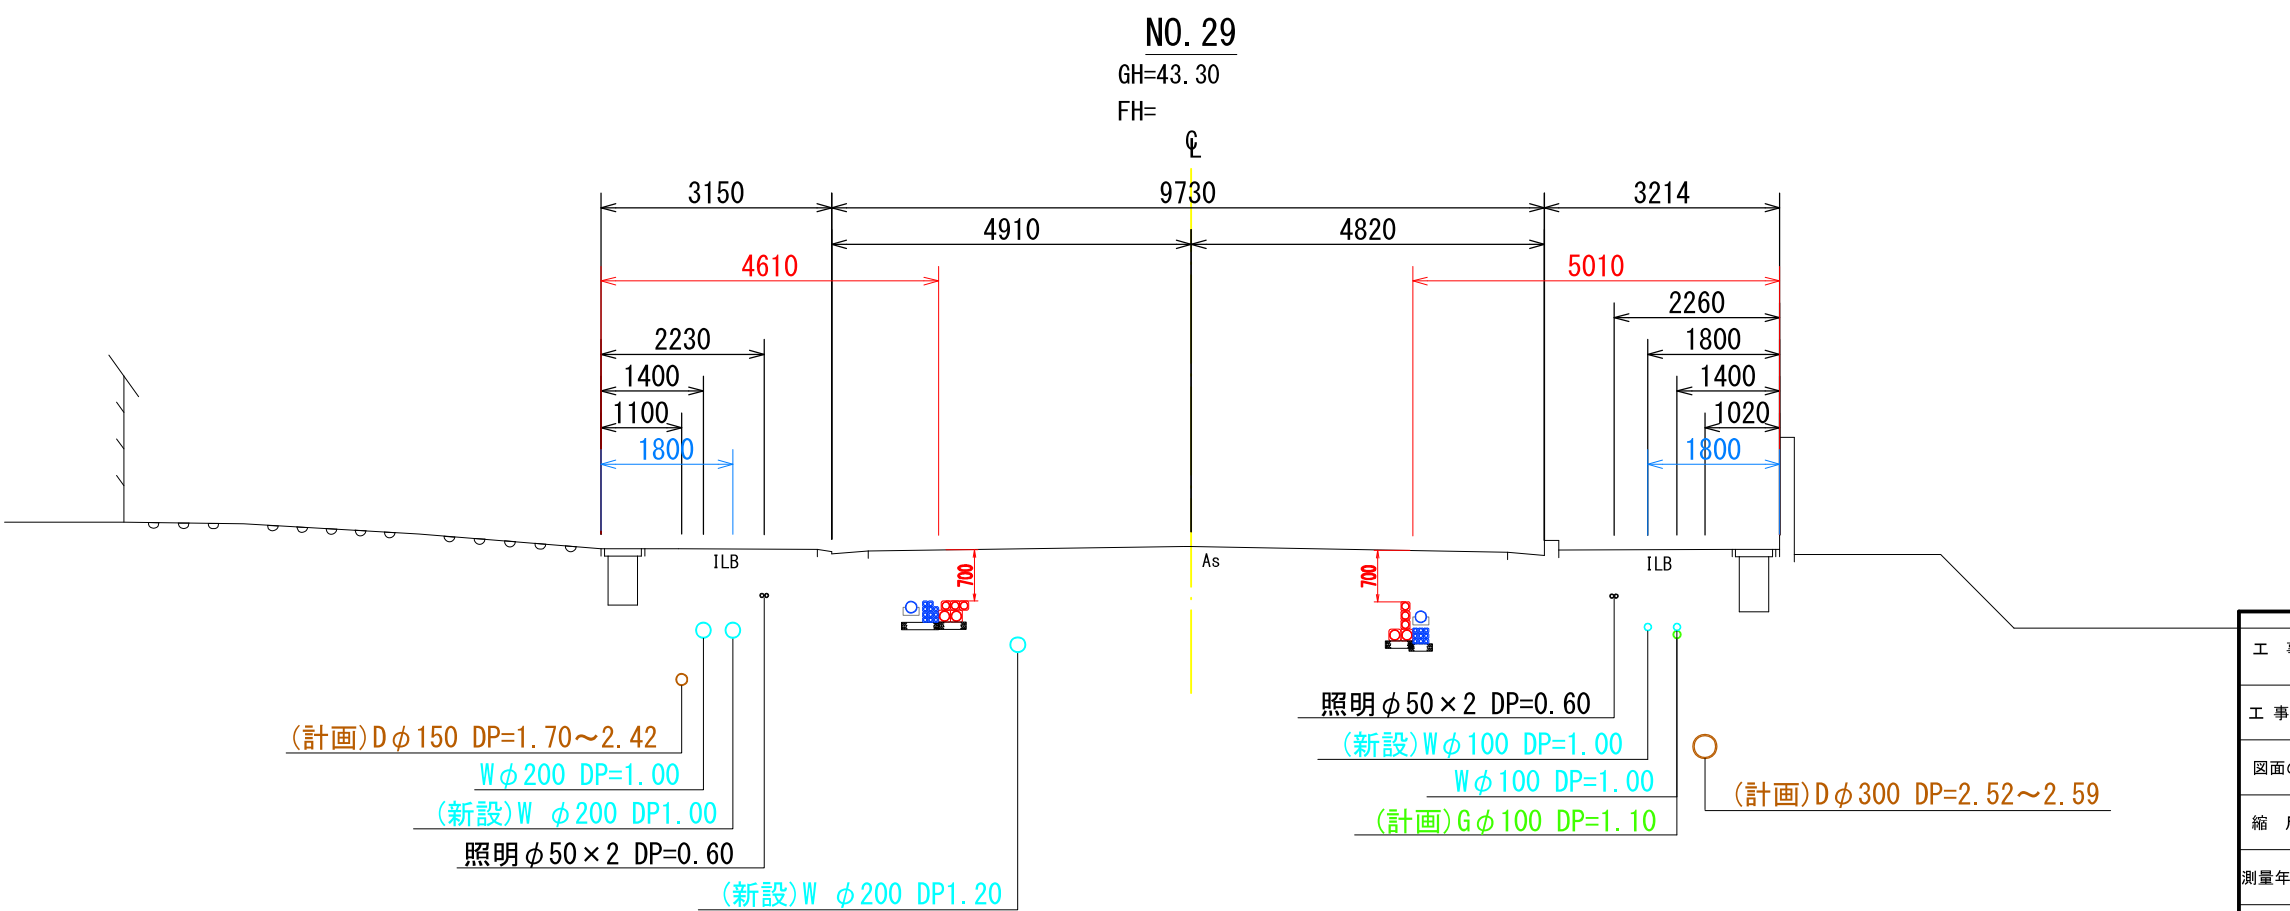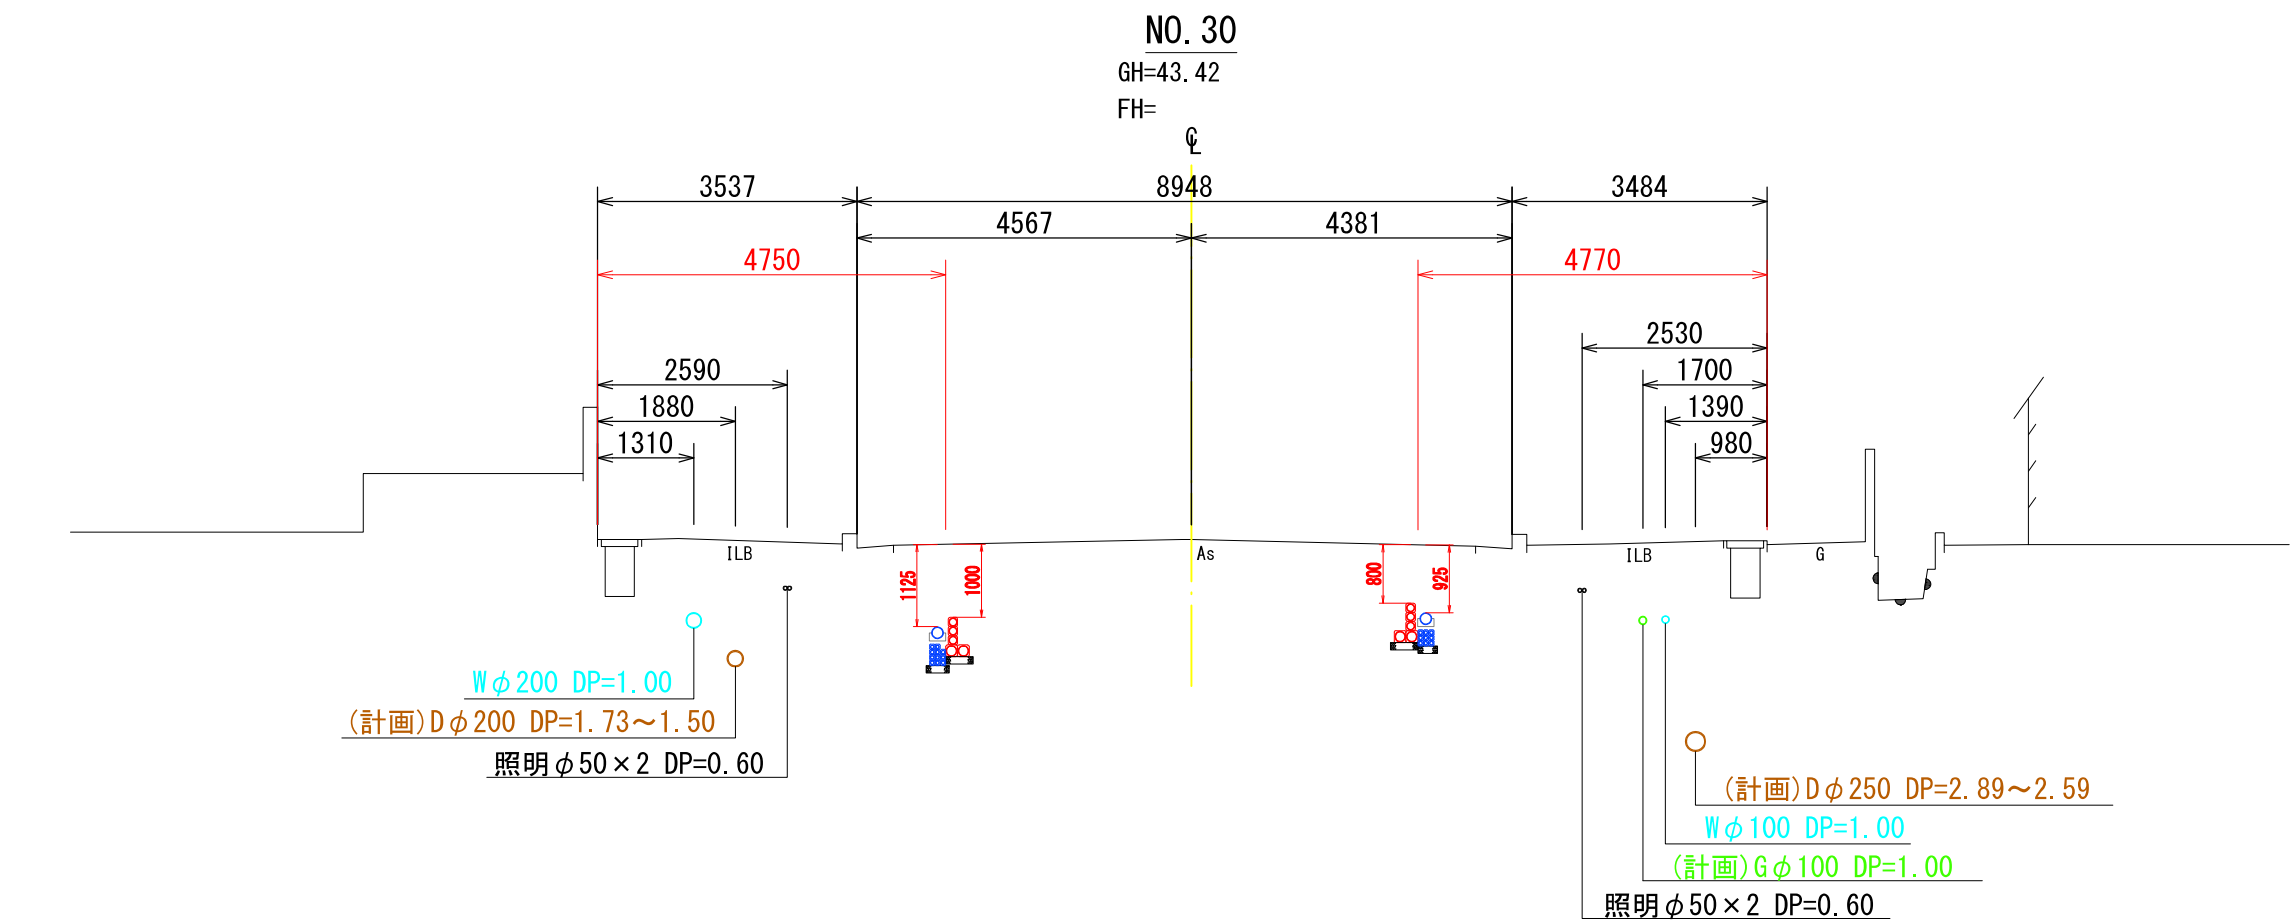


工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工事箇所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	測点横断図 (17)	
縮尺:	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)
測量年月日	設計年月日	
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

測点横断図 (18) S=1:100 (S=1:200)

NO. 32

GH=43.67


FH=

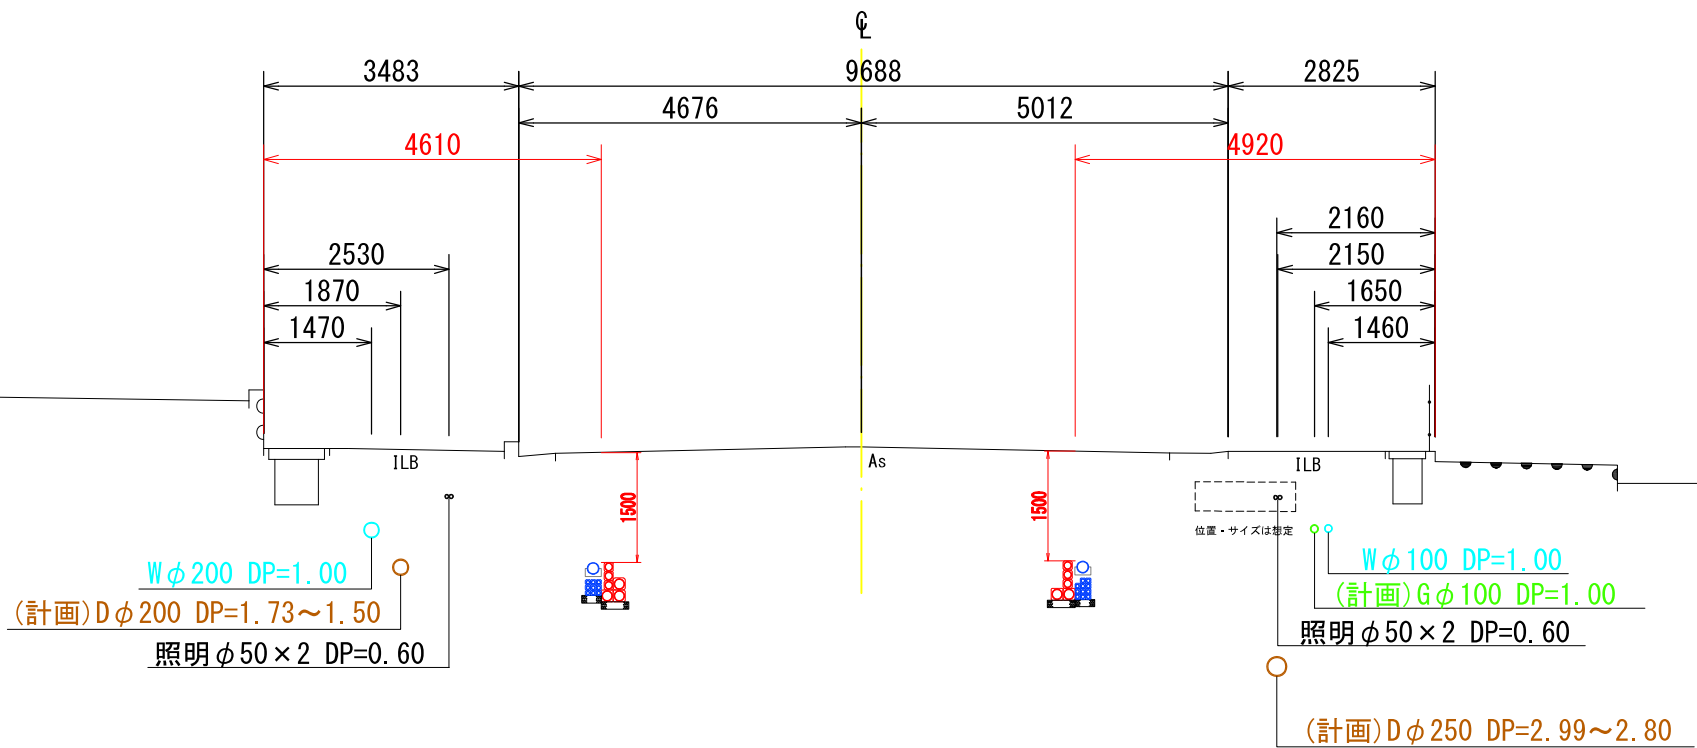

NO. 31

GH=43.55

FH=

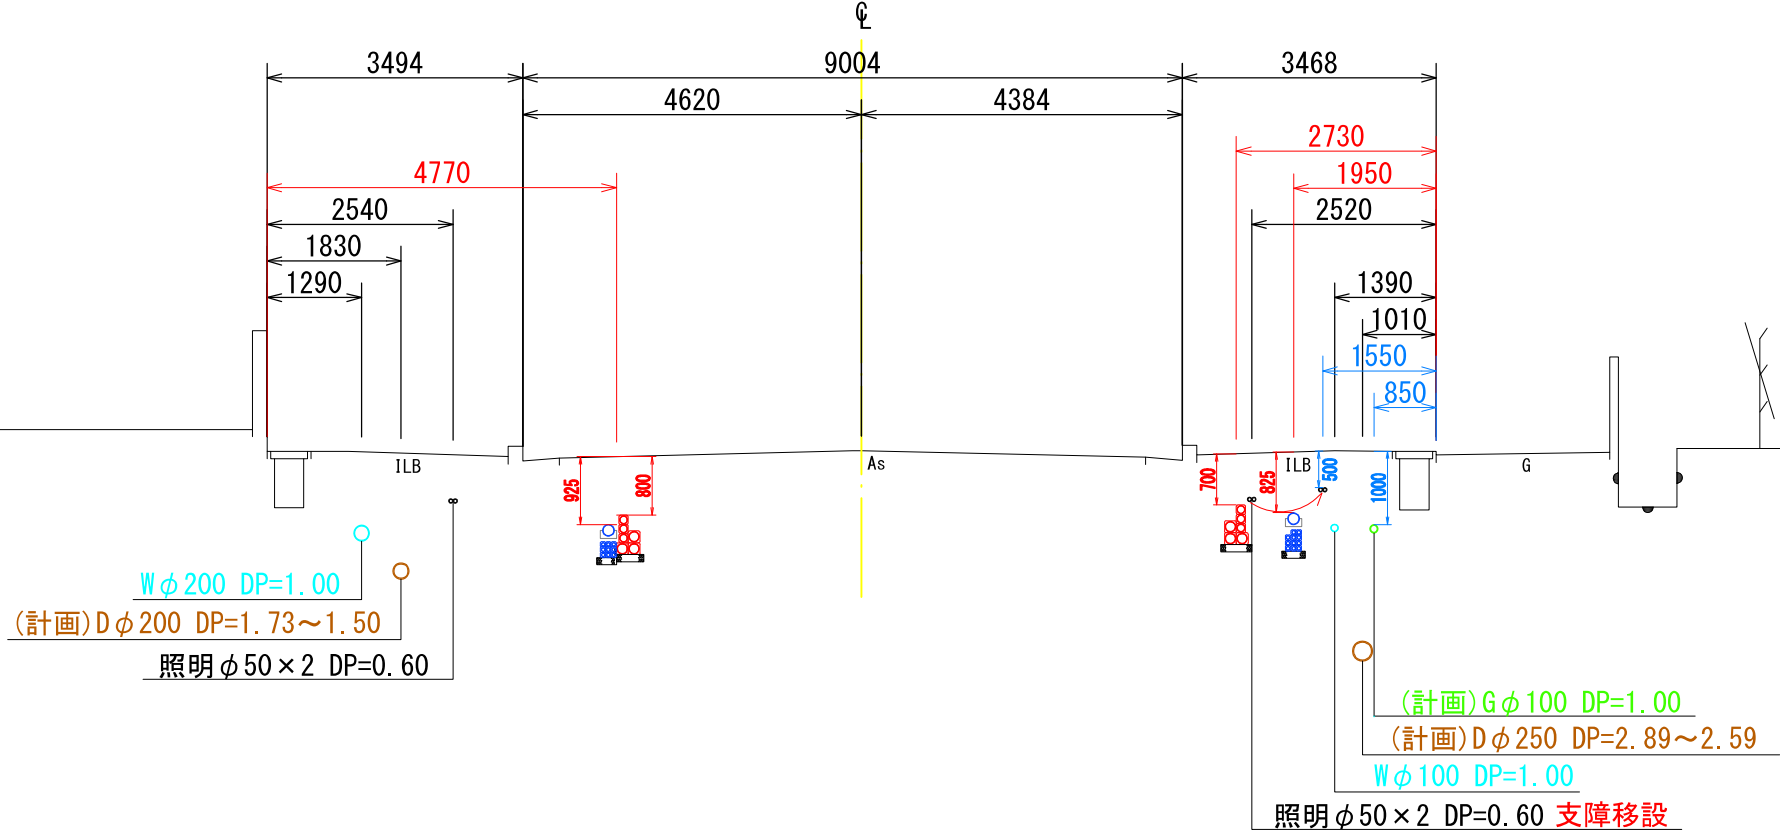

工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (18)
縮尺	図示 ()内はA3縮小
縮尺	S=1:100 (S=1:200)
測量年月日	. . . 設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


測点横断図 (19) S=1:100 (S=1:200)

NO. 34

GH=43.87

FH=

℄

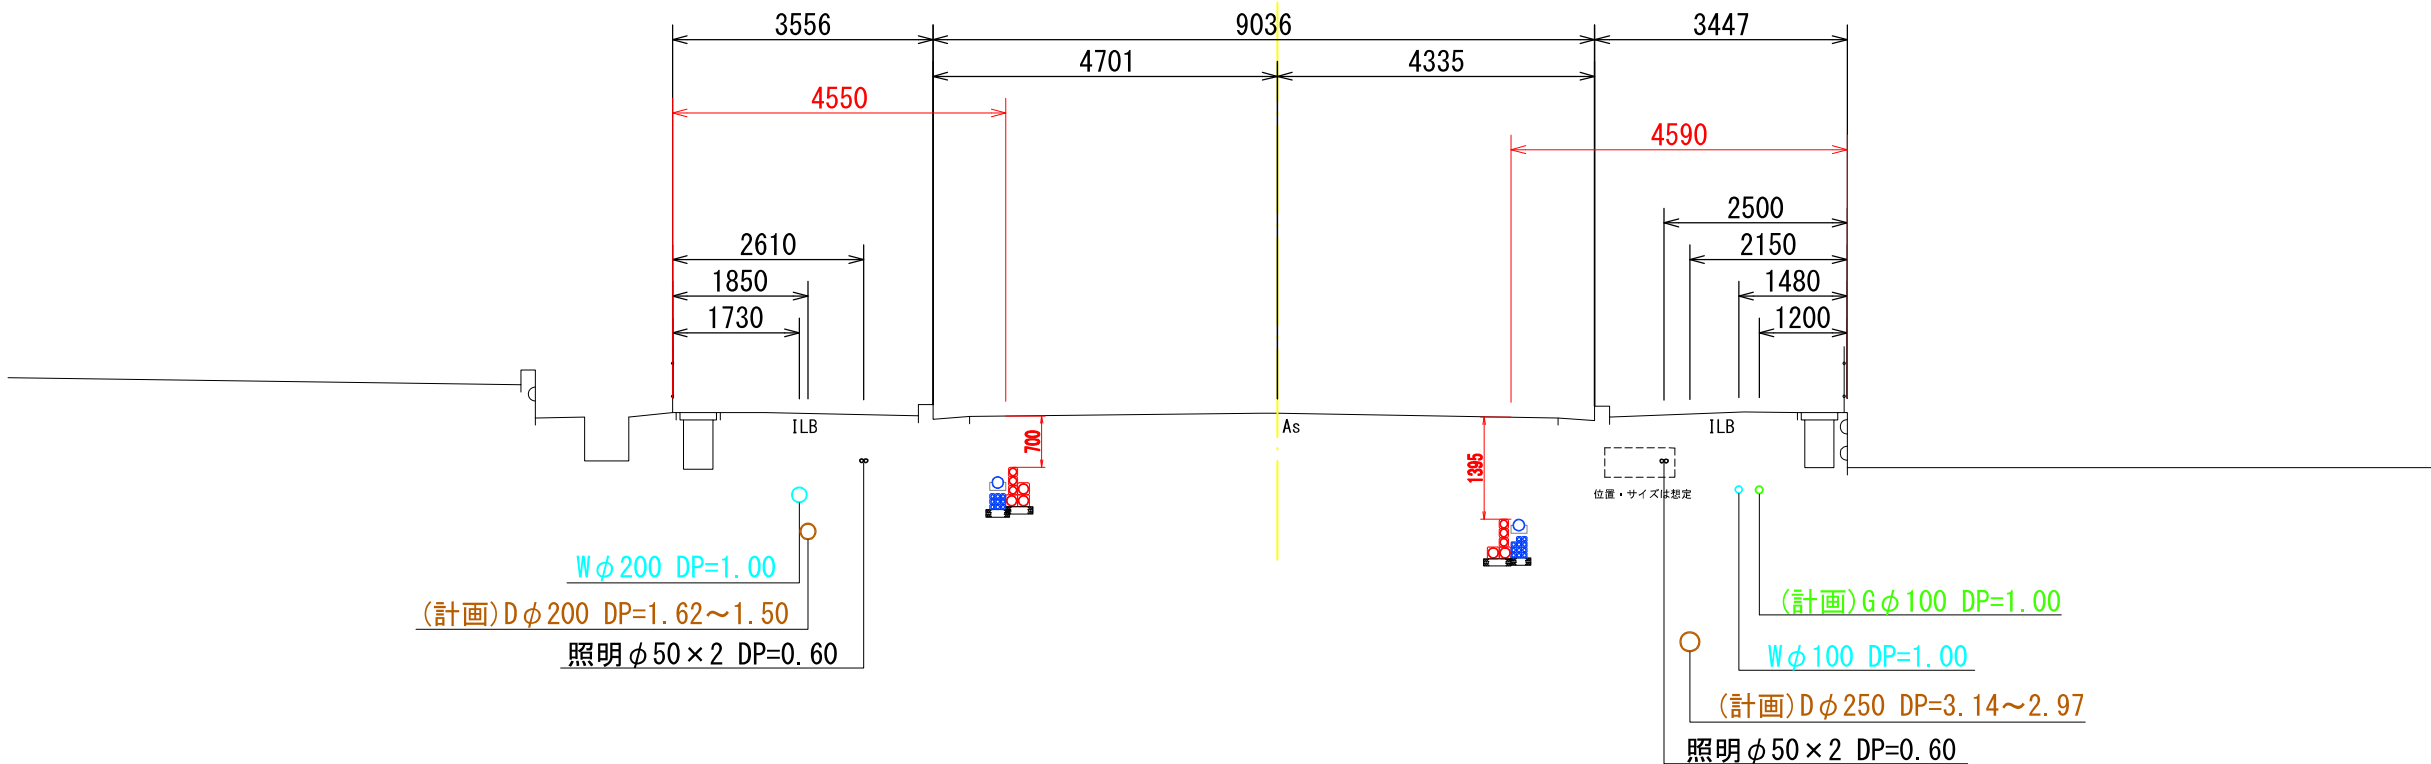


NO. 33

GH=43.77


FH=

℄

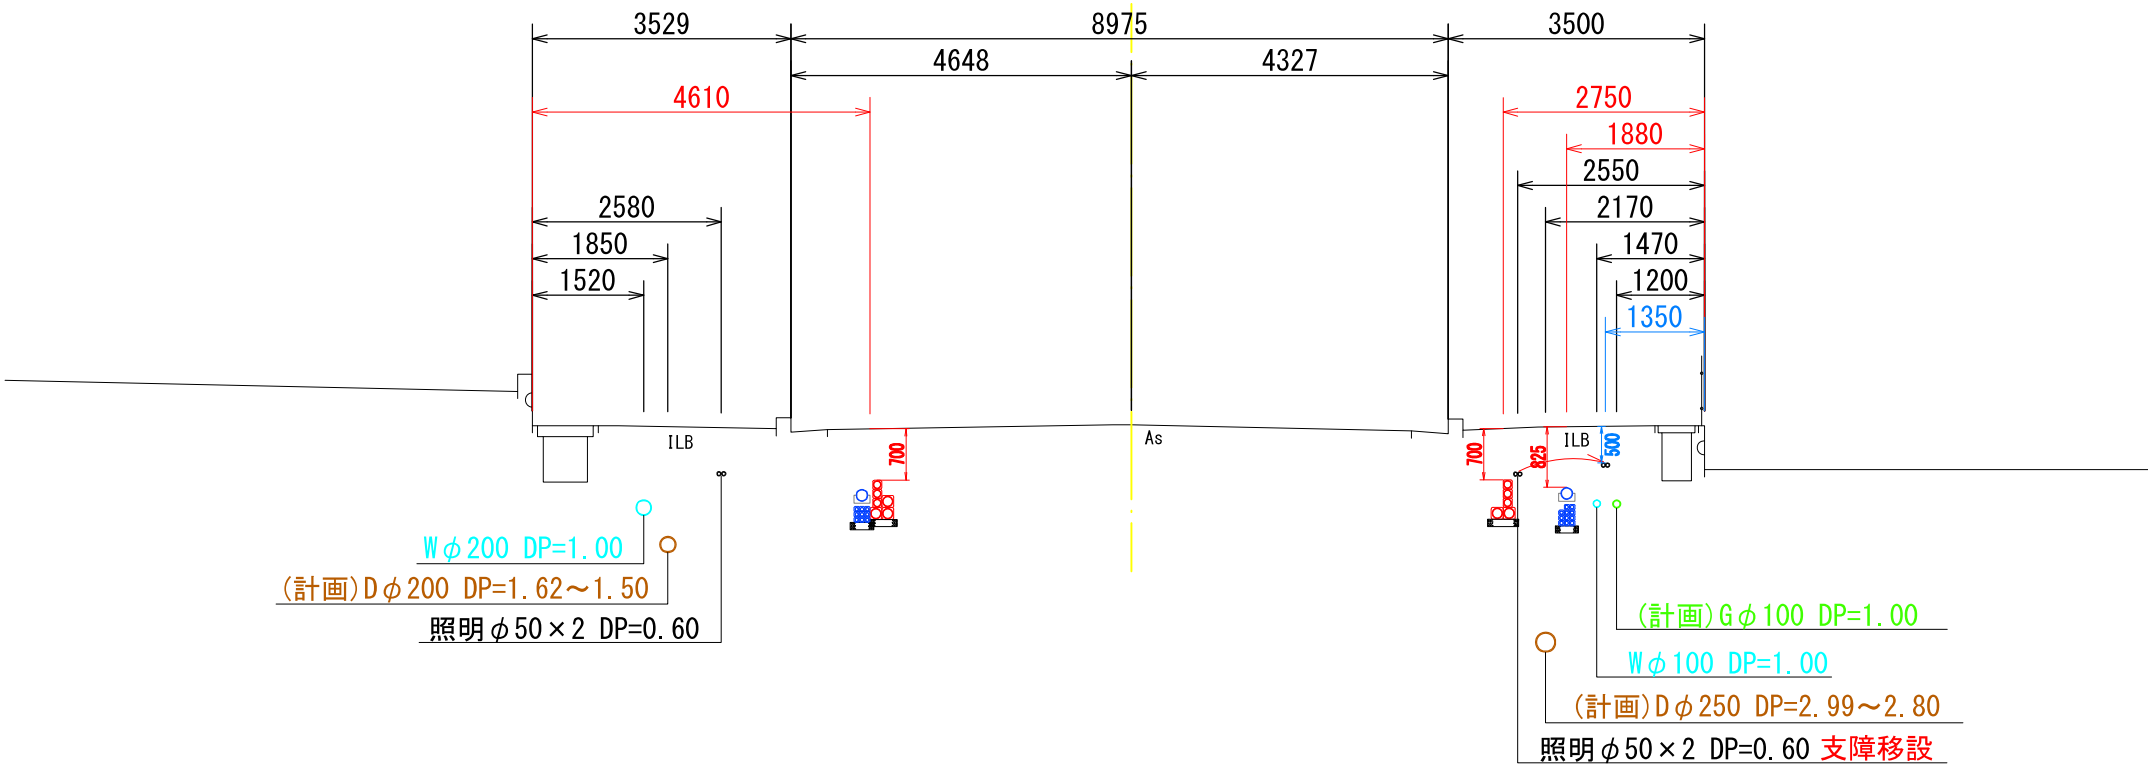




工事名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工事箇所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	測点横断図 (19)	
縮尺:	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)
測量年月日	. . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

測点横断図 (20) S=1:100 (S=1:200)

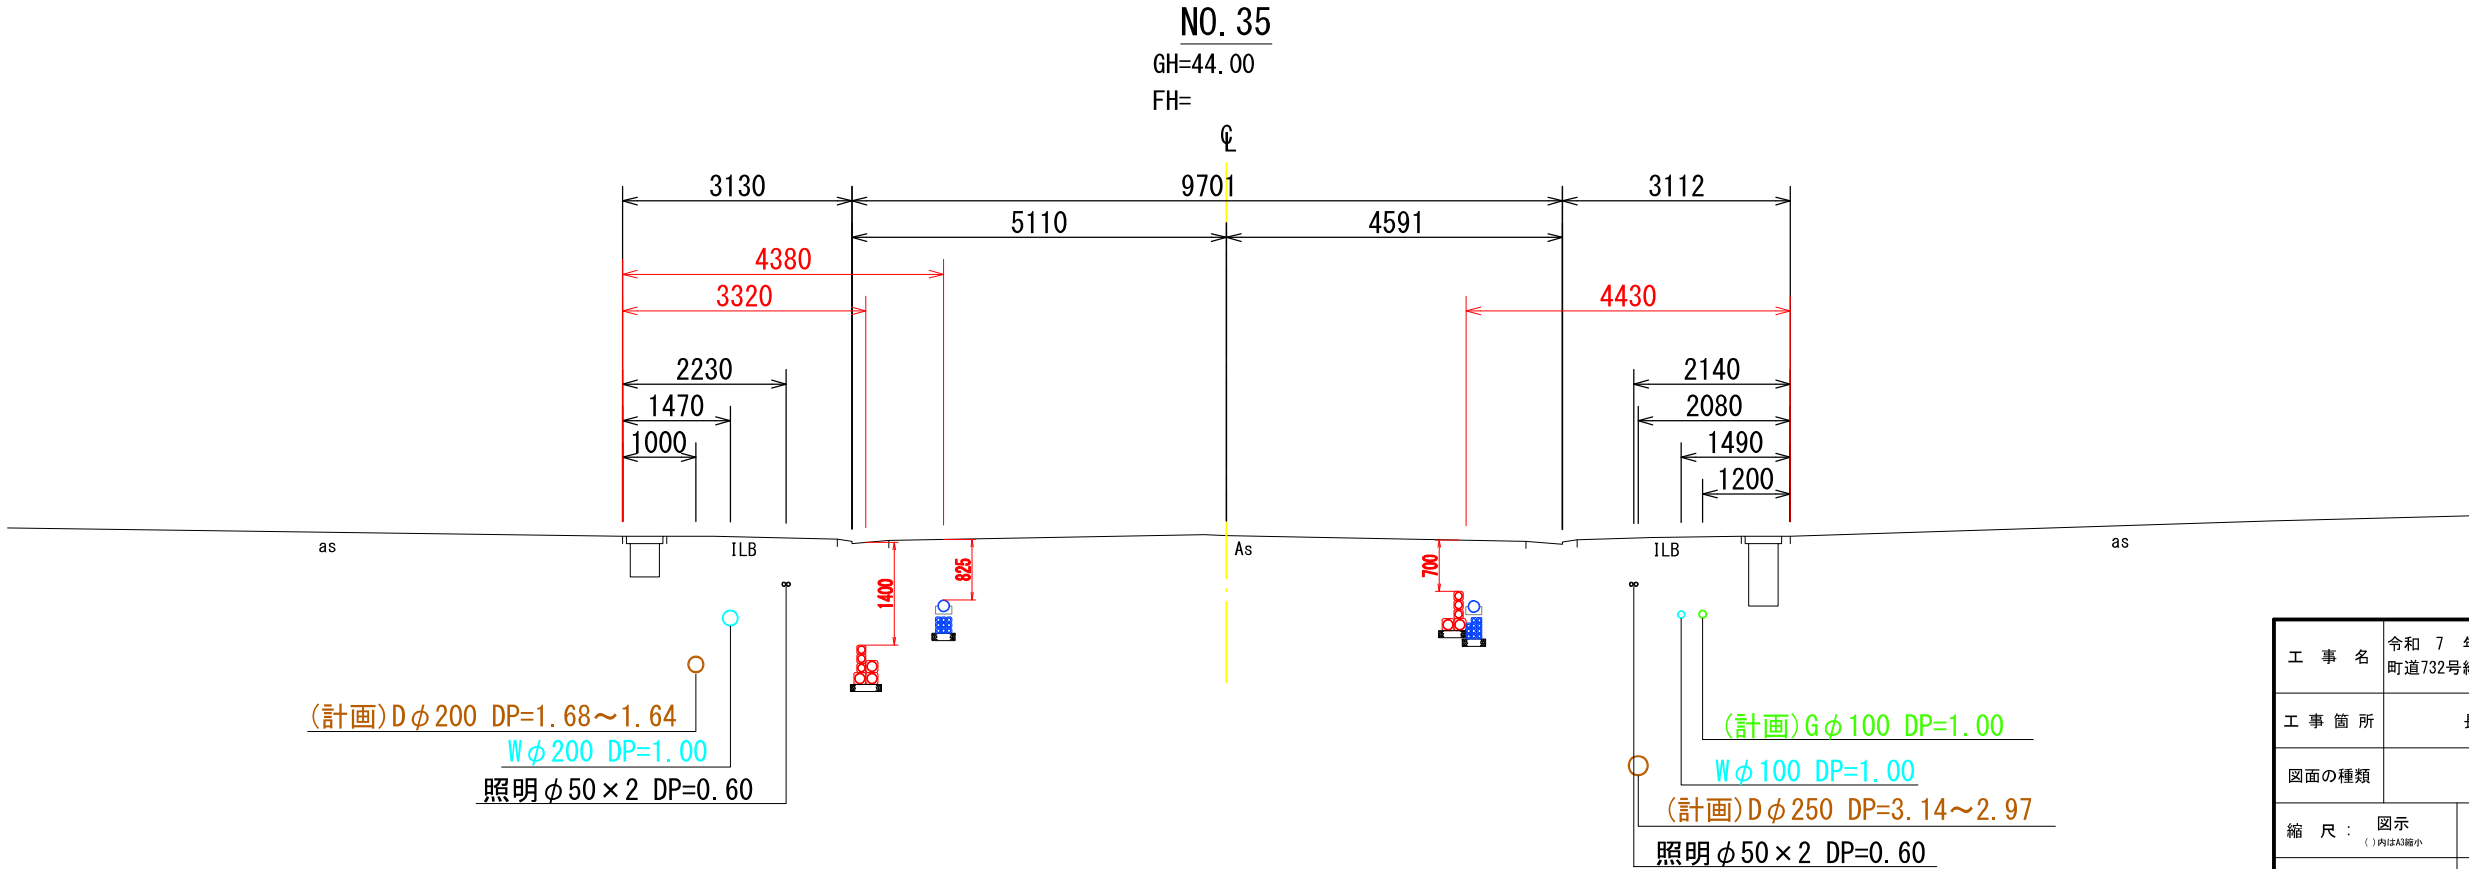

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	測点横断図 (20)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:100 (S=1:200)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

特殊部棚断面図(1) S=1:15 (S=1:30)

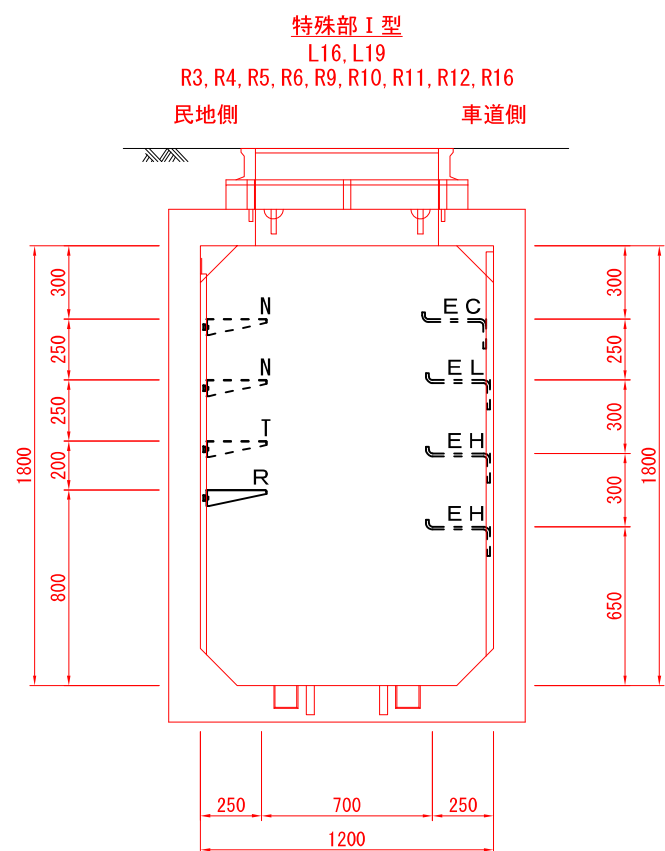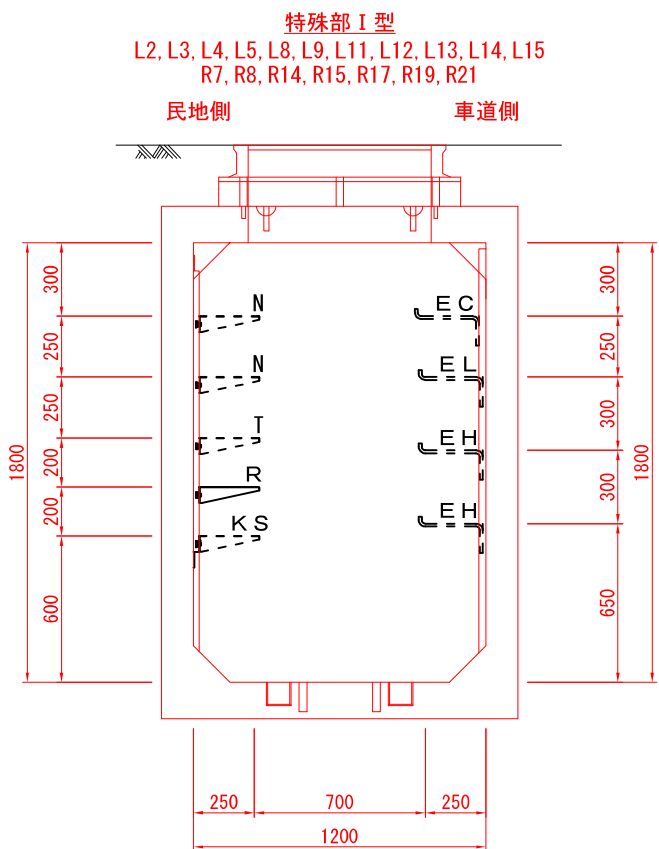
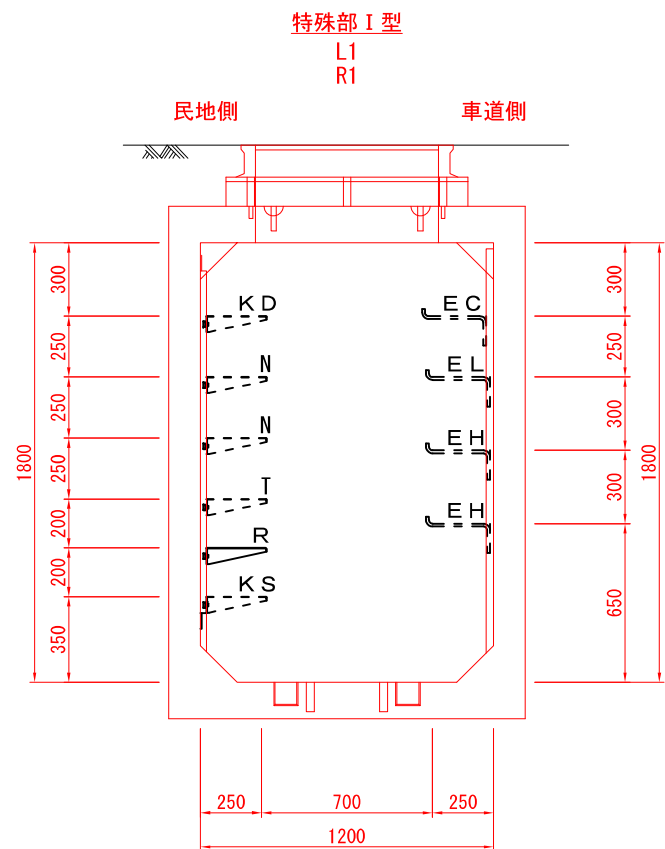


凡 例

東京電力パワーグリッド	EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信
NTT	N
東日本電信電話	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	KS

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	特殊部棚断面図(1)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

特殊部棚断面図(2) S=1:15 (S=1:30)

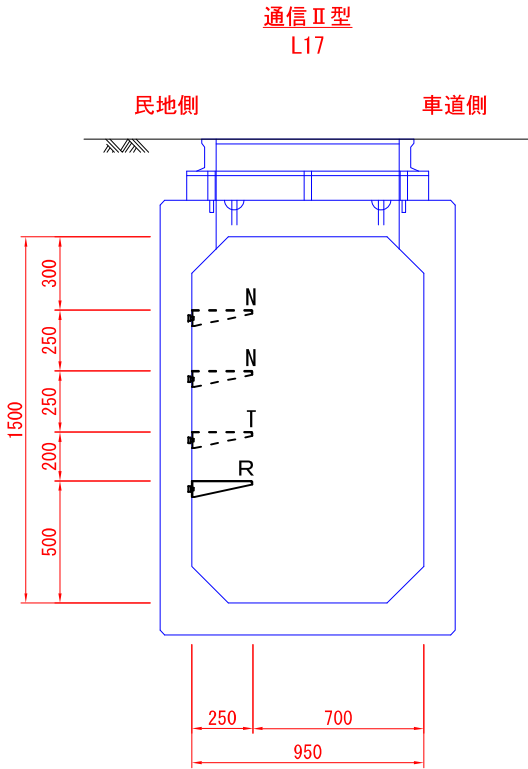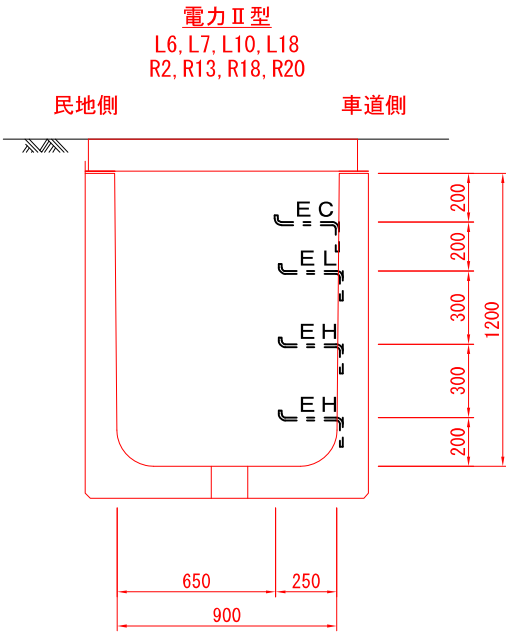

凡 例

東京電力パワーグリッド	EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信
NTT	N
NTTコミュニケーションズ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	KS

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	特殊部棚断面図(2)	
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)
測量年月日	. . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

S=1:15 (S=1:30)

構造物


※特殊部の外側から端部を見ている

L3 特殊部 I 型
1200 × 1800 × 4500

起点側

終点側

民地側

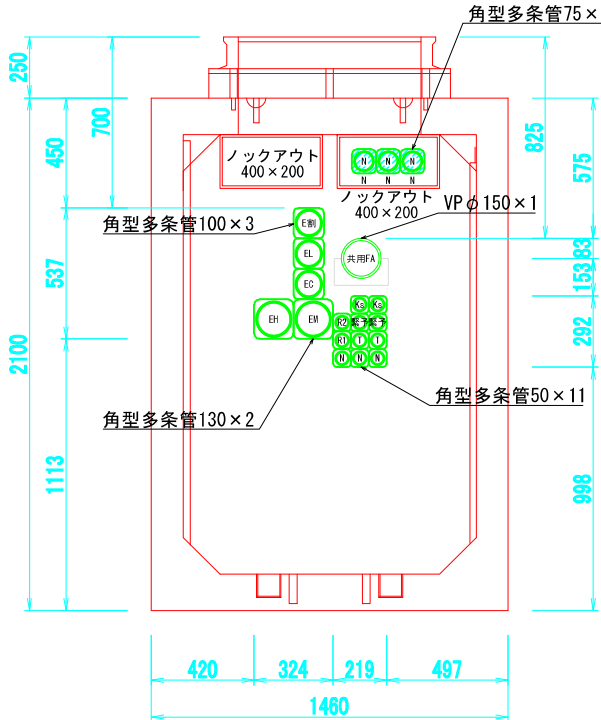


L4 特殊部 I 型
1200 × 1800 × 3000

起点俱

終点側

民地側

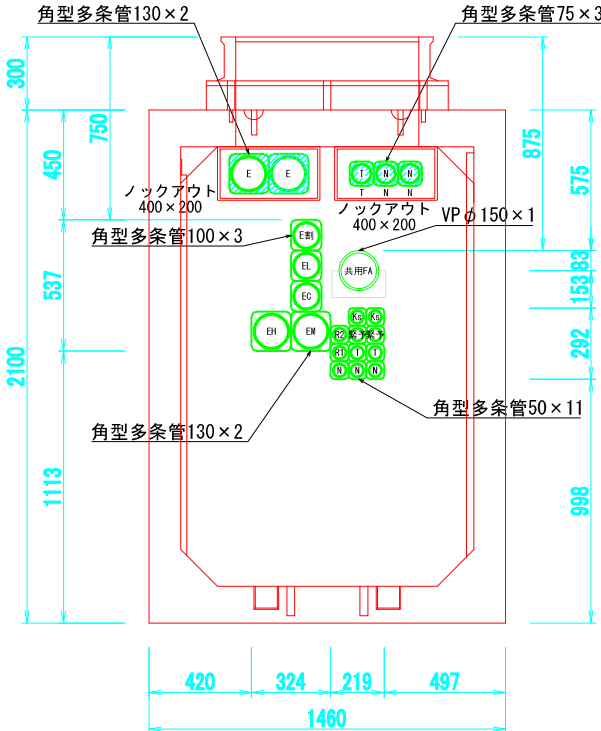


L5 特殊部 I 型
1200×1800×4500

起点側

終点側

民地側

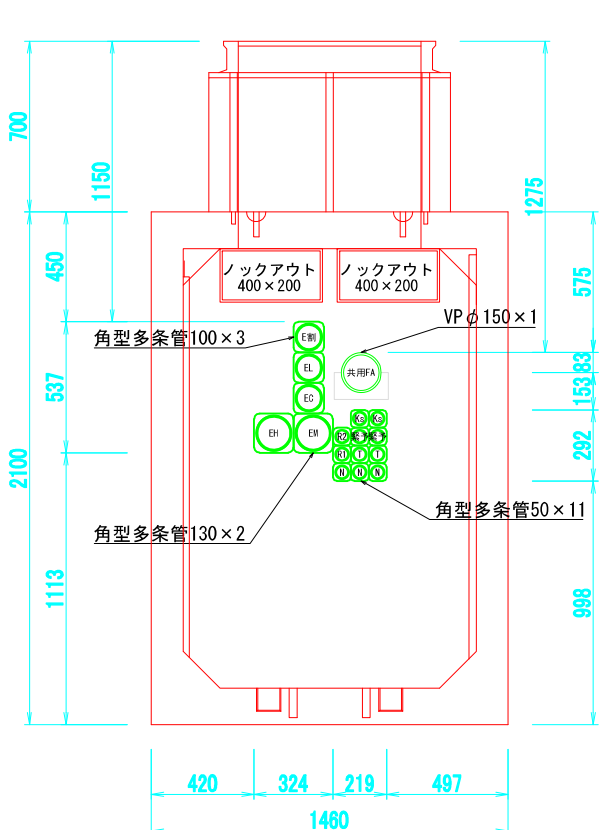

凡 例

東京電力パワークリット(株)	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通係 EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブ・ネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予



工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図 (2)
縮 尺 : 図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

記 号	名 称
	本線管路
	連系管路
	引込管路

端壁断面図(3) S=1:15 (S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側

※特殊部の外側から端部を見ている

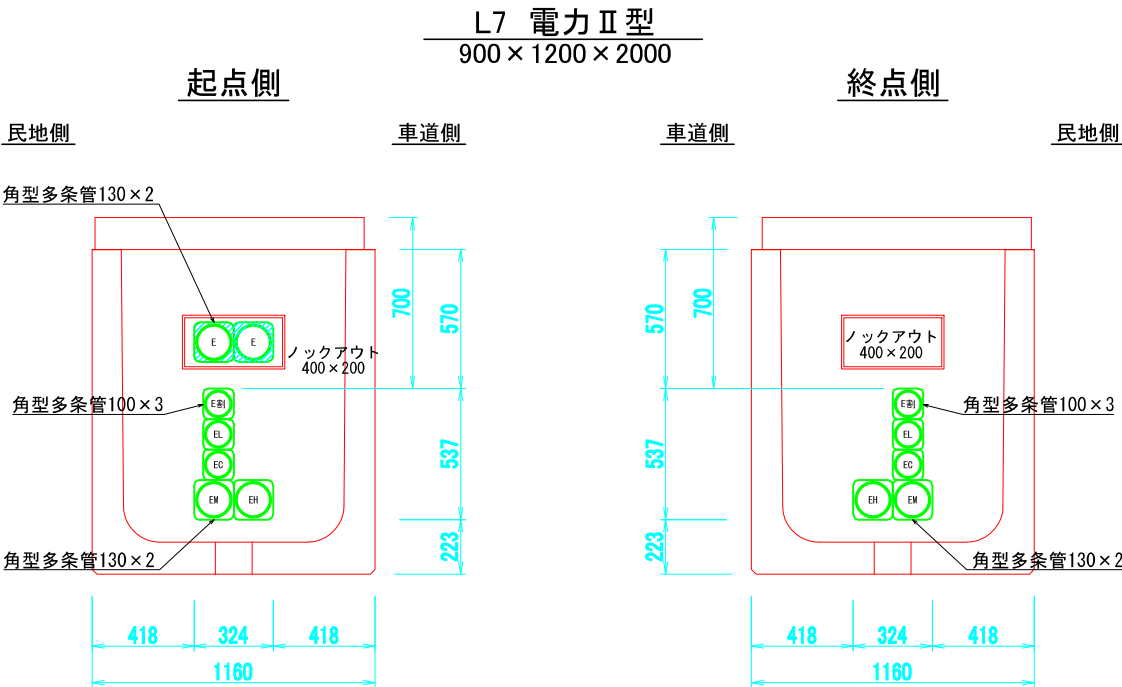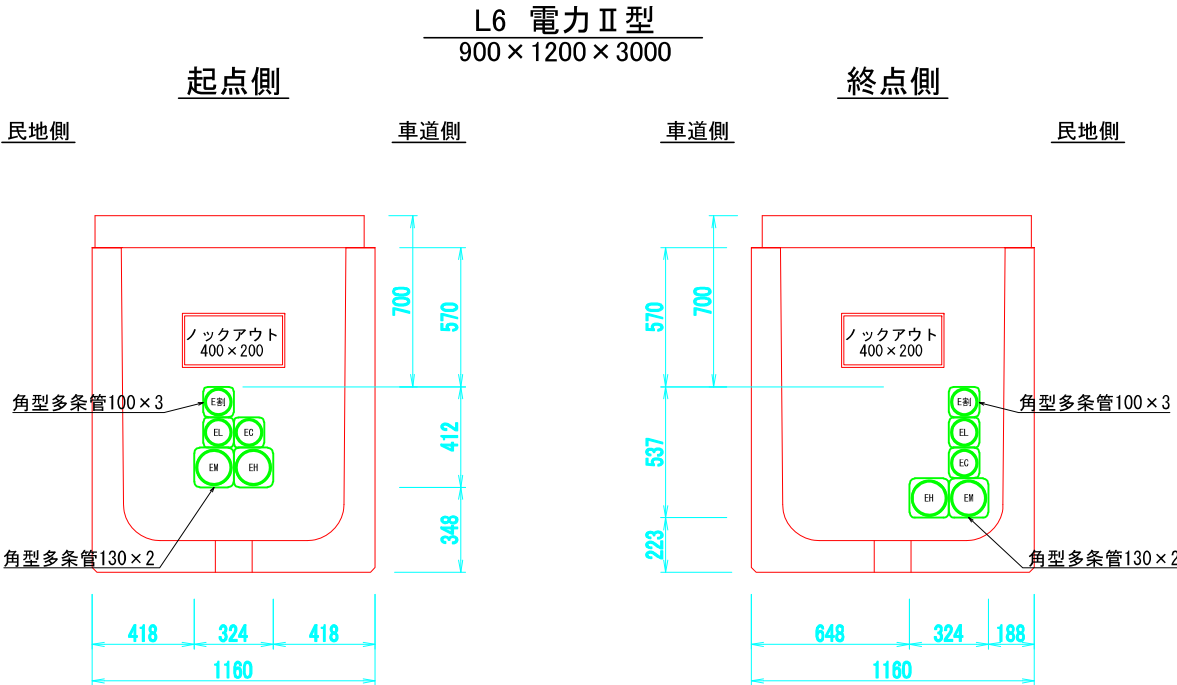

凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予


工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	端壁断面図(3)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

記 号	名 称
○	本線管路
○	連系管路
○	引込管路


端壁断面図(4) S=1:15 (S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側
※特殊部の外側から端部を見ている

L8 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

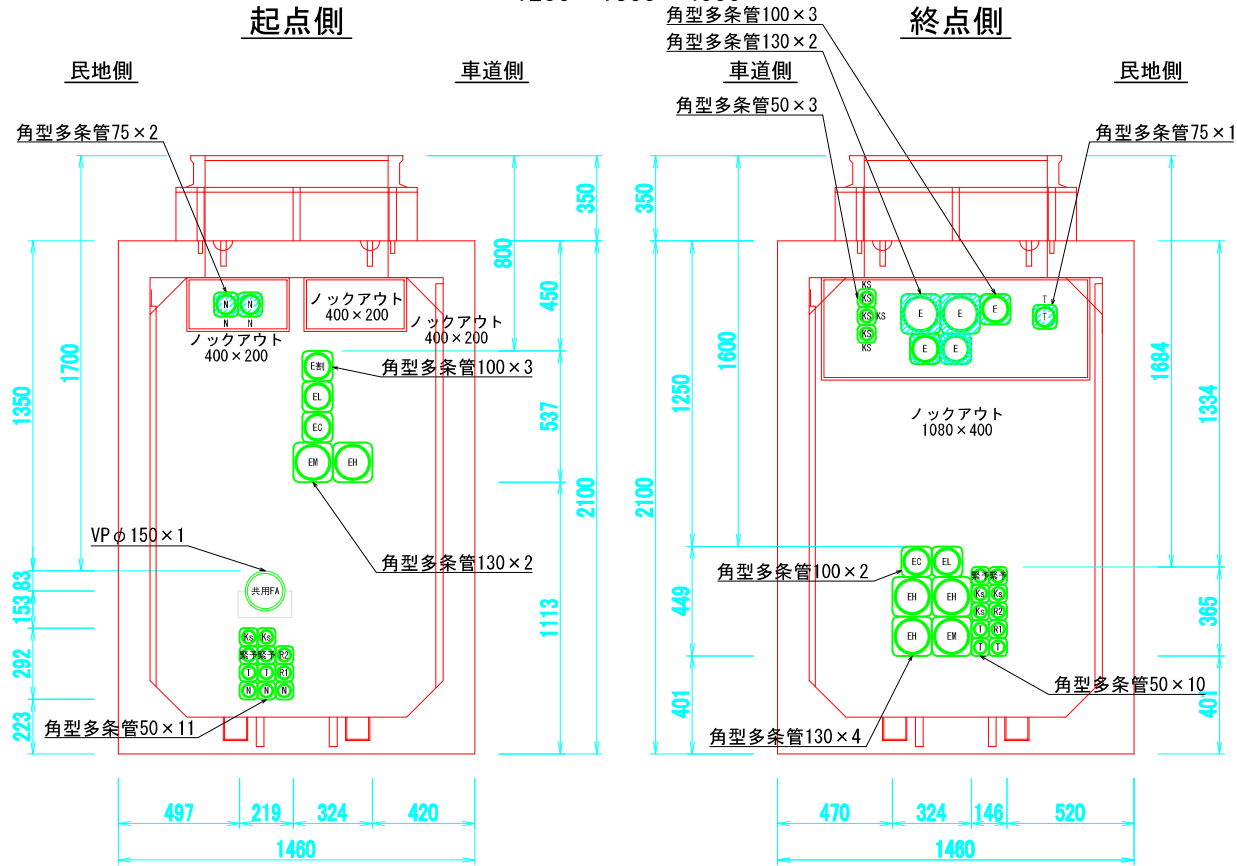

L9 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

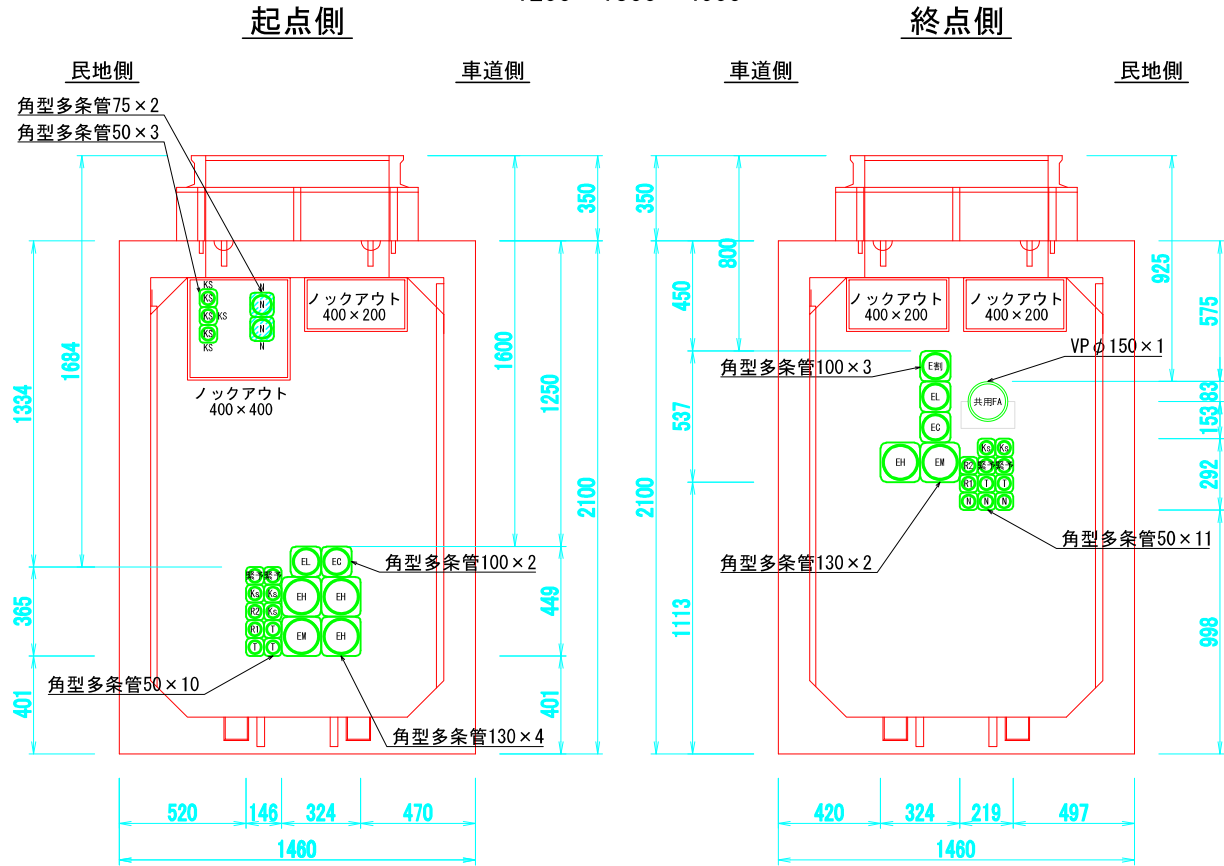

凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧
	EH 高圧
	EL 低圧
	EC 保安通信
	EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記 号	名 称
	本線管路
	連系管路
	引込管路

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	端壁断面図(4)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		




端壁断面図 (5) S=1:15 (S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側
※特殊部の外側から端部を見ている

L10 電力Ⅱ型
900×1200×2000

L11 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

L12 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

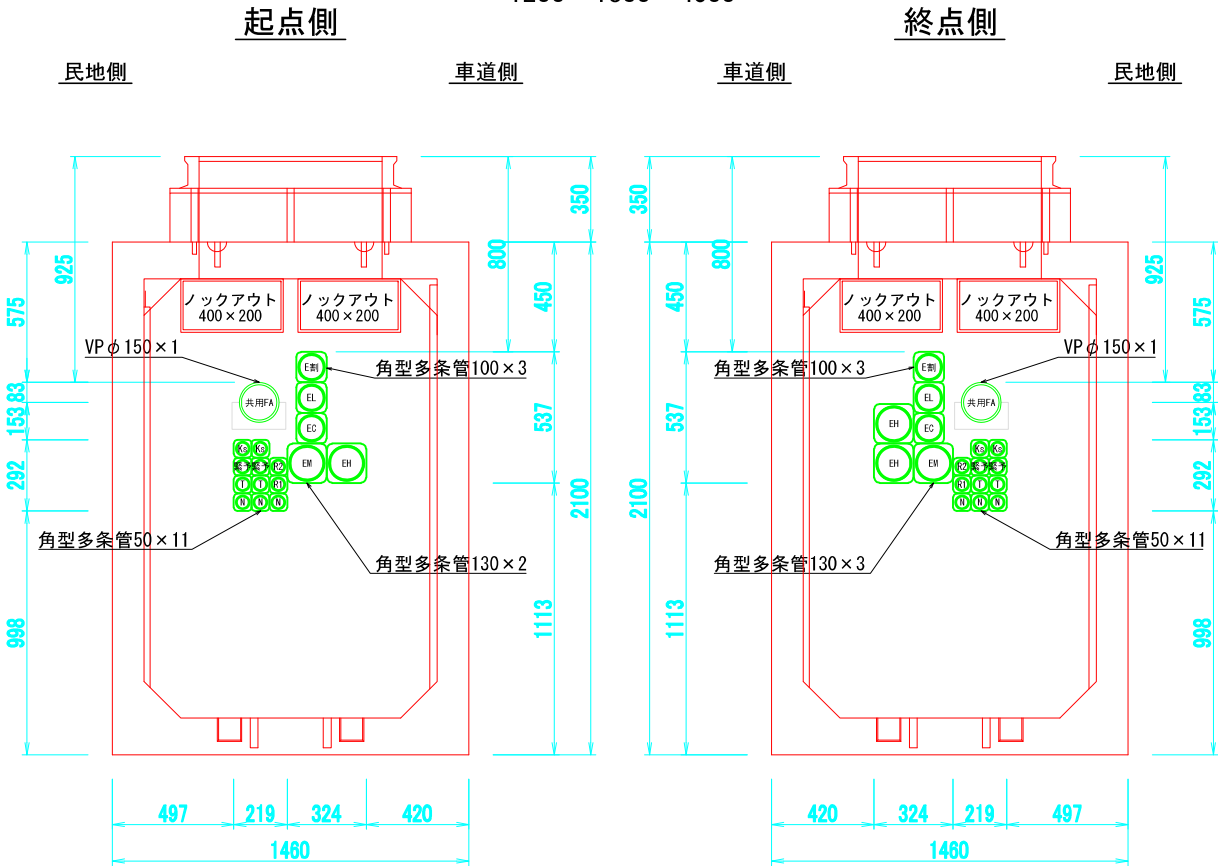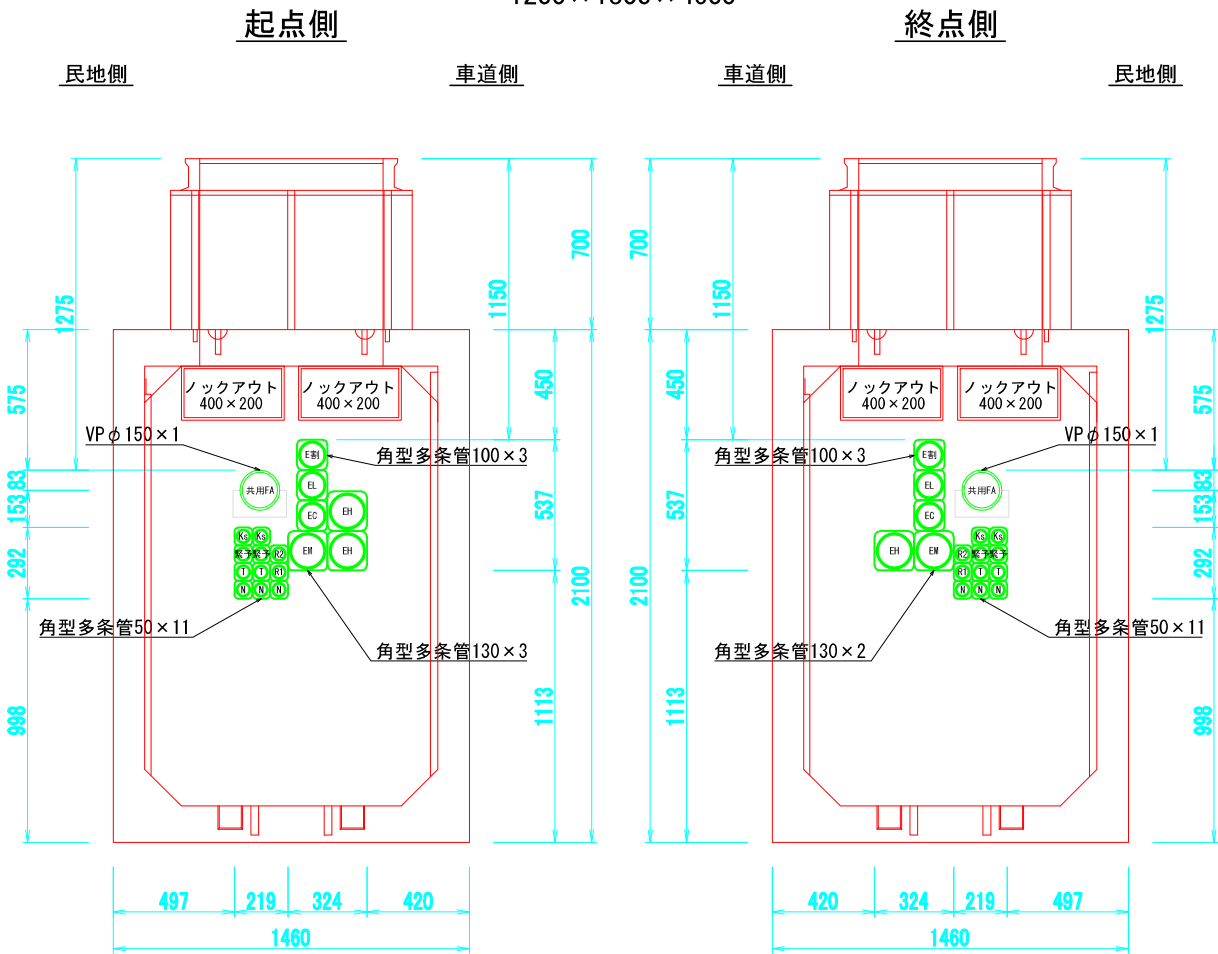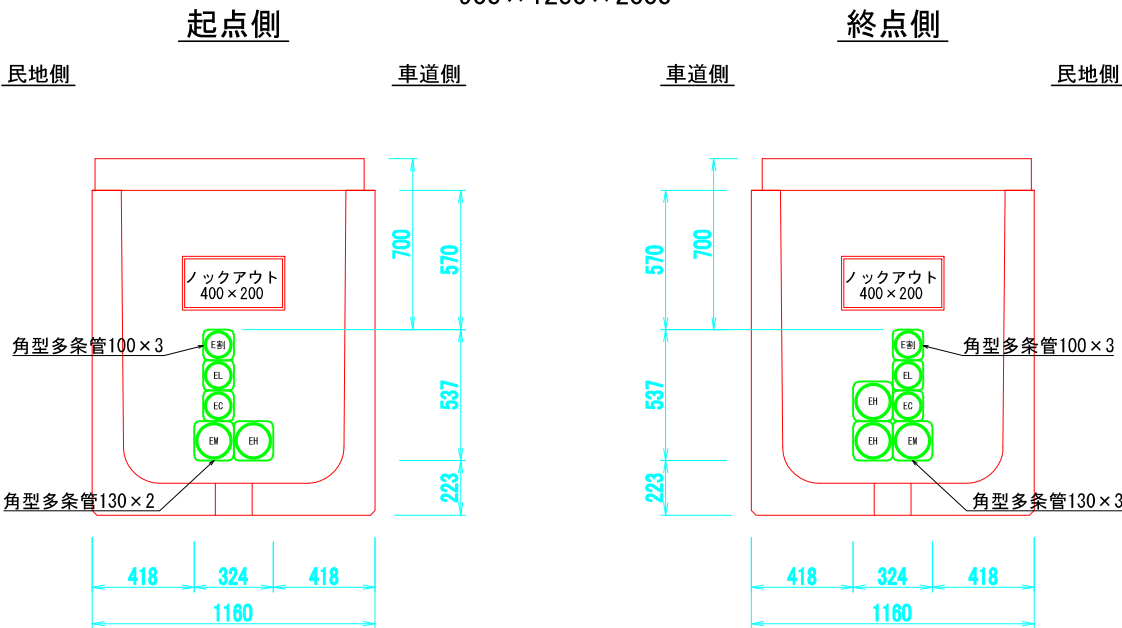

凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記 号	名 称
○	本線管路
●	連系管路
⊗	引込管路

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図 (5)
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小
測量年月日	設計年月日
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

端壁断面図(7) S=1:15 (S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側
※特殊部の外側から端部を見ている

L16 特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000

L17 通信Ⅱ型
950×1500×2200




L18 電力Ⅱ型
900×1200×2000

凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧
	EH 高圧
	EL 低圧
	EC 保安通信
	EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	端壁断面図(7)	
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)
測量年月日	. . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

記 号	名 称
○	本線管路
●	連系管路
⊗	引込管路

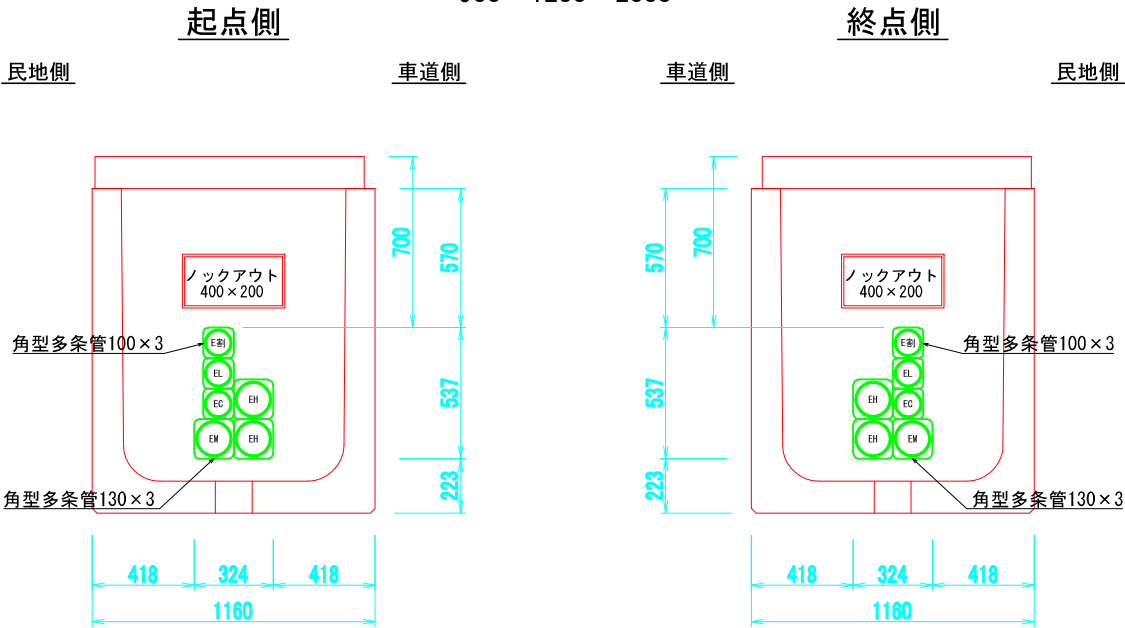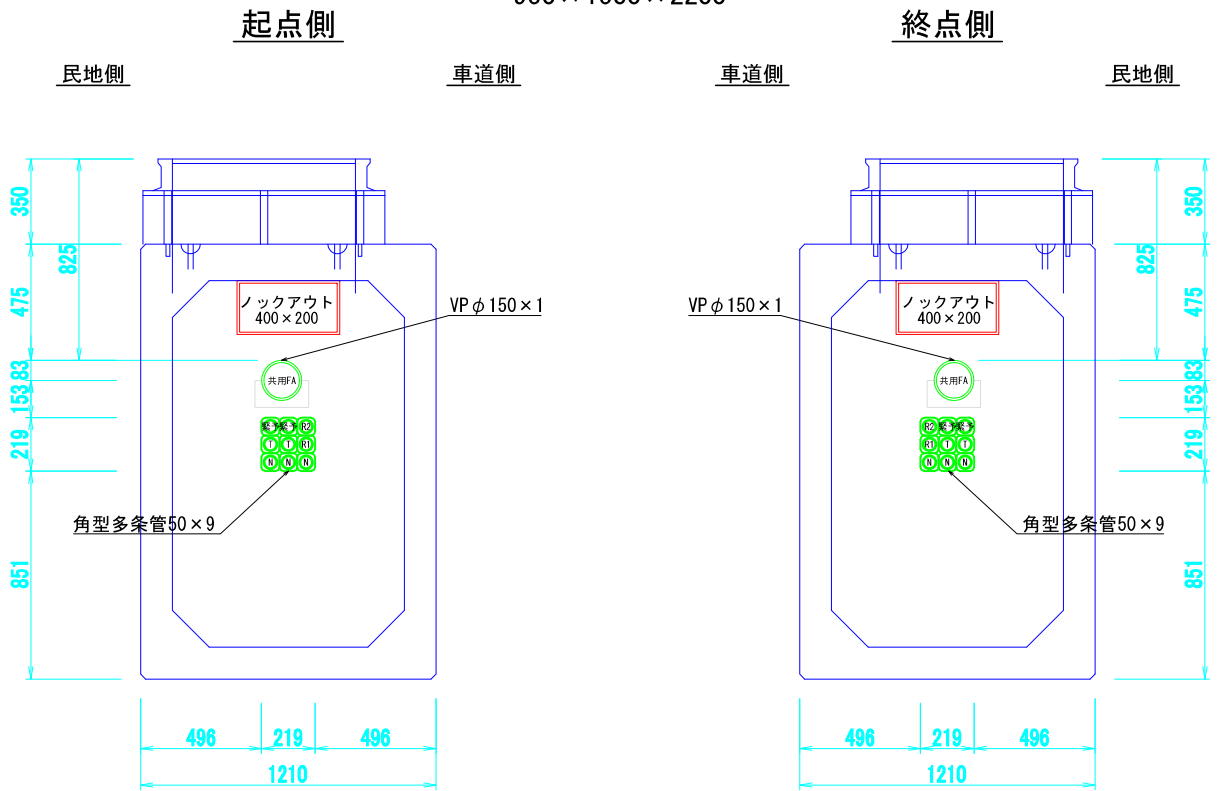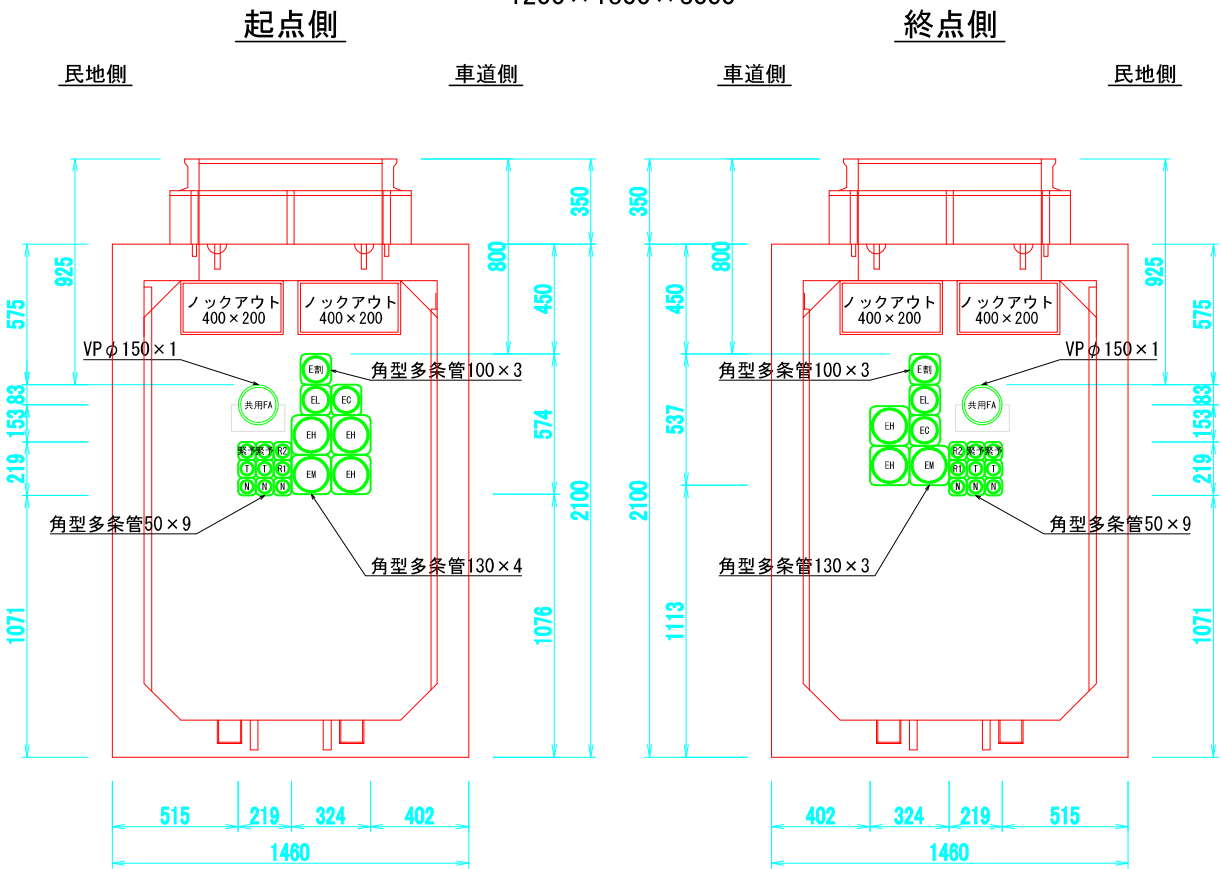


端壁断面図(8) S=1:15 (S=1:30)


起点側 → 構造物 ← 終点側

※特殊部の外側から端部を見ている

L19 特殊部 I 型
1200 × 1800 × 4500

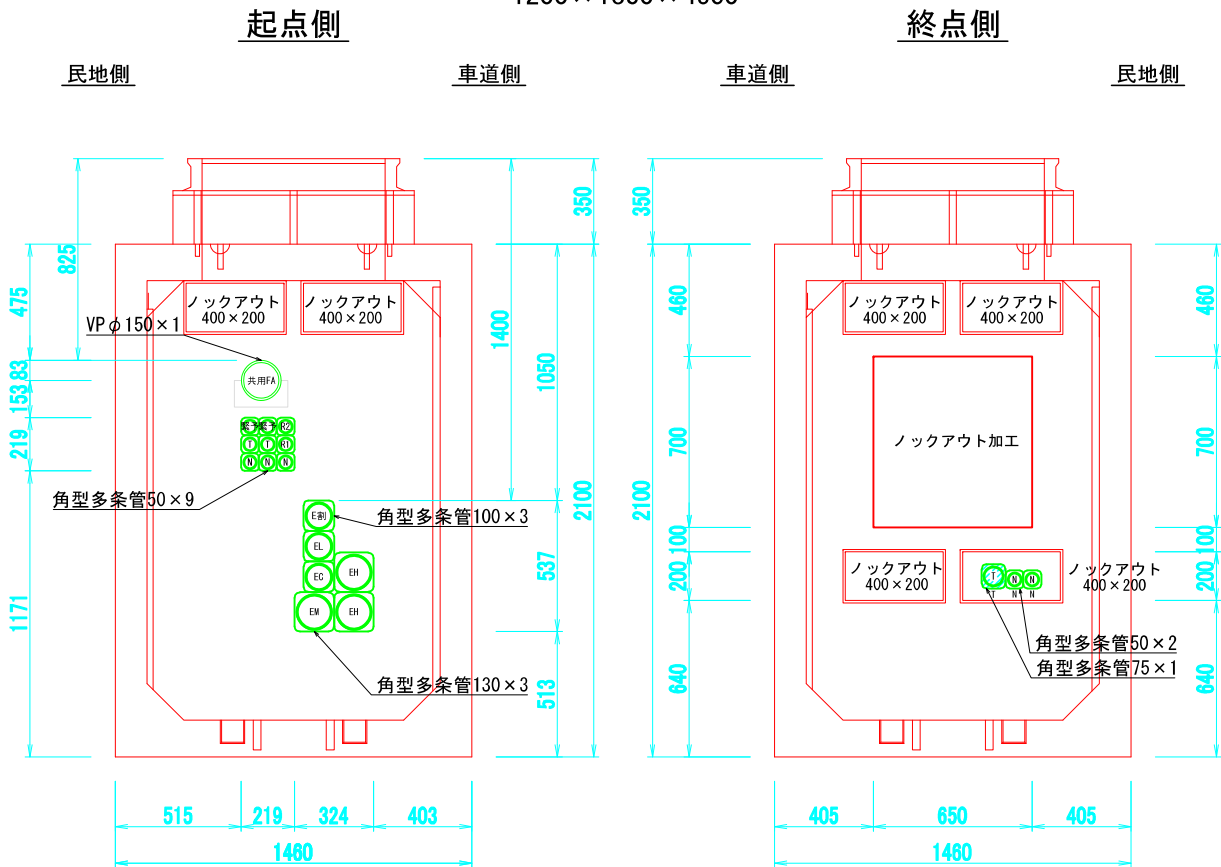

LTA1 TA桝
400 × 380 × 1500

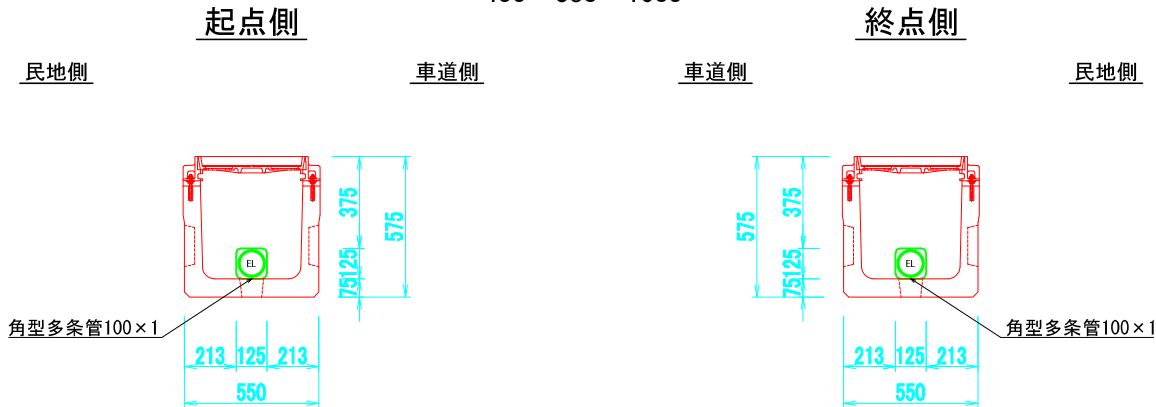

凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記 号	名 称
○	本線管路
●	連系管路
⊗	引込管路

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	端壁断面図(8)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		


端壁断面図(9) S=1:15(S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側

※特殊部の外側から端部を見ている


横断部1

L1

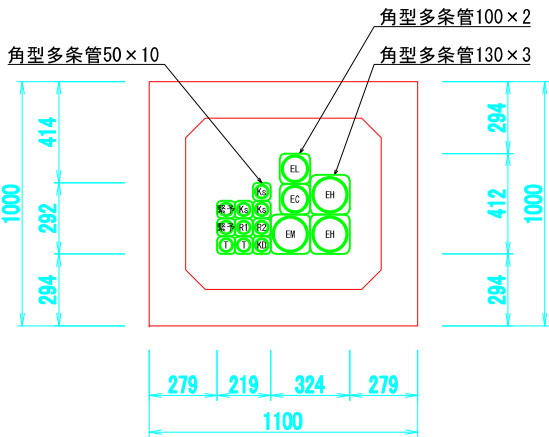


横断部2

L3

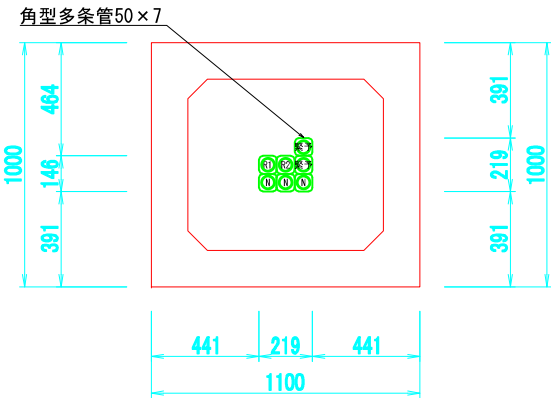


横断部3

L5

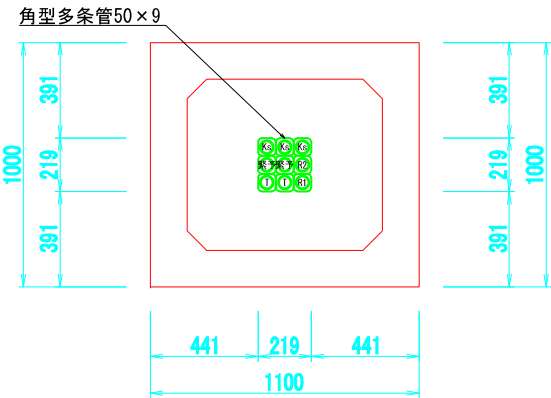


横断部4

L8

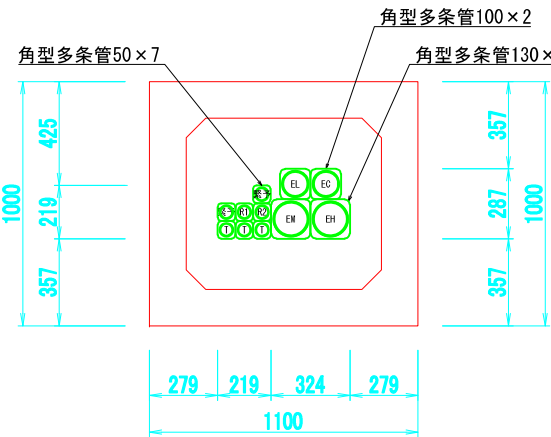


横断部5

L9

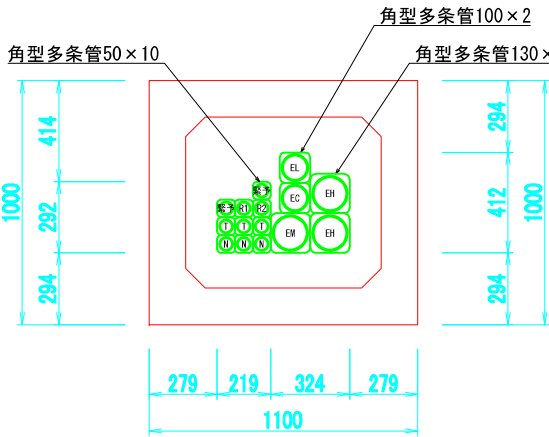


横断部6

L11

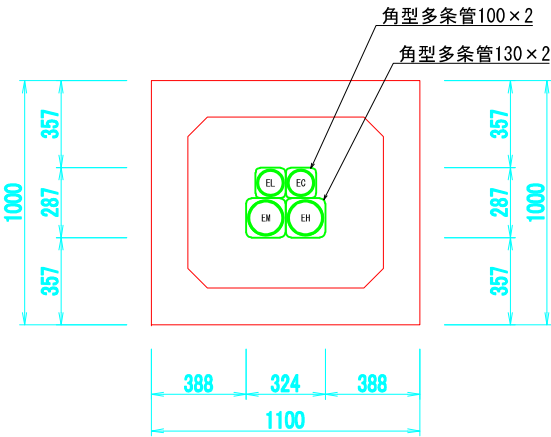

横断部7

L12

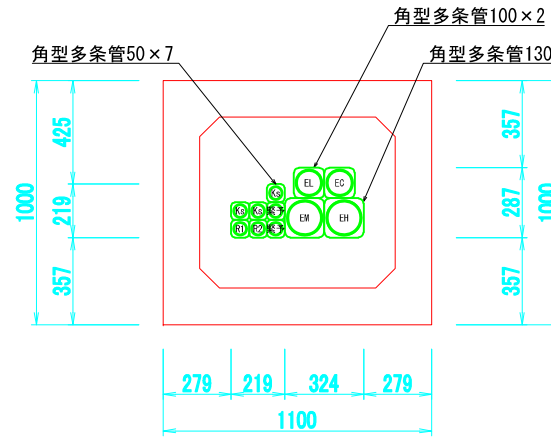

凡 例


東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧
	EH 高圧
	EL 低圧
	EC 保安通信
	EH メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記 号	名 称
○	本線管路
●	連系管路
⊗	引込管路

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	端壁断面図(9)	
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日	設計年月日	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

端壁断面図(10) S=1:15 (S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側
↑
※特殊部の外側から端部を見ている

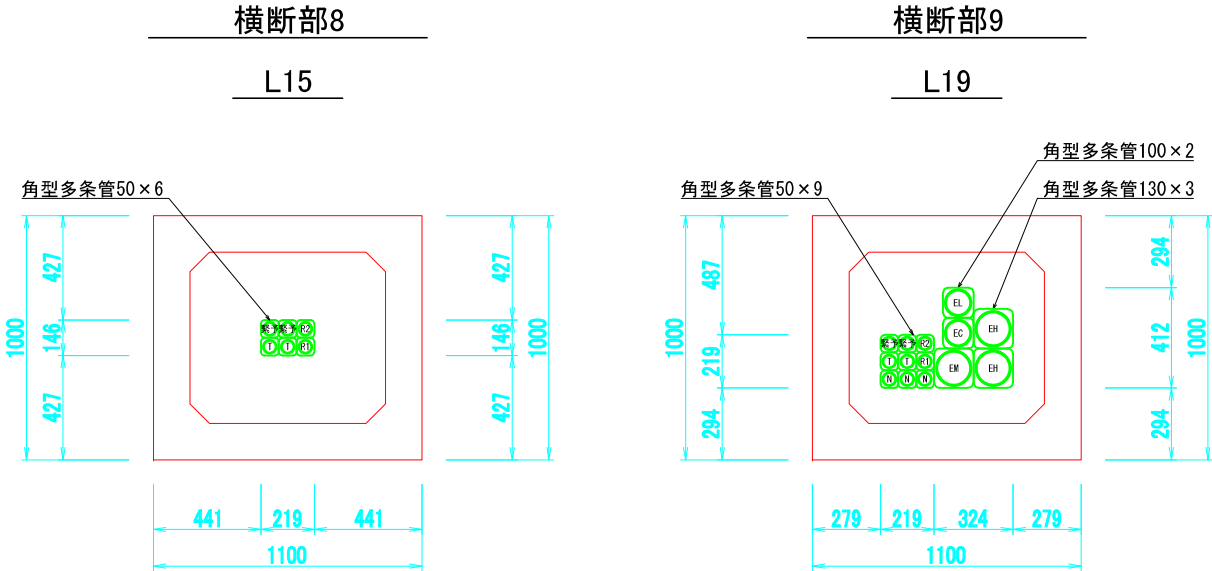

凡 例

東京電力パワーグリッド(株)	E割 高圧
	EH 高圧
	EL 低圧
	EC 保安通信
	EH メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

工 事 名	令和 7 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	端壁断面図(10)		
縮 尺 :	図示 ()内はA3縮小	S=1:15 (S=1:30)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

記 号	名 称
○	本線管路
⊗	連系管路
⊠	引込管路