| 工事番号 | 2026000507 | 改　算 | | 設計年月日 | 令和　8 年　月　日 | 設計者氏名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　箇　所 | 長泉町　下土狩　地内 | | | | | 工　種 | 電線共同溝工事 |
| 路　線　・　河　川　名 | 町道732号線 | | | | | 単価適用月 | 令和08年10月01日付 |
| | | | | | | 竣 工 期 限 | 令和　9 年　10 月　29 日 |

令和　8　年度

# 町道732号線電線共同溝整備工事　　設　計　書

## 設計金額　\　－　(\　－)

工　事　概　要


工事延長L＝485.06m（No.6＋11.27～No.30＋16.33）
　管路工（L側、R側）
　　角型多条管φ130　L＝709.3m、角型多条管φ100　L＝1,009.4m
　　FA管φ150　　L＝336.5m、角型多条管φ 50　L＝3,620.6m
　プレキャストボックス工（特殊桝）　N=9箇所
　仮設工/舗装版撤去工/開削土工/舗装復旧工/雑工　１式

長泉町役場 工事管理課

## ＜ 備 考 ＞

（１）共通仮設費の補正
　　市街地
（２）現場管理費の補正
　　市街地
（３）一般管理費の補正
　　前払い金－有り
　　契約保証－金銭的保証必要
（４）交通規制
　　歩道部：歩行者・自転車通行確保のこと
　　車道部：車両片側交互通行
（５）その他
　・国庫補助事業（無電柱化推進計画事業）
　・地下埋設物破損のないよう留意のこと。
　・特殊部R9直近に県指定天然記念物「下土狩のイチョウ」がある。県許可条件に基づき留意して施工すること。

# 位置図 S=1:10000(S=1:25000)

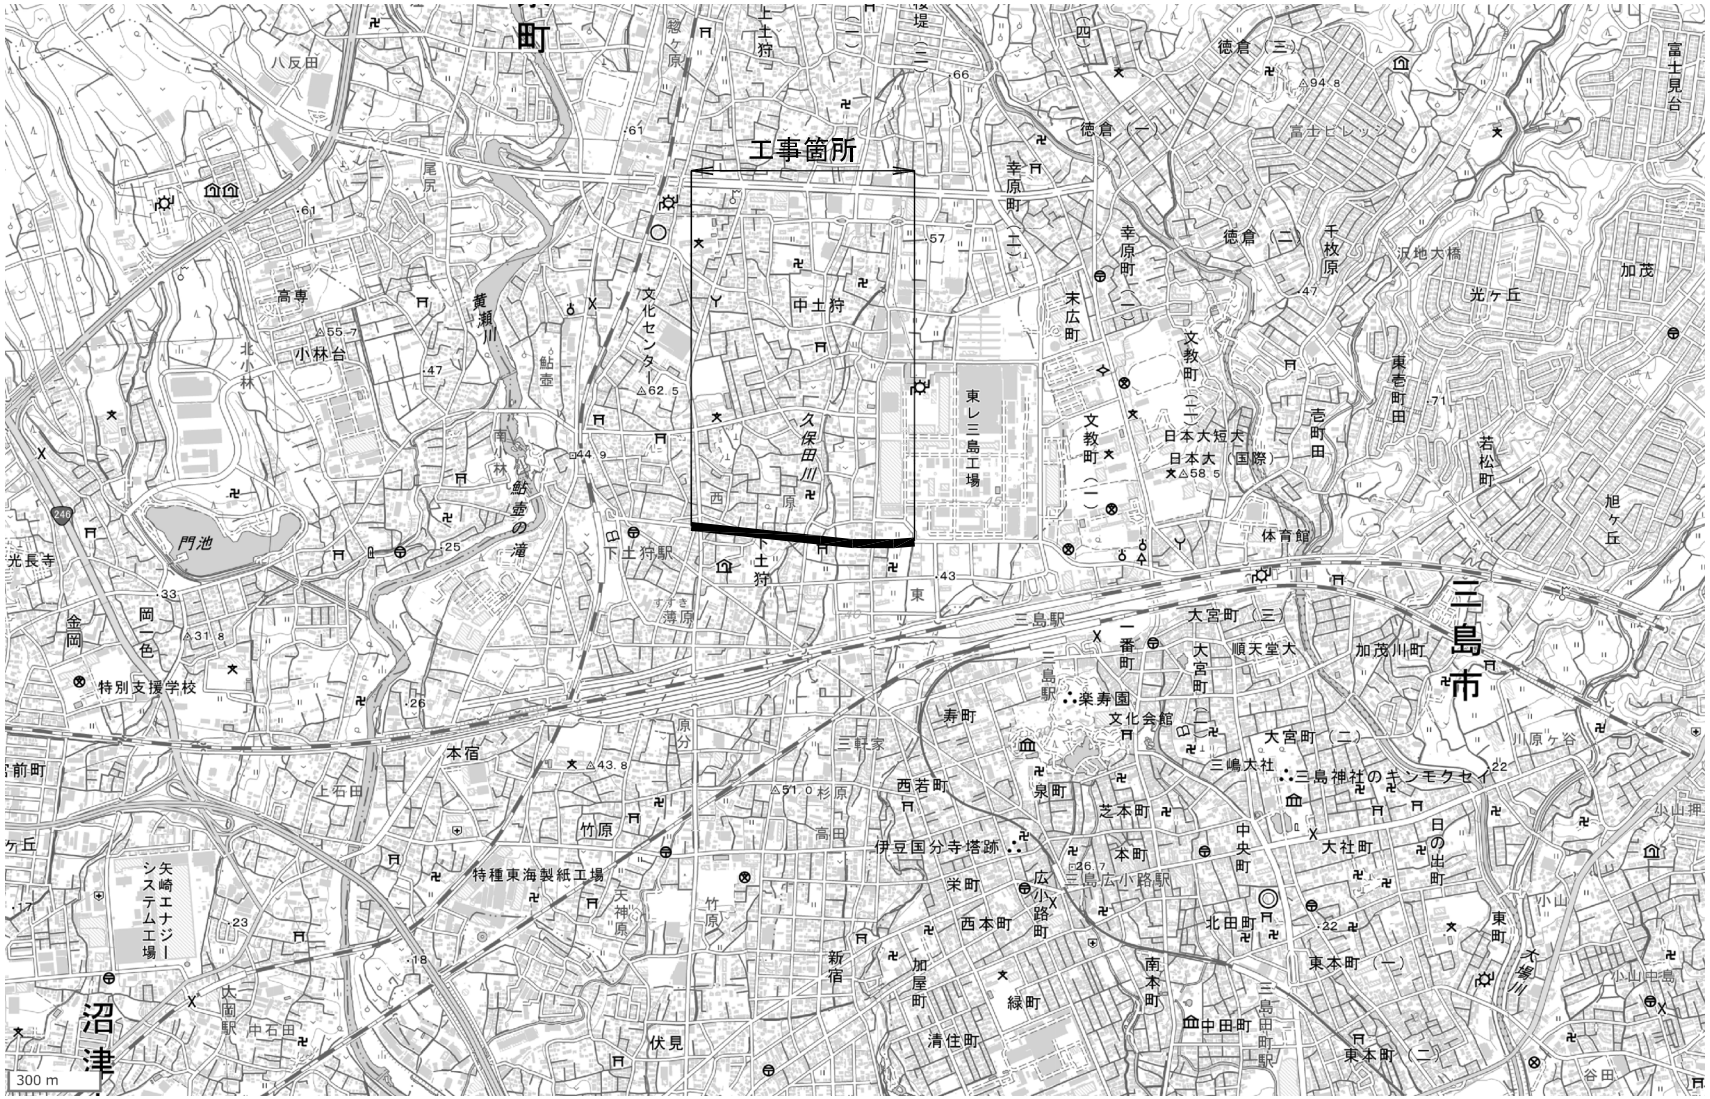

# 本工事費内訳書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝工事01 | 1 | 式 | | | | |
| 仮設工 | 1 | 式 | | | | |
| 土留･仮締切工 | 1 | 式 | | | | |
| 軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m　段数２段）<br>仮設工（管路部ほか⑪）　施工延長9.8m | 1 | 式 | | | 明　1 号 | |
| 軽量鋼矢板（矢板高さ2.5m　段数２段）<br>仮設工（管路部ほか⑫）　施工延長80.6m | 1 | 式 | | | 明　2 号 | |
| 軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m　段数１段）<br>仮設工（管路部ほか⑬）　施工延長99.1m | 1 | 式 | | | 明　3 号 | |
| 軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m　段数２段）<br>仮設工（特殊部①）　施工延長15.32m | 1 | 式 | | | 明　4 号 | |
| 軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m　段数２段）<br>仮設工（特殊部②）　施工延長12.32m | 1 | 式 | | | 明　5 号 | |
| 軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m　段数１段）<br>仮設工（特殊部⑥）　施工延長15.32m | 1 | 式 | | | 明　6 号 | |

# 本工事費内訳書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | | | | |
| 歩道一般部 | 131 | m2 | | | 施　1 号 | |
| 歩道乗入部 | 59 | m2 | | | 施　2 号 | |
| 車道部 | 223 | m2 | | | 施　3 号 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | | | |
| 交通誘導警備員Ｂ | 415 | 人 | | | | |
| 舗装版撤去工 | 1 | 式 | | | | |
| 舗装版破砕工 | 1 | 式 | | | | |
| 運搬・処分<br>Co無筋 | 16 | m3 | | | 施　4 号 | |

# 本工事費内訳書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬・処分<br>Asカッター汚泥 | 1 | 式 | | | 施　5 号 | |
| 運搬・処分<br>As塊 | 22 | m3 | | | 施　6 号 | |
| 舗装版切断<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 | 430 | m | | | P　1 号 | |
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 470 | m | | | P　2 号 | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置撤去100m2以上<br>再使用 直線3色色合せ･厚6cm<br>撤去時間制約無･夜間無 | 197 | m2 | | | 施　7 号 | |
| 舗装版破砕積込(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ) | 230 | m2 | | | P　3 号 | |
| 開削土工 | 1 | 式 | | | | |
| 掘削工 | 1 | 式 | | | | |
| 床掘り(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ) | 700 | m3 | | | P　4 号 | |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻工 | 1 | 式 | | | | |
| 埋戻し･締固め(C･C･BOX)<br>土砂 | 220 | m3 | | | P 5号 | |
| 埋戻し･締固め(C･C･BOX)<br>中埋砂 | 180 | m3 | | | P 6号 | |
| 残土処理工 | 1 | 式 | | | | |
| 運搬・処分（第３種建設発生土）<br>土砂 運搬距離7.3km | 260 | m3 | | | 施 8号 | |
| 運搬・処分（第２種建設発生土）<br>土砂 運搬距離7.3km | 140 | m3 | | | 施 9号 | |
| 電線共同溝工 | 1 | 式 | | | | |
| 管路工 | 1 | 式 | | | | |
| 管路材設置(C･C･BOX)<br>埋設部 多条管設置 | 709 | m | | | P 7号 | |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置(C・C・BOX)<br>埋設部 多条管設置 | 1,009 | m | | | P 8 号 | |
| 管路材設置(C・C・BOX)<br>埋設部 FA管設置 | 269 | m | | | P 9 号 | |
| 管路材設置(C・C・BOX)<br>埋設部 FA管設置 | 67 | m | | | P 10 号 | |
| 管台<br>150用 | 28 | 個 | | | | |
| やりとり継手<br>VPφ150用 | 9 | 個 | | | | |
| ダクトスリーブ<br>VPφ150 | 18 | 個 | | | | |
| 管路材設置(C・C・BOX)<br>埋設部 多条管設置 | 3,621 | m | | | P 11 号 | |
| 埋設標識シート敷設<br>幅400 | 734 | m | | | 施 10 号 | |
| プレキャストボックス工（特殊部） | 1 | 式 | | | | |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストボックス（L13）<br>1200×1800×3000 | 1 | 箇所 | | | 施 11 号 | |
| プレキャストボックス（L14）<br>1200×1800×3000 | 1 | 箇所 | | | 施 12 号 | |
| プレキャストボックス（L15）<br>1200×1800×4500 | 1 | 箇所 | | | 施 13 号 | |
| プレキャストボックス（R８）<br>1200×1800×4500 | 1 | 箇所 | | | 施 14 号 | |
| プレキャストボックス（R９）<br>1200×1800×3000 | 1 | 箇所 | | | 施 15 号 | |
| プレキャストボックス（R10）<br>1200×1800×4500 | 1 | 箇所 | | | 施 16 号 | |
| プレキャストブロック（分岐桝） | 1 | 箇所 | | | 施 17 号 | |
| プレキャストボックス（HKR3）<br>800×800×900 | 1 | 箇所 | | | 施 18 号 | |
| プレキャストボックス（HKR4）<br>800×800×900 | 1 | 箇所 | | | 施 19 号 | |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装復旧工 | 1 | 式 | | | | |
| 舗装復旧工 | 1 | 式 | | | | |
| 車道部（本復旧） | 223 | ㎡ | | | 施 20 号 | |
| 区画線工 | 1 | 式 | | | | |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝<br>塗布厚1.5㎜ 白<br>昼間 時間制約無 | 51 | m | | | 施 21 号 | |
| 区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝<br>塗布厚1.5㎜ 白<br>昼間 時間制約無 | 30 | m | | | 施 22 号 | |
| 雑工 | 1 | 式 | | | | |
| 雑工 | 1 | 式 | | | | |
| L型街渠撤去・復旧<br>一般部 | 46 | m | | | 施 23 号 | |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L型街渠撤去・復旧<br>乗入部（巻込部） | 7 | m | | | 施 24 号 | |
| 街渠桝撤去・復旧 | 2 | 基 | | | 施 25 号 | |
| 植樹桝撤去 | 3 | 箇所 | | | 施 26 号 | |
| 特殊ブロック撤去・復旧<br>視覚障害者誘導用ブロック | 2.4 | m2 | | | 施 27 号 | |
| 中木撤去・移植 | 3 | 本 | | | 施 28 号 | |
| 散水支障移設<br>φ20（土工：照明支障移設に含む） | 66 | m | | | 施 29 号 | |
| 管継手<br>φ20 | 2 | 箇所 | | | 施 30 号 | |
| 照明支障移設<br>φ50 | 104 | m | | | 単 1 号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | | | |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | | |
| 仮設材等の積込み･取卸し費<br>基地積込→現場取卸 | 6.24 | t | | | 施 31 号 | |
| 仮設材等の運搬(１車１回) 往復<br>製品長12m以内<br>割増なし 片道運搬距離6.1㎞ | 6.24 | t | | | 施 32 号 | |
| 仮設材等の積込み･取卸し費<br>現場積込→基地取卸 | 6.24 | t | | | 施 33 号 | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |

# 本工事費内訳書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　1 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m　段数２段） 仮設工（管路部ほか⑪）　施工延長9.8m　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去(C･C･BOX) | 19.6 | m | | | P　12 号 | |
| 仮設工（管路部L側、サイドボックス）<br>矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 1 | 式 | | | 単　2 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　2 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ2.5m　段数２段） 仮設工（管路部ほか⑫）　施工延長80.6m　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去(C･C･BOX) | 161.2 | m | | | P　12 号 | |
| 仮設工（管路部L・R側、サイドボックス）<br>矢板H=2.5m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 1 | 式 | | | 単　3 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　3 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m　段数１段） 仮設工（管路部ほか⑬）　施工延長99.1m　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去(C･C･BOX) | 198.2 | m | | | P　12 号 | |
| 仮設工（管路部L・R側、サイド、地上）<br>矢板H=2.0m　腹起しN=1段　切梁N=1段 | 1 | 式 | | | 単　4 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　4 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m　段数２段） 仮設工（特殊部①）　施工延長15.32m　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ) | 30.64 | m | | | Ｐ　12 号 | |
| 仮設工（特殊部）　施工延長15.32m<br>矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 1 | 式 | | | 単　5 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　5 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ3.0m　段数２段） 仮設工（特殊部②）　施工延長12.32m　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ) | 36.96 | m | | | Ｐ　12 号 | |
| 仮設工（特殊部）　施工延長12.32m<br>矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 1 | 式 | | | 単　6 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　6 号 明細書 】

軽量鋼矢板（矢板高さ2.0m　段数１段） 仮設工（特殊部⑥）　施工延長15.32m　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去(C･C･BOX) | 15.32 | m | | | P　12 号 | |
| 仮設工（特殊部）　施工延長15.32m<br>矢板H=2.0m　腹起しN=1段　切梁N=1段 | 1 | 式 | | | 単　7 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　1 号 単価表 】

照明支障移設 φ50　　10　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明支障移設土工<br>φ50 | 10 | m | | | 単　8 号 | |
| 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設<br>道路沿い施工　既設管撤去含む | 10 | m | | | 施　42 号 | |
| 配線移設<br>EM-CE 5.5sq-2C 既設配線撤去含 | 10 | m | | | 施　43 号 | |
| 配線移設<br>EM-CE 14sq-2C 既設配線撤去含 | 10 | m | | | 施　44 号 | |
| 配線本復旧<br>EM-CE 5.5sq-2C | 10 | m | | | 施　45 号 | |
| 配線本復旧<br>EM-CE 14sq-2C | 10 | m | | | 施　46 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　2 号 単価表 】

仮設工（管路部L側、サイドボックス）　矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板・支保材賃料⑪ | 2.496 | t | | | | |
| 仮設材賃料（管路部ほか⑪）<br>矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 2.5 | 供用日 | | | 施　47 号 | |
| アルミ腹起し　（縦断方向）　基本料金<br>70～80×115～130×4000 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧サポート　アルミ製　基本料金<br>調整長590～900 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ　基本料金<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　3 号 単価表 】

仮設工（管路部L・R側、サイドボックス） 矢板H=2.5m　腹起しN=2段　切梁N=2段　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板・支保材賃料⑫ | 2.08 | t | | | | |
| 仮設材賃料（管路部ほか⑫）<br>矢板H=2.5m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 17.2 | 供用日 | | | 施　48 号 | |
| アルミ腹起し　（縦断方向）　基本料金<br>70～80×115～130×4000 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧サポート　アルミ製　基本料金<br>調整長590～900 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ　基本料金<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　4 号 単価表 】

仮設工（管路部L・R側、サイド、地上） 矢板H=2.0m　腹起しN=1段　切梁N=1段　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板・支保材賃料⑬ | 1.664 | t | | | | |
| 仮設材賃料（管路部ほか⑬）<br>矢板H=2.0m　腹起しN=1段　切梁N=1段 | 17.5 | 供用日 | | | 施　49 号 | |
| アルミ腹起し　（縦断方向）　基本料金<br>70～80×115～130×4000 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧サポート　アルミ製　基本料金<br>調整長590～900 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ　基本料金<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　5 号 単価表 】

仮設工（特殊部）　施工延長15.32m 矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板・支保材賃料① | 1.912 | t | | | | |
| 仮設材賃料（特殊部15.32m）<br>矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 4.8 | 供用日 | | | 施　50 号 | |
| アルミ腹起し　（縦断方向）　基本料金<br>110～120×120～130×4000 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧サポート　アルミ製　基本料金<br>調整長1500～2200 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ　基本料金<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　6 号 単価表 】

仮設工（特殊部）　施工延長12.32m 矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板・支保材賃料② | 1.538 | t | | | | |
| 仮設材賃料（特殊部12.32m）<br>矢板H=3.0m　腹起しN=2段　切梁N=2段 | 5.7 | 供用日 | | | 施　51 号 | |
| アルミ腹起し　（縦断方向）　基本料金<br>110～120×120～130×4000 | 4.3 | 本 | | | | |
| 水圧サポート　アルミ製　基本料金<br>調整長1500～2200 | 4.3 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ　基本料金<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　7 号 単価表 】

仮設工（特殊部）　施工延長15.32m 矢板H=2.0m　腹起しN=1段　切梁N=1段　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板・支保材賃料⑥ | 1.593 | t | | | | |
| 仮設材賃料（特殊部15.32m）<br>矢板H=2.0m　腹起しN=1段　切梁N=1段 | 2.3 | 供用日 | | | 施　52 号 | |
| アルミ腹起し　（縦断方向）　基本料金<br>110～120×120～130×4000 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧サポート　アルミ製　基本料金<br>調整長1500～2200 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ　基本料金<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　8 号 単価表 】

照明支障移設土工 φ50　　10　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置撤去100m2以上<br>再使用 直線3色色合せ･厚6cm<br>撤去時間制約無･夜間無 | 6 | m2 | | | 施　7 号 | |
| 床掘り<br>土砂 小規模 | 3.2 | m3 | | | P　71 号 | |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂 | 1.6 | m3 | | | P　72 号 | |
| 埋戻し<br>砂　小規模 | 0.9 | m3 | | | 施　53 号 | |
| 運搬・処分（第３種建設発生土）<br>土砂　運搬距離7.3km | 1.4 | m3 | | | 施　54 号 | |
| 埋設標識シート敷設<br>幅150×長さ50m　2倍 | 10 | m | | | 施　55 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　1 号 施工単価表 】

歩道一般部　　100　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚160㎜ 1層施工<br>再生下層路盤材(40-0) | 100 | m2 | | | P　13 号 | |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜<br>再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.15 | 100 | m2 | | | P　14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　2 号 施工単価表 】

歩道乗入部　　100　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚230㎜ 2層施工<br>再生下層路盤材(40-0) | 100 | m2 | | | P　15 号 | |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.20 | 100 | m2 | | | P　16 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　3 号 施工単価表 】

車道部　　100　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(車道･路肩部)<br>全仕上り厚350㎜ 2層施工<br>再生下層路盤材(40-0) | 100 | m2 | | | P　17 号 | |
| 上層路盤(車道･路肩部)<br>全仕上り厚200㎜ 2層施工<br>粒度調整砕石 M-30 | 100 | m2 | | | P　18 号 | |
| 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35 | 100 | m2 | | | P　19 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　4 号 施工単価表 】

運搬・処分 Co無筋　　10　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 10 | m3 | | | P　20 号 | |
| 建設副産物処理 Co 無筋<br>二葉建設(株) 足高工場 | 10 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第　5 号 施工単価表 】

運搬・処分 Asカッター汚泥　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設副産物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥処分費<br>木村土木(株) 中伊豆工場 | 1.5 | t | | | | |
| トラック運搬(公園外への運搬)<br>運搬距離30㎞<br>DID区間有り | 2 | 台 | | | 施　34 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　6 号 施工単価表 】

運搬・処分 As塊　　10　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬(C・C・BOX)<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 運搬距離10.5km以下<br>DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 10 | m3 | | | P　21 号 | |
| 建設副産物処理 As 塊<br>二葉建設（株）足高工場 | 10 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第　7 号 施工単価表 】

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置撤去100m2以上 再使用 直線3色色合せ･厚6cm　　100　m2 当り

(撤去時間制約無･夜間無 ,　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>再使用目的の撤去<br>手間のみ | 100 | m2 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　8 号 施工単価表 】

運搬・処分（第３種建設発生土） 土砂　運搬距離7.3㎞　　10　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)<br>土砂 運搬距離10.5㎞以下<br>DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 10 | m3 | | | P　22 号 | |
| 残土処分費（第３種）<br>㈱サンウッド | 10 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　9 号 施工単価表 】

運搬・処分（第２種建設発生土） 土砂　運搬距離7.3㎞　　10　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)<br>土砂 運搬距離10.5㎞以下<br>DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 10 | m3 | | | P　22 号 | |
| 残土処分費（第２種）<br>㈱サンウッド | 10 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 10 号 施工単価表 】

埋設標識シート敷設 幅400　　100　m 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | | | | |
| 埋設標識シート<br>幅400×長さ50m　水抜き穴有り | 2 | 巻 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 11 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（L13） 1200×1800×3000　　1　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 23 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 24 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 25 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 26 号 | |
| モルタル練<br>高炉 | 0.1 | m3 | | | P 27 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 5.3 | m2 | | | P 28 号 | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | P 29 号 | |
| 蓋<br>φ750円形蓋（車道用）<br>参考重量W=161.3kg | 1 | 組 | | | | |
| 嵩上げブロック　円形首部<br>φ750×高さ100<br>参考重量W=80kg | 2 | 個 | | | | |

【 第 11 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（L13） 1200×1800×3000 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信用縦金物<br>L=1741 SS400 HDZ45 | 3 | 本 | | | | |
| 通信用縦金物<br>L=891 SS400 HDZ45 | 1 | 本 | | | | |
| 電力用縦金物<br>L=1700 SS400 HDZ45 | 6 | 本 | | | | |
| ハンドホール<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | 1 | 個 | | | P 30 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 2.1 | m2 | | | P 28 号 | |
| コンクリート連結ダクト<br>本体寸法L750<br>参考重量W=780kg | 1 | 個 | | | | |
| 鋼製ダクト<br>L150<br>参考重量W=44kg | 1 | 個 | | | | |
| 取付ダクト<br>L160<br>参考重量W=18kg | 1 | 個 | | | | |
| 特殊部付属物 地上機器用仮蓋<br>歩道用 1095×445<br>参考重量W=30kg | 1 | 枚 | | | | |

【 第 11 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（L13） 1200×1800×3000 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 31 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 32 号 | |
| ダクトスリーブ<br>VPφ150 | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×2（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×1（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×3（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×9（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×2（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |

【 第 11 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（L13） 1200×1800×3000 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 12 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（L14） 1200×1800×3000　　1　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 23 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 24 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 25 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 26 号 | |
| モルタル練<br>高炉 | 0.1 | m3 | | | P 27 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 5.3 | m2 | | | P 28 号 | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | P 29 号 | |
| 蓋<br>φ750円形蓋（車道用）<br>参考重量W=161.3kg | 1 | 組 | | | | |
| 嵩上げブロック　円形首部<br>φ750×高さ100<br>参考重量W=80kg | 2 | 個 | | | | |

【 第 12 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（L14） 1200×1800×3000 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信用縦金物<br>L=1741 SS400 HDZ45 | 3 | 本 | | | | |
| 通信用縦金物<br>L=891 SS400 HDZ45 | 1 | 本 | | | | |
| 電力用縦金物<br>L=1700 SS400 HDZ45 | 6 | 本 | | | | |
| ハンドホール<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | 1 | 個 | | | P 30 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 2 | m2 | | | P 28 号 | |
| コンクリート連結ダクト<br>本体寸法L690<br>参考重量W=720kg | 1 | 個 | | | | |
| 鋼製ダクト<br>L150<br>参考重量W=44kg | 1 | 個 | | | | |
| 取付ダクト<br>L160<br>参考重量W=18kg | 1 | 個 | | | | |
| 特殊部付属物 地上機器用仮蓋<br>歩道用 1095×445<br>参考重量W=30kg | 1 | 枚 | | | | |

【 第 12 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（L14） 1200×1800×3000 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 33 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 33 号 | |
| ダクトスリーブ<br>VPφ150 | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×2（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×3（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×9（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×2（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第 13 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（L15） 1200×1800×4500　　1　箇所 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 34 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 35 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 36 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 37 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 2 | 個 | | | P 25 号 | |
| モルタル練<br>高炉 | 0.14 | m3 | | | P 27 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 7.7 | m2 | | | P 28 号 | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | P 29 号 | |
| 蓋<br>φ750円形蓋（車道用）<br>参考重量W=161.3kg | 1 | 組 | | | | |

【 第 13 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（L15） 1200×1800×4500 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵩上げブロック 円形首部<br>φ750×高さ100<br>参考重量W=80kg | 2 | 個 | | | | |
| 通信用縦金物<br>L=1741 SS400 HDZ45 | 6 | 本 | | | | |
| 電力用縦金物<br>L=1700 SS400 HDZ45 | 7 | 本 | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 38 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 39 号 | |
| ダクトスリーブ<br>VPφ150 | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×4（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×2（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×3（150㎜） | 1 | 個 | | | | |

【 第 13 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（L15） 1200×1800×4500 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×2（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×1（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×9（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×2（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 40 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 41 号 | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×6（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第 14 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（R８） 1200×1800×4500　　1　箇所 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 42 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 35 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 36 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 37 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 2 | 個 | | | P 25 号 | |
| モルタル練<br>高炉 | 0.14 | m3 | | | P 27 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 7.7 | m2 | | | P 28 号 | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | P 29 号 | |
| 蓋<br>φ750円形蓋（歩道用）<br>参考重量W=129.9kg | 1 | 組 | | | | |

【 第 14 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（R８） 1200×1800×4500 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵩上げブロック 円形首部<br>φ750×高さ150<br>参考重量W=115kg | 2 | 個 | | | | |
| 嵩上げブロック 円形首部<br>φ750×高さ250<br>参考重量W=200kg | 1 | 個 | | | | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | P 29 号 | |
| 特殊部付属物 地上機器用仮蓋<br>歩道用 1095×445<br>参考重量W=30kg | 1 | 枚 | | | | |
| 地上機器用嵩上げブロック<br>1255×655×150<br>参考重量W=160kg | 1 | 個 | | | | |
| 地上機器用嵩上げブロック<br>1255×655×250<br>参考重量W=268kg | 2 | 個 | | | | |
| 通信用縦金物<br>L=1741 SS400 HDZ45 | 6 | 本 | | | | |
| 電力用縦金物<br>L=1700 SS400 HDZ45 | 7 | 本 | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 43 号 | |

【 第 14 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（R８） 1200×1800×4500 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 44 号 | |
| ダクトスリーブ<br>VPφ150 | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×2（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×3（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×9（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×2（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 40 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 45 号 | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×9（150㎜） | 1 | 個 | | | | |

【 第 14 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（R８） 1200×1800×4500 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 15 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（R９） 1200×1800×3000　　1　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | Ｐ 46 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | Ｐ 23 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | Ｐ 25 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | Ｐ 26 号 | |
| モルタル練<br>高炉 | 0.1 | m3 | | | Ｐ 27 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 5.3 | m2 | | | Ｐ 28 号 | |
| 蓋設置(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | Ｐ 29 号 | |
| 蓋<br>φ750円形蓋（歩道用）<br>参考重量W=129.9kg | 1 | 組 | | | | |
| 嵩上げブロック　円形首部<br>φ750×高さ150<br>参考重量W=115kg | 1 | 個 | | | | |

【 第 15 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（R９） 1200×1800×3000 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | P 29 号 | |
| 特殊部付属物 地上機器用仮蓋<br>歩道用 1095×445<br>参考重量W=30kg | 1 | 枚 | | | | |
| 地上機器用嵩上げブロック<br>1255×655×250<br>参考重量W=268kg | 1 | 個 | | | | |
| 通信用縦金物<br>L=1741 SS400 HDZ45 | 4 | 本 | | | | |
| 電力用縦金物<br>L=1700 SS400 HDZ45 | 6 | 本 | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 44 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 47 号 | |
| ダクトスリーブ<br>VPφ150 | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×2（150mm） | 2 | 個 | | | | |

【 第 15 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（R９） 1200×1800×3000 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×3（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×9（150㎜） | 2 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 16 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（R10） 1200×1800×4500　　1　箇所 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 48 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 49 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 50 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 37 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 2 | 個 | | | P 25 号 | |
| モルタル練<br>高炉 | 0.14 | m3 | | | P 27 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 7.7 | m2 | | | P 28 号 | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kgを超え800kg以下 | 1 | 組 | | | P 29 号 | |
| 蓋<br>φ750円形蓋（歩道用）<br>参考重量W=129.9kg | 1 | 組 | | | | |

【 第 16 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（R10） 1200×1800×4500 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵩上げブロック 円形首部<br>φ750×高さ100<br>参考重量W=80kg | 2 | 個 | | | | |
| 通信用縦金物<br>L=1741 SS400 HDZ45 | 6 | 本 | | | | |
| 電力用縦金物<br>L=1700 SS400 HDZ45 | 7 | 本 | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 44 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kgを超え4000kg以下 | 1 | 個 | | | P 51 号 | |
| ダクトスリーブ<br>VPφ150 | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ130×2（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ100×3（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス<br>φ50×9（150㎜） | 1 | 個 | | | | |

【 第 16 号 施工単価表 】 （続 き）

プレキャストボックス（R10） 1200×1800×4500 1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX) 1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 40 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX) 1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 52 号 | |
| レジンエコブロックベルマウス φ130×2（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス φ100×2（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス φ50×6（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス φ50×1（150㎜） | 1 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 17 号 施工単価表 】

プレキャストブロック（分岐桝）　　1　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kg以下 | 1 | 組 | | | P 53 号 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 54 号 | |
| モルタル練<br>高炉 | 0.023 | m3 | | | P 27 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>砕石各種 | 1.17 | m2 | | | P 28 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 18 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（HKR3） 800×800×900　　1　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 55 号 | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kg以下 | 1 | 組 | | | P 53 号 | |
| 蓋<br>角枠丸蓋 T-2 〇警 | 1 | 基 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 19 号 施工単価表 】

プレキャストボックス（HKR4） 800×800×900　　1　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(C・C・BOX)<br>1000kg以下 | 1 | 個 | | | P 55 号 | |
| 蓋設置(C・C・BOX)<br>200kg以下 | 1 | 組 | | | P 53 号 | |
| 蓋<br>角枠丸蓋 T-2 〇警 | 1 | 基 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 20 号 施工単価表 】

車道部（本復旧）　　100　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 | 100 | m2 | | | P 56 号 | |
| 殻運搬 舗装版破砕<br>機械 騒対不要､厚15cm超又は必要<br>9.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 5 | m3 | | | P 57 号 | |
| 建設副産物処理 As 塊<br>二葉建設（株）足高工場 | 5 | m3 | | | | |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準以外 | 5 | m3 | | | P 58 号 | |
| 土砂等運搬<br>小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>9.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 5 | m3 | | | P 59 号 | |
| 残土処分費（第２種）<br>㈱サンウッド | 5 | m3 | | | | |
| 不陸整正 | 100 | m2 | | | P 60 号 | |
| 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35 | 100 | m2 | | | P 61 号 | |
| 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 設計密度2.35 | 100 | m2 | | | P 62 号 | |

【 第 20 号 施工単価表 】 （続 き）

車道部（本復旧） 100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 21 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 , )

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工 溶融式(手動) 昼間単価<br>供用区間 実線 15cm<br>時間的制約無 機･労 | 1,000 | m | | | | |
| 路面表示用塗料<br>3種1号JISK5665 溶融ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18%<br>白 比重2.0 | 570 | kg | | | | |
| 道路用塗料 ガラスビーズ<br>JIS R3301 0.106－0.850mm | 25 | kg | | | | |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色- 比重0.9 | 25 | kg | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | l | | | | |
| 諸 雑 費 （率＋丸め）<br>材料費の% | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 22 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 , )

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工 溶融式(手動) 昼間単価<br>供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm<br>時間的制約無 機･労 | 1,000 | m | | | | |
| 路面表示用塗料<br>3種1号JISK5665 溶融ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18%<br>白 比重2.0 | 1,700 | kg | | | | |
| 道路用塗料 ガラスビーズ<br>JIS R3301 0.106－0.850mm | 75 | kg | | | | |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色- 比重0.9 | 75 | kg | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | l | | | | |
| 諸 雑 費 （率＋丸め）<br>材料費の% | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 23 号 施工単価表 】

L型街渠撤去・復旧 一般部　　10 m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 | 1.4 | m3 | | | 施 35 号 | |
| 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 1.4 | m3 | | | P 20 号 | |
| 建設副産物処理 Co 無筋<br>二葉建設(株) 足高工場 | 1.4 | m3 | | | | |
| コンクリート 人力打設<br>一般養生<br>18-8-25(20)BB60% 小運搬有 | 0.84 | m3 | | | P 63 号 | |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物 | 2.1 | m2 | | | P 64 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 8.3 | m2 | | | P 65 号 | |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)<br>均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 基礎砕石無 | 10 | m | | | P 66 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第 24 号 施工単価表 】

L型街渠撤去・復旧 乗入部（巻込部）　　10　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 | 0.56 | m3 | | | 施 35 号 | |
| 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 0.56 | m3 | | | P 20 号 | |
| 建設副産物処理 Co 無筋<br>二葉建設(株) 足高工場 | 0.56 | m3 | | | | |
| コンクリート 人力打設<br>一般養生<br>18-8-25(20)BB60% 小運搬有 | 0.44 | m3 | | | P 63 号 | |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物 | 1.8 | m2 | | | P 64 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 6.1 | m2 | | | P 65 号 | |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(600mm以下､50kg未満)<br>均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 基礎砕石無 | 10 | m | | | P 67 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第 25 号 施工単価表 】

街渠桝撤去・復旧　　10　基 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 | 1.9 | m3 | | | 施 35 号 | |
| 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 1.9 | m3 | | | P 20 号 | |
| 建設副産物処理 Co 無筋<br>二葉建設(株) 足高工場 | 1.9 | m3 | | | | |
| コンクリート 人力打設<br>一般養生<br>18-8-25(20)BB60% 小運搬有 | 1.7 | m3 | | | P 63 号 | |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物 | 20.7 | m2 | | | P 64 号 | |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 5.6 | m2 | | | P 65 号 | |
| 鋼製グレーチング桝蓋 110°<br>T-25 300×500用<br>参考重量23.4(kg) | 10 | 組 | | | | |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)<br>均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 基礎砕石無 | 7 | m | | | P 68 号 | |
| 計 | | | | | | |

【 第　25 号 施工単価表 】　　（続　き）

街渠桝撤去・復旧　　10　　基 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 26 号 施工単価表 】

植樹桝撤去　　10　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 | 0.59 | m3 | | | 施 35 号 | |
| 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 0.59 | m3 | | | P 20 号 | |
| 建設副産物処理 Co 無筋<br>二葉建設(株) 足高工場 | 0.59 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 27 号 施工単価表 】

特殊ブロック撤去・復旧 視覚障害者誘導用ブロック　　100　m2 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 撤去 | 100 | m2 | | | P 69 号 | |
| 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>8.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 6 | m3 | | | P 20 号 | |
| 建設副産物処理 Co 無筋<br>二葉建設(株) 足高工場 | 6 | m3 | | | | |
| 特殊ブロック舗装 設置<br>30cm×30cm | 100 | m2 | | | P 70 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 28 号 施工単価表 】

中木撤去・移植　　1　本 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植工(掘取工) 中木 樹高100～200㎝未満<br>施工規模6本未満 幹巻無<br>時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島) | 1 | 本 | | | 施 36 号 | |
| 道路植栽(植樹) 規模10本未満<br>中木 樹高100～200㎝未満 改良材無<br>時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島) | 1 | 本 | | | 施 37 号 | |
| 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付<br>施工規模10本未満<br>時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島) | 1 | 本 | | | 施 38 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 29 号 施工単価表 】

散水支障移設 φ20（土工：照明支障移設に含む） 10 m 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20㎜ | 10 | m | | | 施 39 号 | |
| ポリエチレン管<br>水道用二層管 Ⅰ種（軟質） φ20 | 10 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 30 号 施工単価表 】

管継手 φ20　　10　箇所 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管切断<br>呼び径20㎜ | 20 | 口 | | | 施 40 号 | |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径20㎜ | 20 | 口 | | | 施 41 号 | |
| 水道用ポリエチレン管金属継手（ソケット）<br>φ20 | 20 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 31 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸　　1　　t 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の積込･取卸費<br>基地積込～現場取卸 | 1 | t | | | | |
| 諸　雑　費　（丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 32 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内　　1　　t 当り

(割増なし　　,片道運搬距離6.1㎞　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック運賃 | 1 | t | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　33 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 現場積込→基地取卸　　1　　t 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の積込･取卸費<br>現場積込～基地取卸 | 1 | t | | | | |
| 諸　雑　費　（丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 34 号 施工単価表 】

トラック運搬(公園外への運搬) 運搬距離30㎞ 1 台 当り

(DID区間有り , )

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通トラック運転<br>2t積 | | 時間 | | | | |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 35 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

(昼間 時間制約無　　,低騒音･低振動対策不要 )

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工 昼間単価<br>無筋構造物 機械<br>時間的制約無 機･労 | 1 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 36 号 施工単価表 】

移植工(掘取工) 中木 樹高100～200㎝未満 施工規模6本未満 幹巻無　　1　本 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島) )

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 移植工(掘取工)<br>中木 樹高100～200㎝未満<br>手間のみ | 1 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 37 号 施工単価表 】

道路植栽(植樹) 規模10本未満　中木 樹高100～200㎝未満 改良材無　　1　本 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島) )

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹<br>中木 樹高100～200㎝未満<br>手間のみ | 1 | 本 | | | | |
| 樹木<br>移植 | 1 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 38 号 施工単価表 】

支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 施工規模10本未満　　1 本 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,標準(歩道及び交通島) )

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 支柱設置(中木)<br>二脚鳥居添木付 樹高250㎝以上<br>材工共 | 1 | 本 | | | | |
| 植樹割増<br>材料費､労務費の% | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　39 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径20㎜　　10　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 40 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径20㎜　　1　口 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸　雑　費　（率＋丸め）<br>労務費の% | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 41 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径20㎜　　1　口 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸　雑　費　（率＋丸め）<br>労務費の% | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 42 号 施工単価表 】

波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 道路沿い施工　既設管撤去含む　　100　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | | | | |
| 電工 | | 人 | | | | |
| 波付硬質合成樹脂管<br>波付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管(FEP) 径50 | 100 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 43 号 施工単価表 】

配線移設 EM-CE 5.5sq-2C 既設配線撤去含　　100 m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | | | | |
| 電工 | | 人 | | | | |
| 低圧電力用ケーブル<br>EM-CE 5.5sq-2C | 100 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 44 号 施工単価表 】

配線移設 EM-CE 14sq-2C 既設配線撤去含　　100　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | | | | |
| 電工 | | 人 | | | | |
| 低圧電力用ケーブル<br>EM-CE 14sq-2C | 100 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 45 号 施工単価表 】

配線本復旧 EM-CE 5.5sq-2C　　100　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | | | | |
| 低圧電力用ケーブル<br>EM-CE 5.5sq-2C | 100 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第 46 号 施工単価表 】

配線本復旧 EM-CE 14sq-2C　　100　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | | | | |
| 低圧電力用ケーブル<br>EM-CE 14sq-2C | 100 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第 47 号 施工単価表 】

仮設材賃料（管路部ほか⑪） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段　　1　供用日 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ腹起し （縦断方向）<br>70～80×115～130×4000 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧サポート アルミ製<br>調整長590～900 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 48 号 施工単価表 】

仮設材賃料（管路部ほか⑫） 矢板H=2.5m 腹起しN=2段 切梁N=2段　　1　　供用日 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ腹起し （縦断方向）<br>70～80×115～130×4000 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧サポート アルミ製<br>調整長590～900 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 49 号 施工単価表 】

仮設材賃料（管路部ほか⑬） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段　　1　供用日 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ腹起し （縦断方向）<br>70～80×115～130×4000 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧サポート アルミ製<br>調整長590～900 | 5 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 50 号 施工単価表 】

仮設材賃料（特殊部15.32m） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段　　1　　供用日 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ腹起し （縦断方向）<br>110～120×120～130×4000 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧サポート アルミ製<br>調整長1500～2200 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 51 号 施工単価表 】

仮設材賃料（特殊部12.32m） 矢板H=3.0m 腹起しN=2段 切梁N=2段　　1　　供用日 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ腹起し （縦断方向）<br>110～120×120～130×4000 | 4.3 | 本 | | | | |
| 水圧サポート アルミ製<br>調整長1500～2200 | 4.3 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 52 号 施工単価表 】

仮設材賃料（特殊部15.32m） 矢板H=2.0m 腹起しN=1段 切梁N=1段　　1　　供用日 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ腹起し （縦断方向）<br>110～120×120～130×4000 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧サポート アルミ製<br>調整長1500～2200 | 5.8 | 本 | | | | |
| 水圧手動ポンプ<br>タンク水量15～19ℓ | 1 | 台 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 53 号 施工単価表 】

埋戻し 砂 小規模　　10 m3 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂 | 10 | m3 | | | P 72 号 | |
| コンクリート用砂 | 13.3 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 54 号 施工単価表 】

運搬・処分（第３種建設発生土） 土砂 運搬距離7.3km　　10 m3 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬<br>小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>9.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 10 | m3 | | | P 59 号 | |
| 残土処分費（第３種）<br>㈱サンウッド | 10 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

【 第　55 号 施工単価表 】

埋設標識シート敷設 幅150×長さ50m　2倍　　100　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | | | | |
| 埋設標識シート<br>幅150×長さ50m　2倍　水抜き穴無し | 2 | 巻 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長泉町役場

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| カッターブレード<br>ブレード径45cm(18インチ) | | | | | | | |
| ガソリン<br>JIS2号 ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版<br>[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | [J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　2 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

| 名　称・規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| カッターブレード<br>ブレード径45cm(18インチ) | | | | | | | |
| ガソリン<br>JIS2号 ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | [J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15㎝以下 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　3 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕積込(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)　　1　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]賃料<br>0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　4 号 施工パッケージ 】

床掘り(C・C・BOX)　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]賃料<br>0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　5 号 施工パッケージ 】

埋戻し･締固め(C･C･BOX)　土砂　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]賃料<br>0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　土質 土砂 | | | | | | | |

【 第　6 号 施工パッケージ 】

埋戻し･締固め(C･C･BOX)　中埋砂　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]賃料<br>0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| コンクリート用砂 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し･締固め(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)　中埋砂　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [条件]<br>[J1] = 2　土質 中埋砂 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　7 号 施工パッケージ 】

管路材設置(C･C･BOX)　埋設部 多条管設置　　1　m 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 角型多条電線管<br>FEP　φ130㎜ | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　作業区分 埋設部 | | | [J2] = 5　設置区分 多条管設置 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　8 号 施工パッケージ 】

管路材設置(C・C・BOX)　埋設部 多条管設置　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 角型多条電線管<br>FEP　φ100㎜ | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　作業区分 埋設部 | | | [J2] = 5　設置区分 多条管設置 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　9 号 施工パッケージ 】

管路材設置(C・C・BOX)　埋設部 FA管設置　　1　m 当り

| 名　称　・　規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 管路材<br>直管φ150㎜(ﾌﾘｰｱｸｾｽｰV管) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　作業区分 埋設部 | | | [J2] = 2　設置区分 FA管設置 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　10 号 施工パッケージ 】

管路材設置(C・C・BOX)　埋設部 FA管設置　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 管路材<br>曲管φ150㎜(ﾌﾘｰｱｸｾｽｰV管) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　作業区分 埋設部 | | | [J2] = 2　設置区分 FA管設置 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第 11 号 施工パッケージ 】

管路材設置(C・C・BOX) 埋設部 多条管設置　　1 m 当り

| 名称・規格 | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 角型多条電線管<br>FEP φ50㎜ | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2 作業区分 埋設部 | | | [J2] = 5 設置区分 多条管設置 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第 12 号 施工パッケージ 】

軽量鋼矢板設置・撤去(C・C・BOX)　　1　m 当り

| 名　称・規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]賃料<br>0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 13 号 施工パッケージ 】

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚160㎜ 1層施工　　1 m2 当り

(再生下層路盤材(40-0) , )

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] | | | | | | | |
| 振動ローラ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料<br>3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 再生下層路盤材<br>40～0㎜ | | | | | | | |

【 第 13 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚160㎜ 1層施工 1 m2 当り

(再生下層路盤材(40-0) , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 160.000 ㎜ 全仕上り厚 | | | [J2] = 1 施工区分 1層施工 | | | | |
| [J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0) | | | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 14 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.15 )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>運転質量0.5～0.6t | | | | | | | |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]<br>機械質量40～60kg | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 再生細粒度アスコン(13)<br>再生合材 | | | | | | | |
| アスファルト乳剤(ＪＩＳ規格品)<br>浸透用 PK-3<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | | | | | | |

【 第 14 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.15 )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン<br>JIS2号 ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 ㎜ 1層当り平均仕上り厚 | | | [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下 | | | | |
| [y1] = 3 配合区分 配合区分なし<br>[A1] = 18 材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>[A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増なし | | | [y2] = 2 溶融ｽﾗｸﾞ区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 溶融ｽﾗｸﾞ無<br>[J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>[A3] = 1 夜間割増の有無区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 夜間割増無し(AS) | | | | |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 15 号 施工パッケージ 】

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚230㎜ 2層施工　　1 m2 当り

(再生下層路盤材(40-0) , )

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] | | | | | | | |
| 振動ローラ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料<br>3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 再生下層路盤材<br>40～0㎜ | | | | | | | |

【 第 15 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚230㎜ 2層施工 1 m2 当り

(再生下層路盤材(40-0) , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 230.000 ㎜ 全仕上り厚 | | | [J2] = 2 施工区分 2層施工 | | | | |
| [J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0) | | | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 16 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.20 )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>運転質量0.5～0.6t | | | | | | | |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]<br>機械質量40～60kg | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 再生密粒度アスコン(20)<br>再生合材 | | | | | | | |
| アスファルト乳剤(ＪＩＳ規格品)<br>浸透用 PK-3<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | | | | | | |

【 第 16 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.20 )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン<br>JIS2号 ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 ㎜ 1層当り平均仕上り厚<br>[y1] = 3 配合区分 配合区分なし<br>[A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>[A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増なし<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下<br>[y2] = 2 溶融ｽﾗｸﾞ区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 溶融ｽﾗｸﾞ無<br>[J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>[A3] = 1 夜間割増の有無区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 夜間割増無し(AS) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 17 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚350㎜ 2層施工 1 m2 当り

(再生下層路盤材(40-0) , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | | | | | | | |
| ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10～12t 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| タイヤローラ賃料 超低騒音型 13～14ｔ 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |

【 第 17 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚350㎜ 2層施工 1 m2 当り

(再生下層路盤材(40-0) , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生下層路盤材<br>40～0㎜ | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 350.000 ㎜ 全仕上り厚 | | | [J2] = 2 施工区分 2層施工 | | | | |
| [J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0) | | | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 18 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚200㎜ 2層施工　　1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 , )

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | | | | | | | |
| ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10～12t 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| タイヤローラ賃料 超低騒音型 13～14ｔ 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |

【 第 18 号 施工パッケージ 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚200㎜ 2層施工 1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒調砕石<br>M-30 30～0㎜ | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[y1] = 1 配合区分 突50<br>[y3] = 2 材料種別 路盤材<br>[J4] = 200.000 ㎜ 全仕上り厚<br>[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | [y2] = 2 溶融ｽﾗｸﾞ区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 溶融ｽﾗｸﾞ無<br>[J1] = 11 材料 粒度調整砕石 M-30<br>[J5] = 2 施工区分 2層施工 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 19 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 ㎡ 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35 )

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型<br>ﾎｲｰﾙ舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 振動ローラ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料<br>3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型 | | | | | | | |
| タイヤローラ賃料 超低騒音型<br>3～4t 普通型･排対型:3次基準 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |

【 第 19 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35 )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生密粒度アスコン(20)<br>再生合材 | | | | | | | |
| アスファルト乳剤(ＪＩＳ規格品)<br>浸透用 PK-3<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 ㎜ 1層当り平均仕上り厚 | | | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 | | | | |
| [y1] = 3 配合区分 配合区分なし<br>[A1] = 10 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>[A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増なし | | | [y2] = 2 溶融ｽﾗｸﾞ区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 溶融ｽﾗｸﾞ無<br>[J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>[A3] = 1 夜間割増の有無区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 夜間割増無し(AS) | | | | |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　20 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(8.0km以下 DID区間有　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>10t積級 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>[J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有<br>[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | [J2] = 1　積込工法区分 機械積込<br>[JE] = 4　運搬距離 8.0km以下 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 21 号 施工パッケージ 】

運搬(C・C・BOX) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 運搬距離10.5km以下　　1　m3 当り

(DID区間有　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

| 名　称・規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>4t積級 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　積載区分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | | | [J2] = 2　DID区間の有無 有 | | | | |
| [J4] = 5　運搬距離 10.5km以下 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　22 号 施工パッケージ 】

運搬(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)　土砂 運搬距離10.5km以下　　1　　m3 当り

(DID区間有　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>4t積級 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　積載区分 土砂 | | | [J2] = 2　DID区間の有無 有 | | | | |
| [J4] = 5　運搬距離 10.5km以下 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　23 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>2-1型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,271kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　24 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>4-2型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,354kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　25 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| コンクリート敷板<br>1560×1710×100　B-1タイプ<br>参考重量W=652kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　26 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| コンクリート敷板<br>1560×1710×100　B-2タイプ<br>参考重量W=655kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　27 号 施工パッケージ 】

モルタル練　高炉　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 高炉セメント<br>袋物 | | | | | | | |
| コンクリート用砂 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ｾﾒﾝﾄ種類 高炉 | | | [J3] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 28 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 1 m2 当り

(砕石各種 , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[油圧式ｸﾛｰﾗ型]賃料<br>0.8m3 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 再生基礎裏込材 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |

【 第 28 号 施工パッケージ 】 （続 き）

基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 1 m2 当り

(砕石各種 , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5㎝を超え12.5㎝以下 | | | [J2] = 10 砕石の種類 砕石各種 | | | | |
| [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　29 号 施工パッケージ 】

蓋設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　200kgを超え800kg以下　　1　　組 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]賃料<br>0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　蓋1組当り質量 200kgを超え800kg以下 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　30 号 施工パッケージ 】

ハンドホール　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付]賃料 超低騒音<br>0.45m3 2.9t吊 排対型:3次基準 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 横置機器部ハンドホール<br>995×710×1320<br>参考重量W=1,230kg | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ｸﾚｰﾝ機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | | | | | | | |

【 第 31 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ) 1000kgを超え4000kg以下　　1　個 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-L8-1（起）（終） 1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2 ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　32 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-L3-1（終）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　33 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-L3-1（起）（終）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　34 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>1-1型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,431kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　35 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>2-1KR（450）型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,217kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　36 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>1-2KL（450）型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,384kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　37 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| コンクリート敷板<br>1560×1710×100　A-2タイプ<br>参考重量W=573kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　38 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-L9-1（起）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　39 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-L10-1（起）（終）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　40 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| サイドボックス<br>800×700×500<br>参考重量W=690kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 41 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ) 1000kg以下　　1 個 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 横断ﾎﾞｯｸｽ継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KT-08-01 1100×1000×150<br>参考重量W=350kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1 ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　42 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>3-1型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,281kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　43 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-R6-1（起）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　44 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-R3-1（起）（終）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　45 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 横断ﾎﾞｯｸｽ継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KT-03-01　1100×1000×150<br>参考重量W=350kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　46 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>3-2型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,281kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　47 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-R7-1（終）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　48 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>1-2型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,431kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 49 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ) 1000kgを超え4000kg以下　　1　個 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>2-2KL（650）型 1200×1800×1495<br>参考重量W=3,217kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2 ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　50 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 特殊部<br>1-1KR（650）型　1200×1800×1495<br>参考重量W=3,384kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　51 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kgを超え4000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KD-R8-1（終）　1460×2100×160<br>参考重量W=1,180kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　52 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 横断ﾎﾞｯｸｽ継壁部（ﾒﾙﾄﾛｯｸｼｰﾙ材充填含む）<br>KT-04-01　1100×1000×150<br>参考重量W=350kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　53 号 施工パッケージ 】

蓋設置(Ｃ･Ｃ･ＢＯＸ)　200kg以下　　1　　組 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]賃料<br>0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　蓋1組当り質量 200kg以下 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　54 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 分岐桝（妻壁含む）<br>400×380×1500<br>参考重量W=493kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　55 号 施工パッケージ 】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)　1000kg以下　　1　　個 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 警察用ハンドホール<br>800×800×900<br>参考重量W=950kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kg以下 | | | [yC] = 0.000 | ｸﾚｰﾝ賃料割増率 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　56 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[後方超小旋回･ｸﾛｰﾗ型]賃料 超低騒音 0.45m3 排対型:2011年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | | [J2] = 1　障害等の有無 無し | | | | |
| [J3] = 1　騒音振動対策 不要 | | | [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 | | | | |
| [J6] = 1　積込作業の有無 有り | | | [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　57 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械 騒対不要､厚15cm超又は必要　　1　　m3 当り

(9.0km以下 DID区間有　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>10t積級 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕<br>[J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有<br>[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | [J2] = 2　積込工法区分 機械 騒対不要､厚15cm超又は必要<br>[J9] = 9　運搬距離 9.0km以下 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　58 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準以外　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・排対:2次]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3] | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　土質 土砂 | | | [J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模) | | | | |
| [J6] = 8　施工数量 標準以外 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　59 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　　m3 当り

(9.0km以下 DID区間有　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　 )

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>4t積級 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　土砂等発生現場 小規模<br>[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>[JE] = 10　運搬距離 9.0km以下 | | | [J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>[J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　60 号 施工パッケージ 】

不陸整正　　1　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]<br>ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | | | | | | | |
| ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型<br>質量10～12t 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| タイヤローラ賃料 超低騒音型<br>13～14ｔ　排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |

【 第 60 号 施工パッケージ 】 （続 き）

不陸整正 1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [条件]<br>[J1] = 1 補足材料の有無 無し | | | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　61 号 施工パッケージ 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35 )

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型<br>ﾎｲｰﾙ舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 振動ローラ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料<br>3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型 | | | | | | | |
| タイヤローラ賃料 超低騒音型<br>3～4t 普通型･排対型:3次基準 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |

【 第　61 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35 )

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生粗粒度アスコン(20)<br>再生合材 | | | | | | | |
| アスファルト乳剤(ＪＩＳ規格品)<br>浸透用 PK-3<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 | | | [J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 | | | | |
| [y1] = 1　配合区分 突50 | | | [y2] = 2　溶融ｽﾗｸﾞ区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 溶融ｽﾗｸﾞ無 | | | | |
| [A1] = 12　材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | [J4] = 4　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | |
| [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増なし | | | [A3] = 1　夜間割増の有無区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 夜間割増無し(AS) | | | | |
| [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　62 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 設計密度2.35　)

| 名　称 ・ 規　格 | 金額構成比(%) | 金　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型<br>ﾎｲｰﾙ舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| 振動ローラ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料<br>3～4t 排対型:3次基準 超低騒音型 | | | | | | | |
| タイヤローラ賃料 超低騒音型<br>3～4t 普通型･排対型:3次基準 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |

【 第　62 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 設計密度2.35　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生密粒度アスコン(20)<br>再生合材 | | | | | | | |
| アスファルト乳剤<br>ﾀｯｸｺｰﾄ高性能改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 | | | [J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 | | | | |
| [y1] = 1　配合区分 突50 | | | [y2] = 2　溶融ｽﾗｸﾞ区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 溶融ｽﾗｸﾞ無 | | | | |
| [A1] = 10　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | | | [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ用高性能改質乳剤 | | | | |
| [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増なし | | | [A3] = 1　夜間割増の有無区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 夜間割増無し(AS) | | | | |
| [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 63 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 一般養生　　1 m3 当り

(18-8-25(20)BB60% ,小運搬有 )

| 名称・規格 | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 生コンクリート(高炉)<br>18-8-25(20)-BB W/C 60%以下<br>JIS A 5308 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2 構造物種別 小型構造物<br>[N1] = 67 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20)-BB W/C60%<br>[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り<br>[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし | | | [J9] = 3 打設工法 人力打設<br>[J5] = 2 養生工の種類 一般養生<br>[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　64 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 型わく工 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　型枠の種類 一般型枠 | | | [J2] = 2　構造物の種類 小型構造物 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　65 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　7.5㎝を超え12.5㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| バックホウ[油圧式ｸﾛｰﾗ型]賃料<br>0.8m3 排対型:2014年規制 | | | | | | | |
| その他(機械) | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 再生基礎裏込材 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |

【 第　65 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　7.5㎝を超え12.5㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　砕石の厚さ 7.5㎝を超え12.5㎝以下 | | | [J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | | | | |
| [J3] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　66 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　各種(600㎜以下、50kg以上100kg未満)　　1　　m 当り

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要　　,基礎砕石無　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| 小型バックホウ[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付]賃料<br>0.09m3 0.9ｔ吊 超低 3次 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 歩車道境界ブロック(両側テーパ)<br>B180×230×250×600　【m当り単価】<br>参考重量 71(kg) | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　作業区分 設置 | | | [y1] = 2　溶融ｽﾗｸﾞ区分 溶融ｽﾗｸﾞ無 | | | | |

【 第 66 号 施工パッケージ 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下、50kg以上100kg未満) 1 m 当り

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 ,基礎砕石無 )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [J2] = 8 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下、50-100kg未満)<br>[N1] = 14 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し | | | [J4] = 4 基礎砕石規格 無し | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　67 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　各種(600㎜以下、50kg未満)　　1　　m 当り

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要　　,基礎砕石無　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| セーフティーブロック平直<br>200/205×50/70×600　【m当り単価】<br>参考重量18kg | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　作業区分 設置<br>[J2] = 7　ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下、50kg未満)<br>[N1] = 14　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し | | | [y1] = 2　溶融ｽﾗｸﾞ区分 溶融ｽﾗｸﾞ無<br>[J4] = 4　基礎砕石規格 無し | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　68 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　各種(600㎜以下、50kg以上100kg未満)　　1　　m 当り

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要　　,基礎砕石無　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| 小型バックホウ[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付]賃料<br>0.09m3 0.9ｔ吊 超低 3次 | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 歩車道境界ブロック（片面・水抜）<br>B180/205×250×600　【m当り単価】<br>参考重量61kg | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　作業区分 設置 | | | [y1] = 2　溶融ｽﾗｸﾞ区分 溶融ｽﾗｸﾞ無 | | | | |

長泉町役場

【 第 68 号 施工パッケージ 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下、50kg以上100kg未満) 1 m 当り

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 ,基礎砕石無 )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [J2] = 8 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下、50-100kg未満)<br>[N1] = 14 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し | | | [J4] = 4 基礎砕石規格 無し | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　69 号 施工パッケージ 】

特殊ブロック舗装 撤去　　1　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| ブロック工 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 2　作業区分 撤去 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　70 号 施工パッケージ 】

特殊ブロック舗装 設置　30㎝×30㎝　　1　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| ブロック工 | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| その他(労務) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 視覚障害者誘導用ブロック<br>300×300×60 黄色<br>参考重量 12(kg) | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　作業区分 設置 | | | [J2] = 1　ﾌﾞﾛｯｸ規格 30㎝×30㎝ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

長泉町役場

【 第　71 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 1　土質 土砂 | | | [J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模) | | | | |
| [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第　72 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

(土砂　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 金額構成比(%) | 金　　額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【機械】 | | | | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] | | | | | | | |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]<br>質量 60～80kg | | | | | | | |
| 【労務】 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | |
| 【材料】 | | | | | | | |
| 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | | | | | | |
| ガソリン<br>JIS2号 ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ | | | | | | | |
| 【端数調整】 | | | | | | | |
| [条件]<br>[J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模) | | | [J2] = 1　土質 土砂 | | | | |

長泉町役場

【 第 72 号 施工パッケージ 】 （続 き）

埋戻し 小規模 1 m3 当り

(土砂 , )

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

■ 数量計算書　　工種:電線共同溝工事　　実施

| 工種／種別／細別 | 規格・形状・寸法 | 数式 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 令和8年度 町道732号線電線共同溝整備工事 | | | | |
| 仮設工 | | | | |
| 土留・仮締切工 | | | | |
| 軽量鋼矢板(矢板高さ3.0m 段数2段) | 仮設工(管路部・サ⑪) 施工延長9.8m | | 式 | 1 |
| 軽量鋼矢板(矢板高さ2.5m 段数2段) | 仮設工(管路部・サ⑫) 施工延長80.6m | | 式 | 1 |
| 軽量鋼矢板(矢板高さ2.0m 段数1段) | 仮設工(管路部・サ、地⑬) 施工延長99.1m | | 式 | 1 |
| 軽量鋼矢板(矢板高さ3.0m 段数2段) | 仮設工(特殊部①) 施工延長15.32m | L15・R8 | 式 | 1 |
| 軽量鋼矢板(矢板高さ3.0m 段数2段) | 仮設工(特殊部②) 施工延長12.32m | L13・L14・R9 | 式 | 1 |
| 軽量鋼矢板(矢板高さ2.0m 段数1段) | 仮設工(特殊部⑥) 施工延長15.32m | R10 | 式 | 1 |
| 舗装仮復旧工 | | | | |
| 歩道一般部 | | 土工総括表より 131.10 | m2 | 131 |
| 歩道乗入れ部 | | 土工総括表より 59.10 | m2 | 59 |
| 車道部 | | 土工総括表より 222.70 | m2 | 223 |
| 交通管理工 | | | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 415 |
| 舗装版撤去工 | | | | |
| 舗装版破砕工 | | | | |
| 運搬・処分 | Co無筋 | 土工総括表より 16.00 | m3 | 16 |
| 運搬・処分 | Asカッター汚泥 | 0.023×0.10×(舗装版切断長)×1.4 | t | 1.5 |
| 運搬・処分 | As塊 | 土工総括表より 21.50 | m3 | 22 |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版15cm以下 | 土工総括表より 430.90 | m | 430 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版15cm以下 | 土工総括表より 472.00 | m | 470 |
| インターロッキングブロック撤去 | 再利用 | 土工総括表より 197.40 | m2 | 197 |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版15cm以下 | 土工総括表より 225.10 | m2 | 230 |
| 開削土工 | | | | |
| 掘削工 | | | | |
| 開削掘削/床掘り(電線共同溝) | | 土工総括表より 700.50 | m3 | 700 |
| 埋戻し工 | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

■ 数量計算書　　工種:電線共同溝工事　　実施

| 工種／種別／細別 | 規格・形状・寸法 | 数式 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し・締固め(電線共同溝) | 発生土 | 土工総括表より 224.90 | m3 | 220 |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝) | 砂 | 土工総括表より 175.30 | m3 | 180 |
| 残土処理工 | | | | |
| 運搬・処分(第3種建設発生土) | 土砂 | 土工総括表より 264.20 | m3 | 260 |
| 運搬・処分(第2種建設発生土) | 土砂 | 土工総括表より 137.80 | m3 | 140 |
| 電線共同溝工 | | | | |
| 管路工(管路部) | | | | |
| 埋設管路(FEP管) | φ130 5000L | 総括表より 709.30 | m | 709 |
| 埋設管路(FEP管) | φ100 5000L | 総括表より 1009.40 | m | 1,009 |
| 埋設管路(FA管) | φ150(直管) 5000L | 総括表より 269.40 | m | 269 |
| 埋設管路(FA管) | φ150(曲管) 5R1000L | 総括表より 67.10 | m | 67 |
| 管台 | 150用 | 総括表より 28 | 個 | 28 |
| やりとり継手 | VPφ150用 | 総括表より 9 | 個 | 9 |
| ダクトスリーブ | VPφ150 | 総括表より 18 | 個 | 18 |
| 埋設管路(FEP管) | φ50 5000L | 総括表より 3620.60 | m | 3,621 |
| 埋設表示シート | 幅400 | 総括表より 734.40 | m | 734 |
| プレキャストボックス(特殊部) | | | | |
| プレキャストボックス(L13) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(L14) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(L15) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(R8) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(R9) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(R10) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(LTA1) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(HKR3) | | | 箇所 | 1 |
| プレキャストボックス(HKR4) | | | 箇所 | 1 |
| 舗装復旧工 | | | | |
| 舗装復旧工 | | | | |

町道732号線電線共同溝整備工事

■ 数量計算書　　工種:電線共同溝工事　　実施

| 工種／種別／細別 | 規格・形状・寸法 | 数式 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 車道部(本復旧) | | 土工総括表より 222.70 | m2 | 223 |
| 区画線工 | | | | |
| 溶融式区画線 | 実線　白　W=15cm | 雑工数量総括表より 50.80 | m | 51 |
| 溶融式区画線 | ゼブラ　白　W=45cm | 雑工数量総括表より 30.00 | m | 30 |
| 雑工 | | | | |
| 雑工 | | | | |
| L型街渠撤去・復旧 | 一般部 | 雑工数量総括表より 45.50 | m | 46 |
| L型街渠撤去・復旧 | 乗入部(巻込部) | 雑工数量総括表より 6.60 | m | 7 |
| 街渠桝撤去・復旧 | | 雑工数量総括表より 2.00 | 基 | 2 |
| 植樹桝撤去 | | 雑工数量総括表より 3.00 | 箇所 | 3 |
| 特殊ブロック舗装撤去・復旧 | 視覚障害者誘導用 | 雑工数量総括表より 2.40 | m2 | 2.4 |
| 中木撤去・移植 | | 雑工数量総括表より 3.00 | 本 | 3 |
| 散水支障移設(土工:照明支障移設に含む) | φ20 | R:65.5 | m | 66 |
| 管継手 | 〃 | | 箇所 | 2 |
| 照明支障移設 | φ50 | L:23.6<br>R:80.2 | m | 104 |
| | | | | |

# 土工数量総括表

| 工種 | | | | 単位 | L側 | R側,横断部 | 特殊部 | 警察管路 | 警察HH | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備工 | 舗装切断工 | 一般部 | ILB15cm以下 | m | 115.8 | 166.2 | 56.7 | 81.0 | 11.2 | **430.9** |
| | | | Co15cm以下 | m | | | | | | |
| | | | | m | | | | | | |
| | | | | m | | | | | | |
| | | | | m | | | | | | |
| | | | | m | | | | | | |
| | | | | m | | | | | | |
| | | 車道部 | As15cm以下 | m | 275.6 | 117.8 | 47.6 | 31.0 | | **472.0** |
| | | | As15cm超30cm以下 | m | | | | | | |
| | 舗装版取壊工 | 一般部 | ILB15cm以下 | $m^2$ | 54.6 | 79.6 | 37.3 | 22.0 | 3.9 | **197.4** |
| | | | Co15cm以下 | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | 車道部 | As15cm以下 | $m^2$ | 130.0 | 55.5 | 31.6 | 8.0 | | **225.1** |
| | | | As15cm超30cm以下 | $m^2$ | | | | | | |
| 土工 | 掘削 | | | $m^3$ | 212.4 | 168.4 | 118.3 | 12.0 | 3.7 | **514.8** |
| | 掘削（路盤） | | | $m^3$ | 71.9 | 38.2 | 21.4 | 6.0 | 0.3 | **137.8** |
| | 掘削（岩盤） | | | $m^3$ | 19.7 | 2.7 | 25.5 | | | **47.9** |
| | 埋戻し | 発生土 | | $m^3$ | 87.4 | 64.7 | 66.9 | 4.0 | 1.9 | **224.9** |
| | | 発生土水締め | | $m^3$ | | | | | | |
| | | 砂水締め | | $m^3$ | | | | | | |
| | | 砂 | | $m^3$ | 95.3 | 72.4 | 1.6 | 6.0 | | **175.3** |
| | | 改良土 | | $m^3$ | | | | | | |
| | 残土 | | | $m^3$ | 115.3 | 96.4 | 43.9 | 7.0 | 1.6 | **264.2** |
| | 残土（路盤） | | | $m^3$ | 71.9 | 38.2 | 21.4 | 6.0 | 0.3 | **137.8** |
| 基礎・防護工 | コンクリート | | | $m^3$ | | | | | | |
| | 敷板 | | | $m^3$ | | | | | | |
| | 型枠 | | | $m^3$ | | | | | | |
| | 基礎砕石（RC-40 t=10cm） | | | $m^2$ | 131.1 | 95.0 | 41.2 | 13.0 | | **280.3** |
| | 基礎砕石（RC-40 t=10cm） | | | $m^3$ | 13.0 | 9.4 | 4.1 | 1.0 | | **27.5** |
| | 敷モルタル | | | $m^3$ | | | 0.7 | | | **0.7** |
| 仮設工 | 1.5≦H<2.0 | | | m | 75.8 | 111.4 | 11.0 | | | **198.2** |
| | 2.0≦H<2.5 | | | m | 94.4 | 64.6 | 17.5 | | | **176.5** |
| | 2.5≦H<3.0 | | | m | 19.0 | | 67.6 | | | **86.6** |
| 舗装復旧工 | 歩道部 | 一般部 | t=19cm | $m^2$ | 39.7 | 54.5 | 14.8 | 19.0 | 3.1 | **131.1** |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | 乗入部 | t=28cm | $m^2$ | 14.9 | 25.0 | 17.2 | 2.0 | | **59.1** |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | 車道部 | | t=60cm | $m^2$ | 130.0 | 55.5 | 29.2 | 8.0 | | **222.7** |
| | | | | $m^2$ | | | | | | |
| | 蓋板舗装 | | | $m^2$ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ガラ処分工 | ILBガラ(歩道) | | | $m^3$ | 4.7 | 6.9 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | **16.0** |
| | Asガラ(車道) | | | $m^3$ | 12.9 | 5.5 | 3.1 | | | **21.5** |
| | Coガラ(歩道) | | | $m^3$ | | | | | | |
| | Coガラ(車道) | | | $m^3$ | | | | | | |

# 土工数量調書　1／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | 0.472 | 1.212 | 0.440 | | | 0.528 | | | 0.472 |
| L-2 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.302 | 0.189 | 1.224 | 0.797 | | | 0.486 | | -0.584 | 0.189 |
| L-3 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.387 | 0.094 | 0.813 | 0.434 | | | 0.518 | | -0.095 | 0.094 |
| L-4 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.868 | 0.189 | 0.658 | 0.797 | | | 0.486 | | -0.018 | 0.189 |
| L-5 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | 0.566 | 0.472 | 1.073 | 0.944 | | | 0.453 | | -0.483 | 0.472 |
| L-6 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.952 | 0.094 | 0.200 | 0.387 | | | 0.518 | | 0.522 | 0.094 |
| L-7 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.868 | 0.189 | 0.200 | 0.302 | | | 0.518 | | 0.532 | 0.189 |
| L-8 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.952 | 0.094 | 0.200 | 0.387 | | | 0.518 | | 0.522 | 0.094 |
| L-9 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.868 | 0.189 | 0.200 | 0.302 | | | 0.518 | | 0.532 | 0.189 |
| L-10 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.952 | 0.094 | 0.305 | 0.528 | | | 0.486 | | 0.365 | 0.094 |
| L-11 | 4.60 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.587 | 0.094 | | 0.858 | | | 0.486 | | 0.634 | 0.094 |
| | | 9.200 | | | | | | | | | 4.338 | | | | | | | | | 7.300 | 0.432 | | 3.947 | | | 2.236 | | 2.916 | 0.432 |
| L-12 | 25.00 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | 1.322 | 0.472 | 0.318 | 0.944 | | | 0.453 | | 0.273 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 50.000 | | | | | | | | | 23.600 | | 33.050 | 11.800 | 7.950 | 23.600 | | | 11.325 | | 6.825 | 11.800 |
| L-13 | 4.90 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.502 | 0.189 | | 0.773 | | | 0.486 | | 0.643 | 0.189 |
| | | 9.800 | | | | | | | | | 4.621 | | | | | | | | | 7.360 | 0.926 | | 3.788 | | | 2.381 | | 3.151 | 0.926 |
| L-14 | 10.20 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.518 | | 0.723 | 0.094 |
| | | 20.400 | | | | | | | | | 9.619 | | | | | | | | | 11.761 | 0.959 | | 3.947 | | | 5.284 | | 7.375 | 0.959 |
| L-16 | 7.60 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.493 | 0.094 | | 0.764 | | | 0.486 | | 0.644 | 0.094 |
| | | 15.200 | | | | | | | | | 7.167 | | | | | | | | | 11.347 | 0.714 | | 5.806 | | | 3.694 | | 4.894 | 0.714 |
| L-17 | 4.70 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.432 | 0.189 | | 0.703 | | | 0.486 | | 0.651 | 0.189 |
| | | 9.400 | | | | | | | | | 4.432 | | | | | | | | | 6.730 | 0.888 | | 3.304 | | | 2.284 | | 3.060 | 0.888 |
| L-18 | 1.40 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.200 | 0.094 | | 0.434 | | | 0.518 | | 0.718 | 0.094 |
| | | 2.800 | | | | | | | | | 1.320 | | | | | | | | | 1.680 | 0.132 | | 0.608 | | | 0.725 | | 1.005 | 0.132 |
| L-19 | 6.20 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.115 | 0.189 | | 0.349 | | | 0.518 | | 0.727 | 0.189 |
| | | 12.400 | | | | | | | | | 5.847 | | | | | | | | | 6.913 | 1.172 | | 2.164 | | | 3.212 | | 4.507 | 1.172 |
| L-20 | 8.50 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.200 | 0.094 | | 0.434 | | | 0.518 | | 0.718 | 0.094 |
| | | 17.000 | | | | | | | | | 8.016 | | | | | | | | | 10.200 | 0.799 | | 3.689 | | | 4.403 | | 6.103 | 0.799 |
| L-21 | 22.20 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | 1.322 | 0.472 | 0.318 | 0.944 | | | 0.453 | | 0.273 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 44.400 | | | | | | | | | 20.957 | | 29.348 | 10.478 | 7.060 | 20.957 | | | 10.057 | | 6.061 | 10.478 |
| L-22 | 9.80 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.707 | 0.094 | 0.483 | 1.495 | | | 0.452 | | 0.046 | 0.094 |
| | | 19.600 | | | | | | | | | 9.241 | | | | | | | | | 16.729 | 0.921 | 4.733 | 14.651 | | | 4.430 | | 0.451 | 0.921 |
| L-23 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.577 | 0.094 | | 0.811 | | | 0.518 | | 0.676 | 0.094 |
| L-24 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.280 | 0.189 | | 0.514 | | | 0.518 | | 0.709 | 0.189 |
| L-25 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.518 | | 0.723 | 0.094 |
| 小計 | | 115.800 | | | | | | | 94.400 | | 54.601 | | | | | | | 44.557 | | 142.418 | 29.221 | 19.743 | 86.461 | | | 50.031 | | 46.348 | 29.221 |

# 土工数量調書　2／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷ﾓﾙﾀﾙ | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | lLBガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-1 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| L-2 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-3 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-4 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-5 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| L-6 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-7 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-8 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-9 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-10 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-11 | 4.60 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 2.958 | 0.294 | | 9.200 | | | 4.338 | | | | | | | | | | | 0.391 | | | |
| L-12 | 25.00 | | | | 0.643 | 0.064 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| | | | | | 16.075 | 1.600 | | | 50.000 | | | | | | | | | 23.600 | | | | | 2.350 | | |
| L-13 | 4.90 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 3.151 | 0.314 | | 9.800 | | | | | 4.621 | | | | | | | | | 0.368 | | | |
| L-14 | 10.20 | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 7.069 | 0.704 | | | | | 9.619 | | | | | | | | | | | 0.867 | | | |
| L-16 | 7.60 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 4.887 | 0.486 | | 15.200 | | | 7.167 | | | | | | | | | | | 0.646 | | | |
| L-17 | 4.70 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 3.022 | 0.301 | | 9.400 | | | | | 4.432 | | | | | | | | | 0.353 | | | |
| L-18 | 1.40 | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 0.970 | 0.097 | | 2.800 | | | 1.320 | | | | | | | | | | | 0.119 | | | |
| L-19 | 6.20 | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 4.297 | 0.428 | | 12.400 | | | | | 5.847 | | | | | | | | | 0.465 | | | |
| L-20 | 8.50 | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 5.891 | 0.587 | | 17.000 | | | 8.016 | | | | | | | | | | | 0.723 | | | |
| L-21 | 22.20 | | | | 0.643 | 0.064 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| | | | | | 14.275 | 1.421 | | | 44.400 | | | | | | | | | 20.957 | | | | | 2.087 | | |
| L-22 | 9.80 | | | | 0.643 | 0.064 | | | | 2.000 | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 6.301 | 0.627 | | | | 19.600 | 9.241 | | | | | | | | | | | 0.833 | | | |
| L-23 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-24 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-25 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| 小計 | | | | | 68.896 | 6.859 | | 75.800 | 94.400 | 19.600 | 39.701 | | 14.900 | | | | | 44.557 | | | | 4.765 | 4.437 | | |

# 土 工 数 量 調 書　　3 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-26 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | | | | 0.782 | 0.062 | | 0.332 | | | 0.339 | | 0.413 | 0.062 |
| L-27 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.518 | | 0.723 | 0.094 |
| L-28 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.068 | 0.189 | | 0.302 | | | 0.518 | | 0.732 | 0.189 |
| L-29-1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 1.160 | 0.472 | | 0.472 | | | 0.457 | | 0.636 | 0.472 |
| L-29-2 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.766 | 0.472 | | | | | 0.518 | | 0.766 | 0.472 |
| L-30 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.526 | | | | | | | | | 0.602 | 0.105 | | 0.431 | | | 0.132 | | 0.123 | 0.105 |
| L-31 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.525 | | | | | | | | | 0.806 | 0.053 | | 0.635 | | | 0.132 | | 0.100 | 0.053 |
| L-32 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.525 | | | | | | | | | 0.549 | 0.105 | | 0.378 | | | 0.132 | | 0.129 | 0.105 |
| L-33 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.525 | | 0.171 | 0.263 | | | | | 0.132 | | 0.171 | 0.263 |
| L-34-1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | 1.258 | 0.362 | | 0.724 | | | 0.393 | | 0.454 | 0.362 |
| L-34-2 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 1.127 | 0.145 | | 0.594 | | | 0.393 | | 0.467 | 0.145 |
| L-34-3 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.393 | | 0.500 | 0.072 |
| L-35 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.393 | | 0.500 | 0.072 |
| L-36 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.801 | 0.310 | | 0.350 | | | 0.339 | | 0.412 | 0.310 |
| L-37 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.727 | 0.094 | | 0.481 | | | 0.993 | | 1.193 | 0.094 |
| L-38 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.870 | | | | | | | | | 1.704 | 0.087 | | 1.140 | | | 0.319 | | 0.437 | 0.087 |
| L-39 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.870 | | | | | | | | | 1.626 | 0.174 | | 1.061 | | | 0.319 | | 0.447 | 0.174 |
| L-40 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.870 | | 1.509 | 0.435 | | 0.944 | | | 0.319 | | 0.460 | 0.435 |
| L-41 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.870 | | 1.957 | 0.435 | | 1.392 | | | 0.319 | | 0.410 | 0.435 |
| L-42 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.860 | 0.472 | | 0.094 | | | 0.518 | | 0.756 | 0.472 |
| L-43 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.832 | 0.310 | | 0.381 | | | 0.339 | | 0.409 | 0.310 |
| L-44 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | | | | 1.055 | 0.062 | | 0.605 | | | 0.339 | | 0.383 | 0.062 |
| L-45 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.619 | | | | | | | | | 0.725 | 0.124 | | 0.275 | | | 0.338 | | 0.419 | 0.124 |
| L-46 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | | | | 0.782 | 0.062 | | 0.332 | | | 0.339 | | 0.413 | 0.062 |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 115.800 | | | | | | | 94.400 | | 54.601 | | | | | | | 44.557 | | 142.418 | 29.221 | 19.743 | 86.461 | | | 50.031 | | 46.348 | 29.221 |

# 土 工 数 量 調 書　　4 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-26 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| L-27 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-28 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-29-1 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| L-29-2 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| L-30 | | | | | 0.225 | 0.023 | | | | | | | 0.526 | | | | | | | | | 0.042 | | | |
| L-31 | | | | | 0.225 | 0.023 | | 2.000 | | | 0.525 | | | | | | | | | | | 0.047 | | | |
| L-32 | | | | | 0.225 | 0.023 | | | | | | | 0.525 | | | | | | | | | 0.042 | | | |
| L-33 | | | | | 0.225 | 0.023 | | | | | | | | | | | | 0.525 | | | | | 0.053 | | |
| L-34-1 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| L-34-2 | | | | | 0.424 | 0.042 | | 2.000 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.058 | | | |
| L-34-3 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| L-35 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| L-36 | | | | | 0.319 | 0.032 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| L-37 | | | | | 0.743 | 0.074 | | | 2.000 | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-38 | | | | | 0.570 | 0.057 | | | 2.000 | | 0.870 | | | | | | | | | | | 0.078 | | | |
| L-39 | | | | | 0.570 | 0.057 | | | 2.000 | | | | 0.870 | | | | | | | | | 0.070 | | | |
| L-40 | | | | | 0.570 | 0.057 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.870 | | | | | 0.087 | | |
| L-41 | | | | | 0.570 | 0.057 | | | | 2.000 | | | | | | | | 0.870 | | | | | 0.087 | | |
| L-42 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| L-43 | | | | | 0.319 | 0.032 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| L-44 | | | | | 0.319 | 0.032 | | 2.000 | | | 0.620 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| L-45 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | 0.619 | | | | | | | | | 0.050 | | | |
| L-46 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 68.896 | 6.859 | | 75.800 | 94.400 | 19.600 | 39.701 | | 14.900 | | | | | 44.557 | | | | 4.765 | 4.437 | | |

# 土 工 数 量 調 書　　5 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-47 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | 0.801 | 0.362 | | 0.268 | | | 0.393 | | 0.503 | 0.362 |
| L-48 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.765 | 0.145 | | 0.232 | | | 0.393 | | 0.507 | 0.145 |
| L-49 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.393 | | 0.500 | 0.072 |
| L-50 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.366 | | 0.500 | 0.072 |
| L-51 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.365 | 0.094 | | 0.599 | | | 0.491 | | 0.699 | 0.094 |
| L-52 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.577 | 0.094 | | 0.811 | | | 0.518 | | 0.676 | 0.094 |
| L-53 | | 2.000 | | | | | | | | | 1.537 | | | | | | | | | 0.994 | 0.307 | | 0.446 | | | 0.391 | | 0.498 | 0.307 |
| L-54 | | 2.000 | | | | | | | | | 1.537 | | | | | | | | | 0.787 | 0.154 | | 0.238 | | | 0.391 | | 0.523 | 0.154 |
| L-55 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.068 | 0.189 | | 0.302 | | | 0.518 | | 0.732 | 0.189 |
| L-56 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.518 | | 0.723 | 0.094 |
| L-57 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.068 | 0.189 | | 0.302 | | | 0.518 | | 0.732 | 0.189 |
| L-58 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.766 | 0.472 | | | | | 0.518 | | 0.766 | 0.472 |
| L-59 | 15.70 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.766 | 0.472 | | | | | 0.491 | | 0.766 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 31.400 | | | | | | | | | 14.805 | | 12.026 | 7.410 | | | | | 7.709 | | 12.026 | 7.410 |
| L-61 | 14.90 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.766 | 0.472 | | | | | 0.518 | | 0.766 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 29.800 | | | | | | | | | 14.051 | | 11.413 | 7.033 | | | | | 7.718 | | 11.413 | 7.033 |
| L-67 | 49.70 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.766 | 0.472 | | | | | 0.518 | | 0.766 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 99.400 | | | | | | | | | 46.867 | | 38.070 | 23.458 | | | | | 25.745 | | 38.070 | 23.458 |
| L-68 | 10.30 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | 0.830 | 0.472 | | 0.094 | | | 0.398 | | 0.726 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 20.600 | | | | | | | | | 9.723 | | 8.549 | 4.862 | | 0.968 | | | 4.099 | | 7.478 | 4.862 |
| L-75 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | 0.981 | 0.472 | | 0.283 | | | 0.439 | | 0.667 | 0.472 |
| L-76 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.483 | 0.310 | | 0.078 | | | 0.304 | | 0.396 | 0.310 |
| L-77 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | | | | 0.737 | 0.062 | | 0.332 | | | 0.304 | | 0.368 | 0.062 |
| L-78 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.619 | | | | | | | | | 0.736 | 0.062 | | 0.331 | | | 0.304 | | 0.368 | 0.062 |
| L-79 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.483 | 0.310 | | 0.078 | | | 0.304 | | 0.396 | 0.310 |
| L-80 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | 0.534 | 0.362 | | | | | 0.366 | | 0.534 | 0.362 |
| L-81 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 1.238 | 0.472 | | 0.391 | | | 0.579 | | 0.804 | 0.472 |
| L-82 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | 1.239 | 0.362 | | 0.706 | | | 0.366 | | 0.455 | 0.362 |
| 小計 | | | | | | | | | 181.200 | | | | | | | | | 85.446 | | 70.058 | 42.763 | | 0.968 | | | 45.271 | | 68.987 | 42.763 |
| 合計 | | 115.800 | | | | | | | 275.600 | | 54.601 | | | | | | | 130.003 | | 212.476 | 71.984 | 19.743 | 87.429 | | | 95.302 | | 115.335 | 71.984 |

# 土 工 数 量 調 書　　6 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-47 | | | | | 0.424 | 0.042 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| L-48 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.058 | | | |
| L-49 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| L-50 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| L-51 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-52 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-53 | | | | | | | | | | | | | 1.537 | | | | | | | | | 0.123 | | | |
| L-54 | | | | | | | | | | | 1.537 | | | | | | | | | | | 0.138 | | | |
| L-55 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-56 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| L-57 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| L-58 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| L-59 | 15.70 | | | | 0.693<br>10.880 | 0.069<br>1.083 | | | | | | | | | | | | 0.943<br>14.805 | | | | | 0.094<br>1.476 | | |
| L-61 | 14.90 | | | | 0.693<br>10.326 | 0.069<br>1.028 | | | | | | | | | | | | 0.943<br>14.051 | | | | | 0.094<br>1.401 | | |
| L-67 | 49.70 | | | | 0.693<br>34.442 | 0.069<br>3.429 | | | | | | | | | | | | 0.943<br>46.867 | | | | | 0.094<br>4.672 | | |
| L-68 | 10.30 | | | | 0.643<br>6.623 | 0.064<br>0.659 | | | | | | | | | | | | 0.944<br>9.723 | | | | | 0.094<br>0.968 | | |
| L-75 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| L-76 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| L-77 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| L-78 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.619 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| L-79 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| L-80 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| L-81 | | | | | 0.730 | 0.073 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| L-82 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| 小計 | | | | | 62.271 | 6.199 | | | | | | | | | | | | 85.446 | | | | | 8.517 | | |
| 合計 | | | | | 131.167 | 13.058 | | 75.800 | 94.400 | 19.600 | 39.701 | | 14.900 | | | | | 130.003 | | | | 4.765 | 12.954 | | |

# 土工数量調書　7／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-83 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 1.066 | 0.072 | | 0.532 | | | 0.366 | | 0.475 | 0.072 |
| L-84 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.366 | | 0.500 | 0.072 |
| L-85 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 1.019 | 0.145 | | 0.485 | | | 0.366 | | 0.480 | 0.145 |
| L-86 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | 1.040 | 0.362 | | 0.507 | | | 0.366 | | 0.477 | 0.362 |
| L-87 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.483 | 0.310 | | 0.078 | | | 0.304 | | 0.396 | 0.310 |
| L-88 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 1.211 | 0.472 | | 0.118 | | | 0.824 | | 1.080 | 0.472 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 115.800 | | | | | | | 275.600 | | 54.601 | | | | | | | 130.003 | | 212.476 | 71.984 | 19.743 | 87.429 | | | 95.302 | | 115.335 | 71.984 |

# 土工数量調書　8／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| L-83 | | | | | 0.424 | 0.042 | | 2.000 | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| L-84 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| L-85 | | | | | 0.424 | 0.042 | | 2.000 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.058 | | | |
| L-86 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| L-87 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| L-88 | | | | | 0.743 | 0.074 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 131.167 | 13.058 | | 75.800 | 94.400 | 19.600 | 39.701 | | 14.900 | | | | | 130.003 | | | | 4.765 | 12.954 | | |

# 土工数量調書　1／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| R-1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | 0.472 | 1.083 | 0.387 | | | 0.464 | | | 0.472 |
| R-2 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 0.387 | 0.094 | 0.735 | 0.387 | | | 0.503 | | -0.043 | 0.094 |
| R-3 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | | | | 0.254 | 0.062 | 0.483 | 0.332 | | | 0.304 | | -0.115 | 0.062 |
| R-4 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 0.953 | 0.094 | 0.216 | 0.434 | | | 0.503 | | 0.471 | 0.094 |
| R-5 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.952 | 0.094 | 0.263 | 0.481 | | | 0.503 | | 0.418 | 0.094 |
| R-6 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.566 | 0.472 | 0.506 | 0.377 | | | 0.463 | | 0.147 | 0.472 |
| R-7 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.952 | 0.094 | 0.169 | 0.387 | | | 0.503 | | 0.522 | 0.094 |
| R-8 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.952 | 0.094 | 0.169 | 0.387 | | | 0.503 | | 0.522 | 0.094 |
| R-9 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 0.868 | 0.189 | 0.169 | 0.302 | | | 0.503 | | 0.532 | 0.189 |
| R-10 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 0.953 | 0.094 | 0.169 | 0.387 | | | 0.503 | | 0.523 | 0.094 |
| R-11 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 1.170 | 0.094 | | 0.434 | | | 0.503 | | 0.688 | 0.094 |
| R-12 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | 1.014 | 0.472 | | 0.316 | | | 0.466 | | 0.663 | 0.472 |
| R-13 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.829 | 0.472 | | 0.094 | | | 0.503 | | 0.725 | 0.472 |
| R-14 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.131 | 0.189 | | 0.396 | | | 0.503 | | 0.691 | 0.189 |
| R-15 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.216 | 0.094 | | 0.481 | | | 0.503 | | 0.682 | 0.094 |
| R-17 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 1.217 | 0.094 | | 0.481 | | | 0.503 | | 0.683 | 0.094 |
| R-18 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 1.132 | 0.189 | | 0.396 | | | 0.503 | | 0.692 | 0.189 |
| R-19 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.216 | 0.094 | | 0.481 | | | 0.503 | | 0.682 | 0.094 |
| R-20 | 20.70 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.247 | 0.094 | | 0.481 | | | 0.518 | | 0.713 | 0.094 |
| | | 41.400 | | | | | | | | | 19.520 | | | | | | | | | 25.813 | 1.946 | | 9.957 | | | 10.723 | | 14.759 | 1.946 |
| R-21 | 27.70 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 1.281 | 0.472 | 0.009 | 0.467 | | | 0.575 | | 0.762 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 55.400 | | | | | | | | | 26.121 | | 35.484 | 13.074 | 0.249 | 12.936 | | | 15.928 | | 21.107 | 13.074 |
| R-22 | 4.60 | 2.000 | | | | | | | | | 1.224 | | | | | | | | | 2.215 | 0.122 | 0.541 | 2.154 | | | 0.331 | | -0.178 | 0.122 |
| | | 9.200 | | | | | | | | | 5.630 | | | | | | | | | 10.189 | 0.561 | 2.489 | 9.908 | | | 1.523 | | -0.819 | 0.561 |
| R-23 | 11.40 | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 1.547 | 0.094 | | 0.812 | | | 0.503 | | 0.645 | 0.094 |
| | | 22.800 | | | | | | | | | 10.762 | | | | | | | | | 17.636 | 1.072 | | 9.257 | | | 5.734 | | 7.353 | 1.072 |
| R-24 | 5.80 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 1.249 | 0.189 | | 0.514 | | | 0.503 | | 0.678 | 0.189 |
| | | 11.600 | | | | | | | | | 5.469 | | | | | | | | | 7.244 | 1.096 | | 2.981 | | | 2.917 | | 3.932 | 1.096 |
| R-25 | 6.10 | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 1.122 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.503 | | 0.692 | 0.094 |
| | | 12.200 | | | | | | | | | 5.758 | | | | | | | | | 6.844 | 0.573 | | 2.361 | | | 3.068 | | 4.221 | 0.573 |
| 小計 | | 97.200 | | | | | | | 55.400 | | 47.139 | | | | | | | 26.121 | | 103.210 | 18.322 | 2.738 | 47.400 | | | 39.893 | | 50.553 | 18.322 |

# 土工数量調書　2／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷ﾓﾙﾀﾙ | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | lLBガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| R-1 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| R-2 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-3 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| R-4 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-5 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-6 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-7 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-8 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-9 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 0.076 | | | |
| R-10 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-11 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-12 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| R-13 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-14 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| R-15 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-17 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-18 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | 0.076 | | | |
| R-19 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-20 | 20.70 | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 14.345 | 1.428 | | 41.400 | | | 19.520 | | | | | | | | | | | 1.760 | | | |
| R-21 | 27.70 | | | | 0.693 | 0.069 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| | | | | | 19.196 | 1.911 | | | 55.400 | | | | | | | | | 26.121 | | | | | 2.604 | | |
| R-22 | 4.60 | | | | 0.924 | 0.092 | | | 2.000 | | 1.224 | | | | | | | | | | | 0.110 | | | |
| | | | | | 4.250 | 0.423 | | | 9.200 | | 5.630 | | | | | | | | | | | 0.506 | | | |
| R-23 | 11.40 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 7.330 | 0.730 | | 22.800 | | | 10.762 | | | | | | | | | | | 0.969 | | | |
| R-24 | 5.80 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 3.729 | 0.371 | | 11.600 | | | | | 5.469 | | | | | | | | | 0.435 | | | |
| R-25 | 6.10 | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 3.922 | 0.390 | | | | | 5.758 | | | | | | | | | | | 0.519 | | | |
| 小計 | | | | | 52.772 | 5.253 | | 75.800 | 64.600 | | 41.670 | | 5.469 | | | | | 26.121 | | | | 4.189 | 2.604 | | |

# 土工数量調書　3 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | | | | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| R-26 | 5.20 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.374 | 0.189 | | 0.679 | | | 0.463 | | 0.620 | 0.189 |
| | | 10.400 | | | | | | | | | 4.904 | | | | | | | | | | | | | 7.145 | 0.983 | | 3.531 | | | 2.408 | | 3.224 | 0.983 |
| R-27 | 6.70 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.482 | 0.094 | | 0.787 | | | 0.463 | | 0.608 | 0.094 |
| | | 13.400 | | | | | | | | | 6.318 | | | | | | | | | | | | | 9.929 | 0.630 | | 5.273 | | | 3.102 | | 4.074 | 0.630 |
| R-28 | 4.70 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.084 | 0.189 | | 0.349 | | | 0.503 | | 0.696 | 0.189 |
| | | 9.400 | | | | | | | | | 4.432 | | | | | | | | | | | | | 5.095 | 0.888 | | 1.640 | | | 2.364 | | 3.271 | 0.888 |
| R-29 | 0.80 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.263 | 0.094 | | 0.528 | | | 0.503 | | 0.676 | 0.094 |
| | | 1.600 | | | | | | | | | 0.754 | | | | | | | | | | | | | 1.010 | 0.075 | | 0.422 | | | 0.402 | | 0.541 | 0.075 |
| R-30 | 5.10 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.178 | 0.189 | | 0.443 | | | 0.503 | | 0.686 | 0.189 |
| | | 10.200 | | | | | | | | | 4.809 | | | | | | | | | | | | | 6.008 | 0.964 | | 2.259 | | | 2.565 | | 3.499 | 0.964 |
| R-31 | 1.40 | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | | | 1.122 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.503 | | 0.692 | 0.094 |
| | | 2.800 | | | | | | | | | 1.322 | | | | | | | | | | | | | 1.571 | 0.132 | | 0.542 | | | 0.704 | | 0.969 | 0.132 |
| R-32 | 5.80 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.036 | 0.189 | | 0.302 | | | 0.503 | | 0.700 | 0.189 |
| | | 11.600 | | | | | | | | | 5.469 | | | | | | | | | | | | | 6.009 | 1.096 | | 1.752 | | | 2.917 | | 4.060 | 1.096 |
| R-33 | 31.20 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | 0.735 | 0.472 | | | | | 0.503 | | 0.735 | 0.472 |
| | | | | | | | | | 62.400 | | | | | | | | | 29.422 | | | | | | 22.932 | 14.726 | | | | | 15.694 | | 22.932 | 14.726 |
| R-34 | 4.80 | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.145 | 0.094 | | 0.410 | | | 0.503 | | 0.689 | 0.094 |
| | | 9.600 | | | | | | | | | 4.526 | | | | | | | | | | | | | 5.496 | 0.451 | | 1.968 | | | 2.414 | | 3.307 | 0.451 |
| R-35 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | 0.829 | 0.472 | | 0.094 | | | 0.503 | | 0.725 | 0.472 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-36 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | 1.214 | 0.472 | | 0.519 | | | 0.463 | | 0.637 | 0.472 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-37 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | 0.896 | 0.362 | | 0.362 | | | 0.393 | | 0.494 | 0.362 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-38 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.393 | | 0.500 | 0.072 |
| R-39 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.366 | | 0.500 | 0.072 |
| R-40 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | | | 0.765 | 0.145 | | 0.232 | | | 0.366 | | 0.507 | 0.145 |
| R-41 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | | | 0.830 | 0.072 | | 0.297 | | | 0.366 | | 0.500 | 0.072 |
| R-42 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | 0.756 | 0.310 | | 0.350 | | | 0.304 | | 0.367 | 0.310 |
| R-43 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.619 | | | | | | | | | | | | | 0.736 | 0.062 | | 0.331 | | | 0.304 | | 0.368 | 0.062 |
| R-44 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.619 | | | | | | | | | | | | | 0.680 | 0.124 | | 0.275 | | | 0.304 | | 0.374 | 0.124 |
| R-45 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.619 | | | | | | | | | | | | | 0.736 | 0.062 | | 0.331 | | | 0.304 | | 0.368 | 0.062 |
| R-46 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.333 | 0.094 | | 0.599 | | | 0.476 | | 0.667 | 0.094 |
| R-47 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 2.074 | 0.094 | | 0.811 | | | 0.872 | | 1.173 | 0.094 |
| R-48 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | | | 1.989 | 0.189 | | 0.726 | | | 0.872 | | 1.182 | 0.189 |
| R-49-1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | 0.978 | 0.472 | | 0.212 | | | 0.518 | | 0.742 | 0.472 |
| R-49-2 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 1.638 | | | | | | 0.249 | 0.819 | | | | | 0.187 | | 0.249 | 0.819 |
| R-49-3 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | 0.766 | 0.472 | | | | | 0.518 | | 0.766 | 0.472 |
| 小計 | | 69.000 | | | | | | | 62.400 | | 32.534 | | | | | | | 29.422 | | | | | | 65.195 | 19.945 | | 17.387 | | | 32.570 | | 45.877 | 19.945 |
| 合計 | | 166.200 | | | | | | | 117.800 | | 79.673 | | | | | | | 55.543 | | | | | | 168.405 | 38.267 | 2.738 | 64.787 | | | 72.463 | | 96.430 | 38.267 |

# 土工数量調書　4 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| R-26 | 5.20 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 3.344 | 0.333 | | 10.400 | | | | | 4.904 | | | | | | | | | 0.390 | | | |
| R-27 | 6.70 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 4.308 | 0.429 | | 13.400 | | | 6.318 | | | | | | | | | | | 0.570 | | | |
| R-28 | 4.70 | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 3.022 | 0.301 | | | | | | | 4.432 | | | | | | | | | 0.353 | | | |
| R-29 | 0.80 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 0.514 | 0.051 | | 1.600 | | | 0.754 | | | | | | | | | | | 0.068 | | | |
| R-30 | 5.10 | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 3.279 | 0.326 | | 10.200 | | | | | 4.809 | | | | | | | | | 0.383 | | | |
| R-31 | 1.40 | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.944 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 0.900 | 0.090 | | | | | 1.322 | | | | | | | | | | | 0.119 | | | |
| R-32 | 5.80 | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| | | | | | 3.729 | 0.371 | | | | | | | 5.469 | | | | | | | | | 0.435 | | | |
| R-33 | 31.20 | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| | | | | | 20.062 | 1.997 | | | | | | | | | | | | 29.422 | | | | | 2.933 | | |
| R-34 | 4.80 | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| | | | | | 3.086 | 0.307 | | | | | 4.526 | | | | | | | | | | | 0.408 | | | |
| R-35 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-36 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-37 | | | | | 0.424 | 0.042 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| R-38 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| R-39 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| R-40 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | 0.058 | | | |
| R-41 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| R-42 | | | | | 0.319 | 0.032 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| R-43 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.619 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| R-44 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | 0.619 | | | | | | | | | 0.050 | | | |
| R-45 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.619 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| R-46 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-47 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | 2.000 | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-48 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | 2.000 | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| R-49-1 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-49-2 | | | | | 1.238 | 0.124 | | | | | | | | | | | | 1.638 | | | | | 0.164 | | |
| R-49-3 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| 小計 | | | | | 42.244 | 4.205 | | 35.600 | | | 12.920 | | 19.614 | | | | | 29.422 | | | | 2.726 | 2.933 | | |
| 合計 | | | | | 95.016 | 9.458 | | 111.400 | 64.600 | | 54.590 | | 25.083 | | | | | 55.543 | | | | 6.915 | 5.537 | | |

# 土工数量調書　5 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| R-50 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | 1.347 | 0.472 | | 0.047 | | | 0.908 | | 1.295 | 0.472 |
| R-51 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.812 | | | | | | | | | | 1.630 | 0.162 | | 1.234 | | | 0.245 | | 0.259 | 0.162 |
| R-52-1 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | 1.699 | 0.072 | | 1.166 | | | 0.393 | | 0.403 | 0.072 |
| R-52-2 | | 2.000 | | | | | | | | | 1.124 | | | | | | | | | | 1.362 | 0.112 | | 1.068 | | | 0.195 | | 0.175 | 0.112 |
| R-52-3 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | 1.337 | 0.072 | | 0.804 | | | 0.393 | | 0.444 | 0.072 |
| R-53 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | | | | | | 1.138 | 0.072 | | 0.605 | | | 0.393 | | 0.466 | 0.072 |
| R-54 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | 1.149 | 0.362 | | 0.615 | | | 0.393 | | 0.466 | 0.362 |
| R-55 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | 0.735 | 0.472 | | | | | 0.476 | | 0.735 | 0.472 |
| R-63 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | | 0.735 | 0.472 | | | | | 0.503 | | 0.735 | 0.472 |
| R-64 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | 0.813 | 0.472 | | 0.047 | | | 0.491 | | 0.761 | 0.472 |
| R-65 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | 1.068 | 0.189 | | 0.302 | | | 0.491 | | 0.732 | 0.189 |
| R-66 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.491 | | 0.723 | 0.094 |
| R-67 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | 0.782 | 0.062 | | 0.332 | | | 0.339 | | 0.413 | 0.062 |
| R-68 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.491 | | 0.723 | 0.094 |
| R-69 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | 1.106 | 0.472 | | 0.377 | | | 0.486 | | 0.687 | 0.472 |
| R-70 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | 0.813 | 0.472 | | 0.047 | | | 0.518 | | 0.761 | 0.472 |
| R-71 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.518 | | 0.723 | 0.094 |
| R-72 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | 0.782 | 0.062 | | 0.332 | | | 0.339 | | 0.413 | 0.062 |
| R-73 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | 1.153 | 0.094 | | 0.387 | | | 0.518 | | 0.723 | 0.094 |
| R-74 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | 0.936 | 0.472 | | 0.189 | | | 0.505 | | 0.726 | 0.472 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 166.200 | | | | | | | 117.800 | | 79.673 | | | | | | | 55.543 | | | 168.405 | 38.267 | 2.738 | 64.787 | | | 72.463 | | 96.430 | 38.267 |

# 土工数量調書　6 ／ 8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| R-50 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-51 | | | | | 0.512 | 0.051 | | | 2.000 | | | | 0.812 | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| R-52-1 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | | 2.000 | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| R-52-2 | | | | | | | | | | | 1.124 | | | | | | | | | | | 0.101 | | | |
| R-52-3 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | 2.000 | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| R-53 | | | | | 0.424 | 0.042 | | 2.000 | | | 0.724 | | | | | | | | | | | 0.065 | | | |
| R-54 | | | | | 0.424 | 0.042 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| R-55 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| R-63 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| R-64 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-65 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | | | 0.943 | | | | | | | | | 0.075 | | | |
| R-66 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-67 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| R-68 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-69 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-70 | | | | | 0.693 | 0.069 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| R-71 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-72 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.620 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| R-73 | | | | | 0.693 | 0.069 | | | | | 0.943 | | | | | | | | | | | 0.085 | | | |
| R-74 | | | | | 0.643 | 0.064 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 95.016 | 9.458 | | 111.400 | 64.600 | | 54.590 | | 25.083 | | | | | 55.543 | | | | 6.915 | 5.537 | | |

# 土工数量調書　7／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| 横断1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | | 0.472 | 0.822 | 0.245 | | | 0.350 | | | 0.472 |
| 横断2 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.372 | 0.310 | 0.517 | 0.629 | | | 0.191 | | -0.327 | 0.310 |
| 横断3 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.802 | 0.310 | | 0.543 | | | 0.180 | | 0.199 | 0.310 |
| 横断4 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.733 | 0.472 | | 0.273 | | | 0.275 | | 0.430 | 0.472 |
| 横断5 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.832 | 0.472 | | 0.255 | | | 0.350 | | 0.549 | 0.472 |
| 横断6 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.724 | | 0.798 | 0.362 | | 0.445 | | | 0.228 | | 0.304 | 0.362 |
| 横断7 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.943 | | 0.761 | 0.472 | | 0.302 | | | 0.275 | | 0.425 | 0.472 |
| 横断8 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | 0.425 | 0.310 | | 0.211 | | | 0.151 | | 0.191 | 0.310 |
| 横断9 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.944 | | 0.842 | 0.472 | | 0.264 | | | 0.356 | | 0.549 | 0.472 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 166.200 | | | | | | | 117.800 | | 79.673 | | | | | | | 55.543 | | 168.405 | 38.267 | 2.738 | 64.787 | | | 72.463 | | 96.430 | 38.267 |

# 土工数量調書　8／8

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| 横断1 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| 横断2 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| 横断3 | | | | | 0.319 | 0.032 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| 横断4 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| 横断5 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| 横断6 | | | | | 0.424 | 0.042 | | 2.000 | | | | | | | | | | 0.724 | | | | | 0.072 | | |
| 横断7 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.943 | | | | | 0.094 | | |
| 横断8 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | | | | | | 0.620 | | | | | 0.062 | | |
| 横断9 | | | | | 0.643 | 0.064 | | | | | | | | | | | | 0.944 | | | | | 0.094 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計| | | | | 95.016 | 9.458 | | 111.400 | 64.600 | | 54.590 | | 25.083 | | | | | 55.543 | | | | 6.915 | 5.537 | | |

# 土工数量調書　1／4

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| LK-1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | 0.273 | 0.149 | | | | 0.113 | | | 0.273 |
| LK-2 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.224 | 0.055 | 0.040 | 0.115 | | | 0.113 | | 0.096 | 0.055 |
| LK-3 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.253 | 0.062 | 0.045 | 0.130 | | | 0.121 | | 0.109 | 0.062 |
| LK-4 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.198 | 0.124 | 0.045 | 0.074 | | | 0.121 | | 0.116 | 0.124 |
| LK-5 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.253 | 0.062 | 0.045 | 0.130 | | | 0.121 | | 0.109 | 0.062 |
| LK-6 | 13.60 | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.264 | 0.055 | | 0.115 | | | 0.113 | | 0.136 | 0.055 |
| | | 27.200 | | | | | | | | | 7.426 | | | | | | | | | 3.590 | 0.748 | | 1.564 | | | 1.537 | | 1.850 | 0.748 |
| LK-7 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.298 | 0.062 | | 0.130 | | | 0.121 | | 0.154 | 0.062 |
| LK-8 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.243 | 0.124 | | 0.074 | | | 0.121 | | 0.161 | 0.124 |
| LK-9 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.298 | 0.062 | | 0.130 | | | 0.121 | | 0.154 | 0.062 |
| LK-10 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.298 | 0.062 | | 0.130 | | | 0.121 | | 0.154 | 0.062 |
| LK-11 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.243 | 0.124 | | 0.074 | | | 0.121 | | 0.161 | 0.124 |
| LK-12 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.298 | 0.062 | | 0.130 | | | 0.121 | | 0.154 | 0.062 |
| LK-13 | 1.00 | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.264 | 0.055 | | 0.115 | | | 0.113 | | 0.136 | 0.055 |
| | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.264 | 0.055 | | 0.115 | | | 0.113 | | 0.136 | 0.055 |
| LK-14 | 7.70 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | 0.149 | 0.273 | | | | | 0.113 | | 0.149 | 0.273 |
| | | | | | | | | | 15.400 | | | | | | | | | 4.204 | | 1.147 | 2.102 | | | | | 0.870 | | 1.147 | 2.102 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | 29.200 | | | | | | | 15.400 | | 7.972 | | | | | | | 4.204 | | 5.001 | 2.905 | | 1.679 | | | 2.520 | | 3.133 | 2.905 |

# 土工数量調書　2／4

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | 蓋板舗装 | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | | | ILBガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| LK-1 | | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | | | | | | | | 0.546 | | | | | 0.055 | | |
| LK-2 | | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| LK-3 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.618 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| LK-4 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| LK-5 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.618 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| LK-6 | 13.60 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| | | | | | 3.346 | 0.340 | | | | | 7.426 | | | | | | | | | | | 0.666 | | | |
| LK-7 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.618 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| LK-8 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| LK-9 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.618 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| LK-10 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.618 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| LK-11 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| LK-12 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.618 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| LK-13 | 1.00 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| | | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| LK-14 | 7.70 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | | | | | | | | 0.546 | | | | | 0.055 | | |
| | | | | | 1.894 | 0.193 | | | | | | | | | | | | 4.204 | | | | | 0.424 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | 5.486 | 0.558 | | | | | 7.972 | | | | | | | 4.204 | | | | 0.715 | 0.424 | | |

# 土 工 数 量 調 書　　3 ／ 4

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し(m³) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | 乗入部 | | | | 車道部 | | | | 発生土 | 発生土水締め | 砂水締め | 砂 | 改良土 | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | | | | | (m³) | (m³) |
| RK-1 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | 0.273 | 0.149 | | | | 0.113 | | | 0.273 |
| RK-2 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.224 | 0.055 | 0.040 | 0.115 | | | 0.113 | | 0.096 | 0.055 |
| RK-3 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | 0.273 | 0.149 | | | | 0.113 | | | 0.273 |
| RK-4 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.224 | 0.055 | 0.040 | 0.115 | | | 0.113 | | 0.096 | 0.055 |
| RK-5 | 4.90 | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.264 | 0.055 | | 0.115 | | | 0.113 | | 0.136 | 0.055 |
| | | 9.800 | | | | | | | | | 2.675 | | | | | | | | | 1.294 | 0.270 | | 0.564 | | | 0.554 | | 0.666 | 0.270 |
| RK-6 | 8.00 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | 0.149 | 0.273 | | | | | 0.113 | | 0.149 | 0.273 |
| | | | | | | | | | 16.000 | | | | | | | | | 4.368 | | 1.192 | 2.184 | | | | | 0.904 | | 1.192 | 2.184 |
| RK-7 | 7.10 | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.264 | 0.055 | | 0.115 | | | 0.113 | | 0.136 | 0.055 |
| | | 14.200 | | | | | | | | | 3.877 | | | | | | | | | 1.874 | 0.391 | | 0.817 | | | 0.802 | | 0.966 | 0.391 |
| RK-8 | 5.40 | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.215 | 0.109 | | 0.066 | | | 0.113 | | 0.142 | 0.109 |
| | | 10.800 | | | | | | | | | 2.948 | | | | | | | | | 1.161 | 0.589 | | 0.356 | | | 0.610 | | 0.767 | 0.589 |
| RK-9 | 8.70 | 2.000 | | | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.264 | 0.055 | | 0.115 | | | 0.113 | | 0.136 | 0.055 |
| | | 17.400 | | | | | | | | | 4.750 | | | | | | | | | 2.297 | 0.479 | | 1.001 | | | 0.983 | | 1.183 | 0.479 |
| RK-10 | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | | | | | | | | 0.298 | 0.062 | | 0.130 | | | 0.121 | | 0.154 | 0.062 |
| RK-11 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 0.618 | | 0.169 | 0.309 | | | | | 0.121 | | 0.169 | 0.309 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | | 52.200 | | | | | | | 16.000 | | 14.250 | | | | | | | 4.368 | | 7.818 | 3.913 | | 2.738 | | | 3.853 | | 4.774 | 3.913 |
| 合 計 | | 81.400 | | | | | | | 31.400 | | 22.222 | | | | | | | 8.572 | | 12.819 | 6.818 | | 4.417 | | | 6.373 | | 7.907 | 6.818 |

# 土工数量調書　4 ／ 4

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 延長 | 基礎・防護工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート | 敷板 | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ（歩道） | Asガラ（車道） | Coガラ（歩道） | Coガラ（車道） |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| RK-1 | | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | | | | | | | | 0.546 | | | | | 0.055 | | |
| RK-2 | | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| RK-3 | | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | | | | | | | | 0.546 | | | | | 0.055 | | |
| RK-4 | | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| RK-5 | 4.90 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| | | | | | 1.205 | 0.123 | | | | | 2.675 | | | | | | | | | | | 0.240 | | | |
| RK-6 | 8.00 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | | | | | | | | 0.546 | | | | | 0.055 | | |
| | | | | | 1.968 | 0.200 | | | | | | | | | | | | 4.368 | | | | | 0.440 | | |
| RK-7 | 7.10 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| | | | | | 1.747 | 0.178 | | | | | 3.877 | | | | | | | | | | | 0.348 | | | |
| RK-8 | 5.40 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | | | 0.546 | | | | | | | | | 0.044 | | | |
| | | | | | 1.328 | 0.135 | | | | | | | 2.948 | | | | | | | | | 0.238 | | | |
| RK-9 | 8.70 | | | | 0.246 | 0.025 | | | | | 0.546 | | | | | | | | | | | 0.049 | | | |
| | | | | | 2.140 | 0.218 | | | | | 4.750 | | | | | | | | | | | 0.426 | | | |
| RK-10 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | 0.618 | | | | | | | | | | | 0.056 | | | |
| RK-11 | | | | | 0.319 | 0.032 | | | | | | | | | | | | 0.618 | | | | | 0.062 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | 8.388 | 0.854 | | | | | 11.302 | | 2.948 | | | | | 4.368 | | | | 1.252 | 0.440 | | |
| 合計 | | | | | 13.874 | 1.412 | | | | | 19.274 | | 2.948 | | | | | 8.572 | | | | 1.967 | 0.864 | | |

# 土 工 数 量 調 書(1/2)

上段:単位数量
下段:全体数量

| 断面名称 | 基数(箇所数) | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | 掘削 | 掘削路盤 | 掘削岩盤 | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 | 残土路盤 |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超30cm以下 | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-1 | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | 5.394 | 22.017 | 9.837 | | | | | -10.930 | 5.394 |
| サイドボックス-1 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | | 0.803 | 1.686 | 1.050 | | | | | -1.167 | 0.803 |
| 地上機器-1 | | 3.403 | | | | | | | | | 2.874 | | | | | | | | | 1.178 | 0.287 | 2.334 | 1.768 | | | | | -0.786 | 0.287 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-2 | 1 | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 19.526 | 1.079 | 10.689 | 14.771 | | | | | 3.114 | 1.079 |
| | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 19.526 | 1.079 | 10.689 | 14.771 | | | | | 3.114 | 1.079 |
| サイドボックス-2 | 1 | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 2.248 | 0.803 | | 1.612 | | | | | 0.457 | 0.803 |
| | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 2.248 | 0.803 | | 1.612 | | | | | 0.457 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-3 | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 19.526 | 1.079 | 10.689 | 14.771 | | | | | 3.114 | 1.079 |
| サイドボックス-3 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 2.248 | 0.803 | 0.835 | 2.448 | | | | | -0.472 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-4 | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | 22.017 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 11.087 | 5.394 |
| サイドボックス-4 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.686 | 0.803 | | 1.050 | | | | | 0.520 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-5 | 1 | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | 22.017 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 11.087 | 5.394 |
| | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | 22.017 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 11.087 | 5.394 |
| サイドボックス-5 | 1 | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.686 | 0.803 | | 1.050 | | | | | 0.520 | 0.803 |
| | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.686 | 0.803 | | 1.050 | | | | | 0.520 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-6 | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | 22.017 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 11.087 | 5.394 |
| サイドボックス-6 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.686 | 0.803 | | 1.050 | | | | | 0.520 | 0.803 |
| 地上機器-6 | | 3.235 | | | | | | | | | 2.612 | | | | | | | | | 3.570 | 0.261 | | 1.753 | | | | | 1.622 | 0.261 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-7 | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 10.896 | 1.079 | 14.465 | 10.262 | | | | | -0.506 | 1.079 |
| サイドボックス-7 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 0.964 | 0.803 | 1.847 | 2.175 | | | | | -1.453 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-8 | 1 | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 24.390 | 2.158 | | 9.967 | | | | | 13.316 | 2.158 |
| | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 24.390 | 2.158 | | 9.967 | | | | | 13.316 | 2.158 |
| サイドボックス-8 | 1 | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.927 | 0.803 | | 1.291 | | | | | 0.493 | 0.803 |
| | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.927 | 0.803 | | 1.291 | | | | | 0.493 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-9 | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | 22.017 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 11.087 | 5.394 |
| サイドボックス-9 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.686 | 0.803 | | 1.050 | | | | | 0.520 | 0.803 |
| 地上機器-9 | | 3.440 | | | | | | | | | 2.931 | | | | | | | | | 3.991 | 0.293 | | 2.091 | | | | | 1.668 | 0.293 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-10 | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | 5.394 | 22.017 | 9.837 | | | | | -10.930 | 5.394 |
| サイドボックス-10 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | | 0.803 | 1.686 | 1.050 | | | | | -1.167 | 0.803 |
| 地上機器-10 | | 3.397 | | | | | | | | | 2.864 | | | | | | | | | 1.174 | 0.286 | 2.728 | 2.020 | | | | | -1.070 | 0.286 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-11 | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | 22.017 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 11.087 | 5.394 |
| サイドボックス-11 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.686 | 0.803 | | 1.050 | | | | | 0.520 | 0.803 |
| 地上機器-11 | | 3.191 | | | | | | | | | 2.544 | | | | | | | | | 3.480 | 0.254 | | 1.681 | | | | | 1.612 | 0.254 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-12 | | | | | | | | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | 22.017 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 11.087 | 5.394 |
| サイドボックス-12 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.686 | 0.803 | | 1.050 | | | | | 0.520 | 0.803 |
| 地上機器-12 | | 3.206 | | | | | | | | | 2.567 | | | | | | | | | 3.511 | 0.257 | | 1.706 | | | | | 1.615 | 0.257 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-13 | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 26.440 | 1.079 | | 11.264 | | | | | 13.924 | 1.079 |
| サイドボックス-13 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 1.927 | 0.803 | | 1.291 | | | | | 0.493 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-14 | | 15.320 | | | | | | | | | 10.788 | | | | | | | | | 30.216 | 1.079 | | 14.771 | | | | | 13.804 | 1.079 |
| サイドボックス-14 | | | | | | | | | 2.560 | | | | | | | | | 1.606 | | 2.248 | 0.803 | | 1.612 | | | | | 0.457 | 0.803 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.096 | 5.394 | | 9.837 | | | | | 12.166 | 5.394 |
| 地上機器-15<br>(地上機器2基分) | | 4.837 | | | | | | | | | 5.444 | | | | | | | | | 7.424 | 0.544 | | 3.756 | | | | | 3.250 | 0.544 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-1 | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | | | | | | | | 8.078 | 0.800 | 10.688 | 8.362 | | | | | -1.213 | 0.800 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-2 | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | | | | | | | | 8.078 | 0.800 | 11.488 | 9.085 | | | | | -2.016 | 0.800 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-3 | | | | | | | | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | 16.286 | 3.999 | | 7.903 | | | | | 7.505 | 3.999 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-4 | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | | | | | | | | 2.559 | 1.600 | 15.887 | 8.506 | | | | | -6.892 | 1.600 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-5 | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | | | | | | | | 14.476 | 0.800 | 4.289 | 8.362 | | | | | 5.185 | 0.800 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-6 | | | | | | | | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | 11.197 | 3.999 | 5.089 | 7.903 | | | | | 2.416 | 3.999 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-7 | 1 | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | | | | | | | | 13.757 | 1.600 | 4.689 | 8.506 | | | | | 4.306 | 1.600 |
| | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | | | | | | | | 13.757 | 1.600 | 4.689 | 8.506 | | | | | 4.306 | 1.600 |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-8 | 2 | | | | | | | | 12.320 | | | | | | | | | 7.998 | | 11.197 | 3.999 | 5.089 | 7.903 | | | | | 2.416 | 3.999 |
| | | | | | | | | | 24.640 | | | | | | | | | 15.996 | | 22.394 | 7.998 | 10.178 | 15.806 | | | | | 4.832 | 7.998 |
| 地上機器-8(3000) | 2 | 3.206 | | | | | | | | | 2.567 | | | | | | | | | 3.511 | 0.257 | | 1.706 | | | | | 1.615 | 0.257 |
| | | 6.412 | | | | | | | | | 5.135 | | | | | | | | | 7.021 | 0.513 | | 3.412 | | | | | 3.230 | 0.513 |
| 電力Ⅱ型(900×1200×3000)-1 | | 11.720 | | | | | | | | | 6.708 | | | | | | | | | 9.820 | 0.671 | | 3.987 | | | | | 5.390 | 0.671 |
| 電力Ⅱ型(900×1200×3000)-2 | | 11.720 | | | | | | | | | 6.708 | | | | | | | | | 9.820 | 0.671 | | 3.987 | | | | | 5.390 | 0.671 |
| 電力Ⅱ型(900×1200×2000)-1 | | 9.720 | | | | | | | | | 5.148 | | | | | | | | | 6.995 | 0.515 | | 3.225 | | | | | 3.412 | 0.515 |
| 電力Ⅱ型(900×1200×2000)-2 | | 9.720 | | | | | | | | | 5.148 | | | | | | | | | 2.111 | 0.515 | 4.884 | 3.225 | | | | | -1.472 | 0.515 |
| 通信Ⅱ型(950×1500×2200) | | 10.220 | | | | | | | | | 5.635 | | | | | | | | | 11.949 | 0.564 | | 6.273 | | | | | 4.979 | 0.564 |
| TA桝(400×380×1500)-1 | 1 | 7.360 | | | | | | | | | 2.646 | | | | | | | | | 3.339 | 0.265 | | 0.705 | | | 1.625 | | 2.556 | 0.265 |
| | | 7.360 | | | | | | | | | 2.646 | | | | | | | | | 3.339 | 0.265 | | 0.705 | | | 1.625 | | 2.556 | 0.265 |
| TA桝(400×380×1500)-2 | | 7.360 | | | | | | | | | 2.646 | | | | | | | | | 3.146 | 0.265 | | 0.705 | | | 1.461 | | 2.363 | 0.265 |
| 合　計 | | 56.732 | | | | | | | 47.640 | | 37.355 | | | | | | | 31.602 | | 118.305 | 21.416 | 25.556 | 66.957 | | | 1.625 | | 43.911 | 21.416 |

# 土 工 数 量 調 書(2/2)

上段:単位数量
下段:全体数量

| 断面名称 | 基数(箇所数) | 基礎工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート t=10cm | 敷板 t=10cm | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ(歩道) | Asガラ(車道) | Coガラ(歩道) | Coガラ(車道) |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | As | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-1 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-1 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 地上機器-1 | | | | | 1.217 | 0.122 | | | | | 1.869 | | | | | | | | | | | 0.259 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-2 | 1 | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | 10.019 | | | | | | | | | | | 0.971 | | | |
| | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | 10.019 | | | | | | | | | | | 0.971 | | | |
| サイドボックス-2 | 1 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| | | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-3 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | 10.019 | | | | | | | | | | | 0.971 | | | |
| サイドボックス-3 | | | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-4 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-4 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-5 | 1 | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-5 | 1 | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-6 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-6 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 地上機器-6 | | | | | 1.217 | 0.122 | | 3.360 | | | 1.608 | | | | | | | | | | | 0.235 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-7 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | 15.320 | | 10.019 | | | | | | | | | | | 0.971 | | | |
| サイドボックス-7 | | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-8 | 1 | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | 15.320 | | | | 10.019 | | | | | | | | | 0.863 | | | |
| | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | 15.320 | | | | 10.019 | | | | | | | | | 0.863 | | | |
| サイドボックス-8 | 1 | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-9 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-9 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 地上機器-9 | | | | | 1.217 | 0.122 | | 3.770 | | | 1.926 | | | | | | | | | | | 0.264 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-10 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-10 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 地上機器-10 | | | | | 1.217 | 0.122 | | 3.684 | | | 1.859 | | | | | | | | | | | 0.258 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-11 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-11 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 地上機器-11 | | | | | 1.217 | 0.122 | | 3.272 | | | 1.539 | | | | | | | | | | | 0.229 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-12 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | 1.079 | | |
| サイドボックス-12 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 地上機器-12 | | | | | 1.217 | 0.122 | | 3.302 | | | 1.562 | | | | | | | | | | | 0.231 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-13 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | 10.019 | | | | | | | | | | | 0.971 | | | |
| サイドボックス-13 | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-14 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | 10.019 | | | | | | | | | | | 0.971 | | | |
| サイドボックス-14 | | | | | | | | | 2.200 | | | | | | | | | 1.606 | | | | | 0.161 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500)-15 | | | | | 7.644 | 0.764 | 0.140 | | | 15.320 | | | | | | | | 10.019 | | | | | | | |
| 地上機器-15<br>(地上機器2基分) | | | | | 2.376 | 0.238 | | 3.564 | | | 3.134 | | | | | | | | | | | 0.490 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-1 | | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | 12.320 | | 7.229 | | | | | | | | | | | 0.720 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-2 | | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | | 12.320 | 7.229 | | | | | | | | | | | 0.720 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-3 | | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | | 12.320 | | | | | | | | 7.229 | | | | | 0.800 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-4 | | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | | 12.320 | | | 7.229 | | | | | | | | | 0.640 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-5 | | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | 12.320 | | 7.229 | | | | | | | | | | | 0.720 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-6 | | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | | 12.320 | | | | | | | | 7.229 | | | | | 0.800 | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-7 | 1 | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | | 12.320 | | | 7.229 | | | | | | | | | 0.640 | | | |
| | | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | | 12.320 | | | 7.229 | | | | | | | | | 0.640 | | | |
| 特殊部Ⅰ型(1200×1800×3000)-8 | 2 | | | | 5.304 | 0.530 | 0.096 | | | 12.320 | | | | | | | | 7.229 | | | | | 0.800 | | |
| | | | | | 10.608 | 1.060 | 0.192 | | | 24.640 | | | | | | | | 14.458 | | | | | 1.600 | | |
| 地上機器-8(3000) | 2 | | | | 1.217 | 0.122 | | 3.302 | | | 1.562 | | | | | | | | | | | 0.231 | | | |
| | | | | | 2.434 | 0.244 | | 6.604 | | | 3.124 | | | | | | | | | | | 0.462 | | | |
| 電力Ⅱ型(900×1200×3000)-1 | | | | | 4.284 | 0.428 | 0.077 | 11.720 | | | 6.708 | | | | | | | | | | | 0.604 | | | |
| 電力Ⅱ型(900×1200×3000)-2 | | | | | 4.284 | 0.428 | 0.077 | 11.720 | | | 6.708 | | | | | | | | | | | 0.604 | | | |
| 電力Ⅱ型(900×1200×2000)-1 | | | | | 3.024 | 0.302 | 0.053 | | | | 5.148 | | | | | | | | | | | 0.463 | | | |
| 電力Ⅱ型(900×1200×2000)-2 | | | | | 3.024 | 0.302 | 0.053 | | | | 5.148 | | | | | | | | | | | 0.463 | | | |
| 通信Ⅱ型(950×1500×2200) | | | | | 3.406 | 0.341 | 0.061 | | 10.220 | | 4.866 | | | | | | | | | | | 0.507 | | | |
| TA桝(400×380×1500)-1 | 1 | | | | | | 0.023 | | | | 1.660 | | | | | | | | | | | 0.238 | | | |
| | | | | | | | 0.023 | | | | 1.660 | | | | | | | | | | | 0.238 | | | |
| TA桝(400×380×1500)-2 | | | | | | | 0.023 | | | | 1.660 | | | | | | | | | | | 0.238 | | | |
| 合　計 | | | | | 41.278 | 4.126 | 0.731 | 11.004 | 17.520 | 67.600 | 14.803 | | 17.248 | | | | | 29.295 | | | | 3.174 | 3.162 | | |

# 土 工 数 量 調 書(1/2)

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 基数 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土工 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 舗装切断工(m) | | | | | | | | | 舗装版取壊工(m2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | | | | | | | | | | |
| | | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | ILB 15cm以下 | Co 15cm以下 | | | | | | As 15cm以下 | As 15cm超 30cm以下 | 掘削 ($m^3$) | 掘削路盤 ($m^3$) | 掘削岩盤 ($m^3$) | 埋戻し($m^3$) | | | | | 残土 ($m^3$) | 残土路盤 ($m^3$) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 発生土 ($m^3$) | 発生土水締め ($m^3$) | 砂水締め ($m^3$) | 砂 ($m^3$) | 改良土 ($m^3$) | | |
| 警察ハンドホール(800×800×900) | 2 | 5.600 | | | | | | | | | 1.960 | | | | | | | | | 1.882 | 0.196 | | 0.972 | | | | | 0.802 | 0.196 |
| | | 11.200 | | | | | | | | | 3.920 | | | | | | | | | 3.764 | 0.392 | | 1.944 | | | | | 1.604 | 0.392 |
| 警察ハンドホール(800×800×900)2 | | 5.600 | | | | | | | | | 1.960 | | | | | | | | | 1.882 | 0.196 | | 0.972 | | | | | 0.802 | 0.196 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 土 工 数 量 調 書(2/2)

上段：単位数量
下段：全体数量

| 断面名称 | 基数 | 基礎工 | | | | | | 仮設工 | | | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | ガラ処分工 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート t=10cm | 敷板 t=10cm | 型枠 | 基礎砕石 RC-40 | 基礎砕石 RC-40 | 敷モルタル | 1.5≦H<2.0 | 2.0≦H<2.5 | 2.5≦H<3.0 | 歩道部 | | | | | | | 車道部 | | 蓋板舗装 | | Asガラ(歩道) | Asガラ(車道) | Coガラ(歩道) | Coガラ(車道) |
| | | | | | | | | | | | 歩道一般部 | | 歩道乗入れ部 | | | | | | | | | | | | |
| | | ($m^3$) | ($m^2$) | ($m^2$) | (m2) | (m3) | ($m^3$) | (m) | (m) | (m) | t=19cm | | t=28cm | | | | | t=60cm | | As ($m^2$) | | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) | ($m^3$) |
| 警察ハンドホール(800×800×900) | 2 | | | | | | | | | | 1.564 | | | | | | | | | | | 0.176 | | | |
| | | | | | | | | | | | 3.128 | | | | | | | | | | | 0.352 | | | |
| 警察ハンドホール(800×800×900)2 | | | | | | | | | | | 1.564 | | | | | | | | | | | 0.176 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 管 路 工 数 量 総 括 表

| 種別・細別・内訳 | 形状・寸法 | 単位 | L側 | R側,横断部 | 警察 | 合計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路工 | | | | | | | |
| 角型多条管130(電力管) | | | | | | | |
| | 管路長 | m | 196.20 | 140.90 | | 337.10 | |
| | 管路材設置工<br>L=5.25m | m | 427.50 | 281.80 | | 709.30 | |
| | 管止めキャップ 130用 | 個 | | | | | |
| 角型多条管100(電力管) | | | | | | | |
| | 管路長 | m | 253.80 | 140.90 | | 394.70 | |
| | 管路材設置工<br>L=5.25m | m | 586.70 | 422.70 | | 1009.40 | |
| | 管止めキャップ 100用 | 個 | | | | | |
| VPφ150(共用FA管) | | | | | | | |
| | 管路長 | m | 195.90 | 140.60 | | 336.50 | |
| | 管路材設置工(直 管)<br>L=5.0m | m | 165.90 | 103.50 | | 269.40 | |
| | 管路材設置工(曲 管)<br>R=5.0m | m | 30.00 | 37.10 | | 67.10 | |
| | 管路材設置工(曲 管)<br>R=10.0m | m | | | | | |
| | ヤリトリ継手設置工 | 個 | 6 | 3 | | 9 | |
| | ダクトスリーブ設置工 VPφ150用 | 箇所 | 12 | 6 | | 18 | |
| | 管 枕(スペーサ) φ150用 | 個 | 28 | | | 28 | |
| | 管止めキャップ | 個 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 角型多条管50(通信管) | | | | | | | |
| | 管路長 | m | 196.20 | 140.80 | 54.90 | 391.90 | |
| | 管路材設置工<br>L=5.25m | m | 2138.40 | 1372.40 | 109.80 | 3620.60 | |
| | 管止めキャップ 50用 | 個 | | | | | |
| 管路埋設表示シート | | | | | | | |
| | W=400mm | m | 395.5 | 282.4 | 56.5 | 734.4 | |
| | W=600mm | m | | | | | |
| | W=150mm | m | | | | | |
| | | | | | | | |
| 防護板 | | | | | | | |
| | 管路防護板設置工 600×400mm(再生材) | 枚 | | | | | |
| | | m | | | | | |
| | | | | | | | |
| 防護鉄板 | | | | | | | |
| | W=1537 | m | | | | | |
| | | m | | | | | |
| | | | | | | | |
| 防護コンクリート | | | | | | | |
| | コンクリート | m3 | | | | | |
| | 型枠 | m2 | | | | | |
| | モルタル | m3 | | | | | |
| | セラミック | m | | | | | |
| | エキスパンドメタル | m | | | | | |
| | | | | | | | |

# 電 力 用 管 路(角型多条管130)

| 区間 | | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 実延長 | 管路長 | 直管 | 直管総延長 | 曲管 R=5.00m | 曲管 R=10.00m | 曲管総延長 R=5.00m | 曲管総延長 R=10.00m | 直管 5.25m 1条数 | 直管 5.25m 総数 | 曲管 1.0m 1条数 R=5.00m | 曲管 1.0m 総数 R=5.00m | 曲管 1.0m 1条数 R=10.00m | 曲管 1.0m 総数 R=10.00m | 伸縮継手 1条数 | 伸縮継手 総数 | 直線継手 1条数 | 直線継手 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1特殊部Ⅰ型 | ～ | L2特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | L2特殊部Ⅰ型 | ～ | L3特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | L3特殊部Ⅰ型 | ～ | L4特殊部Ⅰ型 LE1(EL除外) | 2 | 2 | 59.90 | 59.50 | 59.50 | 119.00 | | | 0.00 | 0.00 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 | L4特殊部Ⅰ型 | ～ | L5特殊部Ⅰ型 LE1 | 2 | 2 | 48.10 | 47.70 | 47.70 | 95.40 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 7 | L5特殊部Ⅰ型 | ～ | L6電力Ⅱ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 8 | L6電力Ⅱ型 | ～ | L7電力Ⅱ型 LE1(E割除外) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | L7電力Ⅱ型 | ～ | L8特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 11 | L9特殊部Ⅰ型 | ～ | L10電力Ⅱ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 12 | L10電力Ⅱ型 | ～ | L11特殊部Ⅰ型 LE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 13 | L11特殊部Ⅰ型 | ～ | L12特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 14 | L12特殊部Ⅰ型 | ～ | L13特殊部Ⅰ型 LE2 | 3 | 2 | 15.70 | 15.30 | 15.30 | 45.90 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 15 | L13特殊部Ⅰ型 | ～ | L14特殊部Ⅰ型 LE1 | 2 | 2 | 14.90 | 14.50 | 14.50 | 29.00 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 16 | L14特殊部Ⅰ型 | ～ | L15特殊部Ⅰ型 LE1 | 2 | 2 | 49.70 | 49.30 | 49.30 | 98.60 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 17 | L15特殊部Ⅰ型 | ～ | L16特殊部Ⅰ型 LE3 | 4 | 2 | 10.30 | 9.90 | 9.90 | 39.60 | | | 0.00 | 0.00 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 18 | L16特殊部Ⅰ型 | ～ | L18電力Ⅱ型 LE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 19 | L18電力Ⅱ型 | ～ | L19特殊部Ⅰ型 LE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 37 | L8特殊部Ⅰ型 | ～ | L9特殊部Ⅰ型 LET | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | 196.20 | | 427.50 | | | 0.00 | 0.00 | | 87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

※1

※2

0.2m

※2 管路長
実延長 - 控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所
本/箇所(曲線部)

0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

# 電 力 用 管 路(角型多条管100)

| 区間 | | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 | | | | | | | | 直管 5.25m | | 曲管 1.0 m | | | | 伸縮 継手 | | 直線 継手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 実延長 | 管路長 | 直 管 | 直管総延長 | 曲管 | | 曲管総延長 | | 1条数 | 総 数 | 1条数 | 総 数 | 1条数 | 総 数 | 1条数 | 総 数 | 1条数 | 総 数 |
| | | | | | | | | | | R=5.00m | R=10.00m | R=5.00m | R=10.00m | | | R=5.00m | | R=10.00m | | | | | |
| 1 | L1特殊部Ⅰ型 | ～ | L2特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | L2特殊部Ⅰ型 | ～ | L3特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | L3特殊部Ⅰ型 | ～ | L4特殊部Ⅰ型 LE1(EL除外) | 2 | 2 | 59.90 | 59.50 | 59.50 | 119.00 | | | 0.00 | 0.00 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4 | L3特殊部Ⅰ型 | ～ | LTA1 TA桝 EL | 1 | 2 | 45.60 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | | | 0.00 | 0.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 5 | LTA1 TA桝 | ～ | L4特殊部Ⅰ型 EL | 1 | 2 | 12.80 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 | L4特殊部Ⅰ型 | ～ | L5特殊部Ⅰ型 LE1 | 3 | 2 | 48.10 | 47.70 | 47.70 | 143.10 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 7 | L5特殊部Ⅰ型 | ～ | L6電力Ⅱ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 8 | L6電力Ⅱ型 | ～ | L7電力Ⅱ型 LE1(E割除外) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 9 | L6電力Ⅱ型 | ～ | L7電力Ⅱ型 E割 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | L7電力Ⅱ型 | ～ | L8特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 11 | L9特殊部Ⅰ型 | ～ | L10電力Ⅱ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 12 | L10電力Ⅱ型 | ～ | L11特殊部Ⅰ型 LE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 13 | L11特殊部Ⅰ型 | ～ | L12特殊部Ⅰ型 LE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 14 | L12特殊部Ⅰ型 | ～ | L13特殊部Ⅰ型 LE2 | 3 | 2 | 15.70 | 15.30 | 15.30 | 45.90 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 15 | L13特殊部Ⅰ型 | ～ | L14特殊部Ⅰ型 LE1 | 3 | 2 | 14.90 | 14.50 | 14.50 | 43.50 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 16 | L14特殊部Ⅰ型 | ～ | L15特殊部Ⅰ型 LE1 | 3 | 2 | 49.70 | 49.30 | 49.30 | 147.90 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 17 | L15特殊部Ⅰ型 | ～ | L16特殊部Ⅰ型 LE3 | 3 | 2 | 10.30 | 9.90 | 9.90 | 29.70 | | | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 18 | L16特殊部Ⅰ型 | ～ | L18電力Ⅱ型 LE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 19 | L18電力Ⅱ型 | ～ | L19特殊部Ⅰ型 LE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 37 | L8特殊部Ⅰ型 | ～ | L9特殊部Ⅰ型 LET | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 253.80 | | 586.70 | | | 0.00 | 0.00 | | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | ※1 | | ※2 | | | | | | | | | | | | | | |

L= 0.2m

※1 特殊部箇所
0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

※2 管路長
実延長 - 控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所
本/箇所(曲線部)

# 通 信 用 管 路(VPφ150)共用ﾌﾘｰｱｸｾｽ管

| | 区間 | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 実延長 | 管路長 | 直管 | 直管総延長 | 曲管 R=5.00m | 曲管 R=10.00m | 曲管総延長 R=5.00m | 曲管総延長 R=10.00m | 直管 5m 1条数 | 直管 5m 総数 | 曲管 1.00m 1条数 R=5.00m | 曲管 1.00m 総数 R=5.00m | 曲管 1.00m 1条数 R=10.00m | 曲管 1.00m 総数 R=10.00m | ﾔﾘﾄﾘ継手 個数 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 総数 | 管台 個数 | 管台 箇所 | 管台 総数 | 管止め キャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | L1特殊部Ⅰ型 ～ | L2特殊部Ⅰ型 LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | L2特殊部Ⅰ型 ～ | L3特殊部Ⅰ型 LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | L3特殊部Ⅰ型 ～ | L4特殊部Ⅰ型 LT1 | 1 | 2 | 59.90 | 59.45 | 43.45 | 43.45 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 9 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | |
| 24 | L4特殊部Ⅰ型 ～ | L5特殊部Ⅰ型 LT1 | 1 | 2 | 48.10 | 47.65 | 33.65 | 33.65 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 28 | |
| 25 | L5特殊部Ⅰ型 ～ | L8特殊部Ⅰ型 LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | L9特殊部Ⅰ型 ～ | L11特殊部Ⅰ型 LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | L11特殊部Ⅰ型 ～ | FA管止め FA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FA管止め ～ | L12特殊部Ⅰ型 FA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | L12特殊部Ⅰ型 ～ | L13特殊部Ⅰ型 LT1 | 1 | 2 | 15.70 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 31 | L13特殊部Ⅰ型 ～ | L14特殊部Ⅰ型 LT1 | 1 | 2 | 14.90 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 32 | L14特殊部Ⅰ型 ～ | L15特殊部Ⅰ型 LT1 | 1 | 2 | 49.70 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
| 33 | L15特殊部Ⅰ型 ～ | L16特殊部Ⅰ型 LT2 | 1 | 2 | 10.30 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 34 | L16特殊部Ⅰ型 ～ | L17通信Ⅱ型 LT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | L17通信Ⅱ型 ～ | L19特殊部Ⅰ型 LT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | 195.90 | | 165.90 | | | | 30.00 | 0.00 | | 35 | | 30 | | 0 | 6 | 12 | | | 28 | 0 |

ダクトスリーブによる管路長控除 ※1 ※2 ※4

L= 0.14m ｛ ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 － 挿入長 / 0.305 － 0.165 ｝

※1 特殊部箇所
0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

※2 管路長
管路長＝実延長-控除長×桝箇所-ヤリトリ継手

※3 ヤリトリ継ぎ手による控除
L= 0.17m (050-0.165*2)

※4 管台間隔
2.5 m/箇所
1 本/箇所(曲線部)

# 通 信 用 管 路(角型多条管50)

| 区間 | | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 | | | | | | | | 直管 5.25m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 実延長 | 管路長 | 直 管 | 直管総延長 | 曲管 | | 曲管総延長 | | 1条数 | 総 数 |
| | | | | | | | | | | R=5.00m | R=10.00m | R=5.00m | R=10.00m | | |
| 21 | L1特殊部Ⅰ型 ～ | L2特殊部Ⅰ型 | LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | L2特殊部Ⅰ型 ～ | L3特殊部Ⅰ型 | LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | L3特殊部Ⅰ型 ～ | L4特殊部Ⅰ型 | LT1 | 11 | 2 | 59.90 | 59.50 | 59.50 | 654.50 | | | 0.00 | 0.00 | 12 | 132 |
| 24 | L4特殊部Ⅰ型 ～ | L5特殊部Ⅰ型 | LT1 | 11 | 2 | 48.10 | 47.70 | 47.70 | 524.70 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 110 |
| 25 | L5特殊部Ⅰ型 ～ | L8特殊部Ⅰ型 | LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | L9特殊部Ⅰ型 ～ | L11特殊部Ⅰ型 | LT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | L11特殊部Ⅰ型 ～ | L12特殊部Ⅰ型 | LT1(単管) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | L12特殊部Ⅰ型 ～ | L13特殊部Ⅰ型 | LT1 | 11 | 2 | 15.70 | 15.30 | 15.30 | 168.30 | | | 0.00 | 0.00 | 4 | 44 |
| 31 | L13特殊部Ⅰ型 ～ | L14特殊部Ⅰ型 | LT1 | 11 | 2 | 14.90 | 14.50 | 14.50 | 159.50 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 33 |
| 32 | L14特殊部Ⅰ型 ～ | L15特殊部Ⅰ型 | LT1 | 11 | 2 | 49.70 | 49.30 | 49.30 | 542.30 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 110 |
| 33 | L15特殊部Ⅰ型 ～ | L16特殊部Ⅰ型 | LT2 | 9 | 2 | 10.30 | 9.90 | 9.90 | 89.10 | | | 0.00 | 0.00 | 2 | 18 |
| 34 | L16特殊部Ⅰ型 ～ | L17通信Ⅱ型 | LT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35 | L17通信Ⅱ型 ～ | L19特殊部Ⅰ型 | LT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | L8特殊部Ⅰ型 ～ | L9特殊部Ⅰ型 | LET | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 196.20 | | 2138.40 | | | | 0.00 | 0.00 | | 447 |

ダクトスリーブによる管路長控除 ※1 ※2
L= 0.2m

※1 特殊部箇所
0:両側桝なし
1:片側桝あり
2:両側桝あり

※2 管路長
管路長＝実延長-控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所(直線部)
本/箇所(曲線部)

# 埋設シート数量調書

| Ｎｏ | 延長 | 管路幅(mm) | 埋設シート組合せ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 400 | 400<br>+<br>400 | 600 | 600<br>+<br>600 | 400<br>+<br>600 |
| L1特殊部Ⅰ型 ～ L2特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L2特殊部Ⅰ型 ～ L3特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L3特殊部Ⅰ型 ～ L4特殊部Ⅰ型 | 59.90 | 324 | 1 | 59.90 | | | | |
| L4特殊部Ⅰ型 ～ L5特殊部Ⅰ型 | 48.10 | 324 | 1 | 48.10 | | | | |
| L5特殊部Ⅰ型 ～ L6電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L6電力Ⅱ型 ～ L7電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L6電力Ⅱ型 ～ L7電力Ⅱ型(E割) | 0.00 | 125 | 1 | 0.00 | | | | |
| L7電力Ⅱ型 ～ L8特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L9特殊部Ⅰ型 ～ L10電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L10電力Ⅱ型 ～ L11特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L11特殊部Ⅰ型 ～ L12特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L12特殊部Ⅰ型 ～ L13特殊部Ⅰ型 | 15.70 | 324 | 1 | 15.70 | | | | |
| L13特殊部Ⅰ型 ～ L14特殊部Ⅰ型 | 14.90 | 324 | 1 | 14.90 | | | | |
| L14特殊部Ⅰ型 ～ L15特殊部Ⅰ型 | 49.70 | 324 | 1 | 49.70 | | | | |
| L15特殊部Ⅰ型 ～ L16特殊部Ⅰ型 | 10.30 | 324 | 1 | 10.30 | | | | |
| L16特殊部Ⅰ型 ～ L18電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L18電力Ⅱ型 ～ L19特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| L1特殊部Ⅰ型 ～ L2特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L2特殊部Ⅰ型 ～ L3特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L3特殊部Ⅰ型 ～ L4特殊部Ⅰ型 | 59.90 | 219 | 1 | 59.90 | | | | |
| L4特殊部Ⅰ型 ～ L5特殊部Ⅰ型 | 48.10 | 219 | 1 | 48.10 | | | | |
| L5特殊部Ⅰ型 ～ L8特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L9特殊部Ⅰ型 ～ L11特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L11特殊部Ⅰ型 ～ L12特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L12特殊部Ⅰ型 ～ L13特殊部Ⅰ型 | 15.70 | 219 | 1 | 15.70 | | | | |
| L13特殊部Ⅰ型 ～ L14特殊部Ⅰ型 | 14.90 | 219 | 1 | 14.90 | | | | |
| L14特殊部Ⅰ型 ～ L15特殊部Ⅰ型 | 49.70 | 219 | 1 | 49.70 | | | | |
| L15特殊部Ⅰ型 ～ L16特殊部Ⅰ型 | 10.30 | 219 | 1 | 10.30 | | | | |
| L16特殊部Ⅰ型 ～ L17通信Ⅱ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L17通信Ⅱ型 ～ L19特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L8特殊部Ⅰ型 ～ 推進部 | 0.00 | 470 | 3 | | | 0.00 | | |
| 推進部 ～ L9特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 470 | 3 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 埋設シート控除 | | | | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TA桝 | 1.70 | | | 1.70 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | 395.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

※1

※埋設シート組合せ
1 w=400
2 w=400+400
3 w=600
4 w=600+600
5 w=400+600

| 集計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W=400 | **395.5m** | 395.50 | 0.00 | | | 0.00 |
| | W=600 | **0m** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 電 力 用 管 路(角型多条管130)

| | 区　　間 | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 実延長 | 管路長 | 直管 | 直管総延長 | 曲管 R=5.00m | 曲管 R=10.00m | 曲管総延長 R=5.00m | 曲管総延長 R=10.00m | 直管 5.25m 1条数 | 直管 5.25m 総数 | 曲管 1.0m R=5.00m 1条数 | 曲管 1.0m R=5.00m 総数 | 曲管 1.0m R=10.00m 1条数 | 曲管 1.0m R=10.00m 総数 | 伸縮継手 1条数 | 伸縮継手 総数 | 直線継手 1条数 | 直線継手 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1特殊部Ⅰ型 | ～ | R2電力Ⅱ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | R2電力Ⅱ型 | ～ | R3特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | R3特殊部Ⅰ型 | ～ | R4特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4 | R4特殊部Ⅰ型 | ～ | R5特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 5 | R5特殊部Ⅰ型 | ～ | R6特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 | R6特殊部Ⅰ型 | ～ | R7特殊部Ⅰ型 RE1(EL除外) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 9 | R7特殊部Ⅰ型 | ～ | R8特殊部Ⅰ型　RE1 | 2 | 2 | 53.00 | 52.60 | 52.60 | 105.20 | | | 0.00 | 0.00 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | R8特殊部Ⅰ型 | ～ | R9特殊部Ⅰ型　RE1 | 2 | 2 | 40.00 | 39.60 | 39.60 | 79.20 | | | 0.00 | 0.00 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 11 | R9特殊部Ⅰ型 | ～ | R10特殊部Ⅰ型　RE1 | 2 | 2 | 49.10 | 48.70 | 48.70 | 97.40 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 12 | R11特殊部Ⅰ型 | ～ | R12特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 13 | R12特殊部Ⅰ型 | ～ | R13電力Ⅱ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 14 | R13電力Ⅱ型 | ～ | R14特殊部Ⅰ型　RE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 15 | R14特殊部Ⅰ型 | ～ | R15特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 16 | R14特殊部Ⅰ型 | ～ | LNO.7特殊部　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 17 | RNO.7特殊部 | ～ | R15特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 18 | R15特殊部Ⅰ型 | ～ | R16特殊部Ⅰ型　RE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 19 | R16特殊部Ⅰ型 | ～ | R17特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 20 | R17特殊部Ⅰ型 | ～ | R18電力Ⅱ型　RE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 21 | R18電力Ⅱ型 | ～ | R19特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22 | R19特殊部Ⅰ型 | ～ | R20電力Ⅱ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 23 | R20電力Ⅱ型 | ～ | R21特殊部Ⅰ型　RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 43 | L1特殊部Ⅰ型 | ～ | R1特殊部Ⅰ型　横断部1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 46 | L8特殊部Ⅰ型 | ～ | R10特殊部Ⅰ型　横断部4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 47 | L9特殊部Ⅰ型 | ～ | R12特殊部Ⅰ型　横断部5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 48 | L11特殊部Ⅰ型 | ～ | R14特殊部Ⅰ型　横断部6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 49 | L12特殊部Ⅰ型 | ～ | R15特殊部Ⅰ型　横断部7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 51 | L19特殊部Ⅰ型 | ～ | R21特殊部Ⅰ型　横断部9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合　　計 | | | | | | 140.90 | | 281.80 | | | 0.00 | 0.00 | | 58 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

※1　※2

0.2m

※2　管路長
実延長 - 控除長×特殊部箇所

※4　管台間隔
m/箇所
本/箇所(曲線部)

0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

# 電 力 用 管 路(角型多条管100)

| | 区 間 | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 実延長 | 管路長 | 直管 | 直管総延長 | 曲管 R=5.00m | 曲管 R=10.00m | 曲管総延長 R=5.00m | 曲管総延長 R=10.00m | 直管 5.25m 1条数 | 直管 5.25m 総数 | 曲管 1.0m 1条数 R=5.00m | 曲管 1.0m 総数 R=5.00m | 曲管 1.0m 1条数 R=10.00m | 曲管 1.0m 総数 R=10.00m | 伸縮継手 1条数 | 伸縮継手 総数 | 直線継手 1条数 | 直線継手 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1特殊部Ⅰ型 | ～ | R2電力Ⅱ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | R2電力Ⅱ型 | ～ | R3特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | R3特殊部Ⅰ型 | ～ | R4特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 4 | R4特殊部Ⅰ型 | ～ | R5特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 5 | R5特殊部Ⅰ型 | ～ | R6特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 | R6特殊部Ⅰ型 | ～ | R7特殊部Ⅰ型 RE1(EL除外) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 7 | R6特殊部Ⅰ型 | ～ | RTA1 TA桝 EL | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 8 | RTA1 TA桝 | ～ | R7特殊部Ⅰ型 EL | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 9 | R7特殊部Ⅰ型 | ～ | R8特殊部Ⅰ型 RE1 | 3 | 2 | 53.00 | 52.60 | 52.60 | 157.80 | | | 0.00 | 0.00 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | R8特殊部Ⅰ型 | ～ | R9特殊部Ⅰ型 RE1 | 3 | 2 | 40.00 | 39.60 | 39.60 | 118.80 | | | 0.00 | 0.00 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 11 | R9特殊部Ⅰ型 | ～ | R10特殊部Ⅰ型 RE1 | 3 | 2 | 49.10 | 48.70 | 48.70 | 146.10 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 12 | R11特殊部Ⅰ型 | ～ | R12特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 13 | R12特殊部Ⅰ型 | ～ | R13電力Ⅱ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 14 | R13電力Ⅱ型 | ～ | R14特殊部Ⅰ型 RE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 15 | R14特殊部Ⅰ型 | ～ | R15特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 16 | R14特殊部Ⅰ型 | ～ | LNO.7特殊部 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 17 | RNO.7特殊部 | ～ | R15特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 18 | R15特殊部Ⅰ型 | ～ | R16特殊部Ⅰ型 RE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 19 | R16特殊部Ⅰ型 | ～ | R17特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 20 | R17特殊部Ⅰ型 | ～ | R18電力Ⅱ型 RE2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 21 | R18電力Ⅱ型 | ～ | R19特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22 | R19特殊部Ⅰ型 | ～ | R20電力Ⅱ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 23 | R20電力Ⅱ型 | ～ | R21特殊部Ⅰ型 RE1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 43 | L1特殊部Ⅰ型 | ～ | R1特殊部Ⅰ型 横断部1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 46 | L8特殊部Ⅰ型 | ～ | R10特殊部Ⅰ型 横断部4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 47 | L9特殊部Ⅰ型 | ～ | R12特殊部Ⅰ型 横断部5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 48 | L11特殊部Ⅰ型 | ～ | R14特殊部Ⅰ型 横断部6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 49 | L12特殊部Ⅰ型 | ～ | R15特殊部Ⅰ型 横断部7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 51 | L19特殊部Ⅰ型 | ～ | R21特殊部Ⅰ型 横断部9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | 140.90 | | 422.70 | | | 0.00 | 0.00 | | 87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | ※1 | | ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

L= 0.2m

※1 特殊部箇所
0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

※2 管路長
実延長 - 控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所
本/箇所(曲線部)

# 通 信 用 管 路(VPφ150)共用ﾌﾘｰｱｸｾｽ管

| 区間 | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 実延長 | 管路長 | 直管 | 直管総延長 | 曲管 R=5.00m | 曲管 R=10.00m | 曲管総延長 R=5.00m | 曲管総延長 R=10.00m | 直管 5m 1条数 | 直管 5m 総数 | 曲管 1.00m 1条数 R=5.00m | 曲管 1.00m 総数 R=5.00m | 曲管 1.00m 1条数 R=10.00m | 曲管 1.00m 総数 R=10.00m | ﾔﾘﾄﾘ継手 個数 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 総数 | 管台 個数 | 管台 箇所 | 管台 総数 | 管止め キャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | R1特殊部Ⅰ型 ～ | R3特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | R3特殊部Ⅰ型 ～ | R4特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | R4特殊部Ⅰ型 ～ | R5特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | R5特殊部Ⅰ型 ～ | R6特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | R6特殊部Ⅰ型 ～ | R7特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | R7特殊部Ⅰ型 ～ | R8特殊部Ⅰ型 RT1 | 1 | 2 | 53.00 | 52.55 | 36.95 | 36.95 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | |
| 32 | R8特殊部Ⅰ型 ～ | R9特殊部Ⅰ型 RT2 | 1 | 2 | 39.90 | 39.45 | 29.95 | 29.95 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
| 33 | R9特殊部Ⅰ型 ～ | R10特殊部Ⅰ型 RT2 | 1 | 2 | 49.10 | 48.65 | 36.65 | 36.65 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | |
| 34 | R11特殊部Ⅰ型 ～ | R12特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | R12特殊部Ⅰ型 ～ | R14特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | R15特殊部Ⅰ型 ～ | R16特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | R16特殊部Ⅰ型 ～ | R17特殊部Ⅰ型 RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | R17特殊部Ⅰ型 ～ | R19特殊部Ⅰ型 RT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | R19特殊部Ⅰ型 ～ | R21特殊部Ⅰ型 RT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | R14特殊部Ⅰ型 ～ | FA管止め FA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FA管止め ～ | R15特殊部Ⅰ型 FA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | | | 140.65 | | 103.55 | | | | 37.10 | 0.00 | | 22 | | 38 | | 0 | 3 | 6 | | | 0 | 0 |

ダクトスリーブによる管路長控除 ※1 ※2 ※4

L= 0.14m ダｸﾄｽﾘｰﾌﾞ長 － 挿入長 / 0.305 － 0.165

※1 特殊部箇所
0:両側特殊部なし
1:片側特殊部あり
2:両側特殊部あり

※2 管路長
管路長＝実延長-控除長×桝箇所-ヤリトリ継手
※3 ヤリトリ継ぎ手による控除
L= 0.17m (050-0.165*2)

※4 管台間隔
2.5 m/箇所
1 本/箇所(曲線部)

# 通 信 用 管 路(角型多条管50)

| 区間 | | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 | | | | | | | | 直管 5.25m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 実延長 | 管路長 | 直 管 | 直管総延長 | 曲管 | | 曲管総延長 | | 1条数 | 総 数 |
| | | | | | | | | | | R=5.00m | R=10.00m | R=5.00m | R=10.00m | | |
| 26 | R1特殊部Ⅰ型 ～ | R3特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | R3特殊部Ⅰ型 ～ | R4特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | R4特殊部Ⅰ型 ～ | R5特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | R5特殊部Ⅰ型 ～ | R6特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | R6特殊部Ⅰ型 ～ | R7特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | R7特殊部Ⅰ型 ～ | R8特殊部Ⅰ型 | RT1 | 11 | 2 | 53.00 | 52.60 | 52.60 | 578.60 | | | 0.00 | 0.00 | 11 | 121 |
| 32 | R8特殊部Ⅰ型 ～ | R9特殊部Ⅰ型 | RT2 | 9 | 2 | 39.90 | 39.50 | 39.50 | 355.50 | | | 0.00 | 0.00 | 8 | 72 |
| 33 | R9特殊部Ⅰ型 ～ | R10特殊部Ⅰ型 | RT2 | 9 | 2 | 49.10 | 48.70 | 48.70 | 438.30 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 90 |
| 34 | R11特殊部Ⅰ型 ～ | R12特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35 | R12特殊部Ⅰ型 ～ | R14特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 | R14特殊部Ⅰ型 ～ | R15特殊部Ⅰ型 | RT1(単管) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | R15特殊部Ⅰ型 ～ | R16特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | R16特殊部Ⅰ型 ～ | R17特殊部Ⅰ型 | RT2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | R17特殊部Ⅰ型 ～ | R19特殊部Ⅰ型 | RT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 40 | R19特殊部Ⅰ型 ～ | R21特殊部Ⅰ型 | RT1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 43 | L1特殊部Ⅰ型 ～ | R1特殊部Ⅰ型 | 横断部1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | L3特殊部Ⅰ型 ～ | R5特殊部Ⅰ型 | 横断部2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 | L5特殊部Ⅰ型 ～ | R8特殊部Ⅰ型 | 横断部3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | L8特殊部Ⅰ型 ～ | R10特殊部Ⅰ型 | 横断部4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | L9特殊部Ⅰ型 ～ | R12特殊部Ⅰ型 | 横断部5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | L12特殊部Ⅰ型 ～ | R15特殊部Ⅰ型 | 横断部7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | L15特殊部Ⅰ型 ～ | R17特殊部Ⅰ型 | 横断部8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | L19特殊部Ⅰ型 ～ | R21特殊部Ⅰ型 | 横断部9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | 140.80 | | 1372.40 | | | 0.00 | 0.00 | | 283 |

ダクトスリーブによる管路長控除　※1　※2
L= 0.2m

※1 特殊部箇所
0:両側桝なし
1:片側桝あり
2:両側桝あり

※2 管路長
管路長＝実延長-控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所(直線部)
本/箇所(曲線部)

# 埋設シート数量調書

| No | 延長 | 管路幅(mm) | 埋設シート組合せ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 400 | 400<br>+<br>400 | 600 | 600<br>+<br>600 | 400<br>+<br>600 |
| R1特殊部Ⅰ型 ～ R2電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R2電力Ⅱ型 ～ R3特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R3特殊部Ⅰ型 ～ R4特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R4特殊部Ⅰ型 ～ R5特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R5特殊部Ⅰ型 ～ R6特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R6特殊部Ⅰ型 ～ R7特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R7特殊部Ⅰ型 ～ R8特殊部Ⅰ型 | 53.00 | 324 | 1 | 53.00 | | | | |
| R8特殊部Ⅰ型 ～ R9特殊部Ⅰ型 | 40.00 | 324 | 1 | 40.00 | | | | |
| R9特殊部Ⅰ型 ～ R10特殊部Ⅰ型 | 49.10 | 324 | 1 | 49.10 | | | | |
| R11特殊部Ⅰ型 ～ R12特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R12特殊部Ⅰ型 ～ R13電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R13電力Ⅱ型 ～ R14特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R14特殊部Ⅰ型 ～ R15特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R14特殊部Ⅰ型 ～ LNO.7特殊部 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| RNO.7特殊部 ～ R15特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R15特殊部Ⅰ型 ～ R16特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R16特殊部Ⅰ型 ～ R17特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R17特殊部Ⅰ型 ～ R18電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R18電力Ⅱ型 ～ R19特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R19特殊部Ⅰ型 ～ R20電力Ⅱ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| R20電力Ⅱ型 ～ R21特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| R1特殊部Ⅰ型 ～ R3特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R3特殊部Ⅰ型 ～ R4特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R4特殊部Ⅰ型 ～ R5特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R5特殊部Ⅰ型 ～ R6特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R6特殊部Ⅰ型 ～ R7特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R7特殊部Ⅰ型 ～ R8特殊部Ⅰ型 | 53.00 | 219 | 1 | 53.00 | | | | |
| R8特殊部Ⅰ型 ～ R9特殊部Ⅰ型 | 39.90 | 219 | 1 | 39.90 | | | | |
| R9特殊部Ⅰ型 ～ R10特殊部Ⅰ型 | 49.10 | 219 | 1 | 49.10 | | | | |
| R11特殊部Ⅰ型 ～ R12特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R12特殊部Ⅰ型 ～ R14特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R14特殊部Ⅰ型 ～ R15特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R15特殊部Ⅰ型 ～ R16特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R16特殊部Ⅰ型 ～ R17特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R17特殊部Ⅰ型 ～ R19特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| R19特殊部Ⅰ型 ～ R21特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| L1特殊部Ⅰ型 ～ R1特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 543 | 3 | | | 0.00 | | |
| L3特殊部Ⅰ型 ～ R5特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L5特殊部Ⅰ型 ～ R8特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L8特殊部Ⅰ型 ～ R10特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 543 | 3 | | | 0.00 | | |
| L9特殊部Ⅰ型 ～ R12特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 543 | 3 | | | 0.00 | | |
| L11特殊部Ⅰ型 ～ R14特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 324 | 1 | 0.00 | | | | |
| L12特殊部Ⅰ型 ～ R15特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 543 | 3 | | | 0.00 | | |
| L15特殊部Ⅰ型 ～ R17特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 219 | 1 | 0.00 | | | | |
| L19特殊部Ⅰ型 ～ R21特殊部Ⅰ型 | 0.00 | 543 | 3 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 埋設シート控除 | | | | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TA桝 | 1.70 | | | 1.70 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | 282.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

※1

※埋設シート組合せ
1 w=400
2 w=400+400
3 w=600
4 w=600+600
5 w=400+600

| 集計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W=400 | **282.4m** | 282.40 | 0.00 | | | | 0.00 |
| W=600 | **0m** | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

# 通 信 用 管 路(角型多条管50)

| 区間 | | | | 管路条数 | 特殊部箇所 | 管路長 | | | | | | | | 直管 5.25m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 実延長 | 管路長 | 直 管 | 直管総延長 | 曲管 | | 曲管総延長 | | 1条数 | 総 数 |
| | | | | | | | | | | R=5.00m | R=10.00m | R=5.00m | R=10.00m | | |
| 1 | L1特殊部Ⅰ型 | ～ | HKL1 | 警察2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | 信号制御盤 | ～ | L2特殊部Ⅰ型 | 警察3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | HKL3 | ～ | L5特殊部Ⅰ型 | 警察2 | 2 | 2 | 13.60 | 13.20 | 13.20 | 26.40 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 |
| 4 | L8特殊部Ⅰ型 | ～ | HKL4 | 警察3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | HKL5 | ～ | L9特殊部Ⅰ型 | 警察3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | HKL7 | ～ | L15特殊部Ⅰ型 | 警察2 | 2 | 2 | 8.70 | 8.30 | 8.30 | 16.60 | | | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 |
| 8 | R1特殊部Ⅰ型 | ～ | HKR1 | 警察2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | HKR3 | ～ | HKR4 | 警察2 | 2 | 2 | 20.00 | 19.60 | 19.60 | 39.20 | | | 0.00 | 0.00 | 4 | 8 |
| 10 | HKR4 | ～ | R8特殊部Ⅰ型 | 警察2 | 2 | 2 | 14.20 | 13.80 | 13.80 | 27.60 | | | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 |
| 11 | HKR8 | ～ | R17特殊部Ⅰ型 | 警察3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 54.90 | | 109.80 | | | | 0.00 | 0.00 | | 24 |

ダクトスリーブによる管路長控除　　※1　　※2
L=　　0.2m

※1 特殊部箇所
0:両側桝なし
1:片側桝あり
2:両側桝あり

※2 管路長
管路長＝実延長-控除長×特殊部箇所

※4 管台間隔
m/箇所(直線部)
本/箇所(曲線部)

# 埋設シート数量調書

| Ｎｏ | 延長 | 管路幅(mm) | 埋設シート組合せ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 400 | 400<br>+<br>400 | 600 | 600<br>+<br>600 | 400<br>+<br>600 |
| L1特殊部Ⅰ型 ～ HKL1 | 0.00 | | 1 | 0.00 | | | | |
| 信号制御盤 ～ L2特殊部Ⅰ型 | 0.00 | | 1 | 0.00 | | | | |
| HKL3 ～ L5特殊部Ⅰ型 | 13.60 | | 1 | 13.60 | | | | |
| L8特殊部Ⅰ型 ～ HKL4 | 0.00 | | 1 | 0.00 | | | | |
| HKL5 ～ L9特殊部Ⅰ型 | 0.00 | | 1 | 0.00 | | | | |
| HKL7 ～ L15特殊部Ⅰ型 | 8.70 | | 1 | 8.70 | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| R1特殊部Ⅰ型 ～ HKR1 | 0.00 | | 1 | 0.00 | | | | |
| HKR3 ～ HKR4 | 20.00 | | 1 | 20.00 | | | | |
| HKR4 ～ R8特殊部Ⅰ型 | 14.20 | | 1 | 14.20 | | | | |
| HKR8 ～ R17特殊部Ⅰ型 | 0.00 | | 1 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

※1

※埋設シート組合せ
1 w=400
2 w=400+400
3 w=600
4 w=600+600
5 w=400+600

| 集計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W=400 | **56.5m** | 56.50 | 0.00 | | | 0.00 |
| | W=600 | **0m** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# レジンエコブロックベルマウス、メルトロックシール材総括表

| 工　種 | 単位 | L側 | R側 | 警察 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| レジンエコブロックベルマウス | | | | | | |
| 130×4 | 個 | 1 | 0 | | 1 | |
| 130×2 | 個 | 5 | 6 | | 11 | |
| 130×1 | 個 | 1 | 0 | | 1 | |
| 100×3 | 個 | 5 | 5 | | 10 | |
| 100×2 | 個 | 1 | 1 | | 2 | |
| 100×1 | 個 | 1 | 0 | | 1 | |
| 50×9 | 個 | 6 | 6 | | 12 | |
| 50×6 | 個 | 0 | 1 | | 1 | |
| 50×4 | 個 | 0 | 0 | | 0 | |
| 50×3 | 個 | | | 0 | 0 | |
| 50×2 | 個 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 50×1 | 個 | 0 | 1 | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| メルトロックシール材充填 | 式 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# プレキャストボックス設置数量総括表

| 工　種 | | 規格寸法 | 単位 | L側 | R側 | 警察 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストボックス設置工 | | | | | | | | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部、横置き1基 | 1200*1800*4500 | 基 | | | | | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部、直上1基 | 1200*1800*4500 | 基 | | 1 | | 1 | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部 φ750歩道用 | 1200*1800*4500 | 基 | | 1 | | 1 | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部 φ750車道用 | 1200*1800*4500 | 基 | 1 | | | 1 | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 横置き2基 | 1200*1800*4500 | 基 | | | | | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 直上1基 | 1200*1800*3000 | 基 | | 1 | | 1 | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 横置き1基 | 1200*1800*3000 | 基 | 2 | | | 2 | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | φ750歩道用 | 1200*1800*3000 | 基 | | | | | |
| 特殊部Ⅰ型(BOX型) | φ750車道用 | 1200*1800*3000 | 基 | | | | | |
| 電力Ⅱ型 | 直上2基 | 900*1200*3000 | 基 | | | | | |
| 電力Ⅱ型 | 直上1基 | 900*1200*2000 | 基 | | | | | |
| 通信Ⅱ型(BOX型) | － | 950*1500*2200 | 基 | | | | | |
| TA桝 | － | 400*380*1500 | 基 | 1 | | | 1 | |
| サイドボックス | － | 700*800*500 | 基 | 1 | 2 | | 3 | |
| 警察ハンドホール | | 800*800*900 | 基 | | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 敷板設置工 | | | | | | | | |
| 1200*4500用 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | | 組 | 1 | 2 | | 3 | |
| 1200*3000用 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | | 組 | 2 | 1 | | 3 | |
| 900*3000用 | 電力Ⅱ型 | | 組 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 蓋設置工 | | | | | | | | |
| φ750車道用 | | | 組 | 3 | | | 3 | |
| φ750歩道用 | | | 組 | | 3 | | 3 | |
| 900*3000用 | | | 組 | | | | | |
| 900*2000用 | | | 組 | | | | | |
| 400*1500用 | | | 組 | | | | | |
| 710*710用 | | | 組 | | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# プレキャストボックス設置数量調書

| No | 構造形式 | 構造付帯 | 躯体寸法 | 蓋寸法 | 敷板寸法 | 設置箇所 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部、横置き1基 | 1200*1800*4500 | φ750車道用 | 1200*4500用 | L1, L9, L19 | | |
| 2 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部、直上1基 | 1200*1800*4500 | φ750歩道用 | 1200*4500用 | L3, L8 | | |
| 3 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部 | 1200*1800*4500 | φ750歩道用 | 1200*4500用 | L5, L11 | | |
| 4 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部 | 1200*1800*4500 | φ750車道用 | 1200*4500用 | L12, L15 | 1 | |
| 5 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 直上1基 | 1200*1800*3000 | φ750歩道用 | 1200*3000用 | L2, L4 | | |
| 6 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 横置き1基 | 1200*1800*3000 | φ750車道用 | 1200*3000用 | L13, L14, L16 | 2 | |
| 7 | 電力Ⅱ型 | 直上2基 | 900*1200*3000 | 900*3000用 | 900*3000用 | L6 | | |
| 8 | 電力Ⅱ型 | 直上1基 | 900*1200*2000 | 900*2000用 | – | L7, L10, L18 | | |
| 9 | 通信Ⅱ型(BOX型) | – | 950*1500*2200 | φ750歩道用 | – | L17 | | |
| 10 | TA桝 | – | 400*380*1500 | 400*1500用 | – | LTA1 | 1 | 設置のみ |
| 11 | サイドボックス | – | 700*800*500 | – | – | L1, L3, L5, L8, L9, L11, L12, L15, L19 | 1 | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |

**敷板数量集計**

| No | 敷板寸法 | 構造形式 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200*4500用 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 1 | |
| 2 | 1200*3000用 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 2 | |
| 3 | 900*3000用 | 電力Ⅱ型 | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

**蓋数量集計**

| No | 蓋寸法 | 構造形式 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | φ750車道用 | | 3 | |
| 2 | φ750歩道用 | | | |
| 3 | 900*3000用 | | | |
| 4 | 900*2000用 | | | |
| 5 | 400*1500用 | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

# プレキャストボックス設置数量調書

| No | 構造形式 | 構造付帯 | 躯体寸法 | 蓋寸法 | 敷板寸法 | 設置箇所 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部、横置き1基 | 1200*1800*4500 | φ750車道用 | 1200*4500用 | R1, R12, R21 | | |
| 2 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部、直上1基 | 1200*1800*4500 | φ750歩道用 | 1200*4500用 | R5, R8 | 1 | |
| 3 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部 | 1200*1800*4500 | φ750歩道用 | 1200*4500用 | R10, R14 | 1 | |
| 4 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 道路横断部 | 1200*1800*4500 | φ750車道用 | 1200*4500用 | R15, R17 | | |
| 5 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 横置き2基 | 1200*1800*4500 | φ750車道用 | 1200*4500用 | R16 | | |
| 6 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 直上1基 | 1200*1800*3000 | φ750歩道用 | 1200*3000用 | R3, R9 | 1 | |
| 7 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | － | 1200*1800*3000 | φ750歩道用 | 1200*3000用 | R4, R7 | | |
| 8 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | － | 1200*1800*3000 | φ750車道用 | 1200*3000用 | R6, R11, R19 | | |
| 9 | 電力Ⅱ型 | 直上2基 | 900*1200*3000 | 900*3000用 | 900*3000用 | R13 | | |
| 10 | 電力Ⅱ型 | 直上1基 | 900*1200*2000 | 900*2000用 | － | R2, R18, R20 | | |
| 11 | TA桝 | － | 400*380*1500 | 400*1500用 | － | RTA1 | | |
| 12 | サイドボックス | － | 700*800*500 | － | － | R1, R5, R8, R10, R12, R14, R15, R17, R21 | 2 | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |

**敷板数量集計**

| No | 敷板寸法 | 構造形式 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200*4500用 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 2 | |
| 2 | 1200*3000用 | 特殊部Ⅰ型(BOX型) | 1 | |
| 3 | 900*3000用 | 電力Ⅱ型 | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

**蓋数量集計**

| No | 蓋寸法 | 構造形式 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | φ750車道用 | | | |
| 2 | φ750歩道用 | | 3 | |
| 3 | 900*3000用 | | | |
| 4 | 900*2000用 | | | |
| 5 | 400*1500用 | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

# プレキャストボックス設置数量調書

| No | 構造形式 | 構造付帯 | 躯体寸法 | 蓋寸法 | 敷板寸法 | 設置箇所 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警察ハンドホール | | 800*800*900 | 710*710用 | | HKL3、HKL4、HKR3、HKR4 | 2 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |

**敷板数量集計**

| No | 敷板寸法 | 構造形式 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

**蓋数量集計**

| No | 蓋寸法 | 構造形式 | 設置基数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 710*710用 | | 2 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

# 雑工数量総括表

| 工種 | | 規格寸法 | 単位 | L側 | R側 | 警察 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付帯工 | | | | | | | | |
| L型側溝 設置工 | 一般部 | | m | 21.7 | 23.0 | 0.7 | **45.5** | |
| | 乗入部 | | m | | 1.2 | | **1.2** | |
| | 巻込部 | | m | 1.8 | 1.1 | 2.5 | **5.4** | |
| | | | | | | | | |
| 街渠桝設置工 | 一般部 | | 箇所 | 1 | 1 | | **2** | |
| | | | | | | | | |
| 植樹桝設置工 | | | ㎡ | | | | | |
| | | | 箇所 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 視覚障害者誘導用ブロック設置工 | | | ㎡ | 0.8 | 0.5 | 1.1 | **2.4** | |
| | | | | | | | | |
| 樹木設置工 | 高木 | | 本 | | | | | |
| | 中木 | | 本 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区画線工 設置工 | | W150 | m | 26.0 | 22.7 | 2.2 | **50.8** | |
| | | W200 | m | | | | | |
| | | W300 | m | | | | | |
| | | W450 | m | 17.1 | 12.9 | | **30.0** | |
| | | W600 | m | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 照明灯設置工 | | | 基 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 撤去工 | | | | | | | | |
| L型側溝 撤去工 | 一般部 | | m | 21.7 | 23.0 | 0.7 | **45.5** | |
| | 乗入部 | | m | | 1.2 | | **1.2** | |
| | 巻込部 | | m | 1.8 | 1.1 | 2.5 | **5.4** | |
| | | | | | | | | |
| 街渠桝撤去工 | 一般部 | | 箇所 | 1 | 1 | | **2** | |
| | | | | | | | | |
| 植樹桝撤去工 | | | ㎡ | 1.8 | 0.9 | | **2.6** | |
| | | | 箇所 | 2 | 1 | | **3** | |
| | | | | | | | | |
| 視覚障害者誘導用ブロック撤去工 | | | ㎡ | 0.8 | 0.5 | 1.1 | **2.4** | |
| | | | | | | | | |
| 樹木撤去工 | 高木 | | 本 | | | | | |
| | 中木 | | 本 | 2 | 1 | | **3** | |
| | | | | | | | | |
| 区画線工 撤去 | | W150 | m | 26.0 | 22.7 | 2.2 | **50.8** | |
| | | W200 | m | | | | | |
| | | W300 | m | | | | | |
| | | W450 | m | 17.1 | 12.9 | | **30.0** | |
| | | W600 | m | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 構造物取壊し工 | 無筋コンクリート | | ㎥ | 1.8 | 2.0 | 0.1 | **3.9** | |
| | 二次製品 | | ㎥ | 1.0 | 1.1 | | **2.1** | |
| 処分工 | 無筋コンクリート | | ㎥ | 1.8 | 2.0 | 0.1 | **3.9** | |
| | 二次製品 | | ㎥ | 1.0 | 1.1 | | **2.1** | |
| | | | | | | | | |
| 嵩上げ部舗装 | | | ㎡ | | | | | |

# 雑 工 調 書 (1)

| 番号 | L型側溝タイプ2 設置工 | | | L型側溝タイプ2 撤去工 | | | 街渠桝設置工 | 街渠桝撤去工 | 植樹桝設置工 | | 植樹桝撤去工 | | 視覚障害者誘導用ブロック設置工 | 視覚障害者誘導用ブロック撤去工 | 樹木設置工 | | 樹木撤去工 | | 区画線工 | | | | | 照明灯 | 嵩上げ部舗装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 一般部 | | | | | | | 高木 | 中木 | 高木 | 中木 | W150 | W200 | W300 | W450 | W600 | | |
| | m | m | m | m | m | m | 箇所 | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | ㎡ | 本 | 本 | 本 | 本 | m | m | m | m | m | 基 | ㎡ |
| 1 | | | 0.67 | | | 0.67 | 1.0 | 1.0 | | | | | 0.84 | 0.84 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 1.10 | | | 1.10 | | | | | 0.88 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.87 | | | 2.87 | | | | | | | | | | | | | | | 1.29 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 0.88 | 1 | | | | | | 1 | 2.48 | | | | | | |
| 7 | 4.45 | | | 4.45 | | | | | | | | | | | | | | | 1.05 | | | 1.04 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.85 | | | 4.02 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4.30 | | | 4.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.30 | | | 4.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5.80 | | | 5.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.30 | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.80 | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 21.72 | | 1.77 | 21.72 | | 1.8 | 1.0 | 1.0 | | | 1.76 | 2 | 0.84 | 0.84 | | | | 2 | 22.07 | | | 17.06 | | | |

# 雑　工　調　書　(2)

| 番号 | L型側溝タイプ2　設置工 | | | L型側溝タイプ2　撤去工 | | | 街渠桝設置工 | 街渠桝撤去工 | 植樹桝設置工 | | 植樹桝撤去工 | | 視覚障害者誘導用ブロック設置工 | 視覚障害者誘導用ブロック撤去工 | 樹木設置工 | | 樹木撤去工 | | 区画線工 | | | | | 照明灯 | 嵩上げ部舗装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 一般部 | | | | | | | 高木 | 中木 | 高木 | 中木 | W150 | W200 | W300 | W450 | W600 | | |
| | m | m | m | m | m | m | 箇所 | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | ㎡ | 本 | 本 | 本 | 本 | m | m | m | m | m | 基 | ㎡ |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.90 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.90 | | | | | | |
| 累計 | 21.72 | | 1.77 | 21.72 | | 1.8 | 1.0 | 1.0 | | | 1.76 | 2 | 0.84 | 0.84 | | | | 2 | 25.97 | | | 17.06 | | | |

# 雑　工　調　書　(1)

| 番号 | L型側溝タイプ2　設置工 | | | L型側溝タイプ2　撤去工 | | | 街渠桝設置工 | 街渠桝撤去工 | 植樹桝設置工 | | 植樹桝撤去工 | | 視覚障害者誘導用ブロック設置工 | 視覚障害者誘導用ブロック撤去工 | 樹木設置工 | | 樹木撤去工 | | 区画線工 | | | | | 照明灯 | 嵩上げ部舗装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 一般部 | | | | | | | 高木 | 中木 | 高木 | 中木 | W150 | W200 | W300 | W450 | W600 | | |
| | m | m | m | m | m | m | 箇所 | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | ㎡ | 本 | 本 | 本 | 本 | m | m | m | m | m | 基 | ㎡ |
| 1 | | 1.23 | | | 1.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 1.12 | | | 1.12 | 1.0 | 1.0 | | | 0.88 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.96 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.04 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.85 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.80 | | | 7.92 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.44 | | | | | | |
| 10 | 2.15 | | | 2.15 | | | | | | | | | | | | | | | 1.46 | | | | | | |
| 11 | 5.80 | | | 5.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.30 | | | 4.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.06 | | | 6.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.27 | | | 3.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.46 | | | 1.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 23.04 | 1.23 | 1.12 | 23.04 | 1.23 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | | 0.88 | 1 | 0.52 | 0.52 | | | | 1 | 21.61 | | | 12.92 | | | |

# 雑　工　調　書　(2)

| 番号 | L型側溝タイプ2　設置工 | | | L型側溝タイプ2　撤去工 | | | 街渠桝設置工 | 街渠桝撤去工 | 植樹桝設置工 | | 植樹桝撤去工 | | 視覚障害者誘導用ブロック設置工 | 視覚障害者誘導用ブロック撤去工 | 樹木設置工 | | 樹木撤去工 | | 区画線工 | | | | | 照明灯 | 嵩上げ部舗装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 一般部 | | | | | | | 高木 | 中木 | 高木 | 中木 | W150 | W200 | W300 | W450 | W600 | | |
| | m | m | m | m | m | m | 箇所 | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | ㎡ | 本 | 本 | 本 | 本 | m | m | m | m | m | 基 | ㎡ |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | |
| 累計 | 23.04 | 1.23 | 1.12 | 23.04 | 1.23 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | | | 0.88 | 1 | 0.52 | 0.52 | | | | 1 | 22.67 | | | 12.92 | | | |

# 雑　工　調　書　（1）

雑　工　調　書　（1）


| 番号 | L型側溝タイプ2　設置工 | | | L型側溝タイプ2　撤去工 | | | 街渠桝設置工 | 街渠桝撤去工 | 植樹桝設置工 | | 植樹桝撤去工 | | 視覚障害者誘導用ブロック設置工 | 視覚障害者誘導用ブロック撤去工 | 樹木設置工 | | 樹木撤去工 | | 区画線工 | | | | | 照明灯 | 嵩上げ部舗装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 一般部 | | | | | | | 高木 | 中木 | 高木 | 中木 | W150 | W200 | W300 | W450 | W600 | | |
| | m | m | m | m | m | m | 箇所 | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | ㎡ | 本 | 本 | 本 | 本 | m | m | m | m | m | 基 | ㎡ |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.74 | | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 0.74 | | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | | | | | | |

# 雑　工　調　書　（2）

雑　工　調　書　（2）

| 番号 | L型側溝タイプ2　設置工 | | | L型側溝タイプ2　撤去工 | | | 街渠桝設置工 | 街渠桝撤去工 | 植樹桝設置工 | | 植樹桝撤去工 | | 視覚障害者誘導用ブロック設置工 | 視覚障害者誘導用ブロック撤去工 | 樹木設置工 | | 樹木撤去工 | | 区画線工 | | | | | 照明灯 | 嵩上げ部舗装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 乗入部 | 巻込部 | 一般部 | 一般部 | | | | | | | 高木 | 中木 | 高木 | 中木 | W150 | W200 | W300 | W450 | W600 | | |
| | m | m | m | m | m | m | 箇所 | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | 箇所 | ㎡ | ㎡ | 本 | 本 | 本 | 本 | m | m | m | m | m | 基 | ㎡ |
| 35 | | | | | | | | | | | | | 0.49 | 0.49 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | 0.45 | 0.45 | | | | | 0.50 | | | | | | |
| 37 | | | 1.15 | | | 1.15 | | | | | | | 0.13 | 0.13 | | | | | 0.50 | | | | | | |
| 38 | | | 1.31 | | | 1.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | 2.46 | | | 2.46 | | | | | | | 1.07 | 1.07 | | | | | 1.60 | | | | | | |
| 累計 | 0.74 | | 2.46 | 0.74 | | 2.5 | | | | | | | 1.07 | 1.07 | | | | | 2.20 | | | | | | |

# 数量根拠電線共同溝計画平面図(1) S=1:250(S=1:500)

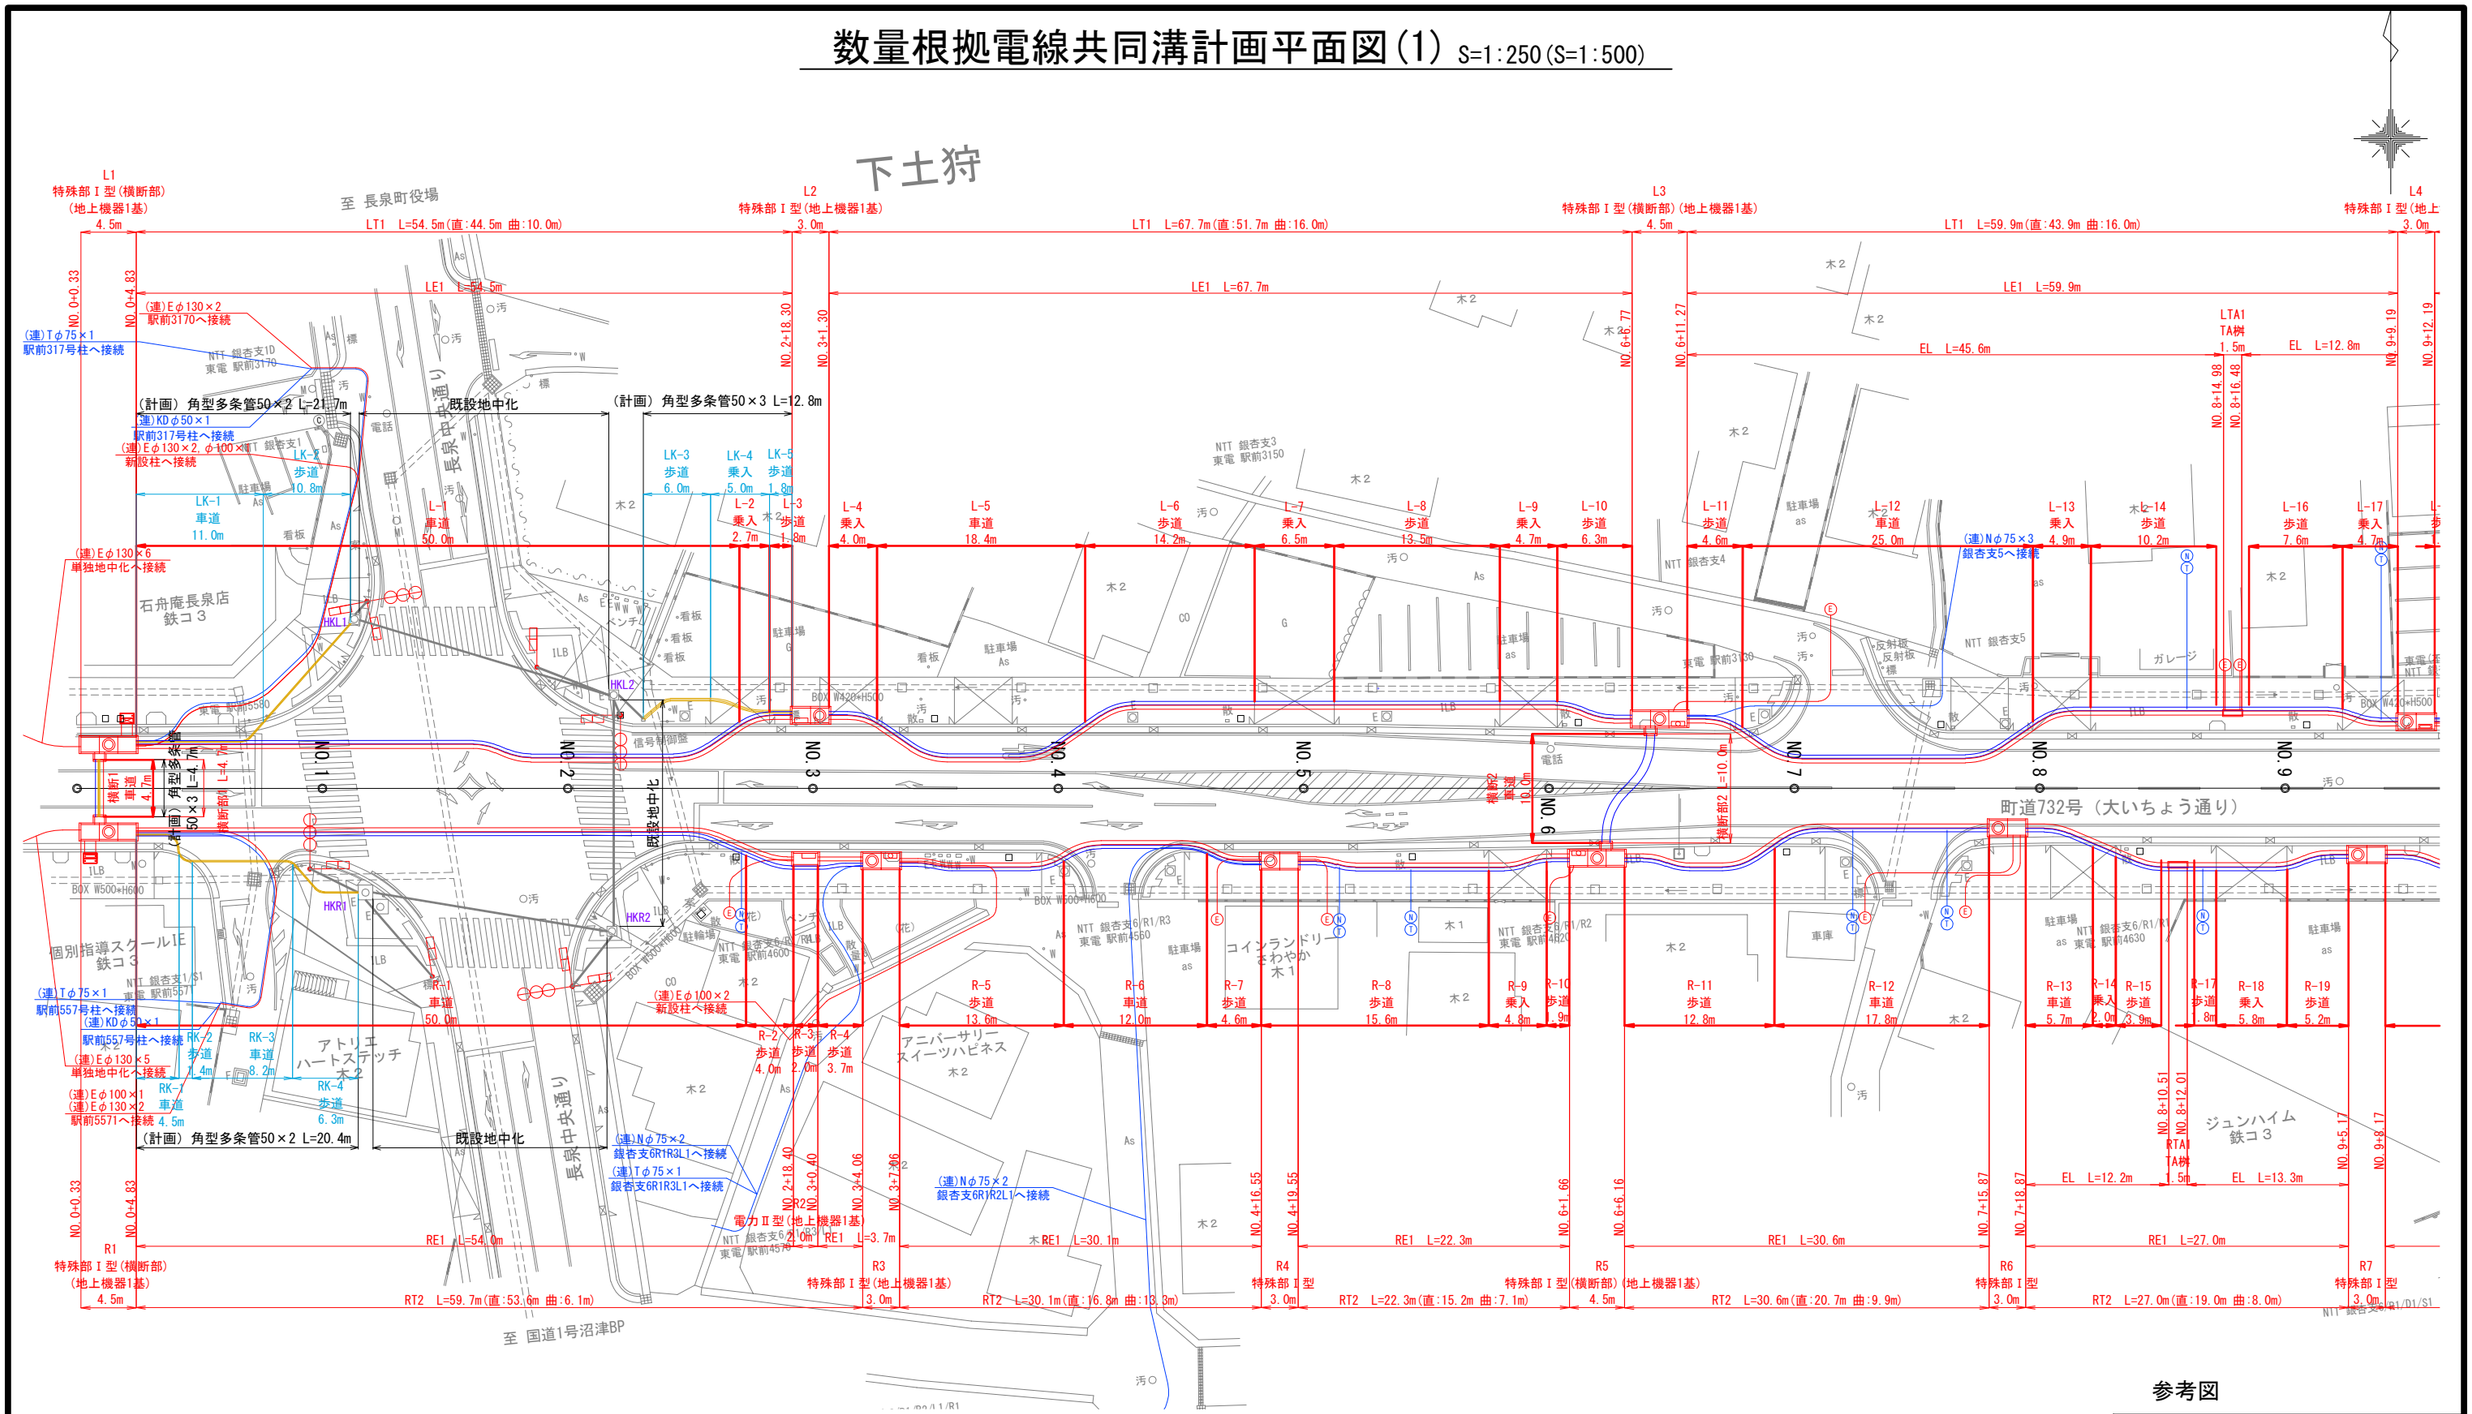


## 電線共同溝凡例

| | |
|---|---|
| | Ⅰ型系特殊部 |
| | 電力系特殊部 |
| | 通信系特殊部 |
| | 電力系管路 |
| | 通信系管路 |
| | 警察管路 |
| K | 警察ハンドホール |


## 地上機器凡例

| | |
|---|---|
| | 変圧器 |
| | 三回路開閉器 |
| | 多回路開閉器 |
| | 将来用 |
| | 将来用(開口部) |

## 参考図

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和 8 年度<br>町道732号線電線共同溝整備工事 |
| 工事箇所 | 長泉町 下土狩 地内 |
| 図面の種類 | 数量根拠電線共同溝計画平面図(1) |
| 縮尺：図示 （ ）内は幻縮小 | S=1:250(S=1:500) |
| 測量年月日 . . . | 設計年月日 . . . |
| 事務所名 | 駿東郡長泉町役場工事管理課 |

# 数量根拠電線共同溝計画平面図(2) S=1:250(S=1:500)

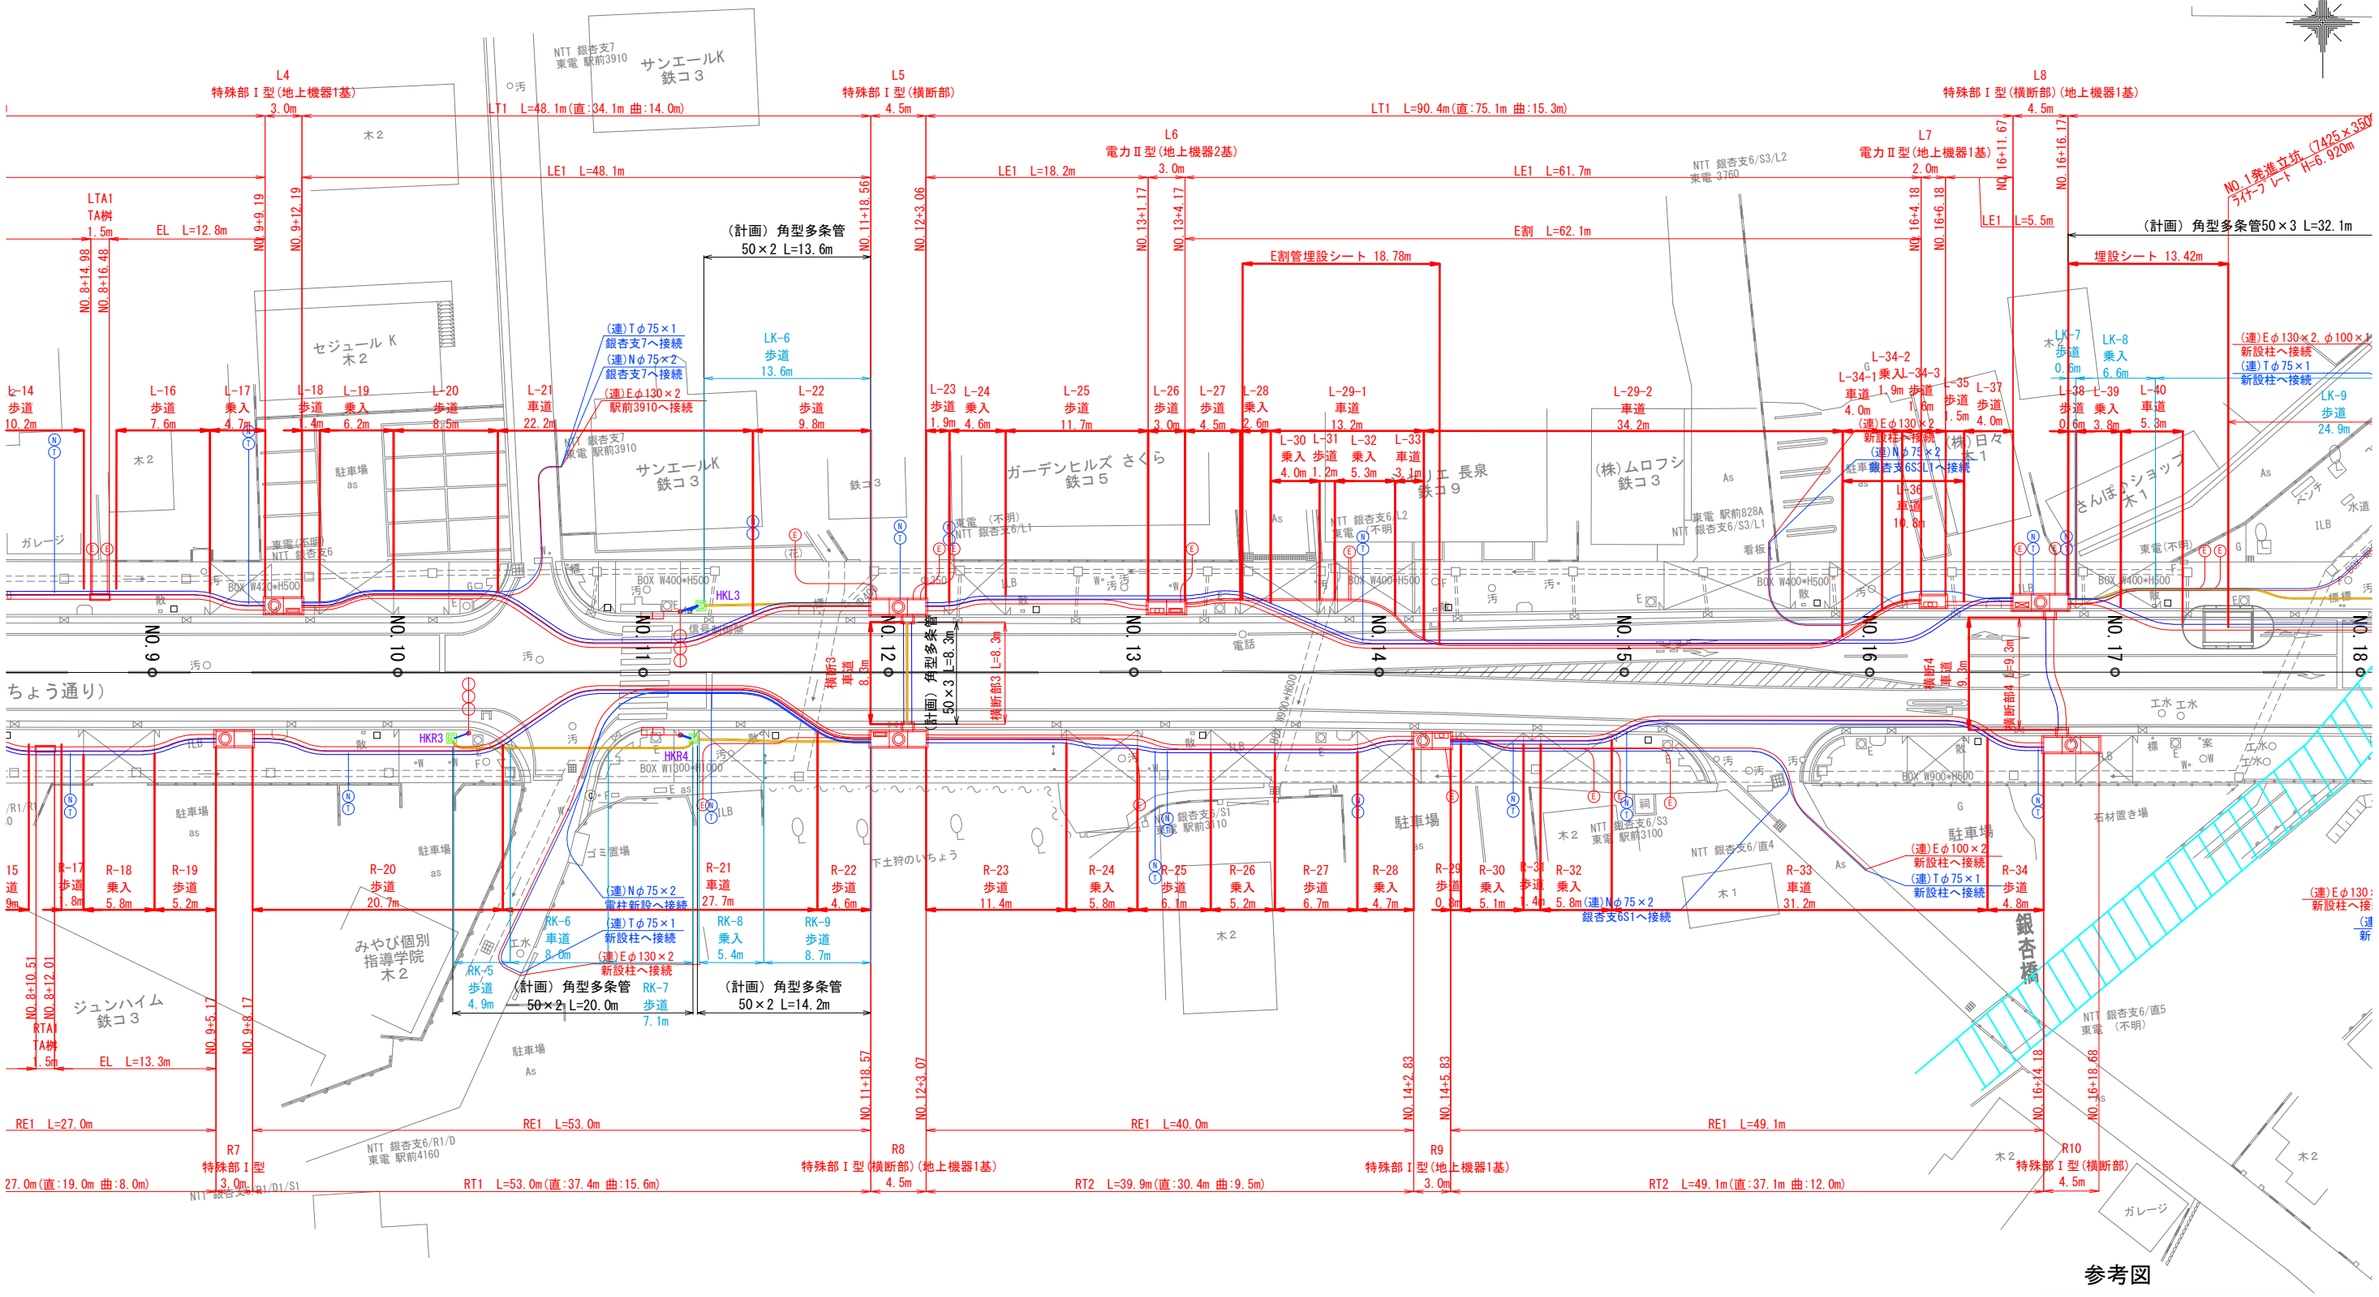


参考図

**電線共同溝凡例**


| | |
|---|---|
| | Ⅰ型系特殊部 |
| | 電力系特殊部 |
| | 通信系特殊部 |
| | 電力系管路 |
| | 通信系管路 |
| | 警察管路 |
| K | 警察ハンドホール |

**地上機器凡例**

| | |
|---|---|
| | 変圧器 |
| | 三回路開閉器 |
| | 多回路開閉器 |
| | 将来用 |
| | 将来用(開口部) |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和 8 年度<br>町道732号線電線共同溝整備工事 |
| 工事箇所 | 長泉町 下土狩 地内 |
| 図面の種類 | 数量根拠電線共同溝計画平面図(2) |
| 縮尺：図示 ( )内はA3縮小 | S=1:250(S=1:500) |
| 測量年月日 . . . | 設計年月日 . . . |
| 事務所名 | 駿東郡長泉町役場工事管理課 |

# 数量根拠電線共同溝計画平面図(3) S=1:250(S=1:500)

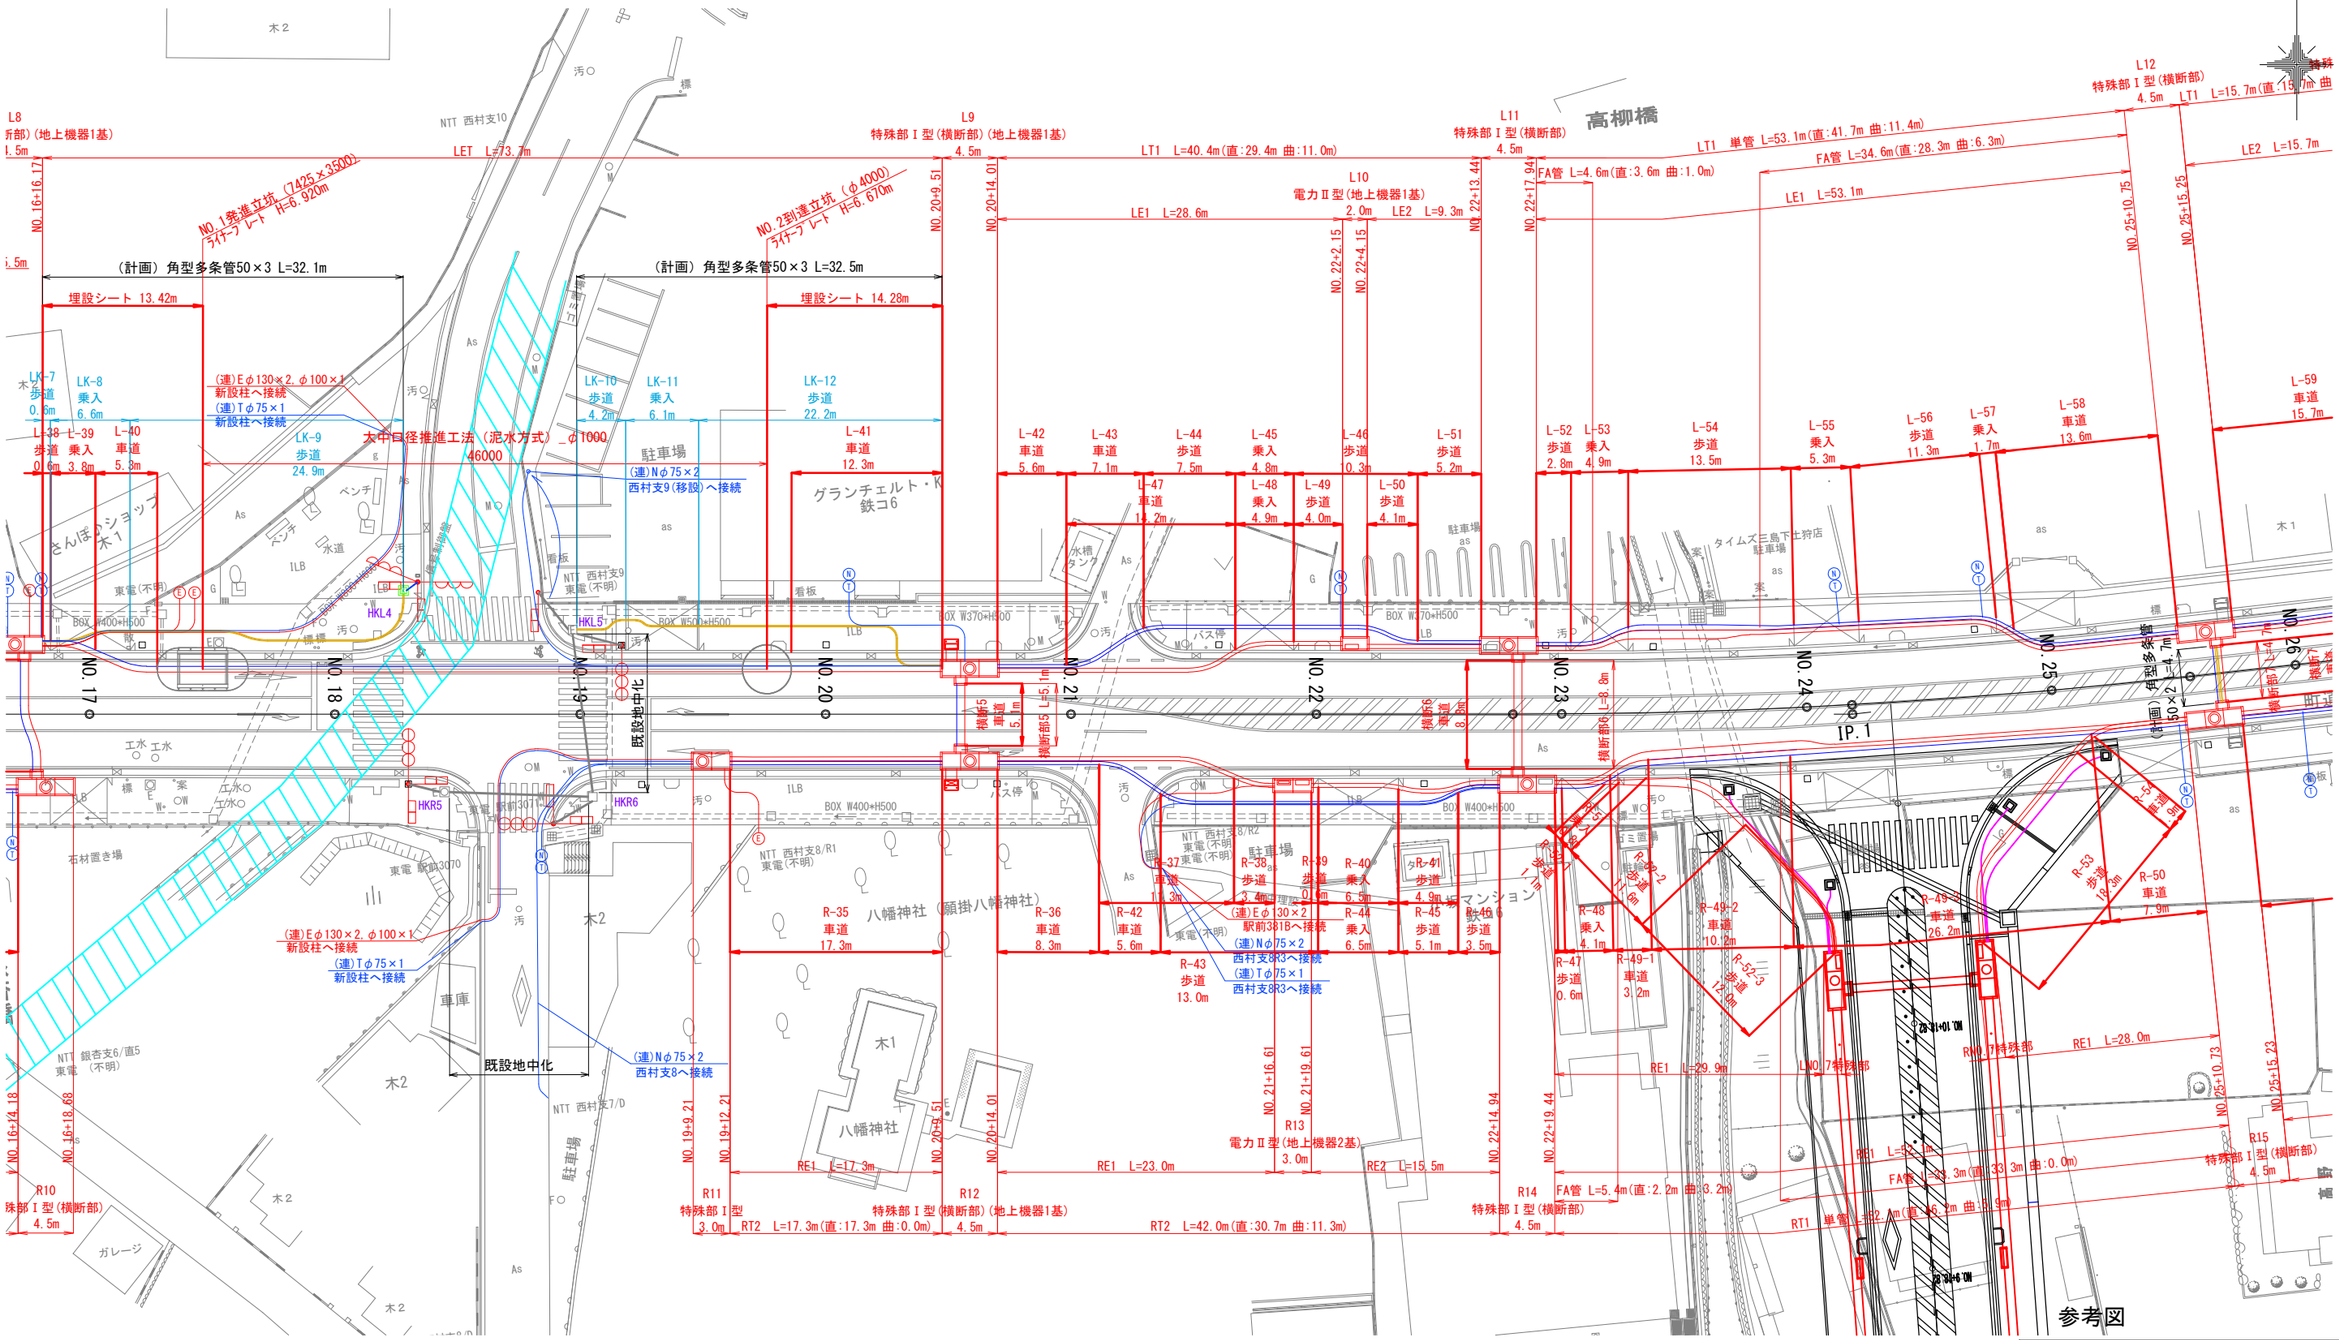


## 電線共同溝凡例


| | |
|---|---|
| | Ⅰ型系特殊部 |
| | 電力系特殊部 |
| | 通信系特殊部 |
| | 電力系管路 |
| | 通信系管路 |
| | 警察管路 |
| K | 警察ハンドホール |

## 地上機器凡例

| | |
|---|---|
| | 変圧器 |
| | 三回路開閉器 |
| | 多回路開閉器 |
| | 将来用 |
| | 将来用(開口部) |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和 8 年度<br>町道732号線電線共同溝整備工事 |
| 工事箇所 | 長泉町 下土狩 地内 |
| 図面の種類 | 数量根拠電線共同溝計画平面図(3) |
| 縮尺：図示 ( )内は幻縮小 | S=1:250(S=1:500) |
| 測量年月日 . . . | 設計年月日 . . . |
| 事務所名 | 駿東郡長泉町役場工事管理課 |

# 数量根拠電線共同溝計画平面図(4) S=1:250(S=1:500)

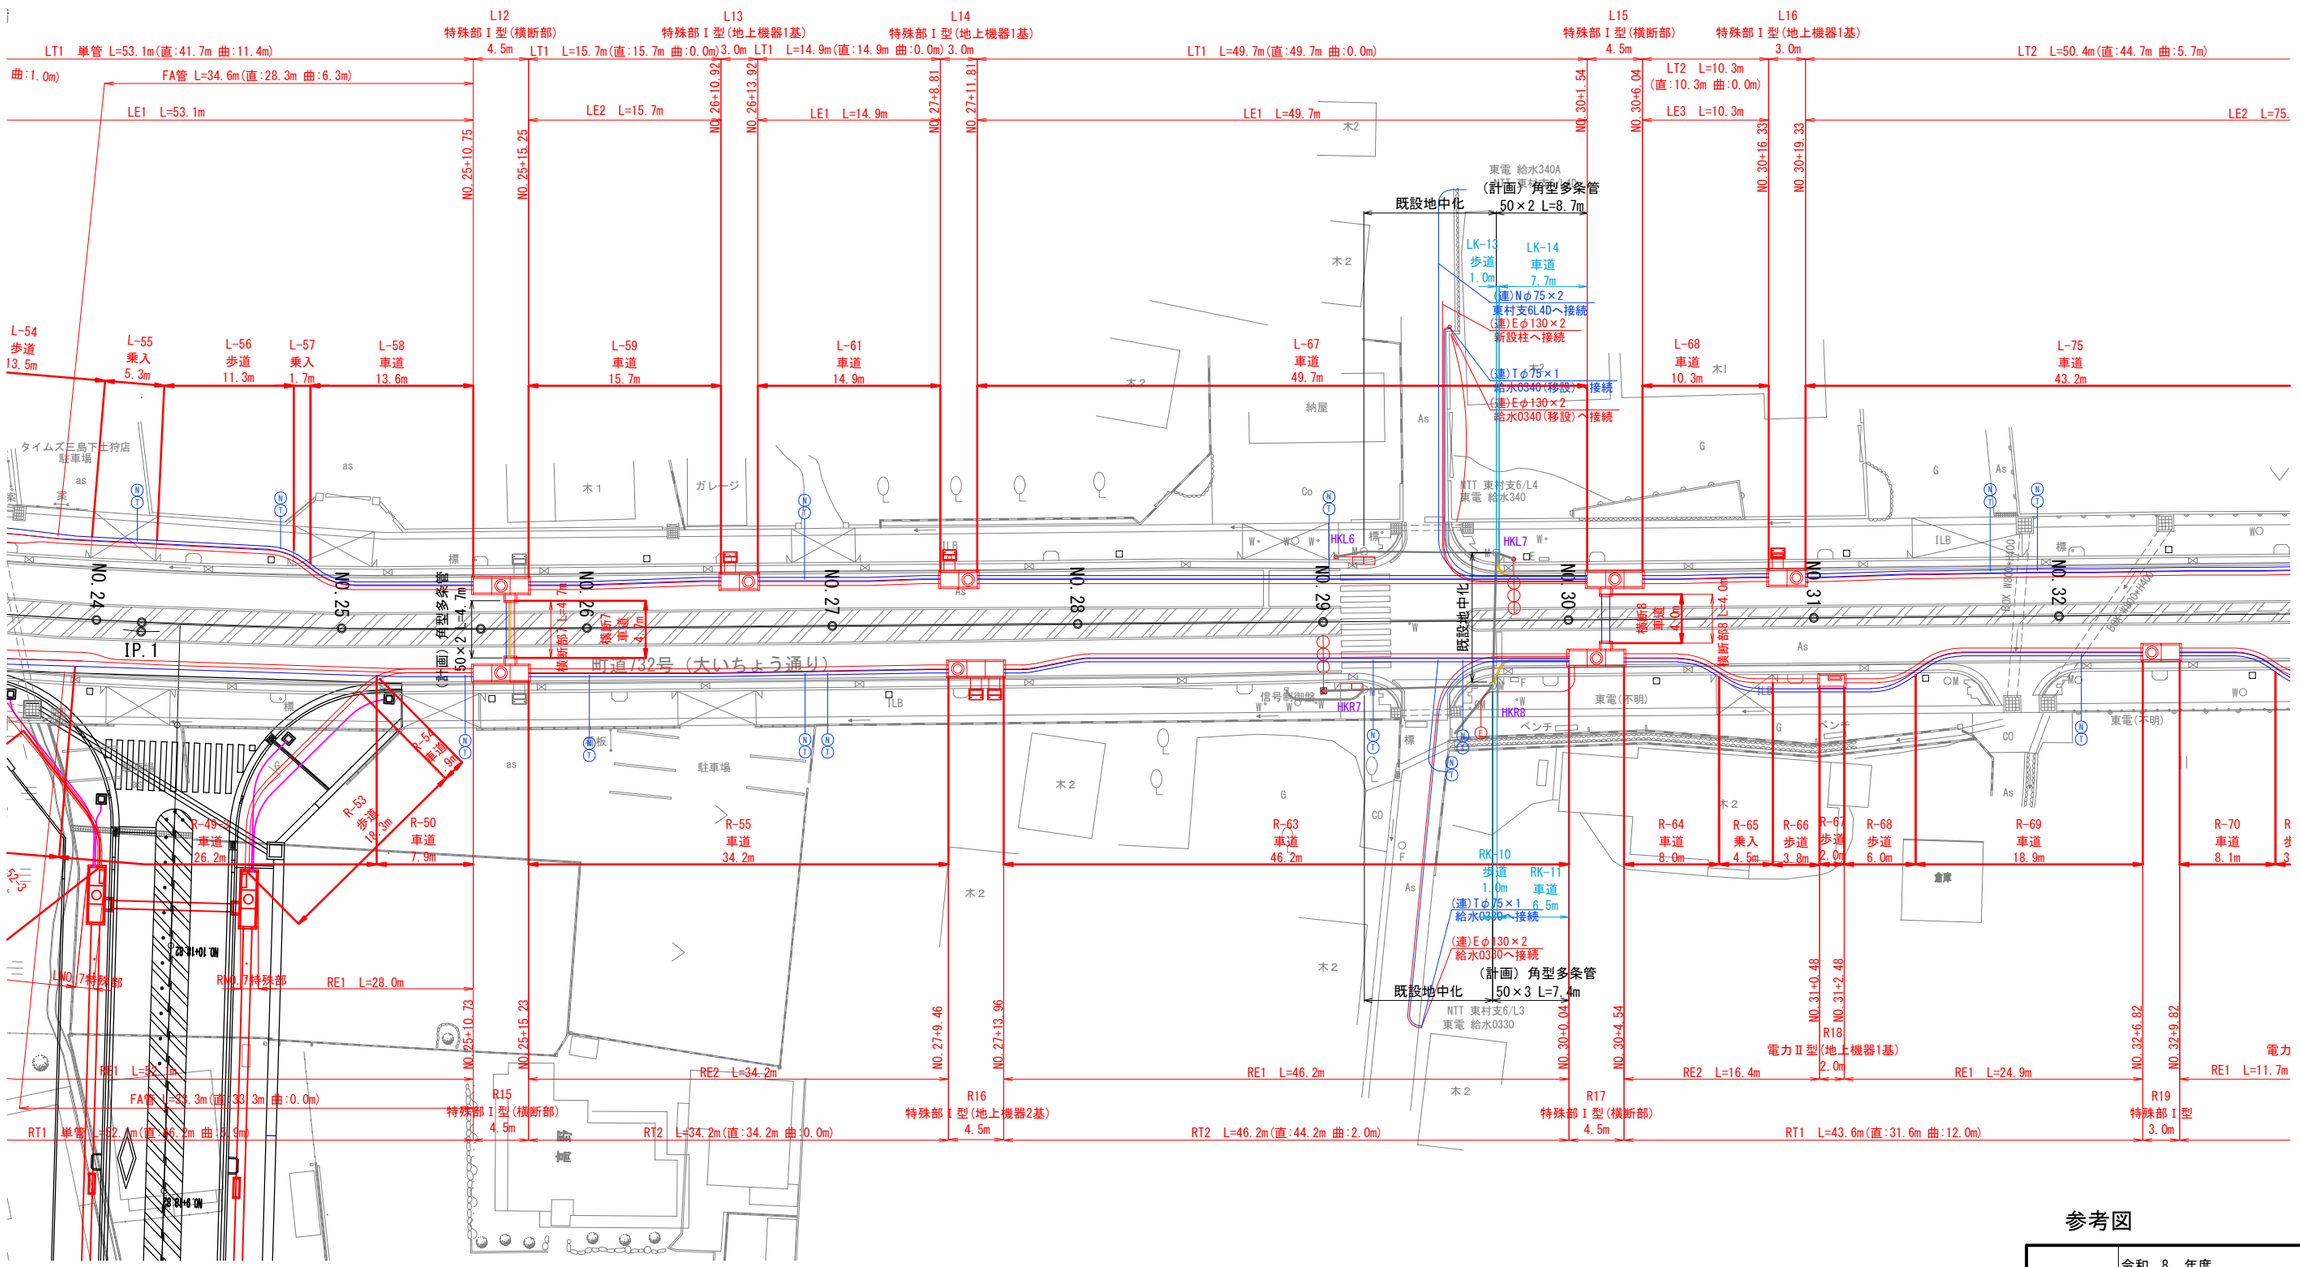


## 電線共同溝凡例

| | |
|---|---|
| | Ⅰ型系特殊部 |
| | 電力系特殊部 |
| | 通信系特殊部 |
| | 電力系管路 |
| | 通信系管路 |
| | 警察管路 |
| K | 警察ハンドホール |


## 地上機器凡例

| | |
|---|---|
| | 変圧器 |
| | 三回路開閉器 |
| | 多回路開閉器 |
| | 将来用 |
| | 将来用(開口部) |

参考図

| | | |
|---|---|---|
| 工事名 | 令和 8 年度<br>町道732号線電線共同溝整備工事 | |
| 工事箇所 | 長泉町 下土狩 地内 | |
| 図面の種類 | 数量根拠電線共同溝計画平面図(4) | |
| 縮尺： | 図示<br>( )内はA3縮小 | S=1:250(S=1:500) |
| 測量年月日 | . . . | 設計年月日 . . . |
| 事務所名 | 駿東郡長泉町役場工事管理課 | |

# 数量根拠電線共同溝計画平面図(5) S=1:250(S=1:500)

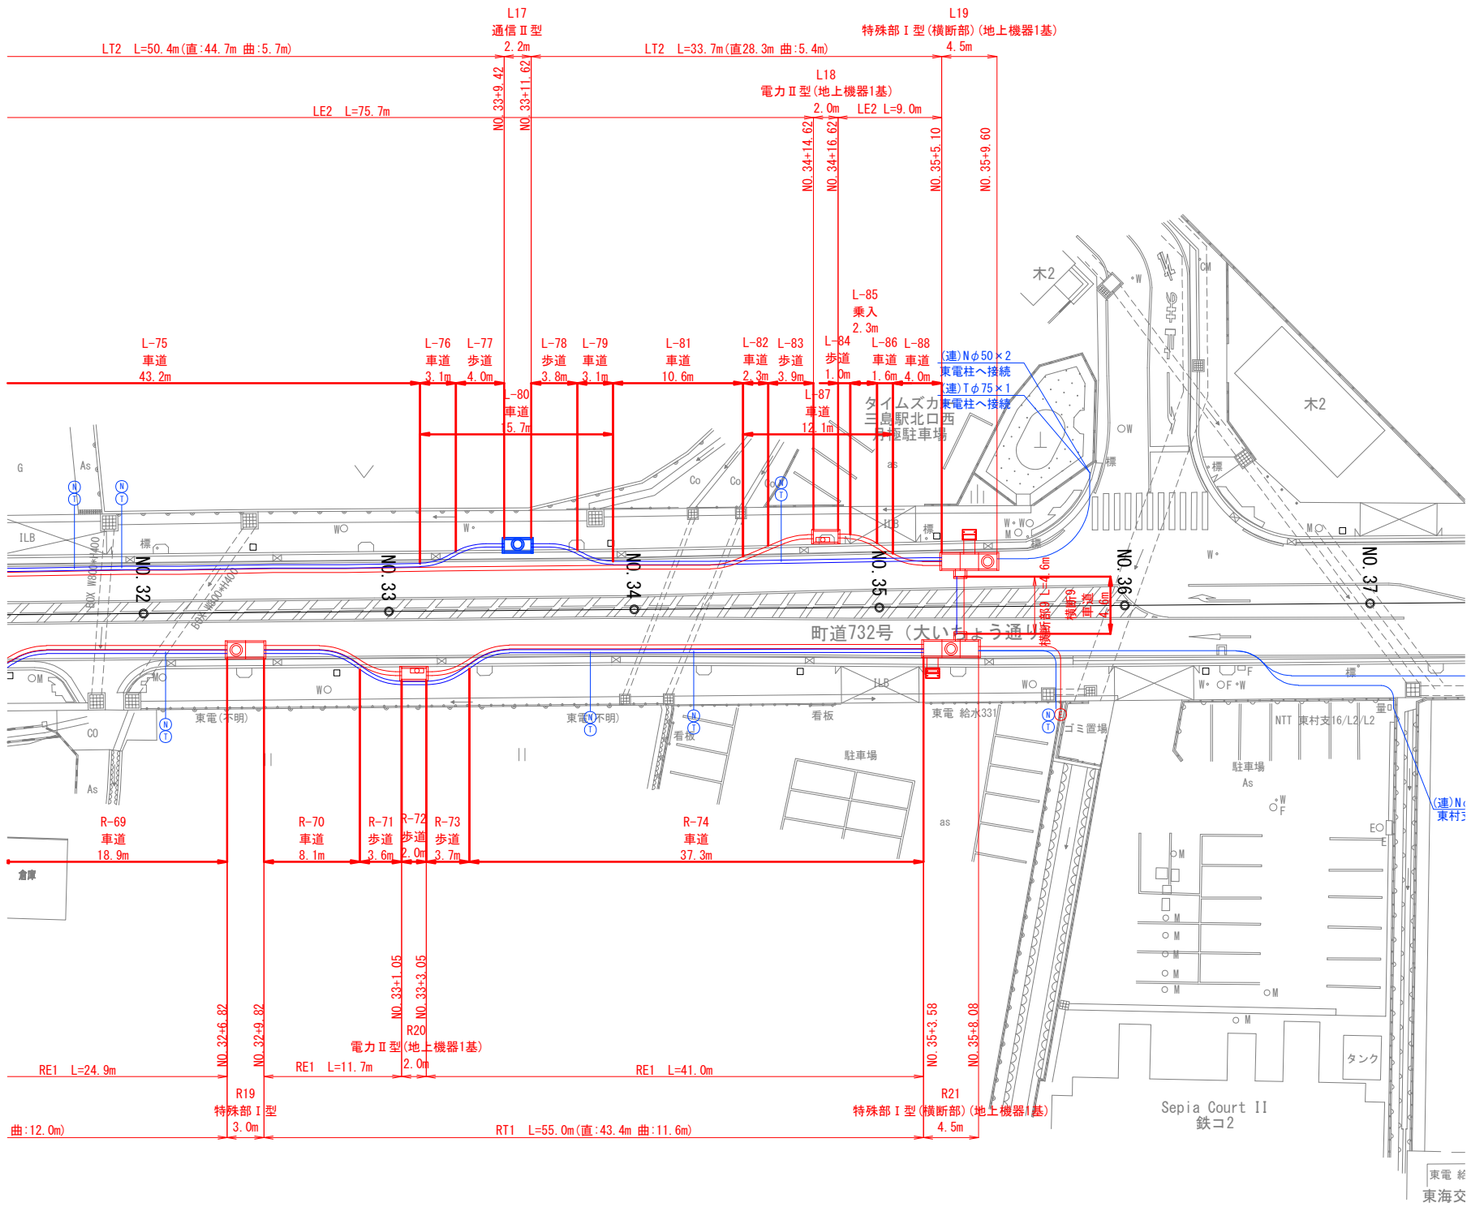


**電線共同溝凡例**

| | |
|---|---|
| | Ⅰ型系特殊部 |
| | 電力系特殊部 |
| | 通信系特殊部 |
| | 電力系管路 |
| | 通信系管路 |
| | 警察管路 |
| K | 警察ハンドホール |

**地上機器凡例**

| | |
|---|---|
| | 変圧器 |
| | 三回路開閉器 |
| | 多回路開閉器 |
| | 将来用 |
| | 将来用(開口部) |

参考図

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和 8 年度<br>町道732号線電線共同溝整備工事 |
| 工事箇所 | 長泉町 下土狩 地内 |
| 図面の種類 | 数量根拠電線共同溝計画平面図(5) |
| 縮尺：図示 ( )内はA3縮小 | S=1:250(S=1:500) |
| 測量年月日 . . . | 設計年月日 . . . |
| 事務所名 | 駿東郡長泉町役場工事管理課 |